


PALAZZINA C

21/12/59

Calcestruzzo e muratura.


Dimensioni dell'anello trave di
circonferenza: altezza 0,30 larghezza 0,35;

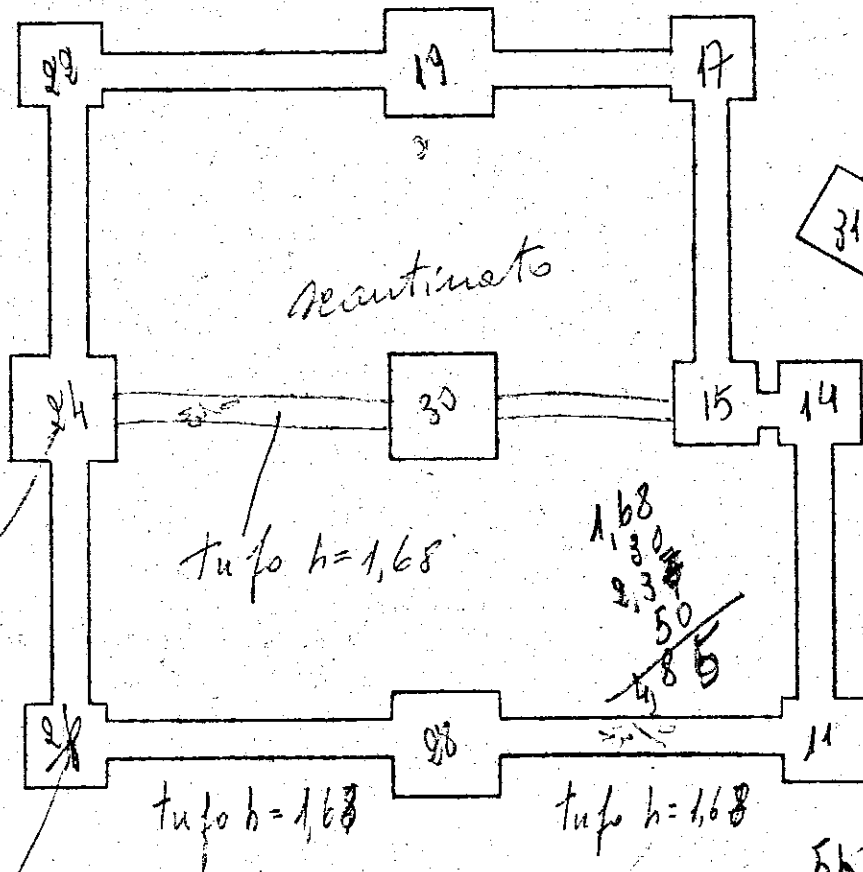

Pilastri
h=1,68

ATTENZIONE!
L'altezza dei pilastri dell'atrio
non va scesa all'interno
della trave principale e
nei 0,37

L'altezza del tufo segnata va dal
piano finito del cls. 300 e
magno all'introbasso della
trave di collegamento (anello)

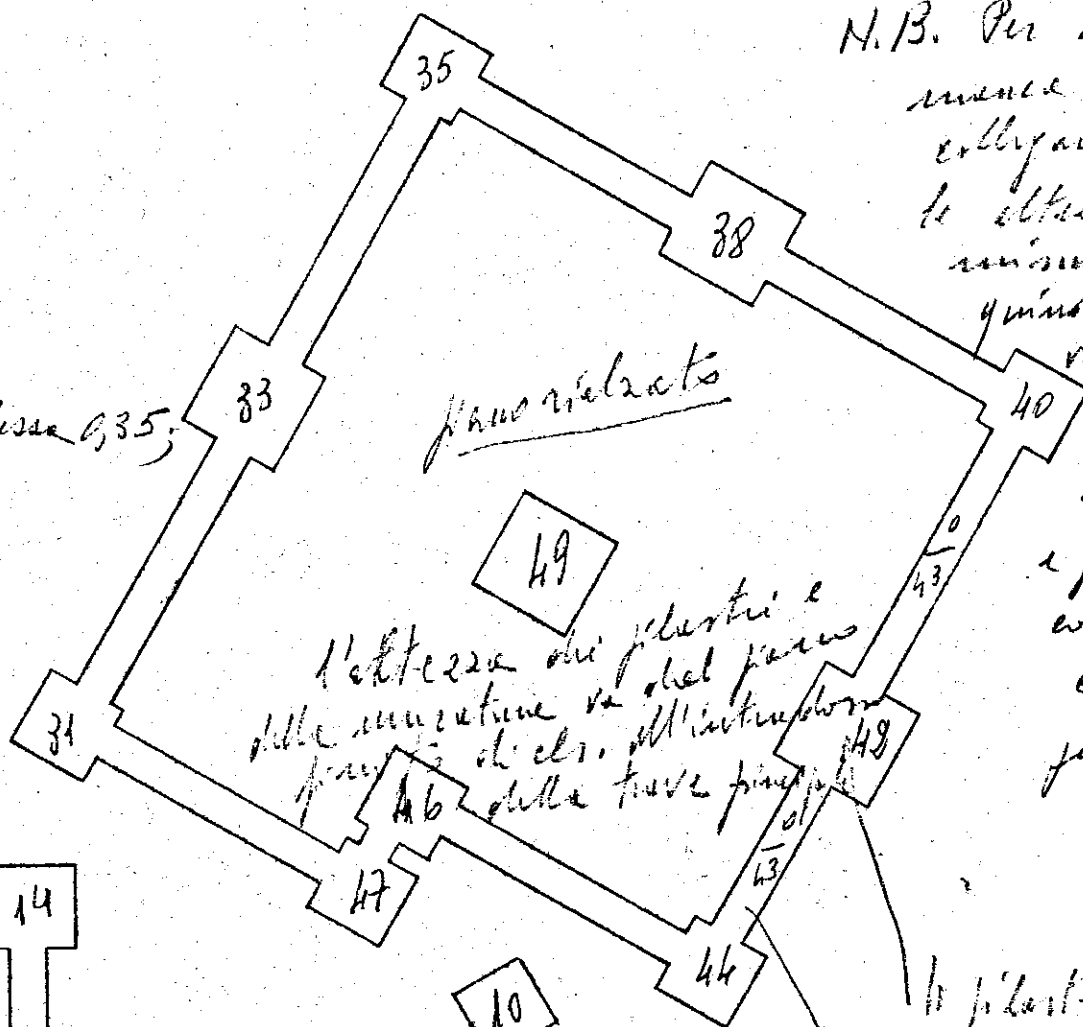

N.B. Per il piano rialzato
manca l'anello di
collegamento in quanto
le altezze entrano nelle
misure di tolleranza
quindi le misure segnate
vennero dal piano
finito di cls. 300
e magno (tra pilastri
e pilastro) e sono
costanti per tutto il
corpo. L'esterno di cui
per la muratura tufo -

tufo h=2,30
cls. magno
fino al piano finito
dei pilastri come per
lo scantinato
pilastro h=2,30 (per
tutti i pilastri)
N.B. l'altezza
finita dei
pilastri h=1,35

tufo h=2,30
cls. magno
fino al piano finito
dei pilastri come per
lo scantinato
pilastro h=2,30 (per
tutti i pilastri)
N.B. l'altezza
finita dei
pilastri h=1,35

tufo h=2,30
cls. magno
fino al piano finito
dei pilastri come per
lo scantinato
pilastro h=2,30 (per
tutti i pilastri)
N.B. l'altezza
finita dei
pilastri h=1,35

tufo h=2,30
cls. magno
fino al piano finito
dei pilastri come per
lo scantinato
pilastro h=2,30 (per
tutti i pilastri)
N.B. l'altezza
finita dei
pilastri h=1,35

tufo h=2,30
cls. magno
fino al piano finito
dei pilastri come per
lo scantinato
pilastro h=2,30 (per
tutti i pilastri)
N.B. l'altezza
finita dei
pilastri h=1,35

ATTENZIONE!
L'altezza dei
pilastri dell'
atrio deve
all'introbasso della
trave principale
e nel 2,35
(2,35)

2,35
30
1,35
4,00
50
4,50