



33/7

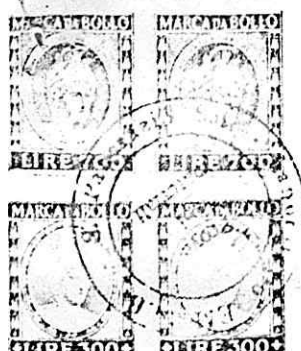

EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C137

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 27 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotti 1 e 2
settore B - Brindisi . Impr. DE.GE.CO, srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Fondazioni=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 325
a/c ===== consistenza ===== inerti =====
Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
27/A	15	225	25/7/80	7.800	341
27/A	15	225	25/7/80	7.840	408
27/A	15	225	25/7/80	7.860	370
27/A	15	225	25/7/80	7.780	382
=====	=====	=====			

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.
(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.


LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)



IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. Ing. Cosimo Muscogiuri)



EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

33/7

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C138

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 27 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotti 1 e 2
settore B. Brindisi. Impr. DE.GE.CO. srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri piano terra=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

alc. ==== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
27/B	15	225	5/8/80	7.780	387
27/B	15	225	5/8/80	7.800	457
27/B	15	225	5/8/80	7.920	391
27/B	15	225	5/8/80	7.920	398
=====					

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.



(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

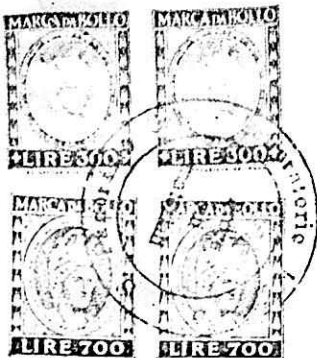

EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C139

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 27 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotti 1 e 2
settore B. Brindisi. Impr. DE.GE.CO. srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio copertura primo piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
27/C	15	225	1/9/80	7.840	473
27/C	15	225	1/9/80	7.820	415
27/C	15	225	1/9/80	7.740	402
27/C	15	225	1/9/80	7.700	388
=====	=====	=====			

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.


(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

33/7

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C140

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 27 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotti 1 e 2
settore B. Brindisi - Impr. DE.GE.CO. srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri secondo piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
27/D	15	225	3/9/80	7.700	361
27/D	15	225	3/9/80	7.640	357
27/D	15	225	3/9/80	7.620	372
27/D	15	225	3/9/80	7.560	324
=====	=====	=====			

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova


(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Brighetti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

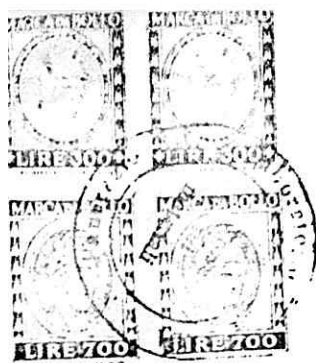

EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C141

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 27 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotti 1 e 2

settore B. Brindisi - Impr. DE.GE.CO. srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio copertura terzo piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
27/E	15	225	12/9/80	7.580	355
27/E	15	225	12/9/80	7.720	328
27/E	15	225	12/9/80	7.620	311
27/E	15	225	12/9/80	7.540	341
=====	=====	=====			

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.



LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *[Signature]*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

33/7

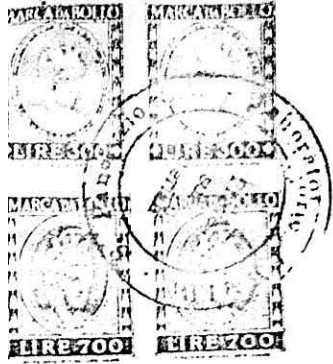

EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C142

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 27 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotti 1 e 2
settore B. Brindisi - Impr. DE.GE.CO. srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri quinto piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

alc ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
27/F	15	225	19/9/80	7.780	386
27/F	15	225	19/9/80	7.740	370
27/F	15	225	19/9/80	7.640	362
27/F	15	225	19/9/80	7.580	351
=====	=====	=====			

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.



(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.



19 GEN. 1982
IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

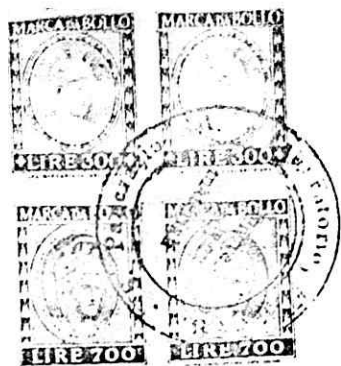

EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

33/2
72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C143

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 27 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotti 1 e 2
settore B. Brindisi - Impr. DE.GE.CO. srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio copertura quinto piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe === dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

alc. ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
27/G	15	225	25/9/80	7.580	361
27/G	15	225	25/9/80	7.760	370
27/G	15	225	25/9/80	7.660	368
27/G	15	225	25/9/80	7.620	380
=====	=====	=====			



NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. *Briganti*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(dott. ing. *Cosimo Muscogiuri*)

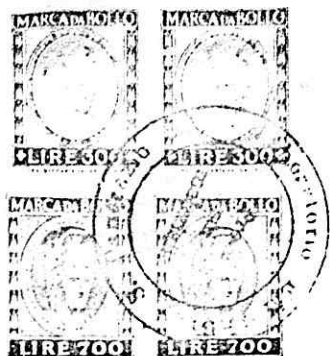**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

33/2

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C144

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 27 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M lotti 1 e 2
settore B. Brindisi - Impr. DE.GE.CO. srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri sesto piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
27/H	15	225	26/9/80	7.540	301
27/H	15	225	26/9/80	7.580	308
27/H	15	225	26/9/80	7.720	321
27/H	15	225	26/9/80	7.660	318
=====	=====	=====	=====	=====	=====

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.



(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

Dott. Ing. *[Signature]*

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

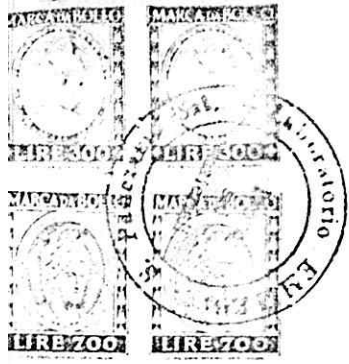

EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

33/2

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C145

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 27 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari-rione Perrino - comparto M - lotti 1 e 2
settore B. Brindisi - Impr. DE.GE.CO. srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio copertura settimo piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
27/I	15	225	10/10/80	7.680	356
27/I	15	225	10/10/80	7.640	377
27/I	15	225	10/10/80	7.720	361
27/I	15	225	10/10/80	7.700	367
=====					

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.



LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

33/7

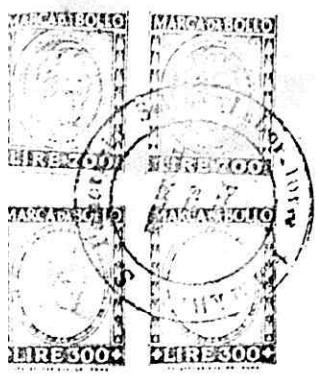

EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. 0146
Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 27 DEL 29/1/81
PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotti 1 e 2
settore B. Brindisi - Impr. DE.GE.CO. srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri ottavo piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425
a/c ===== consistenza ===== inerti =====
Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
27/L	15	225	13/10/80	7.860	470
27/L	15	225	13/10/80	7.640	389
27/L	15	225	13/10/80	7.720	431
27/L	15	225	13/10/80	7.760	441
=====	=====	=====			

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.
(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. *Briganti*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(dott. ing. *Cosimo Muscogiuri*)

33/7



EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C147

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 27 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotti 1 e 2
settore B. Brindisi - Impr. DE.GE.CO. srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio copertura nono piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ==== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
27/M	15	225	27/10/80	7.880	414
27/M	15	225	27/10/80	7.640	371
27/M	15	225	27/10/80	7.740	384
27/M	15	225	27/10/80	7.680	375
=====	=====	=====			

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.


LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *Briganti*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

33/2



EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C148

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 27 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotti 1 e 2
settore B. Brindisi - Impr. DE.GE.CO. srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri decimo piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ==== consistenza ===== inerti ===

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
27/N	15	225	29/10/80	7.660	356
27/N	15	225	29/10/80	7.620	341
27/N	15	225	29/10/80	7.700	374
27/N	15	225	29/10/80	7.640	367
=====	=====	=====			

NOTE =====
(*) Dati forniti dal richiedente la prova.
(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE
(Dot. Ing. [firma])

19 GIU. 1981
Il Funzionario
Ing. Francesco Santostasi
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(dot. ing. Cosimo Muscogiuri)