


- PRESCRIZIONI

Nelle campate con luce superiore a mt 4.50 si disporra' un' armatura di ripartizione costituita da una rete a maglia quadrata di $\phi 8$ /30 cm.

Nelle campate con luce superiore a mt 5.00 si realizzerà una fascia piena di cm20.

Acciaio per armatura aggiuntiva del tipo Feb44 avente un σ_{amm} di 2200 Kg/cmq.

Conglomerato cementizio per il getto di completamento di classe R'bk >300 Kg/cmq.

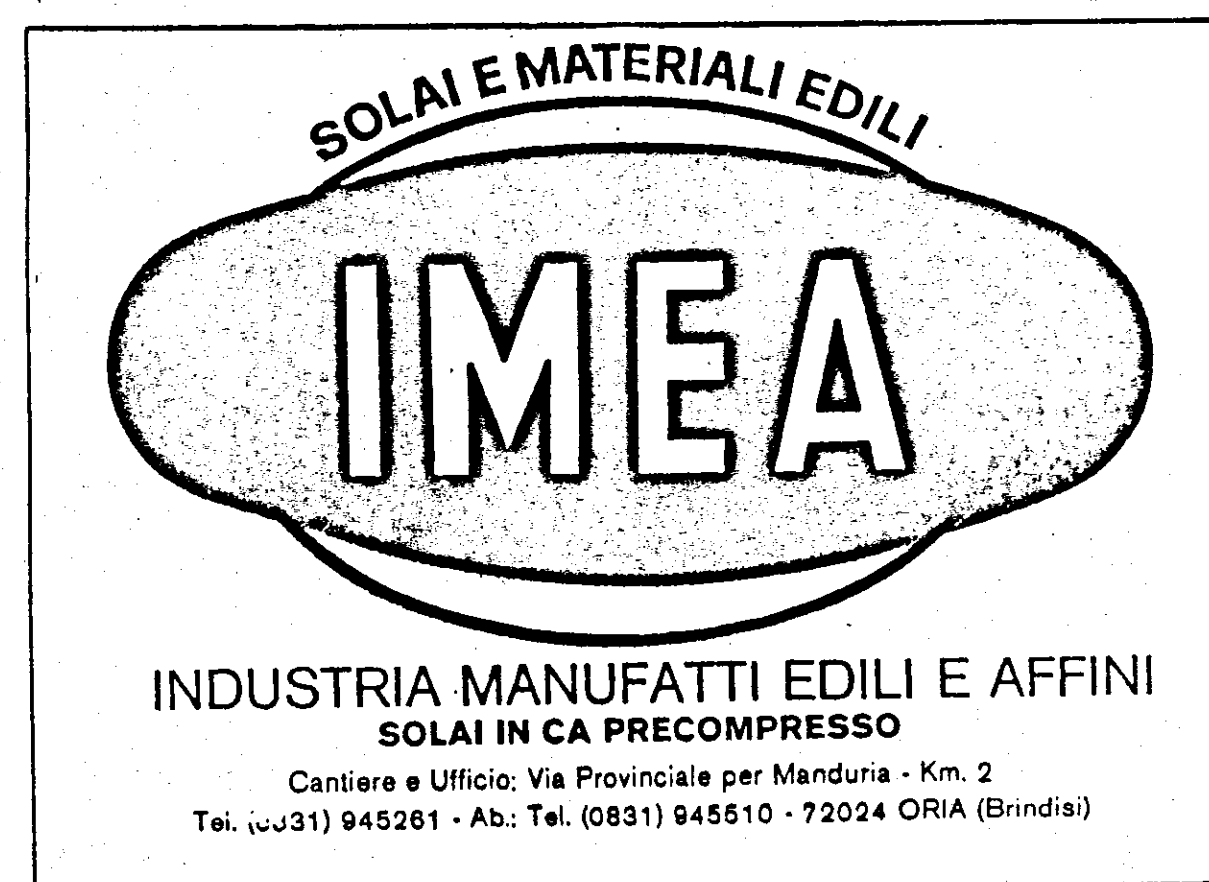

SCHEMA DI MONTAGGIO		del 8 GIUGNO 1989 di n. 0067 di Protocollo
IMPRESA	EDIL SARTOM Via Nicola Brandi 18 Fasano	
IMPALCATO	Scala "T"	
CALCOLATORE	I.A.C.P. Brindisi	
DIRETTORE DEI LAVORI	I.A.C.P. Brindisi	

