

GESTIONE INA CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di case per lavoratori in
Brindisi rione Commenda - Dipendenti I.N.P.S.

Cantiere 16699

Impresa : Capeto Luigi

Importo al netto del ribasso : L. 25.982.500,00

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE SCALE

L'anno millenovecentosessantuno il giorno undici
del mese di Gennaio in Brindisi.

Il sottoscritto ing. Ugo Lonoce, Direttore dei lavori
alla presenza dell'impresa, rappresentata dal geom.

Nino Capeto ha proceduto alla prova di carico delle
scale costruite dalla predetta Impresa.

La prova e' stata eseguita sulla prima rampa di
scala dal piano rialzato al primo piano del prospetto
secondario.

Le caratteristiche costruttive della scala sono le
seguenti :

Gradini a sbalzo in cemento armato con travi a
ginocchio portanti.

Luce effettiva della rampa mt. 3,50.

Trave a ginocchio : $b = 30 \text{ cm}$ $H = 50 \text{ cm}$

$$A_f = 4 \varnothing 14 = 6,16 \text{ cmq}$$

Gradini : luce dello sbalzo mt. 1,00 $H = 16,5 \text{ cm}$

$$A_f = 2 \varnothing 8 = 1,00 \text{ cmq}$$

Col.carico di 400 Kg/mq previsto dal Capitolato

quale sovraccarico accidentale e realizzato

con n. 35 tufi del pesom medio di 40 Kg ciascuno

pari a 1400 Kg si e' caricata l'intera rampa per

la larghezza di un metro.

I risultati della prova con flessimetro applicato

al centro della rampa sono i seguenti :

a) lettura a struttura scarica 0,00 mm

b) lettura a struttura totalmente carica 0,15 mm

c) lettura a struttura totalmente scarica 0,05 mm

freccia totale 0,15

freccia permanente 0,05

Data la trascurabile entita' dell'abbassamento ot-

tenuto si ritiene superfluo calcolare la freccia


teorica.

Del che si e' redatto il presente verbale che viene

sottoscritto dagli interessati.


L' Impresa

(Luigi Capeto)

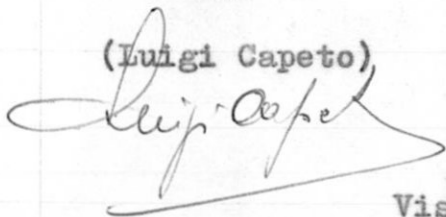

Il Direttore dei Lavori

(dott. ing. Ugo Lonoce)

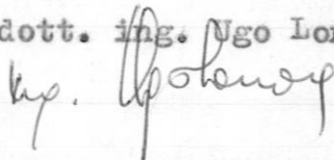

Visto :

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(dott. ing. Giovanni Roma)

