

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ED
ANTINFORTUNISTICA DI CUI ALLA LEGGE 7/12/84 N.818 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEGLI IMPIANTI
TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'IACP

FABBRICATO VIA DON MINZONI CANT.195 PAL.C SCALE C/1 C/3 C/5
A FASANO

IL TECNICO

(ing. PIETRO DE LEONARDIS)

FASANO, 26.2.1987


VISTO:



PLANIMETRIA Scala 1:2000

PIANTA LOCALE CENTRALE TERMICA

(SCALA: 1/50)

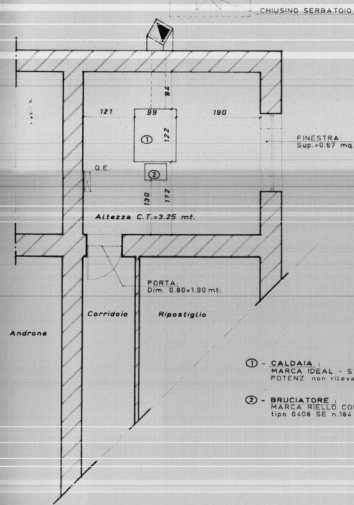


- ① - CALDAIA :
MARCA IDEAL - STANDARD
POTENZ. non rilevabile
- ② - BRUCIATORE :
MARCA RIELLO COMFORT 20
tipo 0408 SE n.184

PIANTA LOCALE CENTRALE TERMICA


ADEGUAMENTO

(SCALA: 1/50)

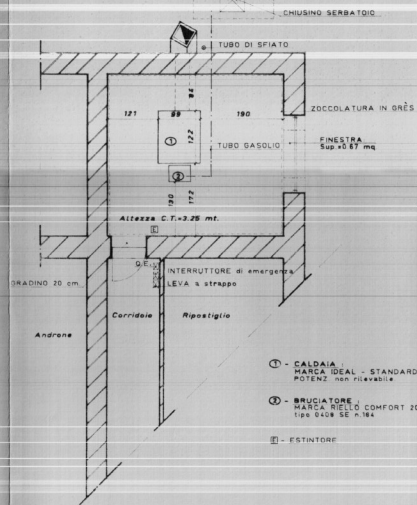

- ① - CALDAIA :
MARCA IDEAL - STANDARD
POTENZ. non rilevabile
- ② - BRUCIATORE :
MARCA RIELLO COMFORT 20
tipo 0408 SE n.184
- ③ - ESTINTORE

SEZIONE TRASVERSALE SERBATOIO INTERRATO

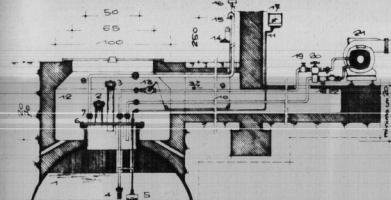

Alimentazione del bruciatore per aspirazione (nafla)

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Serbatoio | 9. Tubo di mandata | 16. Eventuale tappo sfiato con re- |
| 2. Troppopieno | 10. Tubo di ritorno | ticella inox |
| 3. Scarico | 11. Indicatore di livello | 17. Indicatore di livello |
| 4. Valvola di fondo | 12. Puntello | 18. Rubinetto prelievo campioni |
| 5. Campana indicatore di livello | 13. Sarcinesca a chiusura rapida | 19. Sarcinesca a volantino |
| 6. Lettura permanente | 14. Manovra valvola chiusura | 20. Filtro |
| 7. Guarnizione | 15. Curva con reticella antiscintille | 21. Bruciatore |
| 8. Tubo di sfiato | | 22. Valvola di riseggo |