

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 95685773100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56821

Data, 6/10/81

CERTIFICATO N. C661

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDI.CO.M. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 176 DEL 5/10/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino comparto F - Brindisi

Propr. I.A.C.P. di Brindisi - Impr. EDI.CO.M. - Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Fondazioni Corpo C' =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 200 dosaggio cem. === kg/mc tipo cem. ===

a/c === consistenza === inerti ===

Data di arrivo del materiale 5/10/81 Data prova 6/10/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

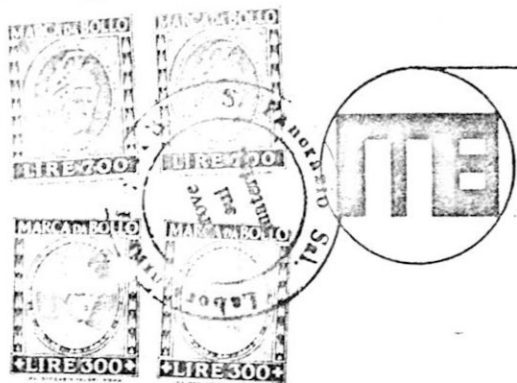
sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
176/B	15	225	3/6/81	7.640	295
176/B	15	225	3/6/81	7.680	309
=====					

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. *[Signature]*)IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(dott. ing. *[Signature]* Muscogiuri)

**EMMEBI**72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE73100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56821

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

Data, 6/10/81

CERTIFICATO N. C671

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDI.CO.M. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 176 DEL 5/10/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino comparto F - Brindisi

Propr. I.A.C.P. di Brindisi - Impr. EDI.CO.M. - Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio piano rialzato corpo C' =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. === kg/mc tipo cem. ===

a/c ==== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 5/10/81 Data prova 6/10/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
176/N	15	225	15/7/81	7.620	318
176/N	15	225	15/7/81	7.600	309
=====					

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Branganzi)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Corrado Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 95685773100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56821

Data, 6/10/81

CERTIFICATO N. C672

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDI.CO.M. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 176 DEL 5/10/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino comparto F - Brindisi

Propr. I.A.C.P. di Brindisi - Impr. EDI.CO.M. - Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri primo ordine corpo C'=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 300 dosaggio cem. === kg/mc tipo cem. ===

a/c === consistenza ===== inerti ===

Data di arrivo del materiale 5/10/81 Data prova 6/10/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

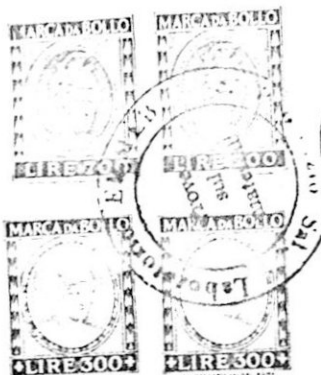
sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
176/0	15	225	16/7/81	7.540	381
176/0	15	225	16/7/81	7.520	375
=====					

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. Pasquale Drifetta)IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE73100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56821

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

Data, 6/10/81

CERTIFICATO N. C673

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDI.CO.M. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 176 DEL 5/10/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino comparto F - Brindisi

Propr. I.A.C.P. di Brindisi - Impr. EDI.CO.M. - Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio primo piano corpo C'=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. === kg/mc tipo cem. ===

a/c === consistenza === inerti ===

Data di arrivo del materiale 5/10/81 Data prova 6/10/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
176/P	15	225	21/7/81	7.580	334
176/P	15	225	21/7/81	7.560	328
=====					

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. Pancrazio Brianti)IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 95685773100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56821

Data, 6/10/81

CERTIFICATO N. C674

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDI.CO.M. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 176 DEL 5/10/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino comparto F - Brindisi

Propr. I.A.C.P. di Brindisi - Impr. EDI.CO.M. - Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri secondo ordine corpo C' =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 300 dosaggio cem. ==== kg/mc tipo cem. ===

a/c ==== consistenza ==== inerti =====

Data di arrivo del materiale 5/10/81 Data prova 6/10/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

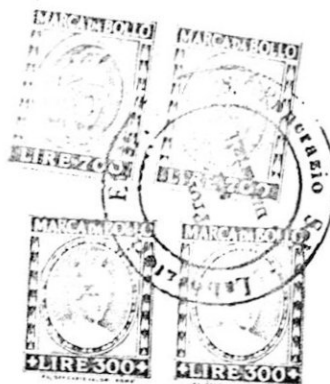
sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
176/Q	15	225	22/7/81	7.580	358
176/Q	15	225	22/7/81	7.600	373
=====					

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. P. Brignati)IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 95685773100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56821

Data, 6/10/81

CERTIFICATO N. C675

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDI.CO.M. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 176 DEL 5/10/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino comparto F - Brindisi

Propr. I.A.C.P. di Brindisi - Impr. EDI.CO.M. - Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto solaio secondo piano corpo C'=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. === kg/mc tipo cem. ===
a/c === consistenza ===== inerti ===
Data di arrivo del materiale 5/10/81 Data prova 6/10/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
176/R	15	225	27/7/81	7.400	298
176/R	15	225	27/7/81	7.520	325
=====					

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

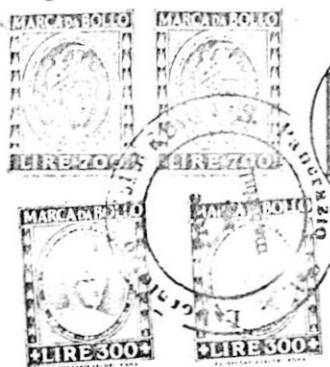
(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. [firma])

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimio Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 95685773100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56821

Data, 6/10/81

CERTIFICATO N. C576

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDI.CO.M. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 176 DEL 5/10/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino comparto F - Brindisi

Propr. I.A.C.P. di Brindisi - Impr. EDI.CO.M. - Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri terzo ordine corpo C' =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 300 dosaggio cem. === kg/mc tipo cem. ==

a/c === consistenza === inerti ===

Data di arrivo del materiale 5/10/81 Data prova 6/10/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
176/S	15	225	28/7/81	7.840	384
176/S	15	225	28/7/81	7.820	372
=====					

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. Pancrazio Brignani)IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 95685773100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56821

Data, 6/10/81

CERTIFICATO N. C677

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDI.CO.M. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 176 DEL 5/10/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino comparto F - Brindisi

Propr. I.A.C.P. di Brindisi - Impr. EDI.CO.M. - Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio terzo piano corpo C'=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. === kg/mc tipo cem. ===

a/c === consistenza === inerti ===

Data di arrivo del materiale 5/10/81 Data prova 6/10/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
176/T	15	225	30/7/81	7.660	336
176/T	15	225	30/7/81	7.620	328
=====					

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

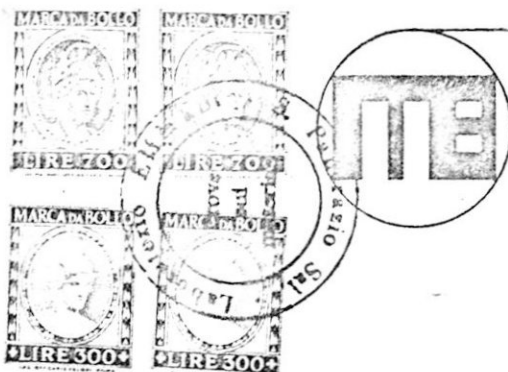
(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *Enrico Brignati*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Cosimo Muscogiuri*)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 95685773100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56821

Data, 6/10/81

CERTIFICATO N. C678

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDI.CO.M. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 176 DEL 5/10/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino comparto F - Brindisi

Propr. I.A.C.P. di Brindisi - Impr. EDI.CO.M. - Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri quarto ordine corpo C' =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 300 dosaggio cem. ==== kg/mc tipo cem. =====

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 5/10/81 Data prova 6/10/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
176/U	15	225	3/8/81	7.800	375
176/U	15	225	3/8/81	7.760	362
=====					

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

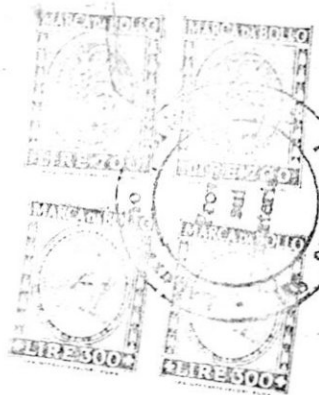
LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *[Signature]*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. *[Signature]* / Muscogiuri)

A.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 95685773100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56821

Data, 6/10/81

CERTIFICATO N. C679

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDI.CO.M. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 176 DEL 5/10/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino comparto F - Brindisi

Propr. I.A.C.P. di Brindisi - Impr. EDI.CO.M. - Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio quarto piano corpo C' =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. === kg/mc tipo cem. ===

a/c === consistenza === inerti ===

Data di arrivo del materiale 5/10/81 Data prova 6/10/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
176/V	15	225	6/8/81	7.480	302
176/V	15	225	6/8/81	7.500	318
=====					

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Pancrazio BrindantiIL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)