

ENNIEBI

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-80 N. 20371

Data, 6/5/81

CERTIFICATO N. C321

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 88 DEL 5/5/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 3
Brindisi. Impresa DE.GE.CO. srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Fondazioni=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 325
a/c ===== consistenza ===== inerti =====
Data di arrivo del materiale 5/5/81 Data prova 6/5/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
1	15	225	3/10/80	7.560	301
1	15	225	3/10/80	7.540	316
1	15	225	3/10/80	7.580	302
1	15	225	3/10/80	7.500	307
=====					

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto
risultante depositata presso questo Ufficio
ai sensi della legge 6-11-1982


NOTE

- (*) Dati forniti dal richiedente la prova.
- (**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 6/5/81

CERTIFICATO N. C322

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 88 DEL 5/5/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 3
Brindisi. Impresa DE.GE.CO. srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Fondazioni=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 325

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 5/5/81 Data prova 5/5/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
2	15	225	8/10/80	7.850	292
2	15	225	8/10/80	7.720	297
2	15	225	8/10/80	7.800	316
2	15	225	8/10/80	7.750	308

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia del presente
risultato depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1089

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

10 OTT 1983

Il Funzionario

Visto e concordato con l'Ufficio
Genio Civile (Sottoscrizione)

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *[Signature]*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecco - Tel. (0831) 956857

Data, 6/5/81

CERTIFICATO N. C323

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 88 DEL 5/5/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 3
Brindisi. Impresa DE.GE.CO. srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri piano terra=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti ===

Data di arrivo del materiale 5/5/81 Data prova 6/5/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
3	15	225	16/10/80	7.700	387
3	15	225	16/10/80	7.540	352
3	15	225	15/10/80	7.680	352
3	15	225	15/10/80	7.720	375
=====				UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI Si attesta che copia del presente atto risulta depositato presso questo Ufficio ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1084 Il Funzionario 4 GEN. 1983	

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.


LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *Enrico Brignati*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.L.L. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 6/5/81

CERTIFICATO N. C324

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 88 DEL 5/5/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 3
Brindisi. Impresa DE.GE.CO. srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto solaio piano terra=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe === dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425
a/c ===== consistenza ===== inerti =====
Data di arrivo del materiale 5/5/81 Data prova 5/5/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
4	15	225	24/10/80	7.620	348
4	15	225	24/10/80	7.650	337
4	15	225	24/10/80	7.700	353
4	15	225	24/10/80	7.540	351

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia del presente
risultato depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1980 n. 300

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.


(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Cosimo Muscogiuri)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)



EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 6/5/81

CERTIFICATO N. C325

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 88 DEL 5/5/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - Lotto 3

Brindisi. Impresa DE.GE.CO. srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri secondo piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe === dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

alc === consistenza ===== inerti ===

Data di arrivo del materiale 5/5/81 Data prova 6/5/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
5	15	225	11/11/80	7.600	347
5	15	225	11/11/80	7.640	380
5	15	225	11/11/80	7.600	366
5	15	225	11/11/80	7.550	358

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086

NOTE

- (*) Dati forniti dal richiedente la prova.
- (**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.


LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *Enrico Brignati*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Cosimo Muscogiuri*)

4 GEN. 1983
Vista il Computatore dell'Ufficio
Ing. *Prinzivice Santolucito*
25 NOV. 1982

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 6/5/81

CERTIFICATO N. C325

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 88 DEL 5/5/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 3
Brindisi. Impresa DE.GE.CO. srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto solaio secondo piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe. ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c. ==== consistenza ==== inerti. ===

Data di arrivo del materiale 5/5/81 Data prova 6/5/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
6	15	225	18/11/80	7.640	342
6	15	225	18/11/80	7.640	359
6	15	225	18/11/80	7.620	336
5	15	225	18/11/80	7.600	353

Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.


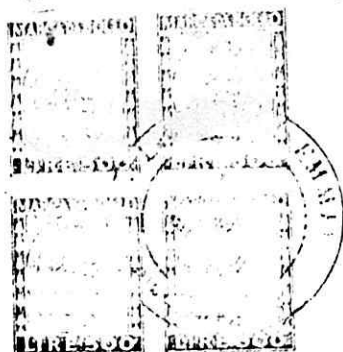
(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Riganiti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 6/5/81

CERTIFICATO N. C327

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 88 DEL 5/5/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 3

Brindisi. Impresa DE.GE.CO. srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto solaio terzo piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425
a/c ===== consistenza ===== inerti =====
Data di arrivo del materiale 5/5/81 Data prova 6/5/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
7	15	225	25/11/80	7.520	339
7	15	225	25/11/80	7.540	343
7	15	225	25/11/80	7.600	358
7	15	225	25/11/80	7.560	342

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 6-11-1971 n. 1084

4 GEN. 1983

Il Funzionario addetto

Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Spalasciari)

25 NOV. 1982

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.


LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *Francesco Spalasciari*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Cosimo Muscogiuri*)

A.L.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 6/5/81

CERTIFICATO N. C328

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 88 DEL 5/5/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 3
Brindisi. Impresa DE.GE.CO. srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri quarto piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425
a/c. ===== consistenza ===== inerti =====
Data di arrivo del materiale 5/5/81 Data prova 6/5/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
8	15	225	28/11/80	7.720	371
8	15	225	28/11/80	7.750	358
8	15	225	28/11/80	7.720	354
8	15	225	28/11/80	7.740	370

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto risulta depositato presso questo Ufficio ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.


(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *[firma]*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANGRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 6/5/81

CERTIFICATO N. C329

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 88 DEL 5/5/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari-rione Perrino - comparto M - lotto 3

Brindisi. Impresa DE.GE.CO. srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto solaio quinto piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe === dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c === consistenza ===== inerti ===

Data di arrivo del materiale 5/5/81 Data prova 5/5/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
9	15	225	17/12/80	7.600	354
9	15	225	17/12/80	7.500	358
9	15	225	17/12/80	7.620	375
9	15	225	17/12/80	7.500	340

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente
risultato depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1089
Il Funzionario addetto

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *[Signature]*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecco - Tel. (0831) 956857

Data, 6/5/81

CERTIFICATO N. C330

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 88 DEL 5/5/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 3
Brindisi. Impresa DE.GE.CO. srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri sesto piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe === dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425
a/c ===== consistenza ===== inerti ===
Data di arrivo del materiale 5/5/81 Data prova 6/5/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
10	15	225	22/12/80	7.780	345
10	15	225	22/12/80	7.720	342
10	15	225	22/12/80	7.720	338
10	15	225	22/12/80	7.740	351

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 6-11-1972 n. 1086

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

4 GEN. 1983

Visto: IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
(Ing. Francesco Serrano)


25 NOV. 1982

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *[firma]*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimò Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 6/5/81

CERTIFICATO N. C331

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 88 DEL 5/5/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 3

Brindisi. Impresa DE.GE.CO. srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto solaio settimo piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale. 5/5/81 Data prova 5/5/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
11	15	225	12/2/81	7.580	375
11	15	225	12/2/81	7.650	384
=====					

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI.
Si attesta che copia del presente atto
risultato depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1977 n. 1084.
4 GEN. 1983VILLO IL COORDINATORE D'UFFICIO
ing. Francesco Santoro

25 NOV. 1982

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Francesco Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimò Mascogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 6/5/81

CERTIFICATO N. C332

Rifer. Archivio N. D1/3

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 88 DEL 5/5/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 3
Brindisi. Impresa DE.GE.CO. srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri ottavo piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 5/5/81 Data prova 5/5/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
12	15	225	13/2/81	8.420	355
12	15	225	13/2/81	7.450	352
=====					

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1085
Il Funzionario addetto
L. 4 GEN. 1983

Visto: IL COORDINATORE UFFICIO
(Ing. Francesco Santolucchi)

25 NOV. 1982

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.


(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Francesco Brignanti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 6/5/81

CERTIFICATO N. C333

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 88 DEL 5/5/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 3
Brindisi. Impresa DE.GE.CO. srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto solaio ottavo piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cern. 425

a/c ==== consistenza ===== inerti ===

Data di arrivo del materiale 5/5/81 Data prova 6/5/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
13	15	225	18/2/81	7.500	332
13	15	225	18/2/81	7.560	344
UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI					
Si attesta che copia del presente atto risulta depositato presso questo Ufficio ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086 il Funzionario addetto					
4 GEN. 1982					

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Viganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

EMMEBILABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 6/5/81

CERTIFICATO N. C334

Rifer. Archivio N. D1/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. DE.GE.CO. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 88 DEL 5/5/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 3
Brindisi. Impresa DE.GE.CO. srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto solaio nono piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c consistenza inerti

Data di arrivo del materiale 5/5/81 Data prova 6/5/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
14	15	225	27/2/81	7.460	321
14	15	225	27/2/81	7.500	333
=====					
UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI					
Si attesta che copia del presente atto					
risulta depositato presso questo Ufficio					
ai sensi della legge 5-11-1974 n. 1086.					

4 GEN. 1983

Il Funzionario addetto

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santolucchi)

25 NOV. 1982

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Polifrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.I.L. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

