

*Ing. Pasculli Giustino Domenico*  
Viale Pola, 20 - tel. 0831-973226 ab. 932949  
72017 OSTUNI (BR)  
ORDINE DEGLI INGEGNERI - BRINDISI N. 231  
C. F. PSC GTN 46L15 G187T  
Part. IVA 00147250740

~~PROTEZIONE AMBIENTALE~~

**MODELLI PER L'APPRONTAMENTO  
DELLA DOCUMENTAZIONE QUALIFICATA  
SUL PIANO TECNICO**

~~TABELLA DEI POTERI CALORIFICI~~


CASE POPOLARI

via Giardinelli 15<sup>o</sup> lotte

FASANO

115 GEN. 1987

G. PASCULLI  
INGEGNERE

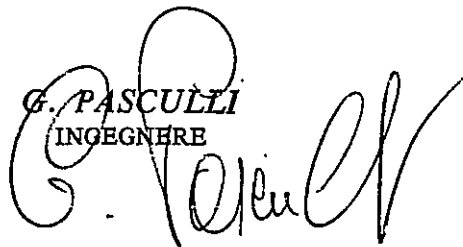

## 0. GENERALITÀ

Attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982 indicata al punto 91

Direttive più urgenti ed essenziali indicate ai punti 0 10

degli Allegati A e B al D.M. 8 marzo 1985;

N.B. - I punti elencati di seguito sono corrispondenti a quelli degli allegati citati.

## O. GENERALITÀ

### Attrezzature mobili di estinzione

Sono installate le attrezzature mobili di estinzione indicate di seguito:

n. 1 estintori a polvere per fuochi A - B - C - D da Kg 6 cad.

n.        estintori a        da Kg        cad.

Gli estintori installati sono in numero tale da consentire un primo efficace intervento su un principio di incendio; i relativi agenti estinguenti sono compatibili con le sostanze presenti nei locali.

### Impianti elettrici

L'impianto è provvisto di interruttore generale ubicato in posizione segnalata, munito di protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito, manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.

Le linee principali, in partenza dal quadro di distribuzione, sono protette da dispositivi contro le sovracorrenti.

*Ing. Pasculli Giustino Domenico*

Viale Pola. 20 - tel. 0831-973226 ab. 932949

72017 OSTUNI (BR)

ORDINE DEGLI INGEGNERI BRINDISI N. 231

C. F. PSC GTN 46L15 G187T

Part. IVA 00147250740

Nell'attraversamento di solai o pareti tagliafuoco, i cavi elettrici passano attraverso opportuni setti che impediscono la propagazione dell'incendio.

**Cariche elettrostatiche**  
(breve descrizione tecnica)

Non ci sono cariche elettrostatiche

**Zone con pericolo di esplosione per la presenza di miscele esplosive di gas, vapori o polveri con l'aria**  
(breve descrizione tecnica)

Non ci sono zone con pericolo di esplosione per la presenza di miscele esplosive di gas, vapori o polveri con l'aria

**Zone con pericolo di esplosione per la presenza o sviluppo di materiali esplosivi**  
(breve descrizione tecnica)

Non ci sono zone con pericolo di esplosione per la presenza o sviluppo di materiali esplosivi


Ing. Pasculli Giustino Domenic  
Viale Pola, 20 - tel. 0831/973226 ab. 932949  
72017 OSTUNI (BR)  
ORDINE DEGLI INGEGNERI - BRINDISI N. 231  
C.F. PSC GTN 46L15 G187I  
Part. IVA 00147250740

**Resistenza al fuoco**  
(breve descrizione tecnica)

Cfr. sono strutture RET 120 e porte in ferro meglio specificate  
nella relazione allegata

**Vigilanza aziendale**  
(breve descrizione tecnica)

*Ing. Pasculli Giustino Domenico*  
Viale Pola, 20 - tel. 0831-973226 ab. 932949  
72017 OSTUNI (BR)  
ORDINE DEGLI INGEGNERI BRINDISI N. 231  
C. F. PSC GTN 46L15 GI87T  
Part. IVA 00147250740

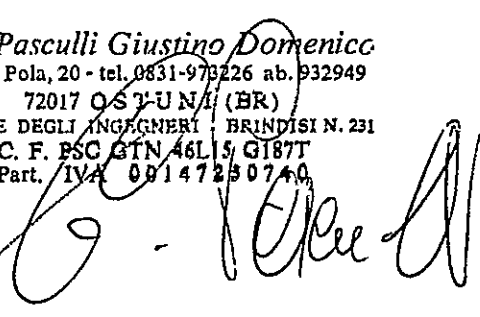

**Impianti di raffreddamento**  
(breve descrizione tecnica)

**Impianti di rilevazione e allarme**  
(breve descrizione tecnica)

**10. ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 91  
DEL D.M. 16 FEBBRAIO 1982  
(G.U. n. 98 DEL 9 APRILE 1982)**

**IMPIANTI PRODUZIONE DI CALORE  
PER POTENZIALITÀ FINO A 4.000.000 Cal/h**

# 10. IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CALORE

## LOCALE CALDAIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| UBICAZIONE <u>Piano terra</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
| Piano interrato - Seminterrato - Piano terra - Piano                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
| Strutture verticali                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>REI 120 (meglio specificate nella relazione)</u> ( $\geq$ REI 30) |
| Strutture orizzontali                                                                                                                                                                                                                                               | <u>REI 120 ( " " " " )</u> ( $\geq$ REI 30)                          |
| ACCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
| L'accesso al locale avviene <u>dall'esterno a mezzo porta in ferro con auto-chiusura a ed apribile verso l'esterno:</u>                                                                                                                                             |                                                                      |
| Da ESTERNO a mezzo di porta in ferro con autochiusura                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| Da DISIMPEGNO areato a mezzo di porta tagliafuoco con autochiusura                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
| APRIBILE VERSO L'ESTERNO                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
| POTENZIALITÀ FOCOLARE Kcal/h                                                                                                                                                                                                                                        | <u>222.000</u>                                                       |
| AERAZIONE NATURALE DI mq <u>2,15</u> $> 1/30$ della superficie in pianta del vano caldaia                                                                                                                                                                           |                                                                      |
| DISPOSITIVI DI SICUREZZA:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
| Manuali                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>Leva a strappo</u>                                                |
| Saracinesche interc. Gas - Leva a strappo                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
| Automatici                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>elettrovalvola chiusura combustibile</u>                          |
| Elettrovalvola chiusura combustibile                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
| COMBUSTIBILE UTILIZZATO <u>Gasolio</u>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
| Gas - Gasolio - Olio combustibile                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
| UBICAZIONE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEL <del>CONTATORE</del> <u>interruttore generale:</u>                                                                                                                                                                       |                                                                      |
| <u>All'esterno in posizione accessibile</u>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
| All'esterno in posizione accessibile e nicchia aerata                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| UBICAZIONE, CAPACITÀ e MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO: <u>All'interno in vista; 6mc; tubo di sfiato con <math>\phi</math> i - 1/2 <math>\phi</math> tubo di carico e <math>&gt;</math> di 25 mm; dispositivo di troppo pieno al 90% della sua capacità</u> |                                                                      |
| Interrato esterno - Fuori terra esterno - Altre                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
| Capacità mc                                                                                                                                                                                                                                                         | ( $\leq$ 15 mc)                                                      |
| Distanza dal fabbricato m                                                                                                                                                                                                                                           | ( $\geq$ 0,5 m)                                                      |
| Tubo di sfiato - Dispositivo di troppo pieno al 90% della capacità del serbatoio                                                                                                                                                                                    |                                                                      |

Ing. Pasculli Giustino Domenico  
Viale Pola, 20 - tel. 0831-973226 ab. 932949  
72017 OSTUNI (BR)  
ORDINE DEGLI INGEGNERI - BRINDISI N. 251  
C.F. PSC GTN 46L15 G187T  
P. IVA 00147250740