

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 9° Lotto di Case Popolari
in Brindisi - Quartiere C.E.P. -

Legge 2.7.1949 n°408 - Eserc.1956/57 e 1957/58 -

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI

PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

Importo contrattuale.....L.127.102.495.=

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE DI

SCALA

L'anno millenovecentosessanta il giorno due del mese di Maggio in BRINDISI.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, con l'assistenza del Geom. Giovanni GUADALUPI e alla presenza dell'Ing.Erminio ELIA in rappresentanza del Genio Civile e del Geom.Marcello ZANOTTI in rappresentanza dell'Impresa, ha proceduto alla prova di carico delle rampe di scala costruite dalla predetta Impresa:

La prova è stata eseguita sulla 1^ rampa di passaggio al 1° piano della palazzina n.3 Scala A.=

Le caratteristiche della rampa caricata sono le seguenti:

lunghezza ml.3,10; larghezza ml.1,05 armatura con soletta appoggiata, cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto un sovraccarico accidentale di kg.400/mq. si è proceduto a caricare, con n°40 sacchetti di cemento, l'intera rampa per la larghezza della stessa, pari a ml.1,05, per un peso complessivo quindi di kg.2000.=

Carico prescritto: $3,10 \times 1,05 \times 400 = \text{kg. } 1.302$

" di prova.: $3,10 \times 1,05 \times 600 = "$ 1.953

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati:

Lettura a rampa scarica: Ore 8,55 del 2.5.60 = 0,00 mm.

" " " carica: " 9,10 " " = 0,09 "

" " " " : " 16,30 " " = 0,14 "

" dopo lo scarico: " 16,40 " " = 0,03 "

" " " " : " 17,20 " " = 0,00 "

Freccia totale : 0,14


" elastica : 0,14

" permanente : 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene firmato dagli intervenuti.


p.L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

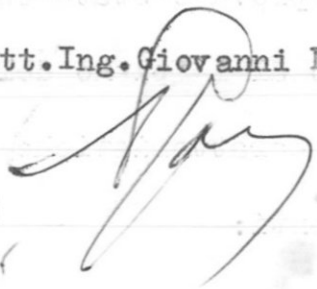

p.IL GENIO CIVILE

