

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari per la eliminazione delle abitazioni malsane in Brindisi - Quartiere C.E.P. - Lotto 6/B -

Legge 9.8.1954 n°640 - Esercizio 1957/58 -

Impresa: Ing.Giovanni PATI - Brindisi -

Importo contrattuale.....L. 65.668.750.=

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessanta il giorno venti del mese di Ottobre in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Vito SAVINO e alla presenza dell'Impresa Ing.Giovanni PATI, ha proceduto alla prova di carico dei solai costruiti dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del piano rialzato, vano soggiorno appartamento a destra della prima scala da sinistra della palazzina piccola a tre scale (fabbricato 3 Scala A).=

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga m.3,62 e larga m.1,00.=

H = cm.21; h = cm.19,5; interasse cm.25; Armatura:

108 per travetto + 1010 moncone per lato.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di $ml.1.00 \times 3,62 \times 2,50 = kg. 905$;

Tale carico è stato realizzato in eccesso con un numero di 36 sacchetti di cemento del peso di kg.50 ciascuno e quindi per un peso complessivo di kg.1800.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:


20.10.1960 Ore 9,20 a) lettura del solaio scarico
..... mm. 0,00
" " 9,55 b) lettura del solaio totalmente
carico..... mm. 0,30
" " 17,45 c) lettura del solaio prima del
lo scarico.....mm. 0,35
" " 18,15 d) lettura del solaio dopo lo
scarico..... mm.0,00

Freccia totale.....mm? 0,37

Freccia permanente....mm. 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

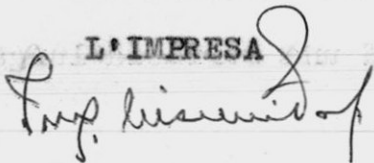

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

