**EMMEBI**

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1111

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMMITTENTE: I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Getto Fondazioni palazzina "G" =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 325

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED1	150	22500	04/12/84	03/09/85	7.680	30.7
ED1	150	22500	04/12/84	03/09/85	7.640	25.9
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====


LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

**EMMEBI**

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1112

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMMITTENTE: I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Getto Fondazioni palazzina "F" =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 325

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED2	150	22500	07/12/84	03/09/85	7.580	25.7
ED2	150	22500	07/12/84	03/09/85	7.700	25.2
=====						
REGIONE PUGLIA						
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI						
SI ATTESTA CHE COPIA DEL PRESENTE ATTO						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====


LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.L.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

**EMMEBI**

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1113

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Getto Fondazioni palazzina "E" =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 325

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED3	150	22500	14/12/84	03/09/85	7.600	25.8
ED3	150	22500	14/12/84	03/09/85	7.560	27.9
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====


LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

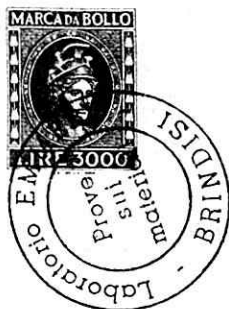**EMMEBI**

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1114

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Getto Fondazioni palazzina "D" =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe === dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 325

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED4	150	22500	18/12/84	03/09/85	7.560	25.1
ED4	150	22500	18/12/84	03/09/85	7.680	26.0
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====


LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganfi)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Mustogiuri)

A.L.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA



EMMEBI

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1115

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Getto Fondazioni palazzina "C" =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 325

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED5	150	22500	21/12/84	03/09/85	7.640	26.2
ED5	150	22500	21/12/84	03/09/85	7.560	25.7
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

SI ATTESTA CHE COPIA DEL PRESENTE ATTO

RISULTA AUTENTICATO PRESSO QUESTO UFFICIO

AL SEN. DELLA LEGGE 5.11.1971 n. 1086

7-901-1985 FUNZIONARIO ADDETTO

COORDINATORE DELL'UFFICIO

(G. FRANCESCO SANTOSTAS)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.


(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

A.L.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

**EMMEBI**

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1116

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Getto Fondazioni palazzina "B" =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 325

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino .kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED6	150	22500	28/12/84	03/09/85	7.640	25.8
ED6	150	22500	28/12/84	03/09/85	7.680	26.5
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====



LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Brilanti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA



EMMEBI

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1117

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Getto Fondazioni palazzina "A" =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 325

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED7	150	22500	07/01/85	03/09/85	7.580	24.8
ED7	150	22500	07/01/85	03/09/85	7.640	25.9
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====


LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pongrazio Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

**EMMEBI**

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1118

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Solaio calpestio 1° piano palazzina "G" =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED8	150	22500	30/01/85	03/09/85	7.680	32.6
ED8	150	22500	30/01/85	03/09/85	7.640	31.4
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====


LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA



EMMEBI

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1119

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n;60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Solaio calpestio 1° piano palazzina "D" =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED9	150	22500	01/02/85	03/09/85	7.600	31.5
ED9	150	22500	01/02/85	03/09/85	7.680	37.0
=====						
REGIONE PUGLIA						
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI						
SI ATTENDE CHE OGNI L.T. PRESENTI ATTO						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

**EMMEBI**

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1120

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Pilastri 2^a tesa palazzina "F" =**CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):**

classe ===== dosaggio cem. 350 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED10	150	22500	05/02/85	03/09/85	7.740	32.5
ED10	150	22500	05/02/85	03/09/85	7.640	31.0
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====



LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA



EMMEBI

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1121

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Solaio calpestio 2° piano palazzina "F" =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED11	150	22500	07/02/85	03/09/85	7.640	31.4
ED11	150	22500	07/02/85	03/09/85	7.620	32.5
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

REGIONE PUGLIA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====


LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA



EMMEBI

S. R. G.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1122

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Solaio calpestio 1° piano palazzina "E" =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED12	150	22500	19/02/85	03/09/85	7.700	31.8
ED12	150	22500	19/02/85	03/09/85	7.740	33.6
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE


(Dott. Ing. Pancrazio Brignanti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cassino Muscogiuri)

A.L.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

34 13.



EMMEBI

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:
72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1123
Rifer. Archivio n. E/BA
RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.
Via Devitofrancesco, 31/C - BARI
Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85
Per conto Proprio
CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.
FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.
Posizione in opera (*) Pilastri 1^a tesa palazzina A =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 350 kg/mc tipo cem. 425
a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA


sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED13	150	22500	20/02/85	03/09/85	7.720	33.4
ED13	150	22500	20/02/85	03/09/85	7.680	32.1
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.
(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

SI ATTESTA SULLA CORRETTA DEL PRESENTE ATTO
RISULTATO...
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1124

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Solaio calpestio 3° piano palazzina "E" =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED14	150	22500	05/03/85	03/09/85	7.620	30.2
ED14	150	22500	05/03/85	03/09/85	7.680	32.1
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

REGIONE PUGLIA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====


LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Brignanti)

IL DIRETTORE E.L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA



EMMEBI

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1125

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Solaio calpestio 1° piano palazzina C =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe === dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ==== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED15	150	22500	07/03/85	03/09/85	7.660	34.5
ED15	150	22500	07/03/85	03/09/85	7.620	33.1
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====


LO SPERIMENTATORE

Dott. Ing. Pancrazio Brighanti

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA



EMMEBI

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1126

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Pilastri 4^a tesa palazzina E =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 350 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED16	150	22500	08/03/85	03/09/85	7.720	31.5
ED16	150	22500	08/03/85	03/09/85	7.740	32.7
=====						
REGIONE PU UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI SI ATTESTA CHE QUALESIUNQUE RISULTATO DI PROVA È STATO RILEVATO IN PRESENZA DELL'UFFICIO						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE



(Dott. Ing. Pancrazio Brignanti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

34
17



EMMEBI

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1127

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Pilastri 2^a tesa palazzina C =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 350 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED17	150	22500	12/03/85	03/09/85	7.700	36.6
ED17	150	22500	12/03/85	03/09/85	7.740	34.9
=====						
REGIONE PU						
UFFICIO DEL CONTO GIURISDIZIONE						
SI ATTESTA CHE COSTA DEL PRESENTE ATTO						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)




RISULTA ATTO DEL PRESENTE UFFICIO
AI SENSI DELLA LEGGE 11.12.78 N. 1386
BR LI 03/09/1985 IL FUNZIONARIO ADDETTO
IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
(ING. FRANCESCO SANTOSTASI)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA



EMMEBI

S. D. G.

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele. 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO n. B1128

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta.....Verbale.....n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Solaio calpestio piano rialzato palazzina B =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c consistenza inerti

RISULTATI DELLA PROVA

[illegible]

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) $\text{N/mm}^2 = 0,102 \text{ kgf/mm}^2$

Note: _____


LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Benigno Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.L.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA



S. D. C.

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele. 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO n. B1129

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Pilastri 2^a tesa palazzina "B" =


classe ==== dosaggio cem. 350 kg/mc tipo cem. 425

a/c=====consistenza=====inerti=====

[illegible]

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.L.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA



EMMEBI

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1130

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n. 60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Pilastri 3^a tesa palazzina "D" =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe === dosaggio cem. 350 kg/mc tipo cem. 425

a/c ==== consistenza ==== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED20	150	22500	25/03/85	03/09/85	7.740	35.8
ED20	150	22500	25/03/85	03/09/85	7.700	34.0
=====						
REGIONE PUGLIA						
UFFICIO DEL CENSO E REGISTRO						
STATISTICA E CENSI						
RISULTATO PROVA IN QUESTO UFFICIO						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE


(Dott. Angelo Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Costantino Muscogiuri)

A.L.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

34 21

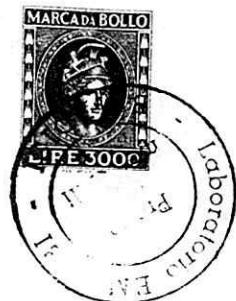

EMMEBI

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1131

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Solaio copertura palazzina "F" =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED21	150	22500	28/03/85	03/09/85	7.660	32.5
ED21	150	22500	28/03/85	03/09/85	7.720	34.8
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

REGIONE PUGLIA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BARI
SI ATTERRE' AGLI ATTI DEL PRESENTATO ATTO


(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²


Note: =====

RISULTATO DELLA PROVA:
Al 30/09/85 LA L. 1086
BR 11 - 9 OTT 1985

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)



IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO
(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)



EMMEBI

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1132

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Solaio calpestio piano rialzato
palazzina "A" =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ==== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED22	150	22500	02/04/85	03/09/85	7.720	31.5
ED22	150	22500	02/04/85	03/09/85	7.700	30.2
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====


LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE E.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Costantino Muscogiuri)

A.L.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

**EMMEBI**

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1133

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devito Francesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n. 60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Solaio calpestio 4° piano palazzina "C" =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ==== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED23	150	22500	10/04/85	03/09/85	7.620	36.0
ED23	150	22500	10/04/85	03/09/85	7.540	33.5
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====


LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Casimiro Muscogiuri)

A.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA



EMMEBI

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1134

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Solaio copertura palazzina "D" =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED24	150	22500	19/04/85	03/09/85	7.560	31.4
ED24	150	22500	19/04/85	03/09/85	7.640	32.6
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)


RISULTA DETERMINATO PRESSO QUESTO UFFICIO
AI SENSI DELLA LEGGE 5.11.1971 n. 1086
- 9 OTT. 1985 - IL FUNZIONARIO ADDETTO

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
(ING. FRANCESCO SANTOSTASI)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Corrado Muscogiuri)

A.L.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

**EMMEBI**

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1135

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Solaio calpestio 3° piano palazzina "A" =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED25	150	22500	30/04/85	03/09/85	7.540	34.0
ED25	150	22500	30/04/85	03/09/85	7.600	38.6
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====


LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *zio Baganti*)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Costino Muscogiuri*)

A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA



EMMEBI

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/09/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1136

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDI.CO.M. s.r.l.

Via Devitofrancesco, 31/C - BARI

Richiesta Verbale n. 255/B del 02/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Lavori di Costruzione di n.60 Alloggi di E.R.P.

FRANCAVILLA F. (BR) - COMM. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Solaio copertura palazzina "B" =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
ED26	150	22500	06/05/85	03/09/85	7.620	36.5
ED26	150	22500	06/05/85	03/09/85	7.580	31.8
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA