
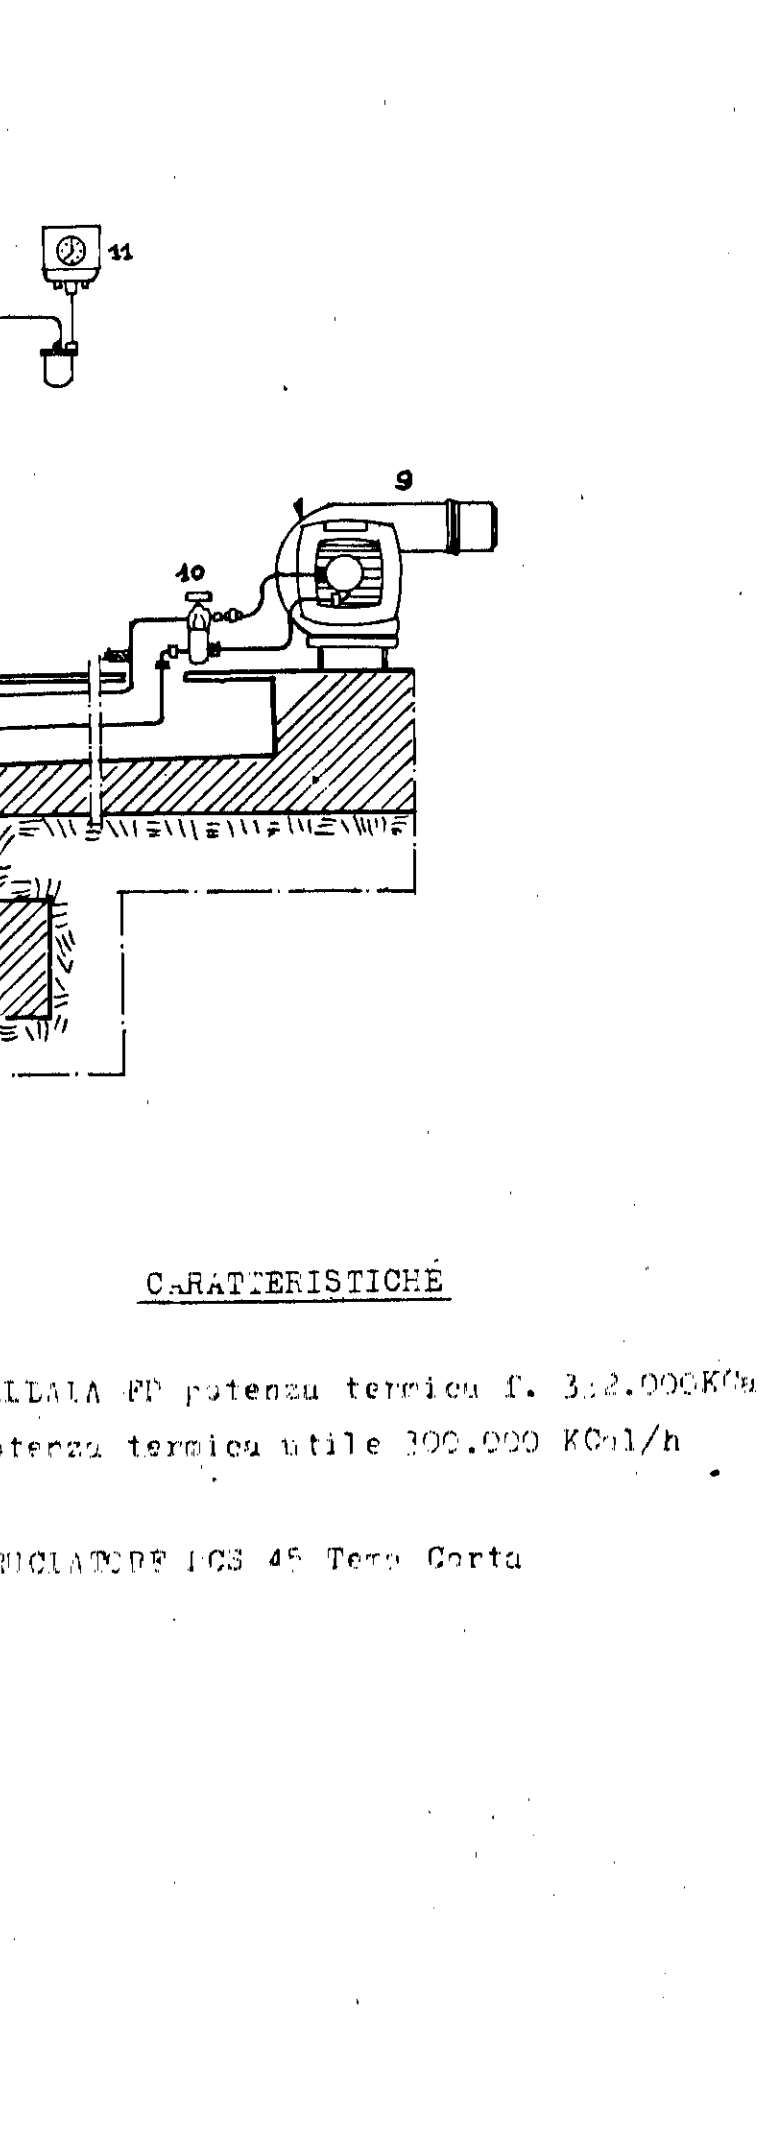
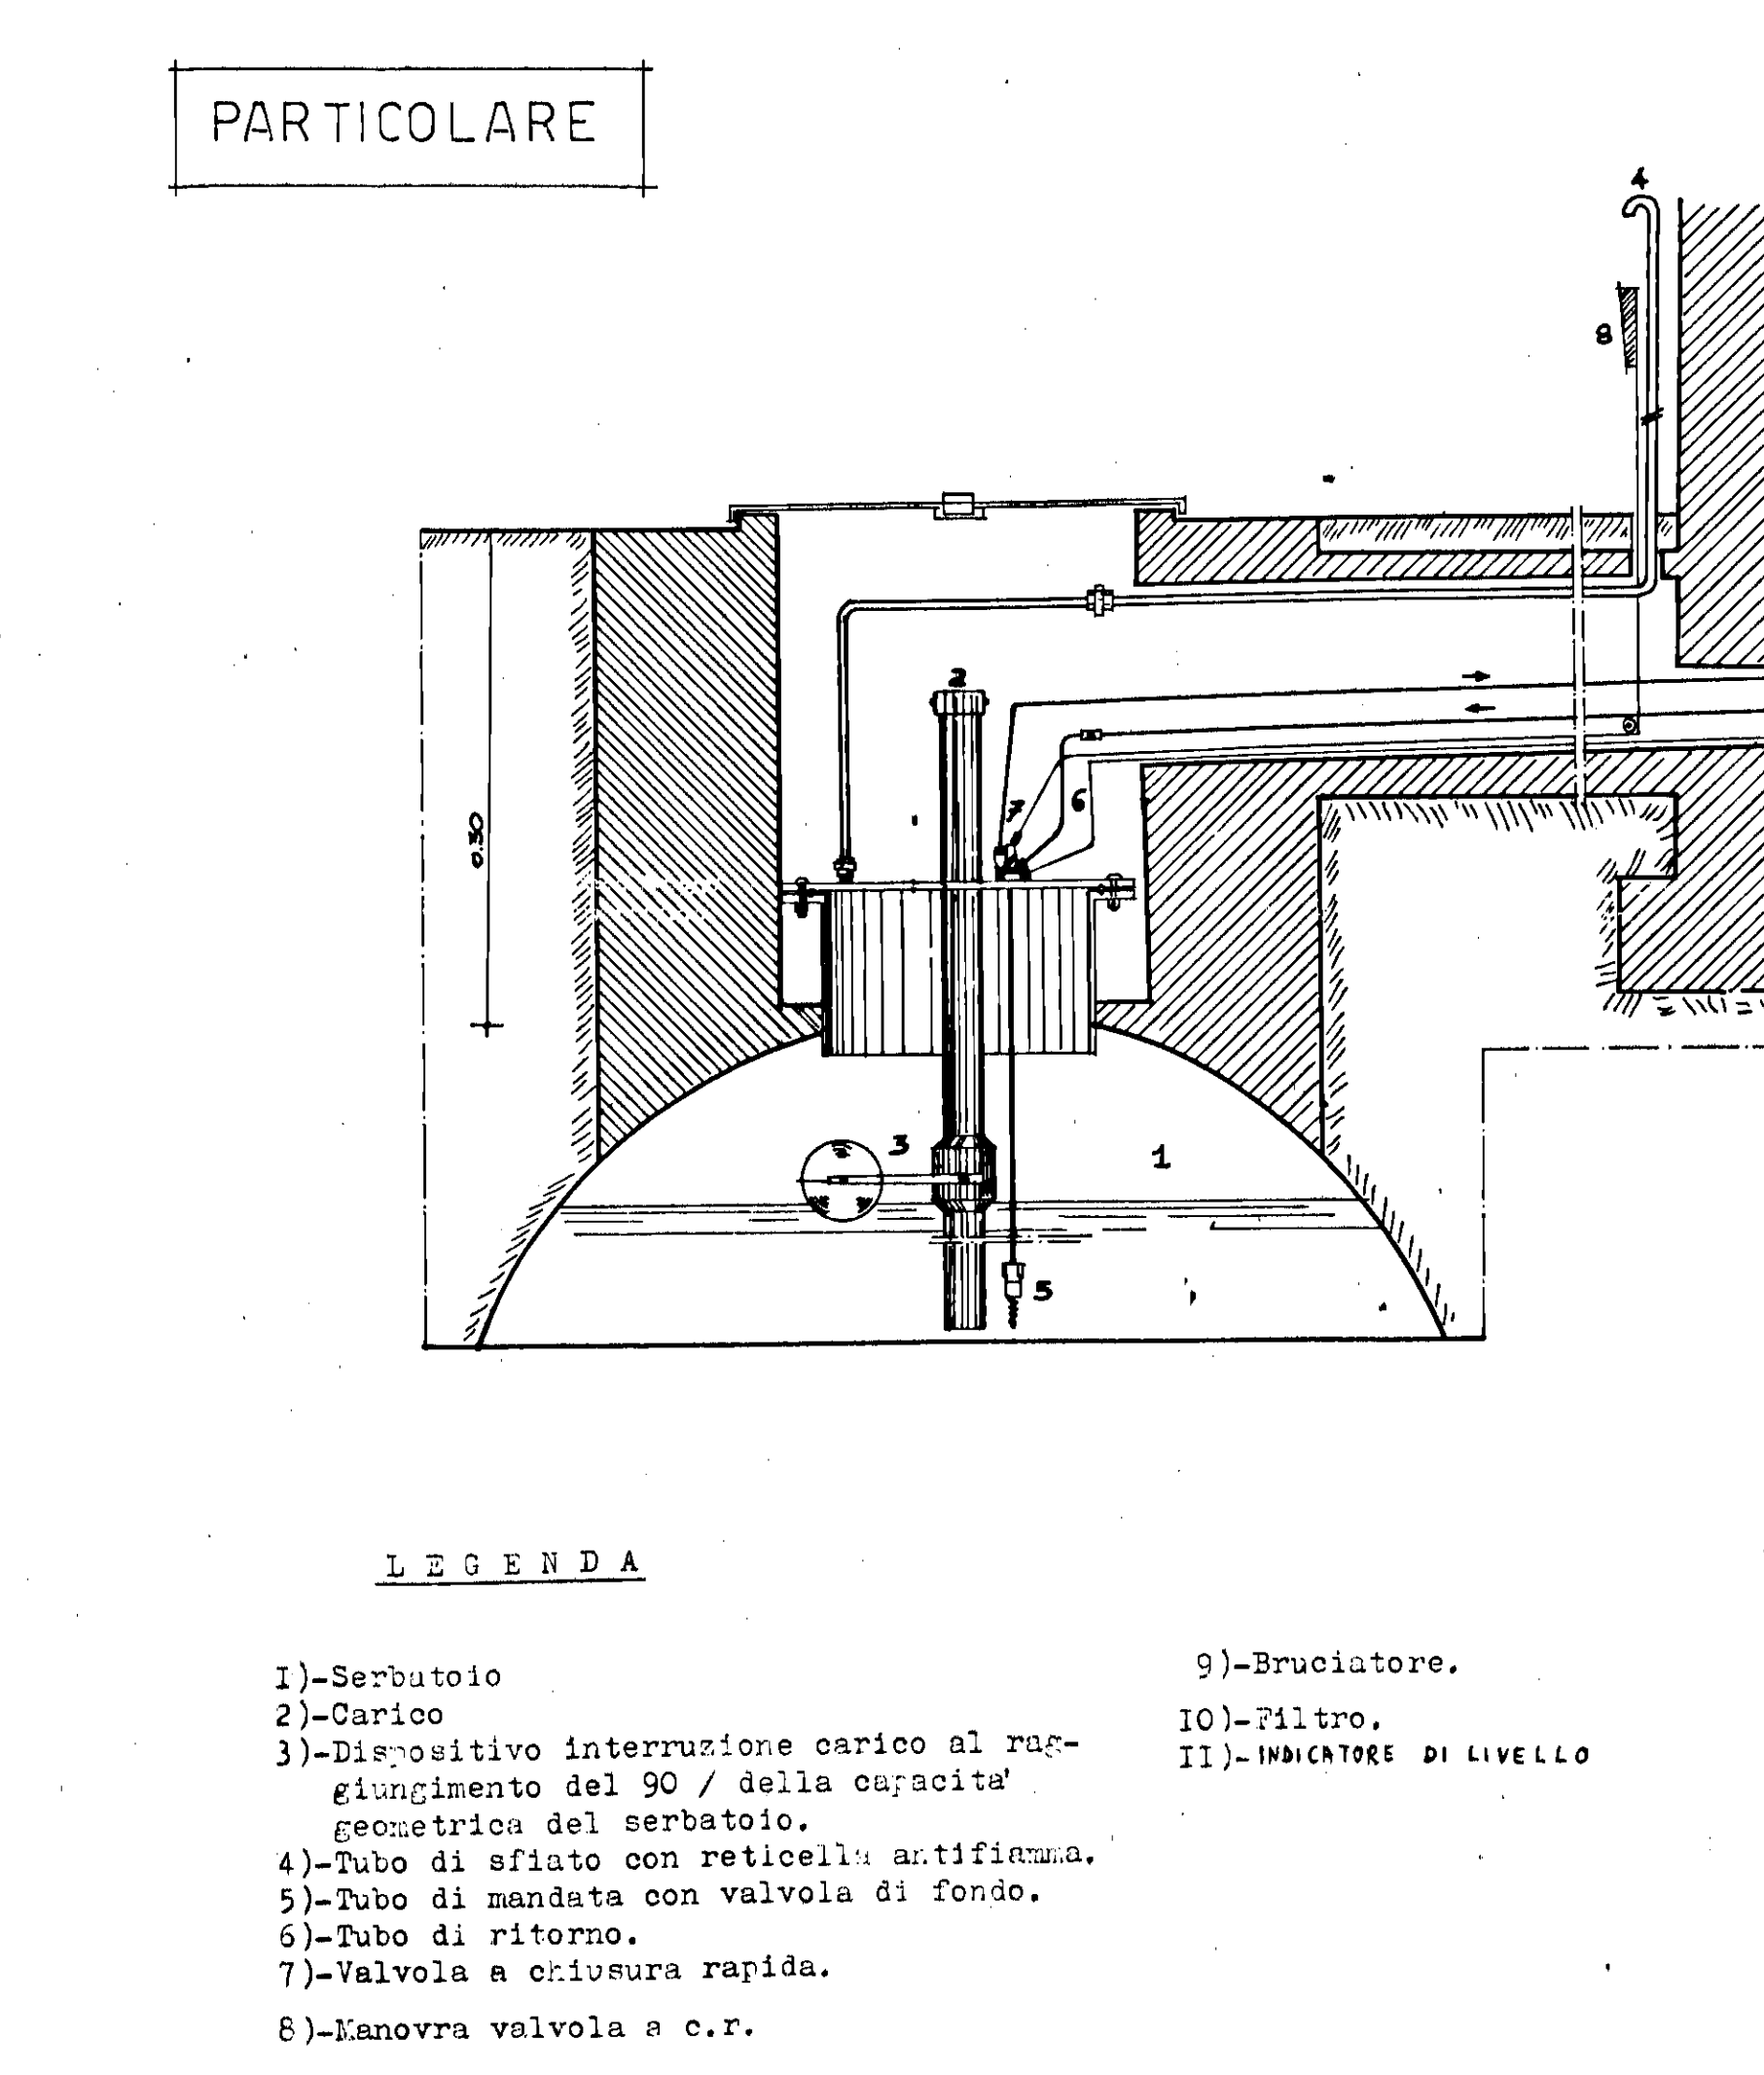
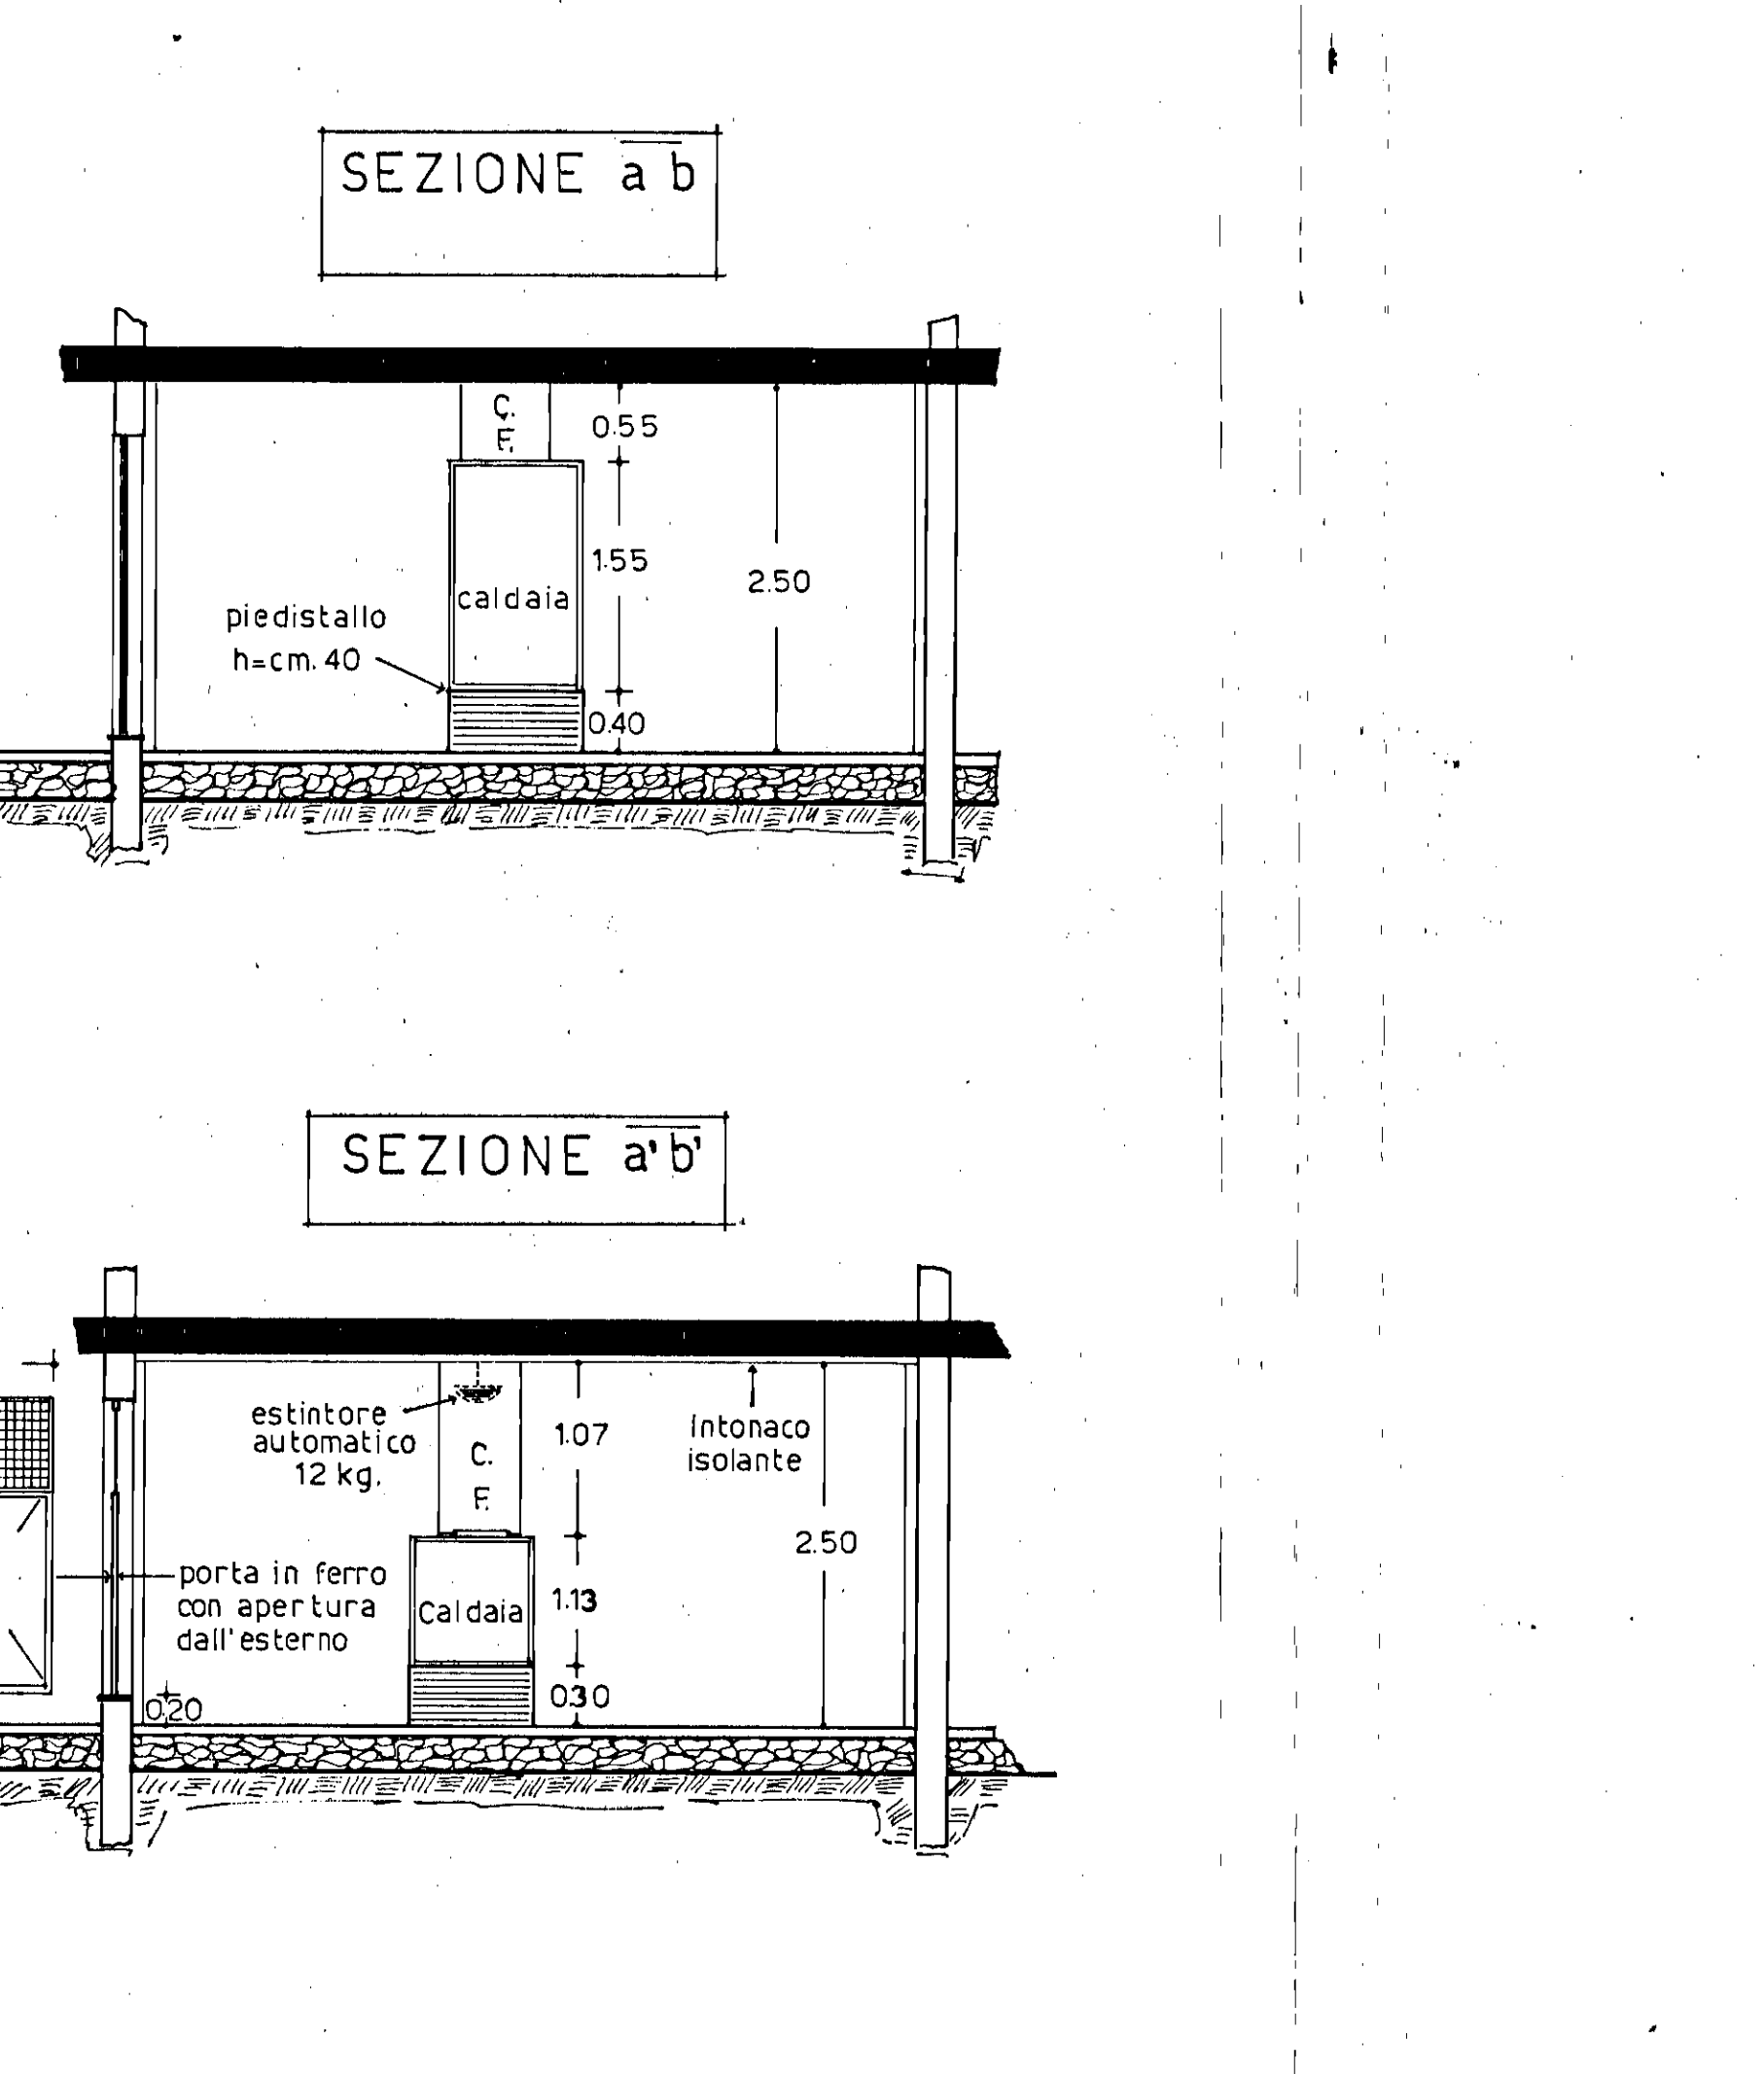
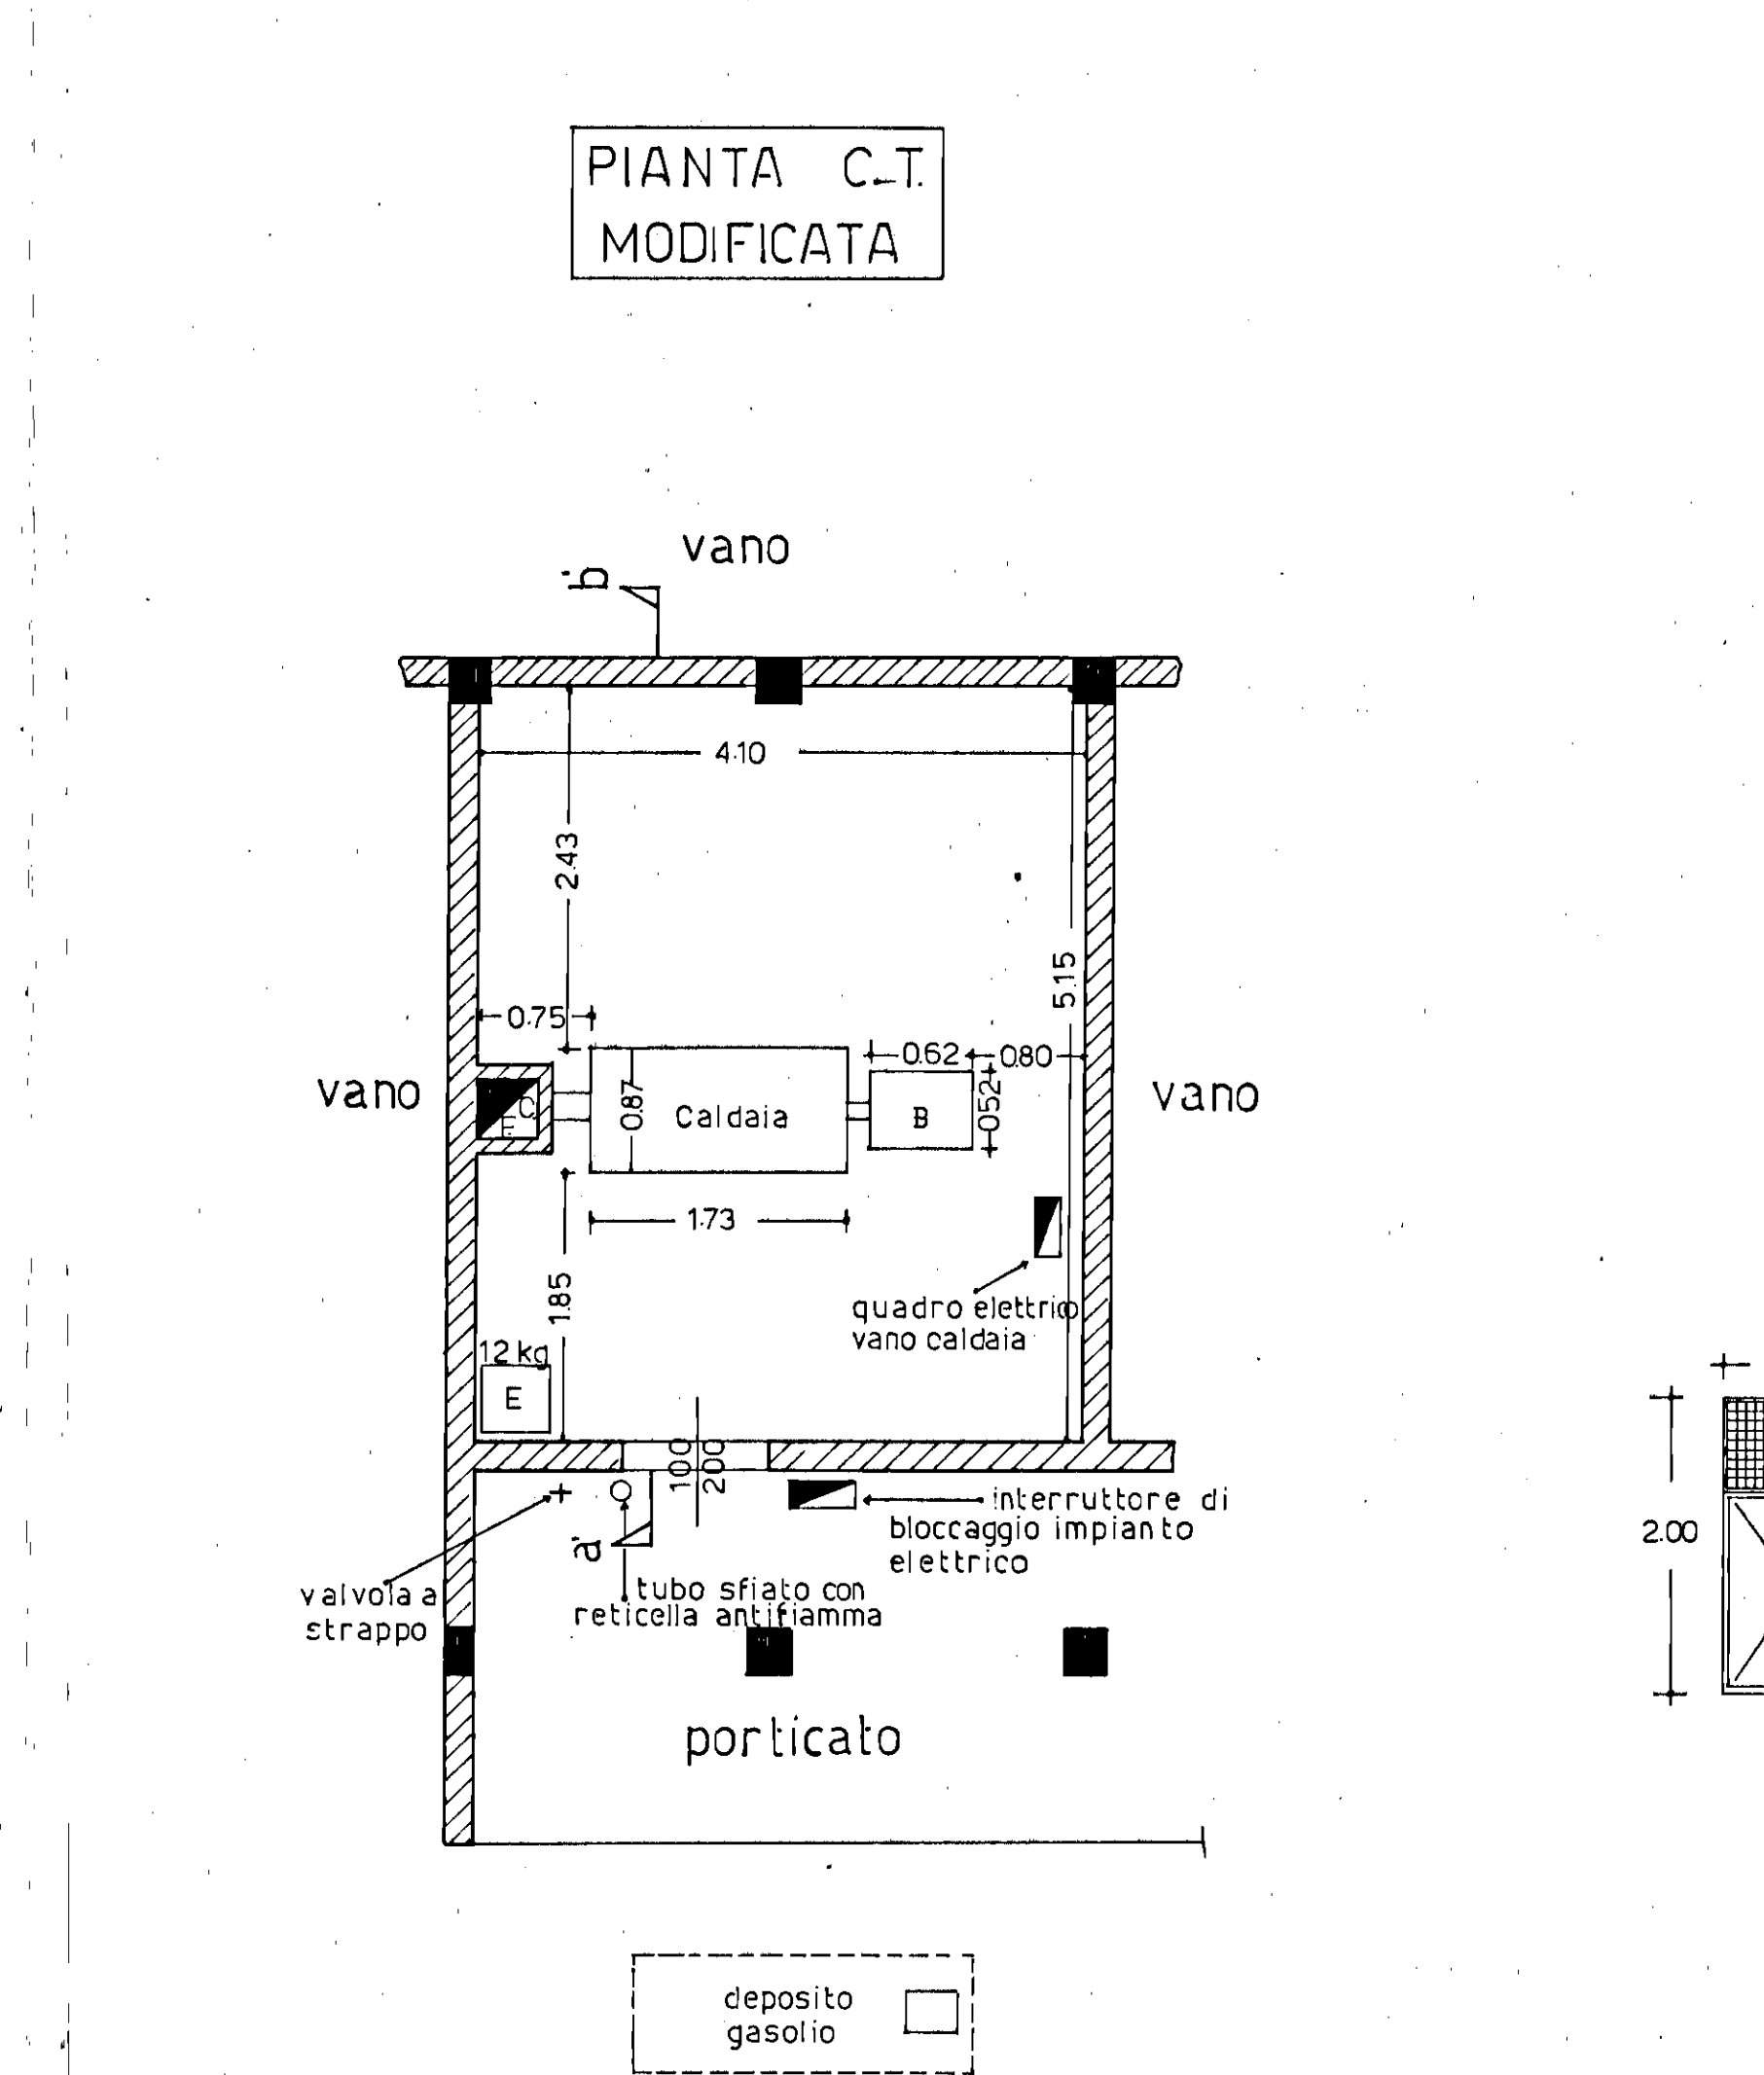
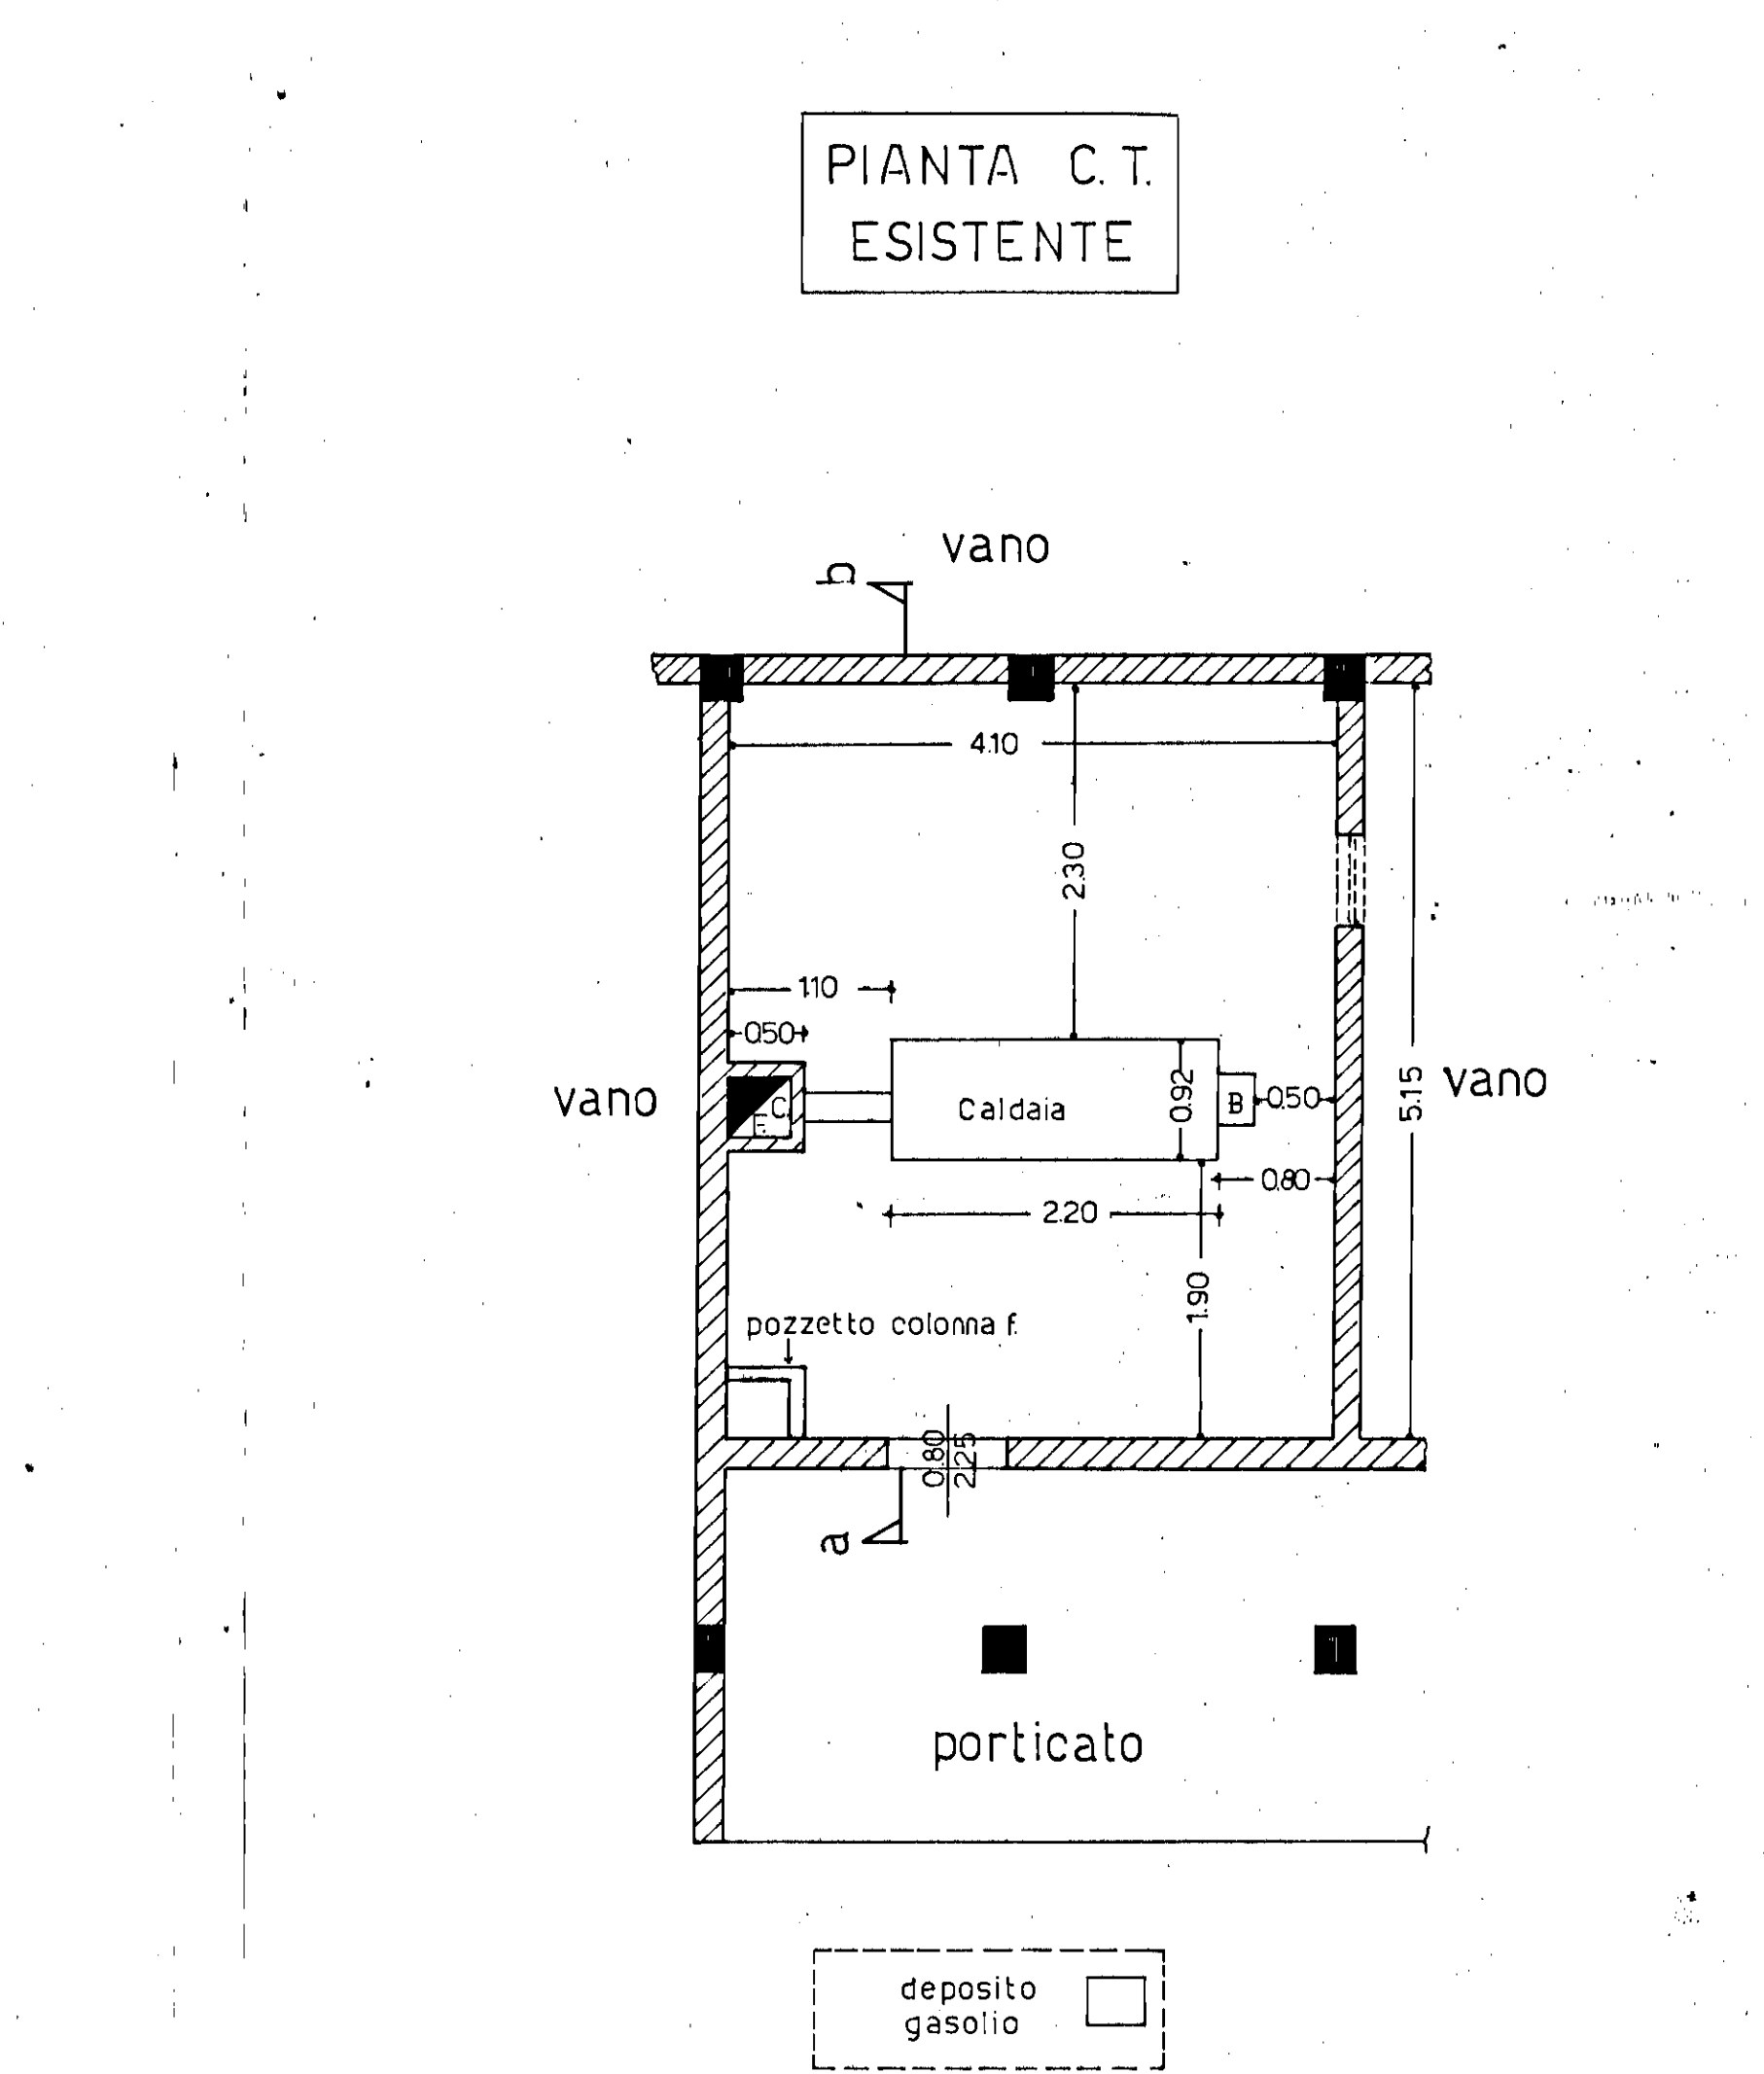


COMUNE DI PRINZIVIA	
PROGETTO	
DEI LAVORI OCCORRENTI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI LIDUZIONE	
INGEN. Pal. L.	
Comittente	
P.A.C.P. PRINZIVIA	
Elaborati	
GRAFICI	
Data :	
TAV. N° 6	
Il committente	
Il progettista	
Ing. Carlo Brigante	

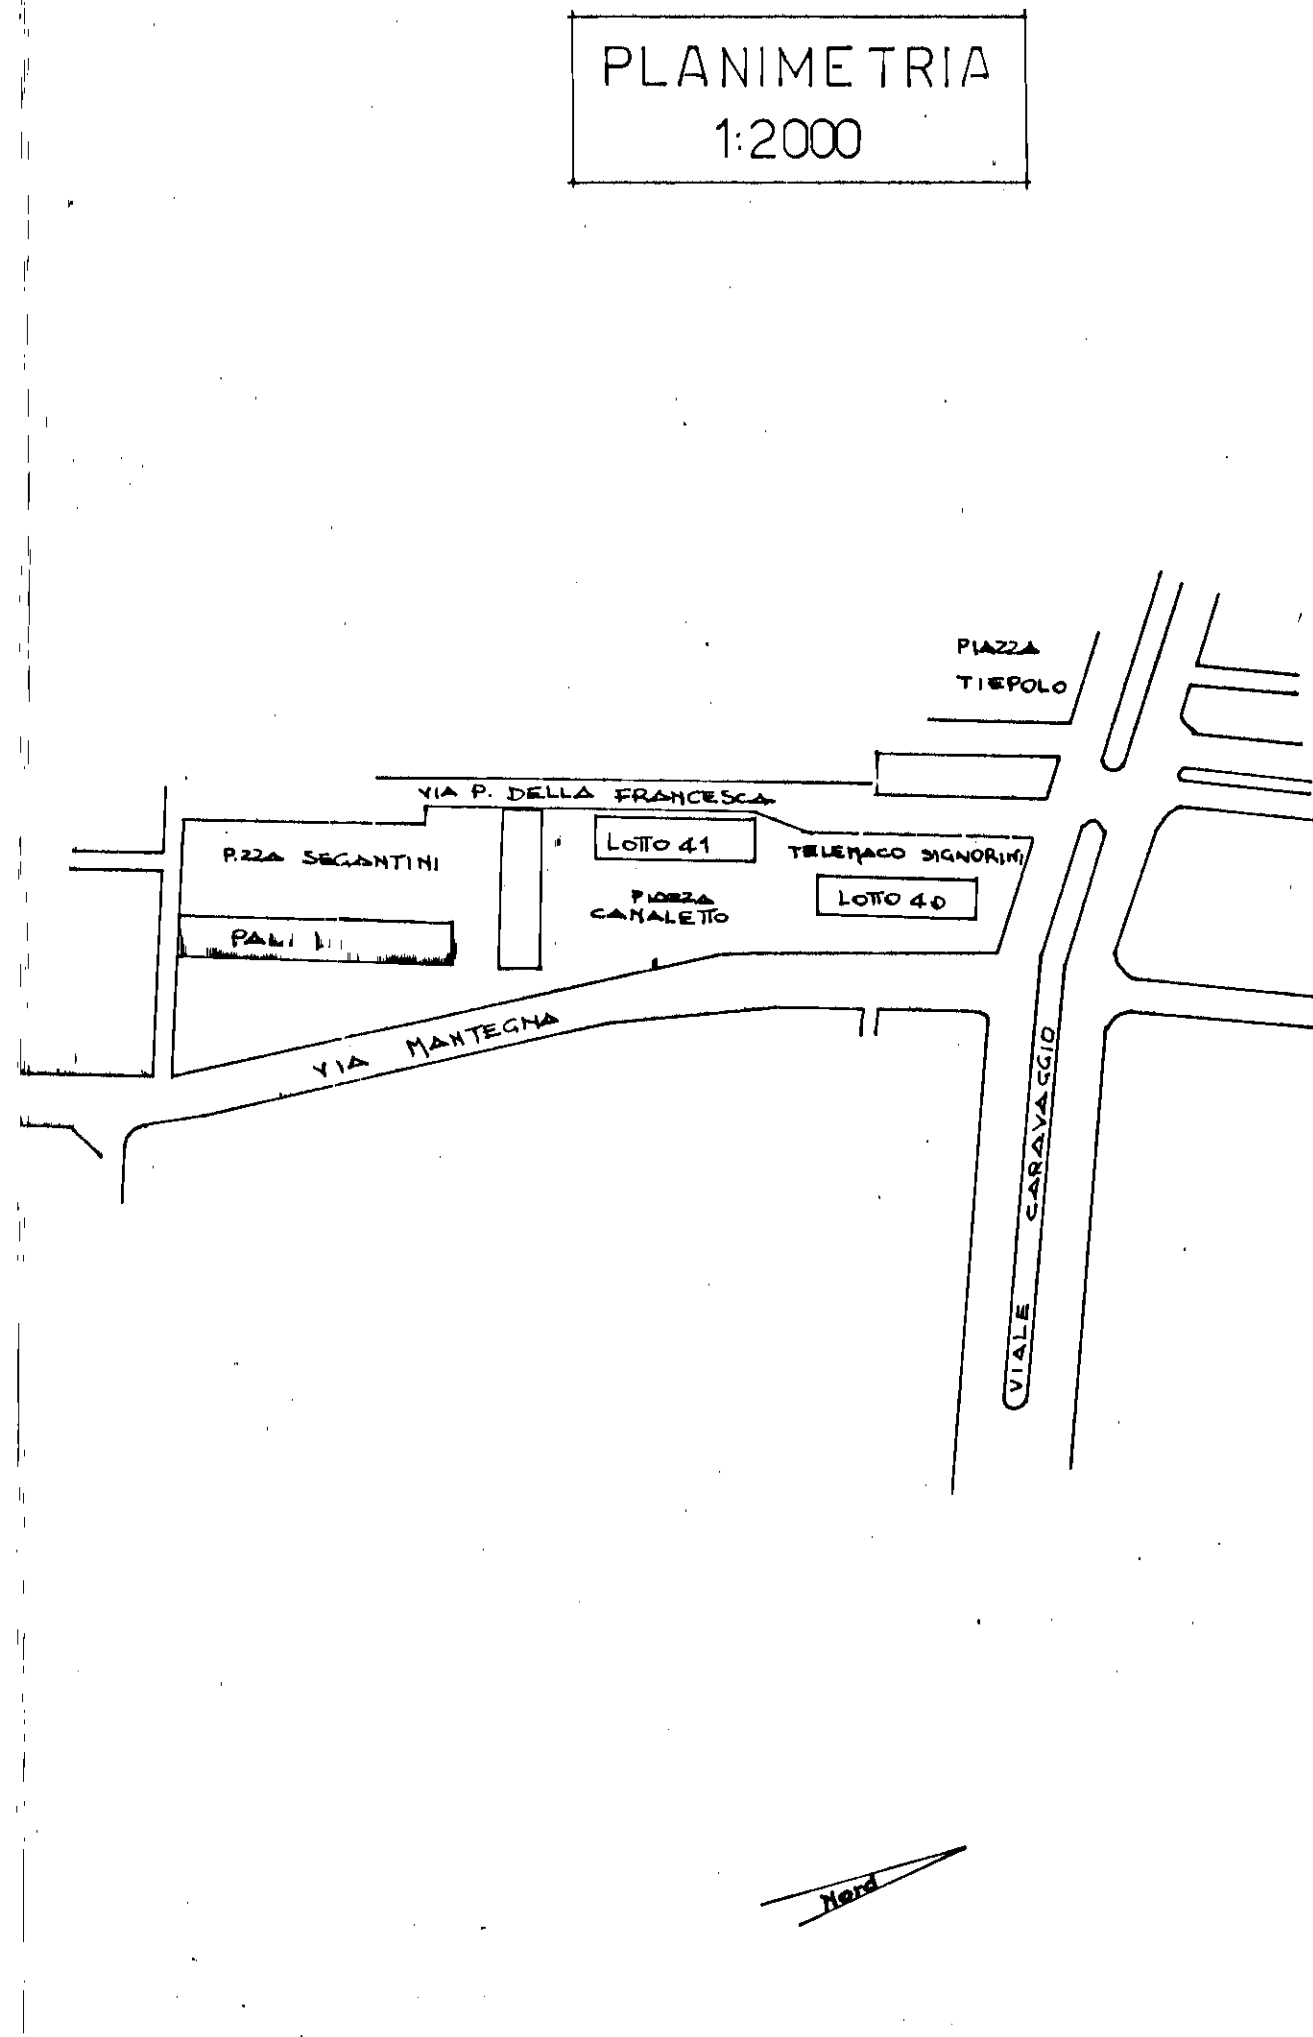

CARATTERISTICHE

CALDAIA PP potenza termica T. 312.000Kcal/h
potenza termica utile 300.000 Kcal/h

BRUCIATORE ICS 45 Term Corta

LEGENDA

- 1)-Serbatoio
- 2)-Carico
- 3)-Dispositivo interruzione carico al raggiungimento del 90 / della capacità geometrica del serbatoio.
- 4)-Tubo di sfiato con reticella antifiama.
- 5)-Tubo di mandata con valvola di fondo.
- 6)-Tubo di ritorno.
- 7)-Valvola a chiusura rapida.
- 8)-Manovra valvola a c.r.
- 9)-Bruciatore.
- 10)-Filtro.
- 11)-INDICATORE DI LIVELLO