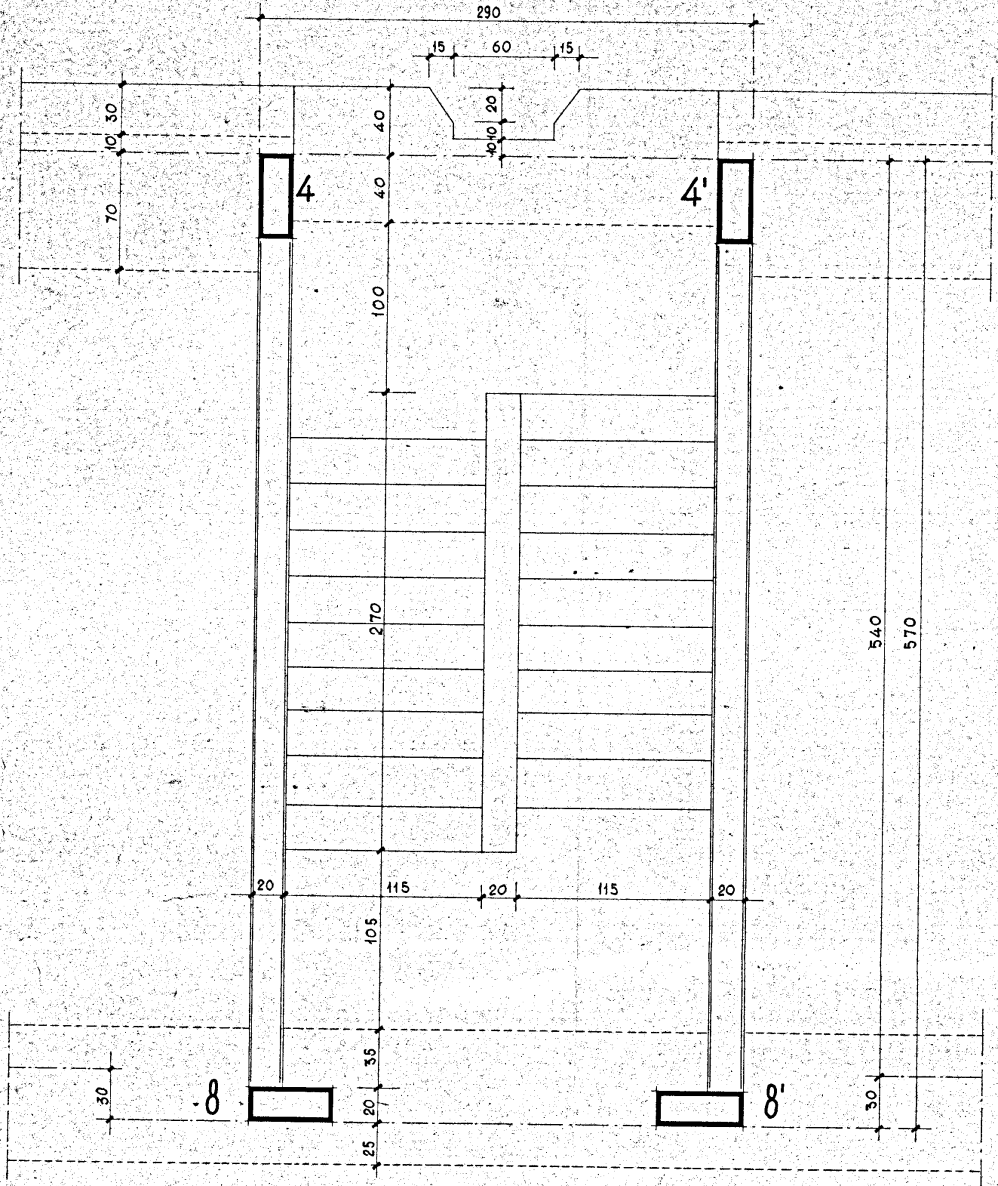
290
15
60
15
30
10
70
40
20
10
10
40
4
4'
100
270
540
570
20
115
20
115
20
105
35
30
8
20
8'
25
30

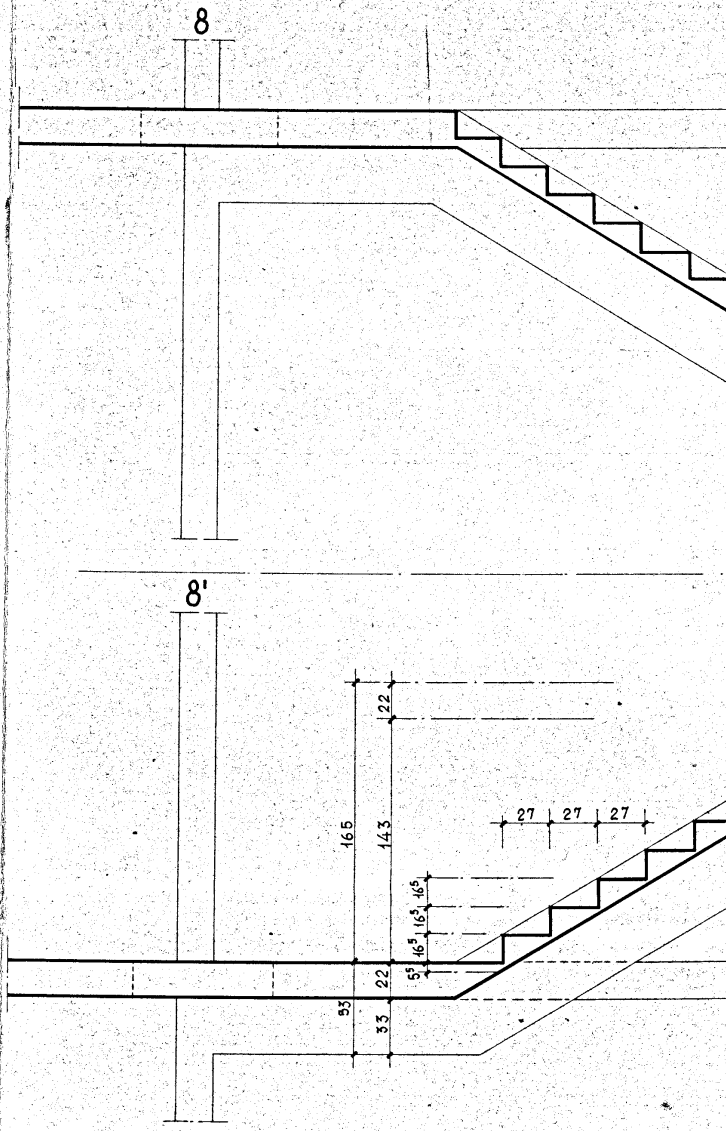
8
8'
22
165
143
27
27
27
16⁵
16⁵
16⁵
16⁵
5⁵
22
53
33


4
27
27
27
22
143
165
16⁵
16⁵
16⁵
55
22
35
55



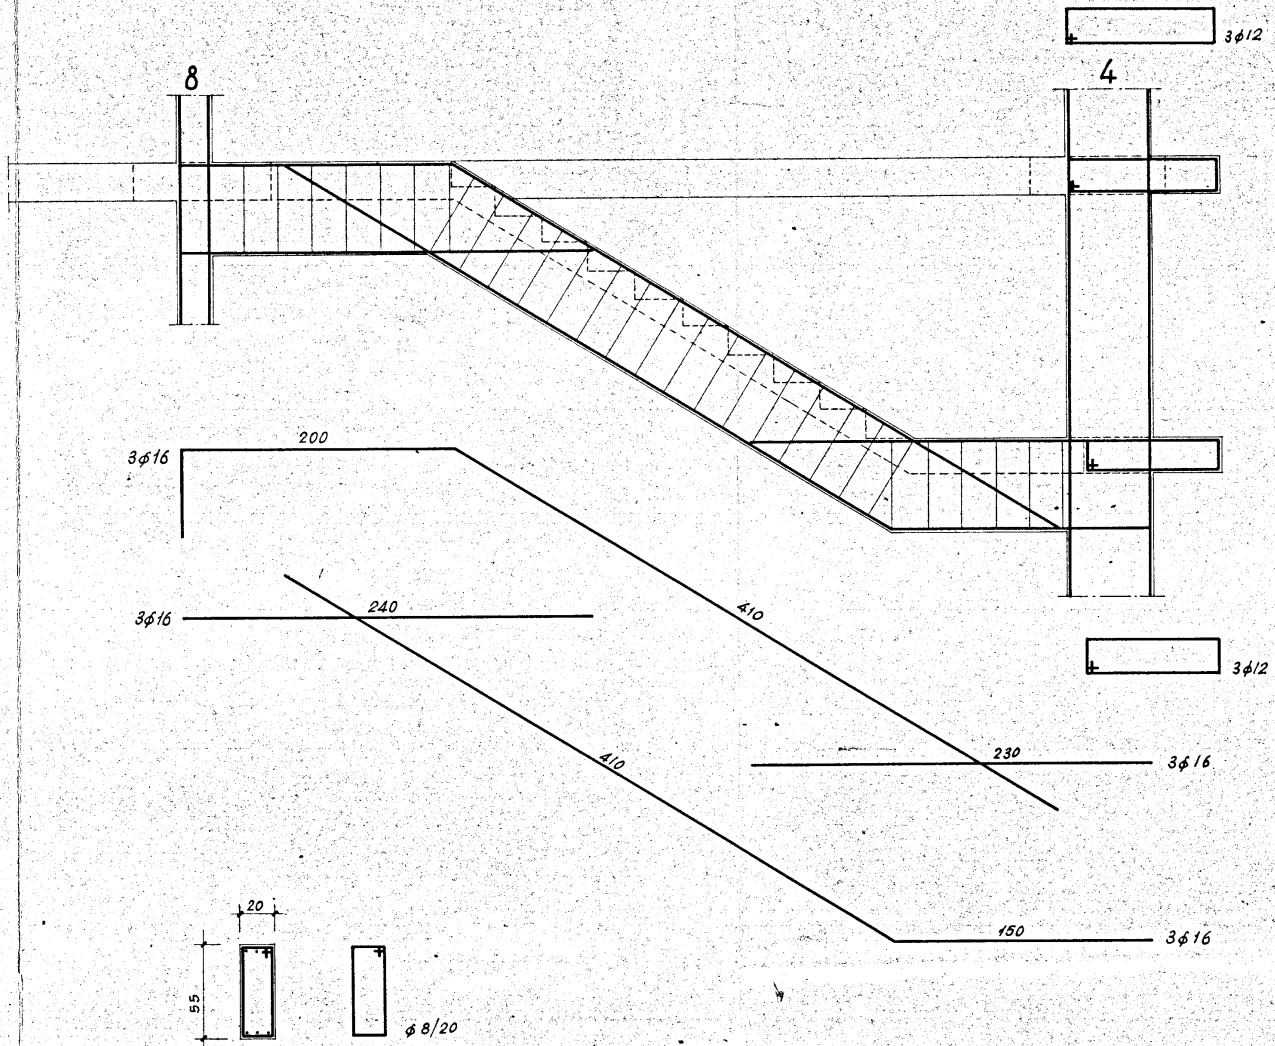
3φ12
8
4
200
3φ16
3φ16
240
410
3φ12
410
230
3φ16
150
3φ16
20
55
φ 8/20

SEZIONE TRAVE

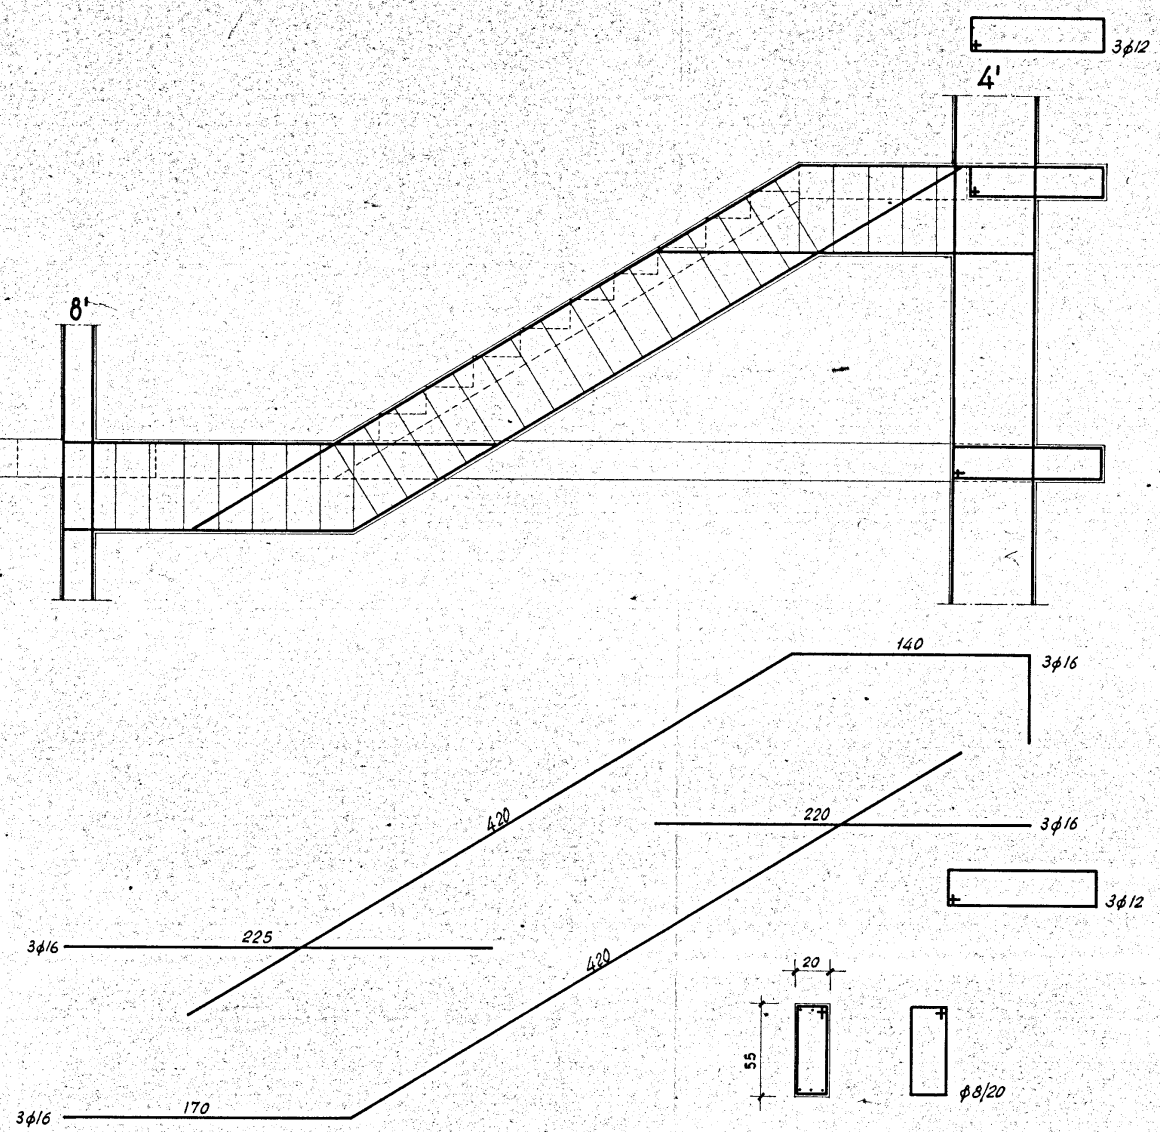
8'
4'
3φ12
140
3φ16
420
220
3φ16
3φ12
225
3φ16
420
3φ16
170
20
55
φ8/20

SEZIONE TRAVE

ARMATURA PIANEROTTOLI


4
4
60
60
1φ10
287
1φ8

ARMATURA TRAVE A QUOTA PIANEROTTOLO


4
4
287
3φ10
60
60
1φ10
30
30
2φ10
287
3φ10



SEZIONE ALL'INCASTRO



SEZIONE IN MEZZERIA

ARMATURA GRADINI


4
20
115
132
1ϕ8
80
1ϕ6


nº6 st. ϕ6
nº6 rip. ϕ6

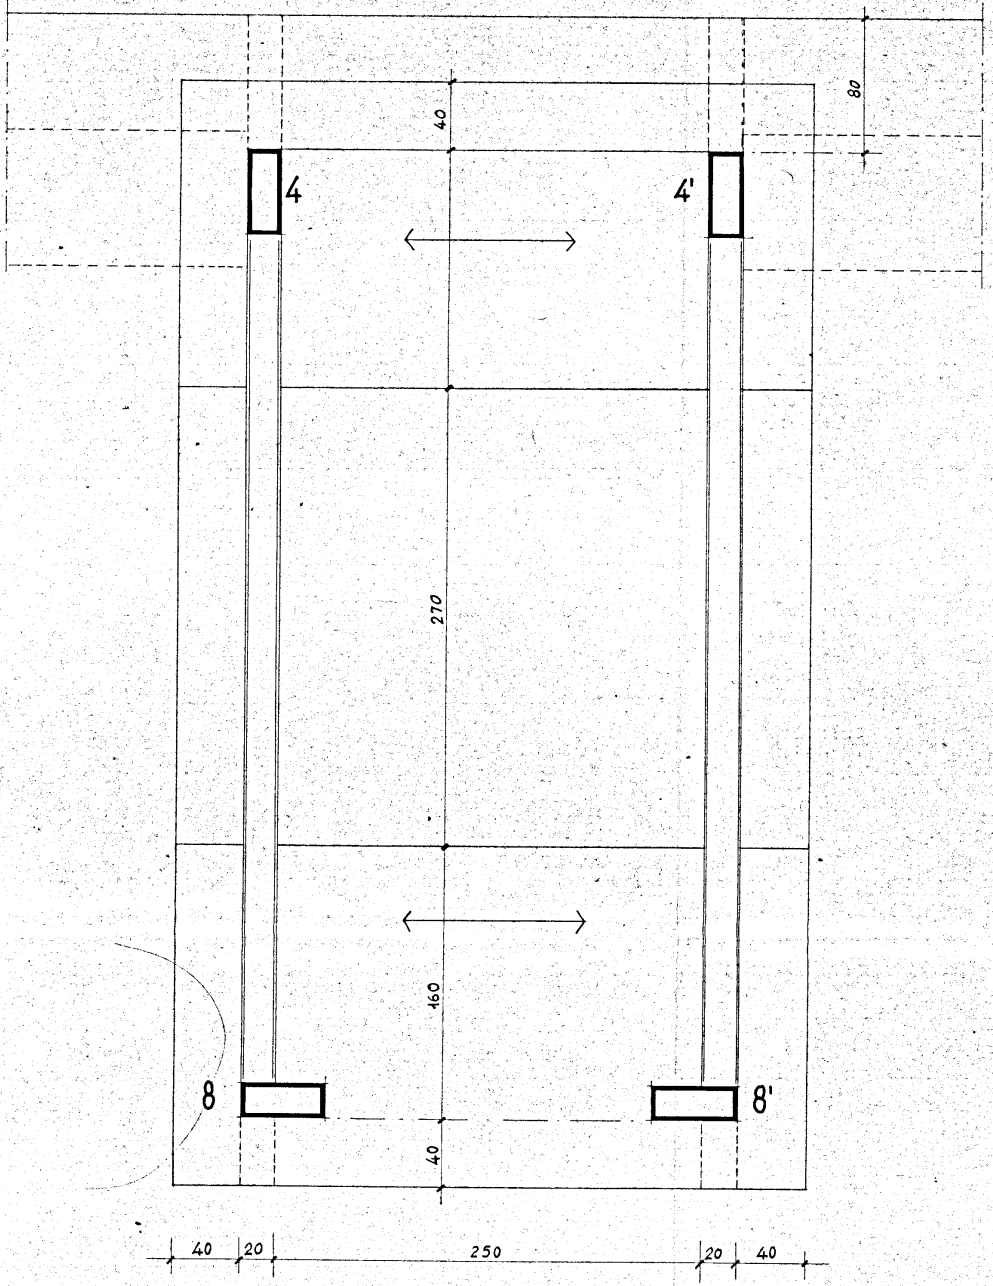
80
40
4
4'
270
160
8
8'
40
40
20
250
20
40

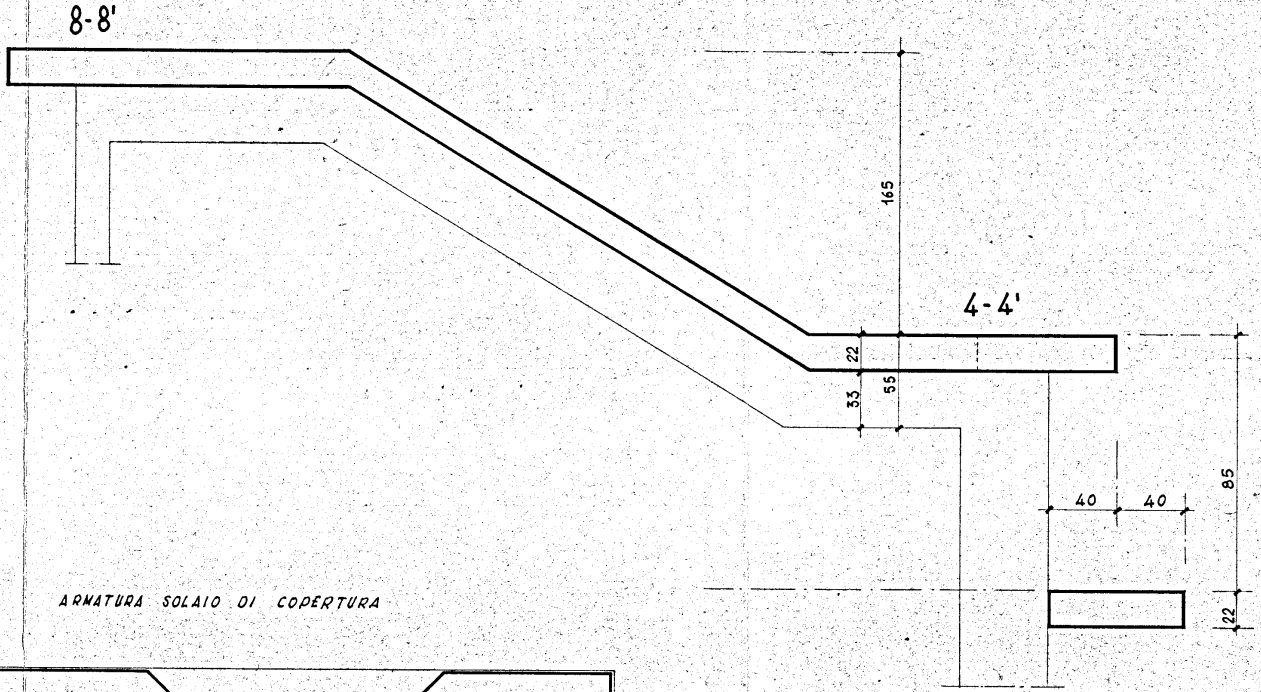
8-8'
165
4-4'
22
55
33
40
40
85
22

ARMATURA SOLAIO DI COPERTURA

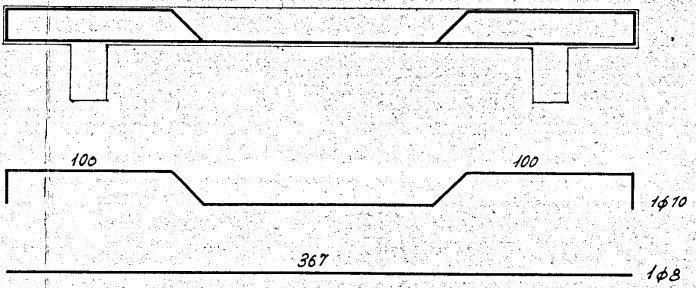
100
100
1φ10
367
1φ8

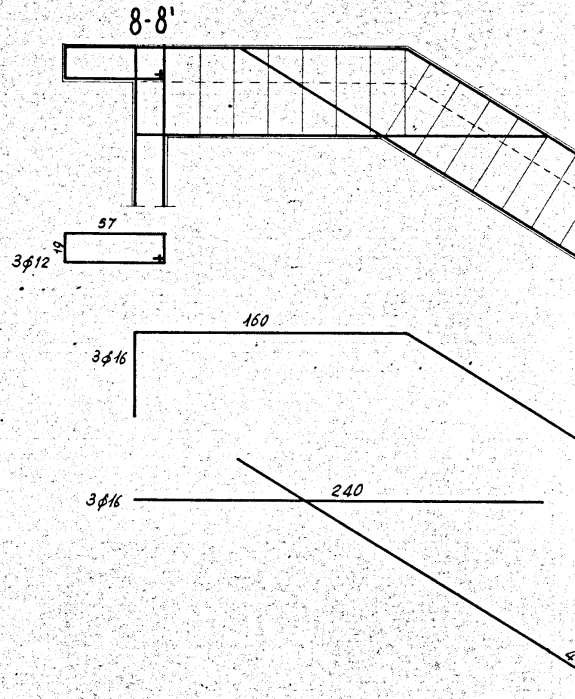
8-8'
57
19
3φ12
160
3φ16
3φ16
240



SEZIONE TRAVE

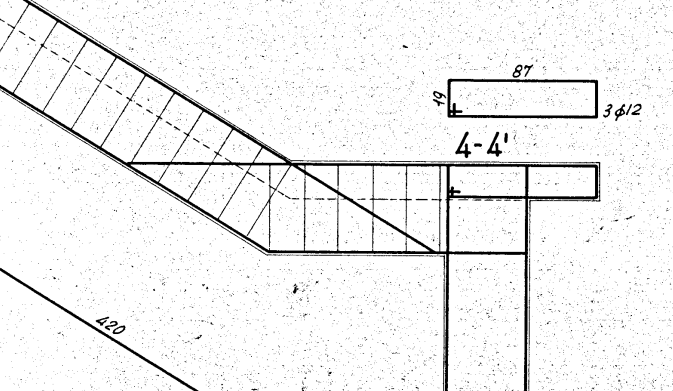
87
19
3φ12
4-4'
420
20
240
3φ16
127
3φ12
150
3φ16
80
3φ12

Ing. Antonio E. Corrado

GESTIONE CASE LAVORATORI
(legge 14 2 963 n° 60)

Intervento N° 194

stazione appaltante
I. a. c. p.

QUARTIERE «S. ELIA» BRINDISI
Edilizia Sovvenzionata

EDIFICIO TIPO "B" IN LINEA
CARPENTERIA E ARMATURA SCALA

Dr. ing. ITALO PERRETTI	EDILIZIA
Dr. arch. FORTUNATO PIGNATELLI	EDILIZIA - coordinatore
Dr. ing. CORRADO TRAVAGLINI	EDILIZIA
Dr. ing. FRANCESCO D'ALONZO	STRUTTURE
Dr. ing. M. VIVANELLI SCARASCIA	IMPIANTI
Dr. ing. LEONARDO POTI	PROGRAMMAZIONE
I A C P	DIREZIONE LAVORI

data
aggiornamento
aggiornato
aggiornato

6

archivio

note
σ_c a 28gg = 210 Kg/cm^2
σ_f = 2000 Kg/cm^2

controllo
visto