

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ED
ANTINFORTUNISTICA DI CUI ALLA LEGGE 7/12/84 N.818 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEGLI IMPIANTI
TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'IACP


FABBRICATO VIA GRAVINARROTTA 23-25
A FASANO

IL TECNICO
(ING. GIOVANNI VALENTINI)


ing. G. Valentini

FASANO, 26.2.1987


VISTO:

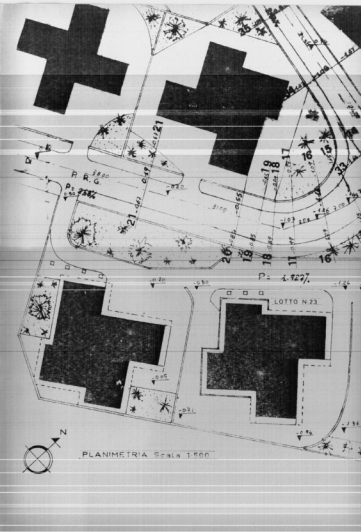


PIANTA LOCALE CENTRALE TERMICA
(SCALA 1/50)

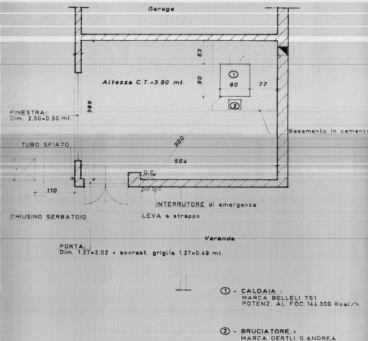

PIANTA LOCALE CENTRALE TERMICA
ADEGUAMENTO
(SCALA 1/50)

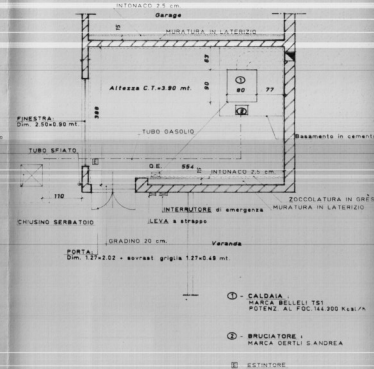

SEZIONE TRASVERSALE SERBATOIO INTERRATO

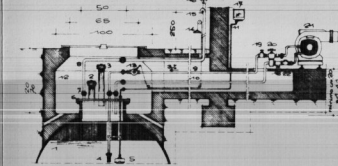

Alimentazione del bruciatore per aspirazione (sulla)

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Serbatoio | 9. Tubo di mandata | 16. Eventuale tappo sfuso con |
| 2. Troscopio | 10. Tubo di ritorno | testa filettata |
| 3. Carico | 11. Tubo indicatore di livello | 17. Indicatore di livello |
| 4. Valvola di fondo | 12. Pomerio | 18. Rubinetto prelievo campione |
| 5. Campana indicatore di livello | 13. Servocinetica a chiusura rapida | 19. Servocinetica a valvitone |
| 6. Guarnizione | 14. Manovra valvola chiusura rapida | 20. Filtro |
| 7. Guarnizione | 15. Corno con rete anti-fulmine | 21. Bruciatore |
| 8. Tubo di sfogo | 16. Inoss. | 22. Valvola di ritegno |