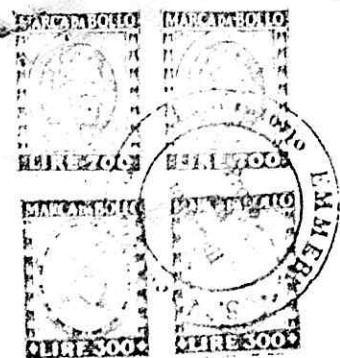
**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

32/8

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C125

Rifer. Archivio N. 32/8

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDICOM srl

Via De Vitofrancesco 31c - Bari

CON RICHIESTA Verbale N. 28 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 1 e 2

settore A. Brindisi. Impr. Edicom: srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Fondazioni=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe === dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 325

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
28/A	15	225	30/7/80	7.520	378
28/A	15	225	30/7/80	7.620	335
28/A	15	225	30/7/80	7.540	356
28/A	15	225	30/7/80	7.620	358
Si attesta che copia del presente atto risulta depositata presso questo Ufficio ai sensi della legge 6-11-1981 n. 1086					

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.


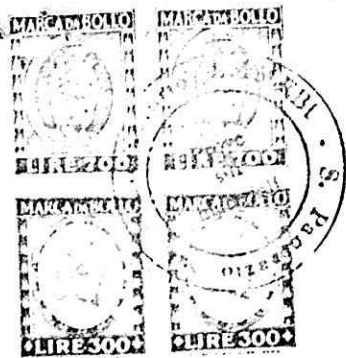
Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Scapostoli)

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *Pierluigi Briganti*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Cosimo Muscogiuri*)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C126

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDICOM srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 28 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 1 e 2
settore A. Brindisi. Impr. Edicom srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri piano terra=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

alc. ===== consistenza ===== inerti ===

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
28/B	15	225	6/8/80	7.620	428
28/B	15	225	6/8/80	7.600	535
28/B	15	225	6/8/80	7.680	453
28/B	15	225	6/8/80	7.620	461
=====					
UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI					
Si attesta che copia del presente atto					
risulta depositato presso questo Ufficio					
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.					

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.


IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santuz)

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C127

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDICOM srl
via De Vitofrancesco, 31 c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 28 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 1 e 2
settore A - Brindisi. Impr. Edicom srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio copertura primo piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
28/C	15	225	3/9/80	7.640	395
28/C	15	225	3/9/80	7.560	438
28/C	15	225	3/9/80	7.620	413
28/C	15	225	3/9/80	7.600	404

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1084.

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.



25 NOV. 1982


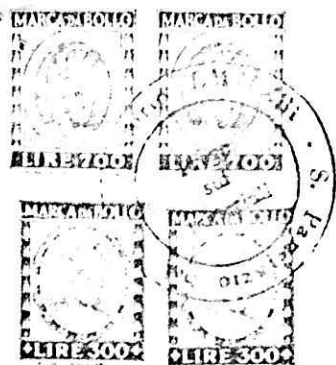
VIA IL CORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *Briganti*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Cosimo Muscogiuri*)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C128

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDICOM srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 28 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 1 e 2
settore A - Brindisi. Impr. Edicom srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri secondo piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
28/D	15	225	4/9/80	7.900	423
28/D	15	225	4/9/80	7.580	396
28/D	15	225	4/9/80	7.620	413
28/D	15	225	4/9/80	7.740	408
=====					

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto
risultava depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1088.

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.



25 NOV. 1982


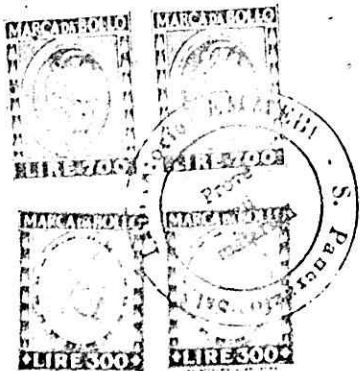
IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santolucchi)

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *Briganti*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Cosimo Muscogiuri*)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C129

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDICOM srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 28 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 1 e 2
settore A - Brindisi. Impr. Edicom srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio copertura terzo piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
28/E	15	225	16/9/80	7.820	431
28/E	15	225	16/9/80	7.800	397
28/E	15	225	16/9/80	7.760	413
28/E	15	225	16/9/80	7.880	400
UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI					
Si attesta che copia del presente atto risulta depositata presso questo Ufficio ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.					

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Francesco Briganti)


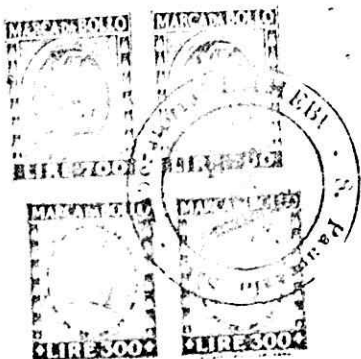


25 NOV. 1982

Visto: IL COORDINATORE UFFICIO
Ing. Francesco Santostasi

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAI.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C130

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDICOM srl
via De Vitofrancesco 31 c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 28 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 1 e 2
settore A - Brindisi. Impr. Edicom srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri quarto piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

alc. ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81


RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
28/F	16	256	17/9/80	7.640	421
28/F	16	256	17/9/80	7.720	438
28/F	16	256	17/9/80	7.540	402
28/F	16	256	17/9/80	7.800	444
=====	=====	=====	=====	=====	=====

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.

2-5 NOV. 1982 Il Funzionario addetto

Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Sontostasi)


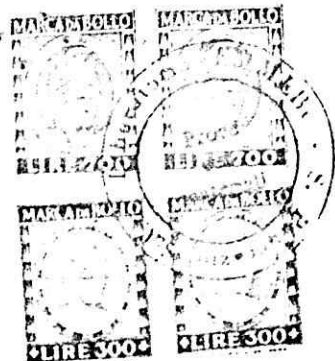
LO SPERIMENTATORE

Dott. Ing. *[Signature]*

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

[Signature]

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C131

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDICOM srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 28 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 1 e 2
settore A - Brindisi. Impr. Edicom srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio copertura quinto piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
28/G	15	225	29/9/80	7.580	412
28/G	15	225	29/9/80	7.540	378
28/G	15	225	29/9/80	7.620	391
28/G	15	225	29/9/80	7.500	384
UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI					
Si attesta che copia del presente atto risultava depositato presso questo Ufficio ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086					
2-5 NOV. 1982					
F. Funzionario esatt.					
Atto: IL COORDINATORE D'UFFICIO (Ing. Francesco Santantoni)					

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.


(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)



EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C132

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDICOM srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 28 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 1 e 2
settore A - Brindisi. Impr. Edicom srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri sesto piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
28/H	15	225	30/9/80	7.760	376
28/H	15	225	30/9/80	7.720	392
28/H	15	225	30/9/80	7.640	381
28/H	15	225	30/9/80	7.680	385
=====					

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.
25 NOV. 1982 IL DIRETTORE

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova
(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto




LO SPERIMENTATORE

(Dott. *Enrico Biganti*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Cosimo Mascogiuri*)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C133

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDICOM srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 28 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 1 e 2
settore A - Brindisi. Impr. Edicom srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio copertura settimo piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe === dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ==== consistenza ==== inerti =====

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
28/I	15	225	31/10/80	7.820	372
28/I	15	225	31/10/80	7.740	360
28/I	15	225	31/10/80	7.780	365
28/I	15	225	31/10/80	7.650	343
=====					

UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.
29 NOV 1982 Il Funziario addetto

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.


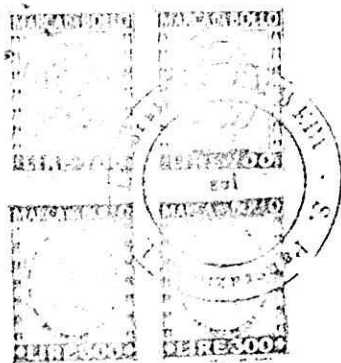
(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. 2134

Rifer. Archivio N. 82/8

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDICOM srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 28 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 1 e 2
settore A - Brindisi. Impr. Edicom srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri ottavo piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
28/L	15	225	3/11/80	7.260	332
28/L	15	225	3/11/80	7.280	327
28/L	15	225	3/11/80	7.220	318
28/L	15	225	3/11/80	7.300	341
UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI					
Si attesta che copia del presente atto risulta depositato presso questo Ufficio					

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1084

25 NOV 1982

Il Funzionario adatte

Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO


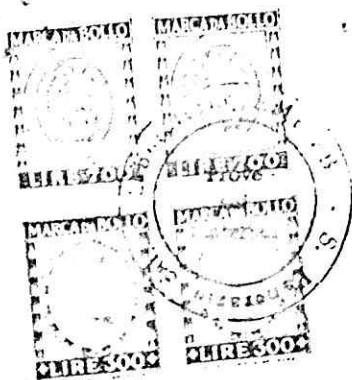
Ing. Francesco Sant'Anna

LO SPERIMENTATORE

Dott. Ing. *[Signature]*

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C135

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDICOM srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 28 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 1 e 2
settore A - Brindisi. Impr. Edicom srl Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio copertura nono piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio.cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
28/M	15	225	25/11/80	7.520	327
28/M	15	225	25/11/80	7.500	306
28/M	15	225	25/11/80	7.460	315
28/M	15	225	25/11/80	7.560	336
=====					
Si attesta che copia del presente atto risulta depositato presso questo Ufficio ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1082.					

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.


(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

Data, 30/1/81

CERTIFICATO N. C135

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDICOM srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 28 DEL 29/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino - comparto M - lotto 1 e 2
settore A - Brindisi - Impr. Edicom srl Bari.

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri decimo piano=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

alc. ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 29/1/81 Data prova 30/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
28/N	15	225	26/11/80	7.160	326
28/N	15	225	26/11/80	7.140	304
28/N	15	225	26/11/80	7.200	315
28/N	15	225	26/11/80	7.140	312
=====	=====	=====	=====	=====	=====

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.



LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Liganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

Ferraro BUSSENI F.lli