

ISTITUTO NAZIONALE CASE POPOLARI PER CIECHI

= = = =

VERBALE DELLA PROVA DI CARICO ESEGUITA AL SOLAIO IN CEMENTO
ARMATO E LATERIZI A COPERTURA DEL VANO SOGGIORNO DELL' APPAR-
TAMENTO A 1° PIANO A DESTRA, DELLA SCALA, NELLA PALAZZINA PER
ALLOGGI POPOLARI PER CIECHI IN BRINDISI.=

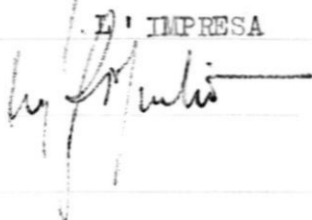
= = =

L' anno millenovecentocinquantotto il giorno 7 del mese
di marzo si e' proceduto alla prova del solaio misto in c.a.
e laterizi di cui sopra.

La prova e' stata eseguita su di una striscia di solaio,
al centro del vano, della larghezza di ml.1,00 caricandola
lungo l' asse con sacchetti pieni di cemento fino a raggiunge-
re un sovraccarico di Kg.300/mq.

Sotto tale carico, il flessimetro precedentemente appli-
cato nella parte inferiore del solaio caricato, in corrispon-
denza della mezzeria, non ha dato deviazioni apprezzabili.

Del che si e' redatto il presente verbale che letto, viene
sottoscritto.=

L' IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI
