


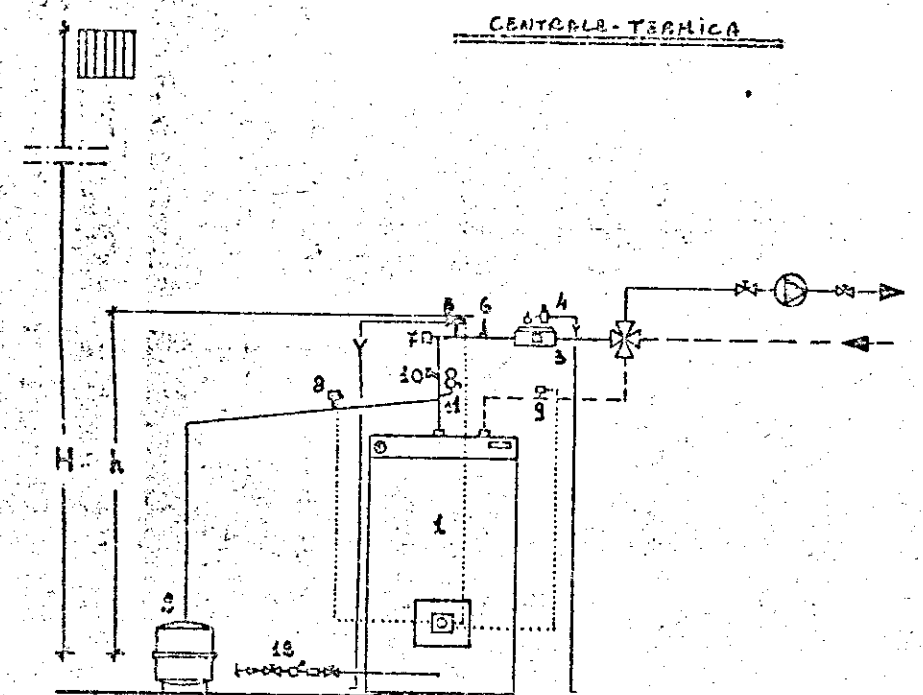


LEGENDA

- | |
|--|
| 1. GENERATORE DI CALORE AVENTE UNA POTENZIALITA' DI 90 Kw |
| 2. VASO D'ESPANSIONE A MEMBRANA DA l. 80 CON PRECARICA D'AZOTO DI 1,5 ATE |
| 3. SEPARATORE D'ARIA COMPLETO DI ELIMINATORE D'ARIA |
| 4. VALVOLA DI SICUREZZA TARATA A 3 ATE Ø15 mm PORTATA DI SCARICO 902,67 kg/h |
| 5. VALVOLA DI SCARICO TERMICO PORTATA DI SCARICO 2800 l/h |
| 6. TERMOMETRO REGOLAMENTARE DA 0°C A 120°C |
| 7. TERNOSTATO DI BLOCCO A RIARNO MANUALE |
| 8. PRESSOSTATO DI BLOCCO A RIARNO MANUALE |
| 9. FLUSSOSTATO PER BLOCCO BRUCIATORE |
| 10. POZZETTO REGOLAMENTARE PER CONTROLLO TEMPERATURA |
| 11. RUBINETTO A TRE VIE CON ATTACCO A FLANGIA REGOLAMENTARE COMPLETA DI MANOME-
TRO AVENTE FONDO SCALA 16 m. H ₂ O |
| 12. GRUPPO DI RIEMPIMENTO DA 3/4" COMPLETO DI SARACINESCHE E VALVOLA DI NON RITORNO
H = 9,00 m.
h = 0,50 m. |

N.B. LA VALVOLA DI SCARICO TERMICO DOVRA' ESSERE INSTALLATA ENTRO 0,5 m.
DALL'USCITA DELLA CALDAIA SULLA TUBAZIONE DI MANDATA
LA VALVOLA DI SICUREZZA, IL TERMOSTATO DI BLOCCO, IL POZZETTO ED IL TERMO-
METRO DOVRANNO ESSERE INSTALLATI SULLA TUBAZIONE DI MANDATA IMPIANTO
AD UNA DISTANZA MASSIMA DALL'USCITA DELLA CALDAIA DI 1,00 m.

Ing. Mario

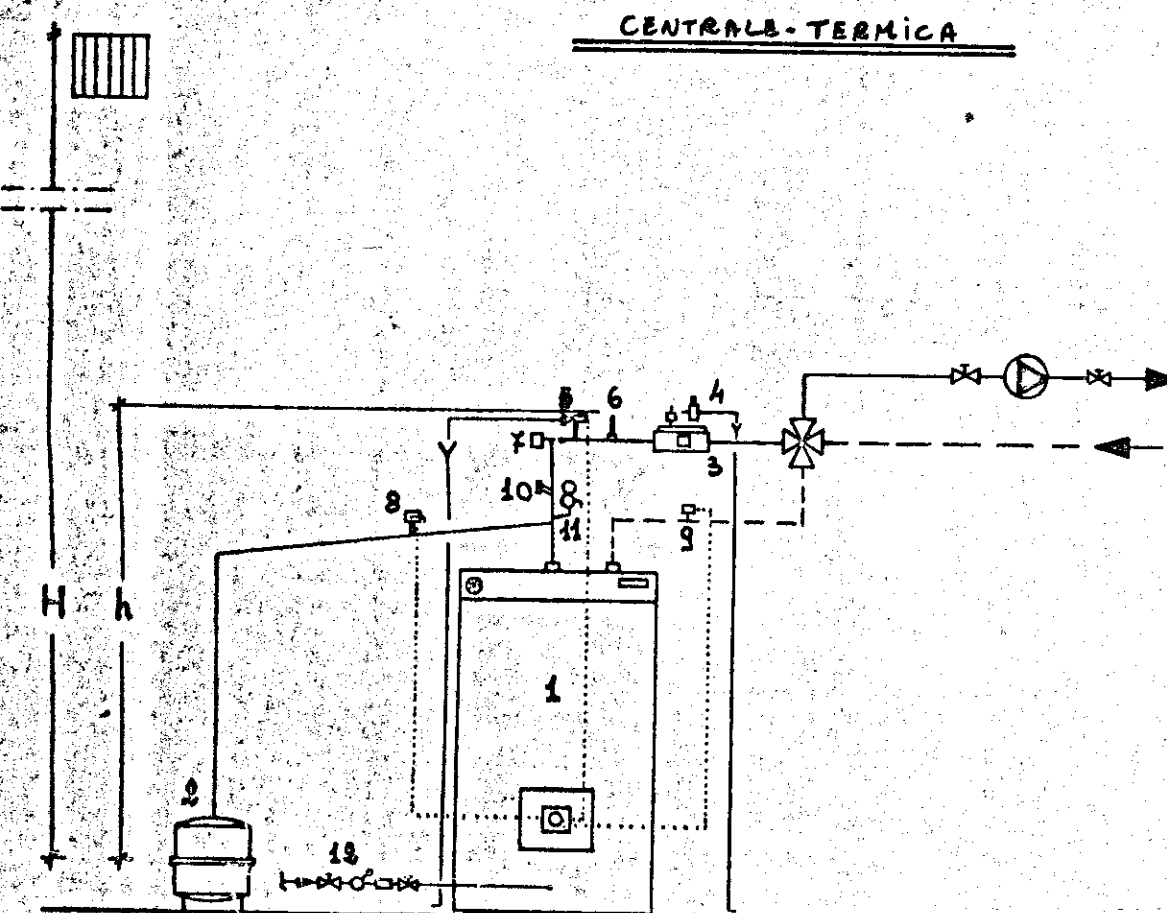

LEGENDA

- | |
|--|
| 1. GENERATORE DI CALORE AVENTE UNA POTENZIALITA' DI 90 Kw |
| 2. VASO D'ESPANSIONE A MEMBRANA DA l. 80 CON PRECARICA D'AZOTO DI 1,5 ATE |
| 3. SEPARATORE D'ARIA COMPLETO DI ELIMINATORE D'ARIA |
| 4. VALVOLA DI SICUREZZA TARATA A 3 ATE Ø15 mm PORTATA DI SCARICO 902,67 kg/h |
| 5. VALVOLA DI SCARICO TERMICO PORTATA DI SCARICO 2800 l/h |
| 6. TERMOMETRO REGOLAMENTARE DA 0°C A 120°C |
| 7. TERNOSTATO DI BLOCCO A RIARNO MANUALE |
| 8. PRESSOSTATO DI BLOCCO A RIARNO MANUALE |
| 9. FLUSSOSTATO PER BLOCCO BRUCIATORE |
| 10. POZZETTO REGOLAMENTARE PER CONTROLLO TEMPERATURA |
| 11. RUBINETTO A TRE VIE CON ATTACCO A FLANGIA REGOLAMENTARE COMPLETA DI MANOME-
TRO AVENTE FONDO SCALA 16 m. H ₂ O |
| 12. GRUPPO DI RIEMPIMENTO DA 3/4" COMPLETO DI SARACINESCHE E VALVOLA DI NON RITORNO
H = 9,00 m.
h = 0,50 m. |

N.B. LA VALVOLA DI SCARICO TERMICO DOVRA' ESSERE INSTALLATA ENTRO 0,5 m.
DALL'USCITA DELLA CALDAIA SULLA TUBAZIONE DI MANDATA
LA VALVOLA DI SICUREZZA, IL TERMOSTATO DI BLOCCO, IL POZZETTO ED IL TERMO-
METRO DOVRANNO ESSERE INSTALLATI SULLA TUBAZIONE DI MANDATA IMPIANTO
AD UNA DISTANZA MASSIMA DALL'USCITA DELLA CALDAIA DI 1,00 m.

Ing. Mario