

EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)
VIA LECCE
TEL. (0831) 856857

San Pancrazio Sal. (BR) li 3/3/78

CERTIFICATO N. 3166

Rifer. Archivio N. P3/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO INVIATI DA Impresa

Vito Pati Corso Umberto, 72 Brindisi

CON RICHIESTA Verbale DEL 27/12/77

PER CONTO Proprio

CANTIERE Costruzione case popolari in Mesagne alla via Damiano Chiesa

I.A.C.P. di Brindisi

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto fondazioni 1° Prelievo canale "B"

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

CLASSE 300 DOSAGGIO CEM. Kg/mc TIPO CEM.

A/C CONSISTENZA INERTI

DATA DI ARRIVO DEL MATERIALE IN LABORATORIO 27/12/77

DATA DELLA PROVA 1/3/78

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

SIGLA DEL PROVINO	SPIGOLO IN cm	SEZIONE cmq.	DATA DELLA CONFEZ. (*)	PESO PROVINO Kg	CARICO DI ROTTURA (**) UNITARIO IN Kg/cm ²
A1	15	225	2/8/76	7.460	450
A2	15	225	2/8/76	7.480	345
A3	15	225	2/8/76	7.460	368
====	====	====	====	Si attesta che copia	====

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.


LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ingegnere Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

27 MAR. 1978



EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
AUTORIZZATO CON D.M. 14 - 1 - 78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)

VIA LECCE
TEL. (0831) 956857

San Pancrazio Sal. (BR) li 3/3/78

CERTIFICATO N. 3167

Rifer. Archivio N. P3/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO INVIATI DA Impresa

Vito Pati Corso Umberto, 72 Brindisi

CON RICHIESTA Verbale DEL 27/12/77

PER CONTO Proprio

CANTIERE Costruzione case popolari in Mesagne alla via Damiano Chiesa

I.A.C.P. di Brindisi

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto fondazioni 2° Prelievo canale "B"

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

CLASSE 300 DOSAGGIO CEM. Kg/mc TIPO CEM.

A/C **CONSISTENZA** **INERTI**

DATA DI ARRIVO DEL MATERIALE IN LABORATORIO 27/12/77

DATA DELLA PROVA1/3/78.

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

SIGLA DEL PROVINO	SPIGOLO IN cm	SEZIONE cmq.	DATA DELLA CONFEZ. (*)	PESO PROVINO Kg	CARICO DI ROTTURA (**) UNITARIO IN Kg/cmq
B1	15	225	6/8/76	7.400	395
B2	15	225	6/8/76	7.640	322
B3	15	225	6/8/76	7.600	430
====	====	====	====	====	====

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.



LO SPERIMENTATORE

(*Eott. Ing. Pappas* ^{sup} *to Effiganti*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. ~~Cosimo~~ Muscogiuri)

27 MAR. 1981

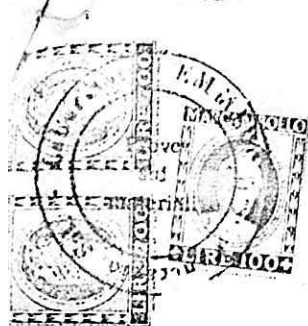

EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)

VIA LECCE
TEL. (0831) 956857

San Pancrazio Sal. (BR) li 3/3/78

CERTIFICATO N. 3168

Rifer. Archivio N. P3/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO INVIATI DA Impresa

Vito Pati Corso Umberto, 72 Brindisi

CON RICHIESTA Verbale DEL 27/12/77

PER CONTO Proprio

CANTIERE Costruzione case popolari in Mesagne alla via Damiano Chiesa

I.A.C.P. di Brindisi

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto Primo solaio canale "B"

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

CLASSE 300 DOSAGGIO CEM. ===== Kg/mc TIPO CEM. =====

A/C ===== CONSISTENZA ===== INERTI =====

DATA DI ARRIVO DEL MATERIALE IN LABORATORIO 27/12/77

DATA DELLA PROVA 1/3/78

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

SIGLA DEL PROVINO	SPIGOLO IN cm	SEZIONE cmq.	DATA DELLA CONFEZ. (*)	PESO PROVINO Kg	CARICO DI ROTTURA (**) UNITARIO IN Kg/cm ²
C1	15	225	1/9/76	7.540	385
C2	15	225	1/9/76	7.520	358
C3	15	225	1/9/76	8.060	415
=====	=====	=====	=====	=====	=====

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE


(Dott. P. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)



27 MAR. 1981



EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)

VIA LECCE
TEL. (0831) 956857

San Pancrazio Sal. (BR) li 3/3/78

CERTIFICATO N. 3169

Rifer. Archivio N. P3/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO INVIATI DA Impresa

Vito Pati Corso Umberto, 72 Brindisi

CON RICHIESTA Verbale DEL 27/12/77

PER CONTO Proprio

CANTIERE Costruzione case popolari in Mesagne alla via Damiano Chiesa
I.A.C.P. di Brindisi

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto terzo solaio canale "B"

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

CLASSE 300 DOSAGGIO CEM. Kg/mc TIPO CEM.

A/C CONSISTENZA INERTI

DATA DI ARRIVO DEL MATERIALE IN LABORATORIO 27/12/77

DATA DELLA PROVA 1/3/78

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

SIGLA DEL PROVINO	SPIGOLO IN cm	SEZIONE cmq.	DATA DELLA CONFEZ. (*)	PESO PROVINO Kg	CARICO DI ROTTURA (**) UNITARIO IN Kg/cm ²
D1	15	225	20/9/76	7.540	465
D2	15	225	20/9/76	7.180	302
D3	15	225	20/9/76	7.600	445
---	---	---	---	---	---

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE



(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)



Si attesta che copia del presente
risultato della prova è stata
ai sensi della
Visto: IL CO...
(Ing. Francesco Santostasi)
27 MAR. 1981

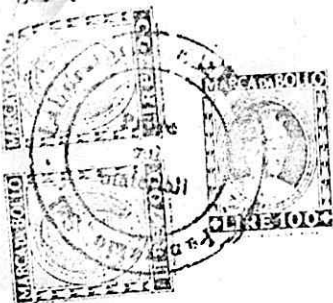**EMMEBI**

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)
VIA LECCE
TEL. (0831) 956857

San Pancrazio Sal. (BR) li 3/3/78

CERTIFICATO N. 3170

Rifer. Archivio N. P3/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO INVIATI DA Impresa

Vito Pati Corso Umberto, 72 Brindisi

CON RICHIESTA Verbale DEL 27/12/77

PER CONTO Proprio

CANTIERE Costruzione case popolari in Mesagne alla via Damiano Chiesa

I.A.C.P. di Brindisi

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto quinto solaio canale "B"

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

CLASSE 300 DOSAGGIO CEM. Kg/mc TIPO CEM.

A/C CONSISTENZA INERTI

DATA DI ARRIVO DEL MATERIALE IN LABORATORIO 27/12/77

DATA DELLA PROVA 1/3/78

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

SIGLA DEL PROVINO	SPIGOLO IN cm	SEZIONE cmq.	DATA DELLA CONFEZ. (*)	PESO PROVINO Kg	CARICO DI ROTTURA (**) UNITARIO IN Kg/cm ²
E1	15	225	5/10/76	7.360	342
E2	15	225	5/10/76	7.340	394
E3	15	225	5/10/76	7.560	322
===	===	===	===	===	===

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *Francesco Santostasi*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Cosimo Muscogiuri*)



27 MAR. 1981