

211

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari per la eliminazione delle abitazioni malsane in BRINDISI - Quartiere C.E.P. - Lotto 6/B. - Legge 9.8.1954, n°640 -

IMPRESA: Ing. Giovanni PATI - Brindisi -

Importo contrattuale L.65.668.750.=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE DI

SCALA

L'anno millenovecentosessanta il giorno ventisei del mese di Ottobre in BRINDISI.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Vito SAVINO e alla presenza dell'Impresa Ing.Giovanni PATI, ha proceduto alla prova di carico delle rampe di scale costruite dalla predetta Impresa.-

La prova è stata eseguita sulla 1^ rampa di passaggio al 1° piano della palazzina n.4 Scala "A".-

Le caratteristiche della rampa caricata sono le seguenti:

lunghezza mm.3,05; larghezza ml.1,10 armatura a soletta appoggiata, cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Ap-

palto un sovraccarico accidentale di kg.400/mq. si
è proceduto a caricare, con n.41 sacchetti di cemento,
l'intera rampa per la larghezza della stessa, pari
a ml.1,10, per un peso complessivo quindi di kg.2050.

Carico prescritto : $3,05 \times 1,10 \times 400 = \text{kg. } 1.340$

- " di prova : $3,05 \times 1,10 \times 600 = \text{" } 2.010$

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti
risultati:

Lettura a rampa scarica: Ore 8,55 del 26.10.1960 = 0,00

" " " carica; " 9,10 " " = 0,15

" " " " : " 16,30 " " = 0,18

" dopo lo scarico: " 17,40 " " = 0,03

" " " " : " 18,20 " " = 0,00


Freccia totale : 0,18

" elastica : 0,18

" permanente : 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene
firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA
(Dott.Ing.Giovanni PATI)

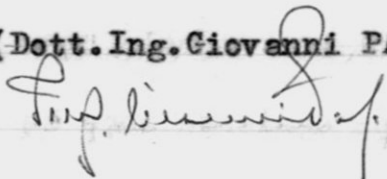

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

