

Ing. Pasculli Giustino Domenico
Viale Pola, 20 - tel. 0831-973226 ab. 932949
72017 OSTUNI (BR)
ORDINE DEGLI INGEGNERI - BRINDISI N. 231
C. F. PSC GTN 46L15 G187T
Part. IVA 00147250740

~~PARTE TERZA - APPENDICE~~

**MODELLI PER L'APPONTAMENTO
DELLA DOCUMENTAZIONE QUALIFICATA
SUL PIANO TECNICO**

~~TABELLA DEI POTERI CALORIFICI~~

C A S E P O P O L A R I

via Giardinelli 15° lotto

F A S A N O

15 GEN. 1987

G. PASCULLI
INGEGNERE



0. GENERALITÀ

Attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982 indicata al punto 91

Direttive più urgenti ed essenziali indicate ai punti 0. 10.

degli Allegati A e B al D.M. 8 marzo 1985;

N.B. - I punti elencati di seguito sono corrispondenti a quelli degli allegati citati.

O. GENERALITÀ

Attrezzature mobili di estinzione

Sono installate le attrezzature mobili di estinzione indicate di seguito:

n. 1 estintori a polvere per fuochi A - B - C - D da Kg 6 cad.

n. estintori a da Kg cad.

Gli estintori installati sono in numero tale da consentire un primo efficace intervento su un principio di incendio; i relativi agenti estinguenti sono compatibili con le sostanze presenti nei locali.

Impianti elettrici

L'impianto è provvisto di interruttore generale ubicato in posizione segnalata, munito di protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito, manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.

Le linee principali, in partenza dal quadro di distribuzione, sono protette da dispositivi contro le sovracorrenti.

Ing. Pasculli Giustino Domenico


Viale Pola, 20 - tel. 0831-973226 ab. 932949

72017 OSTUNI (BR)

ORDINE DEGLI INGEGNERI - BRINDISI N. 231

C.F. PSC GTN 46L15 G187T

Part. IVA 00147250740

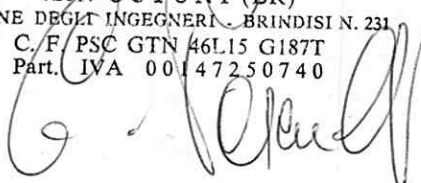


Resistenza al fuoco
(breve descrizione tecnica)

Ci sono strutture RET 120 e porte in ferro meglio specificate
nella relazione allegata

Vigilanza aziendale
(breve descrizione tecnica)

Ing. Pasculli Giustino Domenico
Viale Pola, 20 - tel. 0831-973226 ab. 932949
72017 OSTUNI (BR)
ORDINE DEGLI INGEGNERI - BRINDISI N. 231
C. F. PSC GTN 46L15 G187T
Part. IVA 00147250740

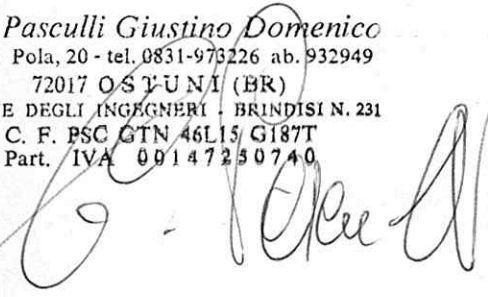

Impianti di raffreddamento
(breve descrizione tecnica)

Impianti di rilevazione e allarme
(breve descrizione tecnica)

Nell'attraversamento di solai o pareti tagliafuoco, i cavi elettrici passano attraverso opportuni setti che impediscono la propagazione dell'incendio.

Cariche elettrostatiche
(breve descrizione tecnica)

Non ci sono cariche elettrostatiche


Zone con pericolo di esplosione per la presenza di miscele esplosive di gas, vapori o polveri con l'aria
(breve descrizione tecnica)

Non ci sono zone con pericolo di esplosione per la presenza di miscele esplosive di gas, vapori o polveri con l'aria

Zone con pericolo di esplosione per la presenza o sviluppo di materiali esplosivi
(breve descrizione tecnica)

Non ci sono zone con pericolo di esplosione per la presenza o sviluppo di materiali esplosivi

Ing. Pasculli Giustino Domenicc
Viale Pola, 20 - tel. 0831/973226 ab. 932949
72017 OSTUNI (BR)
ORDINE DEGLI INGEGNERI - BRINDISI N. 231
C. F. PSC GTN 46L15 G187T
Part. IVA 00147250740

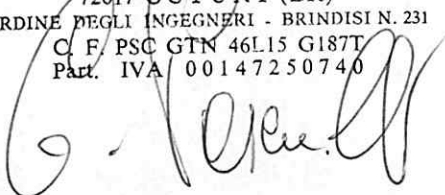

**10. ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 91
DEL D.M. 16 FEBBRAIO 1982
(G.U. n. 98 DEL 9 APRILE 1982)**

**IMPIANTI PRODUZIONE DI CALORE
PER POTENZIALITÀ FINO A 4.000.000 Cal/h**

10. IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CALORE

LOCALE CALDAIA

UBICAZIONE <u>Piano terra</u>	
Piano interrato - Seminterrato - Piano terra - Piano	
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:	
Strutture verticali	<u>REI 120 (meglio specificate nella relazione)</u> ($\geq$ REI 30)
Strutture orizzontali	<u>REI 120 (" " " ")</u> ($\geq$ REI 30)
ACCESSO:	
L'accesso al locale avviene <u>dall'esterno a mezzo porta in ferro con auto-chiusura e ed apribile verso l'esterno</u>	
Da ESTERNO a mezzo di porta in ferro con autochiusura	
Da DISIMPEGNO areato a mezzo di porta tagliafuoco con autochiusura	
APRIBILE VERSO L'ESTERNO	
POTENZIALITÀ FOCOLARE Kcal/h	<u>222.000</u>
AERAZIONE NATURALE DI mq <u>2,15 > 1/30</u> della superficie in pianta del vano caldaia	
DISPOSITIVI DI SICUREZZA:	
Manuali	<u>Leva a strappo</u>
Saracinesche interc. Gas - Leva a strappo	
Automatici	<u>elettrovalvola chiusura combustibile</u>
Elettrovalvola chiusura combustibile	
COMBUSTIBILE UTILIZZATO	<u>Gasolio</u>
Gas - Gasolio - Olio combustibile	
UBICAZIONE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEL CONTATORE <u>interruttore generale:</u>	
<u>All'esterno in posizione accessibile</u>	
All'esterno in posizione accessibile e nicchia aerata	
UBICAZIONE, CAPACITÀ e MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO: <u>All'interno in vista; 6mc; tubo di sfiato con ϕ i = 1/2 ϕ tubo di carico e > > di 25 mm; dispositivo di troppo pieno al 90% della sua capacità</u>	
Interrato esterno - Fuori terra esterno - Altre	
Capacità mc	($\leq$ 15 mc)
Distanza dal fabbricato m	($\geq$ 0,5 m)
Tubo di sfiato - Dispositivo di troppo pieno al 90% della capacità del serbatoio	

Ing. Pasculli Giustino Domenico
Viale Pola, 20 - tel. 0831-973226 ab. 932949
72017 OSTUNI (BR)
ORDINE DEGLI INGEGNERI - BRINDISI N. 281
C. F. PSC GTN 46L15 G187T
Part. IVA 00147250740