

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 95685773100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56821

Data, 6/10/81

CERTIFICATO N. C660

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDI.CO.M. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 176 DEL 5/10/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino comparto F - Brindisi

Propr. I.A.C.P. di Brindisi - Impr. EDI.CO.M. - Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Fondazioni corpo B' =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 200 dosaggio cem. === kg/mc tipo cem. ===

a/c === consistenza === inerti ===

Data di arrivo del materiale 5/10/81 Data prova 6/10/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
176/A	15	225	26/5/81	7.600	313
176/A	15	225	26/5/81	7.620	326
=====					

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

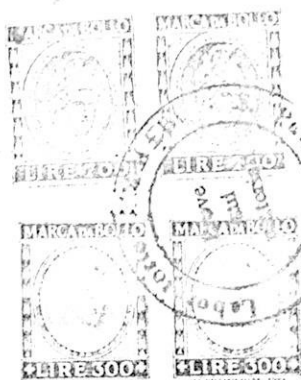
(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

Dott. Ing. Pancrazio Briganti

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 95685773100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56821

Data, 6/10/81

CERTIFICATO N. C662

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDI.CO.M. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 176 DEL 5/10/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino comparto F - Brindisi

Propr. I.A.C.P. di Brindisi - Impr. EDI.CO.M. di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio piano rialzato corpo B' =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. kg/mc tipo cem.

a/c consistenza inerti

Data di arrivo del materiale 5/10/81 Data prova 6/10/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
176/C	15	225	15/6/81	7.600	361
176/C	15	225	15/6/81	7.720	337
=====					

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.


LO SPERIMENTATORE

Dott. Ing. Pancrazio Briganti

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 95685773100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56821

Data, 6/10/81

CERTIFICATO N. C663

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDI.CO.M. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 176 DEL 5/10/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino comparto F - Brindisi

Propr. I.A.C.P. di Brindisi - Impr. EDI.CO.M. - Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri primo ordine corpo B' =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 300 dosaggio cem. === kg/mc tipo cem. ===

a/c === consistenza === inerti ===

Data di arrivo del materiale 5/10/81 Data prova 6/10/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
176/D	15	225	16/6/81	7.880	367
176/D	15	225	16/6/81	7.860	352
=====					

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *[firma]*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. *[firma]*)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 95685773100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56821

Data, 6/10/81

CERTIFICATO N. C664

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDI.CO.M. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 176 DEL 5/10/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino comparto F - Brindisi

Propr. I.A.C.P. di Brindisi - Impr. EDI.CO.M. Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio primo piano corpo B' =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. === kg/mc tipo cem. ===

a/c === consistenza === inerti ===

Data di arrivo del materiale 5/10/81 Data prova 6/10/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
176/E	15	225	22/6/81	7.620	355
176/E	15	225	22/6/81	7.600	344
=====					

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

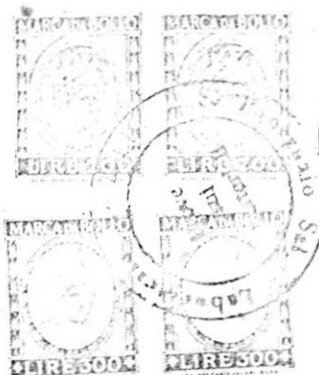
(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *[Signature]*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. *[Signature]* Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 95685773100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56821

Data, 6/10/81

CERTIFICATO N. C665

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDI.CO.M. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 176 DEL 5/10/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino comparto F - Brindisi
Propr. I.A.C.P. di Brindisi - Impr. EDI.CO.M. Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri secondo ordine corpo B' =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 300 dosaggio cem. ==== kg/mc tipo cem. ===

a/c ==== consistenza ==== inerti ===

Data di arrivo del materiale 5/10/81 Data prova 6/10/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sig'la del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
176/F	15	225	23/6/81	7.800	371
176/F	15	225	23/6/81	7.820	380
=====					

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

Dott. Ing. Pancrazio Briganti

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Costantino Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 95685773100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56821

Data, 6/10/81

CERTIFICATO N. C666

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDI.CO.M. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 176 DEL 5/10/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino comparto F - Brindisi

Propr. I.A.C.P. di Brindisi - Impr. EDI.CO.M. - Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio secondo piano corpo B' =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. === kg/mc tipo cem. ===

a/c === consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 5/10/81 Data prova 6/10/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

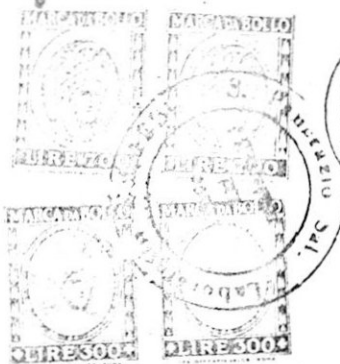
sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
176/G	15	225	30/6/81	7.660	327
176/G	15	225	30/6/81	7.680	340
=====					

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. Pancrazio Di Genti)IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(dott. ing. Corrado Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 95685773100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56821

Data, 6/10/81

CERTIFICATO N. C667

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDI.CO.M. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 176 DEL 5/10/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino comparto F - Brindisi

Propr. I.A.C.P. di Brindisi - Impr. EDI.CO.M. - Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri terzo ordine corpo B' =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 300 dosaggio cem. === kg/mc tipo cem. ===

a/c === consistenza === inerti ===

Data di arrivo del materiale 5/10/81 Data prova 6/10/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
176/H	15	225	1/7/81	7.780	365
176/H	15	225	1/7/81	7.800	384
=====					

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

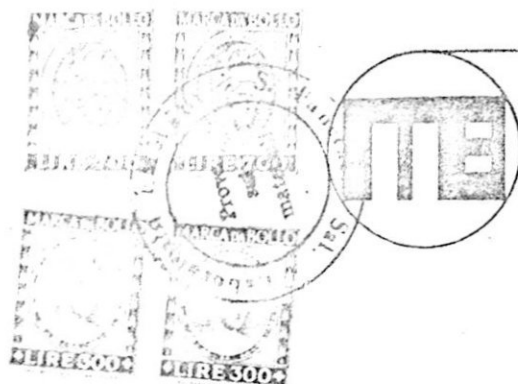
LO SPERIMENTATORE

Dott. Ing. (firma)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 95685773100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56821

Data, 6/10/81

CERTIFICATO N. C668

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDI.CO.M. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 176 DEL 5/10/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino comparto F - Brindisi

Propr. I.A.C.P. di Brindisi - Impr. EDI.CO.M. - Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio terzo piano corpo B' =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. ===== kg/mc tipo cem. =====

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 5/10/81 Data prova 6/10/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sig'a del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
176/I	15	225	7/7/81	7.540	325
176/I	15	225	7/7/81	7.540	332
=====					

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.


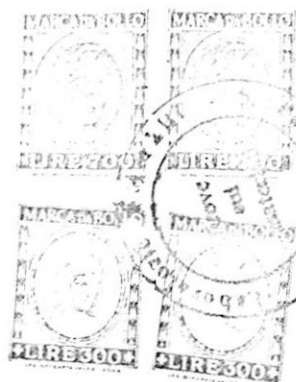
LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Belgardì)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 95685773100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56821

Data, 6/10/81

CERTIFICATO N. C669

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDI.CO.M. srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 176 DEL 5/10/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino comparto F - Brindisi

Propr. I.A.C.P. di Brindisi - Impr. EDI.CO.M. - Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri quarto ordine corpo B' =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 300 dosaggio cem. === kg/mc tipo cem. ===

a/c === consistenza === inerti ===

Data di arrivo del materiale 5/10/81 Data prova 6/10/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

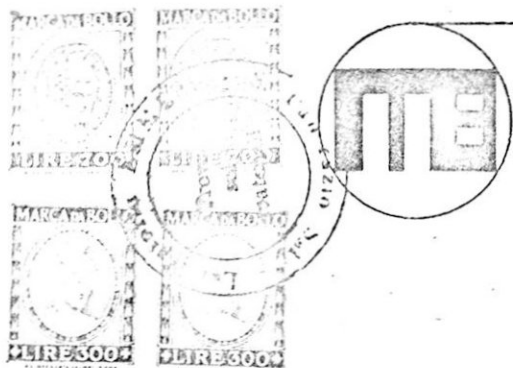
sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
176/L	15	225	8/7/81	7.840	375
176/L	15	225	8/7/81	7.860	398
=====					

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. *[Signature]*)IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(dott. ing. *[Signature]* Muscogiuri)

**EMMEBI**72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE73100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56821

AUTORIZZATO CON D.M. 22-5-'80 N. 20371

Data, 6/10/81

CERTIFICATO N. C670

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA Impr. EDI.CO.M. srl

via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 176 DEL 5/10/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - rione Perrino comparto F - Brindisi

Propr. I.A.C.P. di Brindisi - Impr. EDI.CO.M. - Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio quarto piano corpo B' =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. ===== kg/mc tipo cem. =====

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 5/10/81 Data prova 6/10/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE:

sig'a del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
176/M	15	225	14/7/81	7.520	333
176/M	15	225	14/7/81	7.500	312
=====	=====	=====			

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

Dott. Ing. *[Signature]*

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA