

COMUNE DI BRINDISI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE  
NORME PIU' URGENTI ED ESSEN-  
ZIALI DI PREVENZIONE INCENDI  
(D.M. 8-3-85) PER L'OTTENIMEN-  
TO DEL N.O.P. DI CUI ALLA LEG-  
GE 818/84.

- RELAZIONE TECNICA GENERALE

IL PROGETTISTA



## RELAZIONE TECNICA

L'impianto termico, oggetto della presente relazione, è alimentato a gasolio, ha potenzialità termica di 250.000 Kcal/h ed è soggetto ai controlli di prevenzione incendi essendo compreso nel 91 del D.M. 16 Febbraio 1982.

### Caratteristiche del locale

Il locale è ubicato al piano terra di un fabbricato di civile abitazione di proprietà di I.A.C.P. sito in Brindisi alla piazza Favretto scale A-B-C lotto 54. L'accesso avviene direttamente da spazio a cielo libero. L'areazione del locale è realizzata nella parete attestata su spazio a cielo libero ed è pari a mq. 0,96. La distanza minima fra le pareti del locale e la caldaia è di mt. 0,60, mentre l'altezza del locale è di mt. 3,80. La porta del locale caldaia realizzata a due ante si apre verso l'esterno ed è del tipo metallico.

Le strutture verticali del locale sono realizzate in muratura di tufo di spessore pari a cm. 30 mentre le strutture orizzontali sono costituite da solaio latero-cementizio di altezza pari a cm. 20+5

### FOCOLARE E BRUCIATORE

Sulla caldaia è applicata, in modo ben visibile, una targa indicante la massima potenzialità ammessa nonché la natura ed il tipo di combustibile.

Sul bruciatore, munito dei dispositivi di sicurezza previsti dalla circolare n. 73 del 29/7/71 è applicata, in modo ben visibile, un'apposita targa in cui è riportata la potenzialità massima, il tipo e le caratteristiche del combustibile.


Alla presente relazione sono allegati:

- a) Elaborati grafici;
- b) Documentazione qualificata sul piano tecnico;

Mh

Brindisi, lì 27 FEB. 1987

IL TECNICO

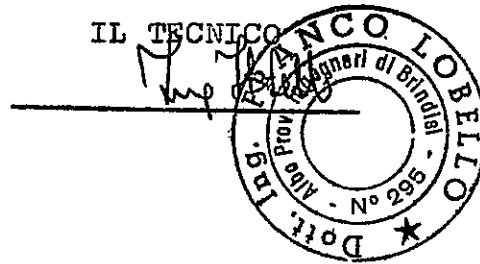

IL TITOLARE

---