


STUDIO TECNICO ING. GIOVANNI MARSALA	
VIA DUOMO 1 - TEL. 0831/29022 72100 BRINDISI	
PROGETTAZIONE - CALCOLI STATICI IN C.A. E A STRUTTURA METALLICA IMPIANTI TERMICI E SANITARI - CONSULENZE TECNICHE E PERITALI	
COMMITTENTE: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI. - BRINDISI -	
OGGETTO: LEGGE 7/12/1984 N° 818	
PROGETTO: NULLA OSTA PROVVISORIO I.A.C.P. - BRINDISI - COMPARTO "M" LOTTO 1 E 2 "SIMBOLOGIA"	
REV.:	
REV.:	
REV.:	
DISEG.:	
SCALA:	
DATA:	FEBBRAIO 1987
TAVOLA:	
N°	1

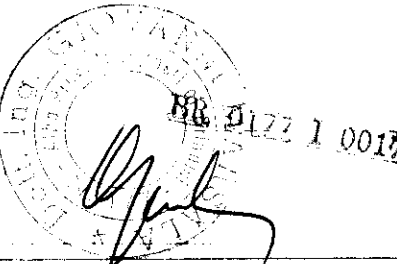

LEGENDA LAVORI

EDILI

- 1 DA REVISIONARE.
- 2 DA FORNIRE E PORRE IN OPERA.
- 3 MURO DA COSTRUIRE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO COMPLETO DI INTONACO A TRE MANI, BATTISCOPA, TINTEGGIATURA ECC.
- 4 INTONACO IGNIFUGO SP. CM. 2.
- 5 MODIFICA INFISSO PER APERTURA TOTALE.
- 6 INVERSIONE DEL SENSO DI APERTURA, APPOSIZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO SENZA SERRATURA E DI AUTOCHIUSURA.
- 7 COME ALLA VOCE 6 MA CON SERRATURA APRIBILE DALL'ESTERNO.
- 8 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO ARMATO (MAZZETTE, CORDOLI, ECC.)
- 9 INTONACO PLASTICO PER ESTERNO.
- 10 TRAVERTINO SP. CM 3.
- 11 TRAVERTINO SP. CM 2.
- 12 DEMOLIZIONE.
- 13 IMPERMEABILIZZAZIONE.
- 14 REVISIONE PORTE IN LEGNO.
- 15 LASTRICATO SOLARE IN LASTRE DI CURSI.

MECCANICI

- 1 DA REVISIONARE.
- 2 DA FORNIRE E PORRE IN OPERA.
- 3 SPOSTAMENTO.

ELETTRICI

- 1 DA REVISIONARE.
- 2 DA FORNIRE E PORRE IN OPERA.
- 3 DA MODIFICARE.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

I CARTELLI SEGNALETICI SARANNO VISIBILI ALMENO A 10 mt. E DEL TIPO A MURO "M" O A BANDIERA "B".

- M → INDICAZIONE DI USCITA.
- B → INDICAZIONE DI USCITA.
- Q.E. INDICAZIONE DI QUADRO ELETTRICO.
- D.F.L. DIVIETO DI FIAMME LIBERE, STUFE CON RESISTENZA IN VISTA, STUFE A GAS E A CHEROSENE, ECC.
- D.F. DIVIETO DI FUMO.
- D.S. H₂O DIVIETO DI SPEGNERE CON ACQUA.
- MAX 100 PERSONE. CARTELLO INDICANTE IL MAX AFFOLLAMENTO AMMISSIBILE.
- D.U.A. DIVIETO DI USARE L'ASCENSORE DURANTE L'INCENDIO.
- P.A. IMPIANTO FISSO DI ESTINZIONE PRIVO DI ALIMENTAZIONE PRESSO LE CASSETTE UNI 45.

IMPIANTO ELETTRICO

- Q.E. QUADRO ELETTRICO.
- Q.E.G. QUADRO ELETTRICO GENERALE.
- Q.E.S. QUADRO ELETTRICO DI SETTORE.
- Q.E.C. QUADRO ELETTRICO DI CENTRALE.
- ☒ LAMPADA EMERGENZA AUTOALIMENTATA 20 W.
- IGD INTERRUPTORE GENERALE DIFFERENZIALE IN QUADRETTO.

ESTINTORI

- E CO₂ ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA 10 Kg
- E ESTINTORE A POLVERE UNIVERSALE 6 Kg
- ES ESTINTORE SPRINKLER A POLVERE UNIVERSALE DA 10 Kg.
- E S ESTINTORE A SCHIUMA.

CENTRALE TERMICA E SERBATOIO COMBUSTIBILE

- G.O. GENERATORE DI CALORE A OLIO COMBUSTIBILE
- G.G. GENERATORE DI CALORE A GASOLIO COMBUSTIBILE.
- A CONGEGNO DI AUTOCHIUSURA.
- LS LEVA A STRAPPO.
- SF TUBO DI SFIATO $\phi > 25 \text{ mm}$, 1/2 TUBO DI CARICO COMPLETO DI PARAFIAMMA.
- EV ELETTROVALVOLA COMBUSTIBILE + FILTRO.
- IC INDICATORE DI QUANTITA' COMBUSTIBILE.
- DT DISPOSITIVO TROPPOPIENO AL 90%.
- II INTONACO IGNIFUGO 2cm.
- IE INTERRUPTORE ELETTRICO ESTERNO.

SEGNALI SPECIALI

- F RIVELATORE DI FUMO.