ESISTENTE

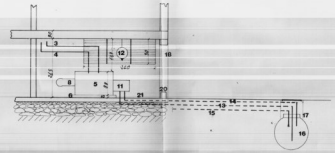

APPLICARE INTONACO ISOLANTE

PROGETTO

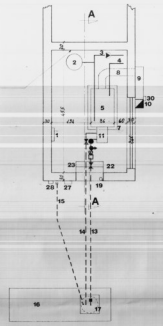

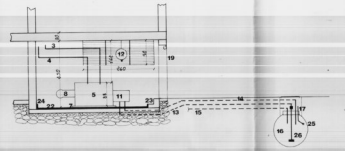

1	QUADRO ELETTRICO STAGNO	□	INTERCETTAZIONE AUTOMATICA DEL
2	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO DA 250 LITRI A 6 atm.		COMBUSTIBILE AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA
3	TUBO DI MANDATA ALL'IMPIANTO		TEMPERATURA PREFISSATA
4	TUBO DI RITORNO DALL'IMPIANTO	►□	VALVOLA DI RITEGNO
5	CALDAIA DA 166.000 Kcal/h.	►◄	SARACINESCA A VOLANTINO
6	BASAMENTO IN C1s. ESISTENTE	●	FILTRO
7	NUOVO BASAMENTO IN c1s. ALTO 20 cm.	◄►	PRELIEVO COMBUSTIBILE (NUOVO)
8	CANALI DA FUMO	S	SIFONAMENTO
9	CAMERA RACCOLTA FUMO	■	VALVOLA A STRAPPO
10	CANNA FUMARIA 20cm.x20cm.- (DIMENSIONI INTERNE)		
11	BRUCIATORE 8-30 Kg/h DI GASOLIO		
12	ESTINTORE APPARECCHIO A POLVERE DA 10 Kg.		
13	MANDATA GASOLIO		
14	RITORNO GASOLIO		
15	TUBO DI SFIATO DA 1 1/4"		
16	SERBATOIO METALLICO INTERRATO DA 5000 LITRI		
17	PASSO D'UOMO		
18	PORTA METALLICA D'ACCESSO		
19	PORTA METALLICA D'ACCESSO ESISTENTE CON DISPOSITIVO DI AUTOCHIUSURA (NUOVO)		
20	SOGLIA RIALZATA DI 20 cm.(DA ELIMINARE)		
21	PAVIMENTO ESISTENTE DA SMANTELLARE		
22	NUOVO PAVIMENTO IMPERMEABILE IMPOSTATO A QUOTA -0,40m.		
23	NUOVI GRADINI DI COLLEGAMENTO		
24	NUOVO RISVOLTO IMPERMEABILE ALTO 20 cm.		
25	NUOVO DISPOSITIVO DI INTERCETTAZIONE DEL CARICO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'80% DI CAPACITA'		
26	VALVOLA DI FONDO D'ASPIRAZIONE (NUOVA)		
27	INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE		
28	COMANDO VALVOLA A STRAPPO NUOVA		
29	PORTELLINO D'ISPEZIONE DA ELIMINARE		
30	NUOVO PORTELLINO D'ISPEZIONE METALLICO ANTIRUMORE		

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI
DELLA MARMELLATA MUSICAL CELEBRIDOR Sas.(LOTTO n.1)
LA CORNUTA - PESCARA S.r.l.

TAV. N. 3	DISEGNO n°3 PIANTE - SEZIONI		
SCALE 1:50			
DATA			
Il progettista			