

14

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione dell'11°, 12° e 13° Lotto di Case Popolari in Ostuni - Legge 2/7/1949, n.408 - Esercizio 1955/56

Impresa: Specchia Vitantonio

Contratto n.1116 in data 16/6/1956 registrato a Brindisi il 27/6/1956 al n.I844 mod.I vol.I08

VERBALE N°2 DI PESATURA DI FERRO BATTUTO

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno dieci del mese di giugno in Ostuni.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Roma, Direttore dei Lavori, alla presenza dell'Impresa Specchia Vitantonio, appaltatrice dei lavori indicati in oggetto, ha provveduto alla pesatura delle sottoindicate ringhiere tutte eseguite dalla predetta Impresa:



- n.2 ringhiere di scala, al completo, da sistemare alle rampe ed ai pianerottoli delle due scale della palazzina B riscontrando un peso complessivo di Kg.764 (diconsi chilogrammi settecentosessantaquattro);
- n.2 ringhiere di scala, complete, da sistemare alle rampe ed ai pianerottoli delle due scale della palazzina A/1 riscontrando un peso complessivo di Kg.780 (diconsi chilogrammi settecentoottanta);
- n.2 ringhiere di scala, complete, da sistemare alle rampe ed ai pianerottoli delle due scale della palazzina A/2 riscontrando un peso complessivo di Kg.759 (diconsi chilogrammi settecentocinquantanove);
- n.3 pannelli completi di divisione da sistemare sulla terrazza di ognuna delle tre palazzine (B-A/1 e A/2) riscontrando un peso complessivo di Kg.1193,500 (diconsi chilogrammi millecentonovantatré e grammi cinquecento);
- n.2 chiusini da sistemare sui pozzetti d'ispezione della rete fognante esterna della palazzina B riscontrando un peso di Kg.4,770 (diconsi chilogrammi quattro e grammi settecentosettanta) per ognuno di essi;
- n.3 chiusini da sistemare sui pozzetti d'ispezione della rete fognante esterna della palazzina A/1 riscontrando un peso di Kg.4,770 (diconsi chilogrammi quattro e grammi settecentosettanta) per ognuno di essi;
- n.3 chiusini da sistemare sui pozzetti d'ispezione della rete fognante esterna della palazzina A/2 riscontrando un peso di Kg.4,770 (diconsi chilogrammi quattro e grammi settecentosettanta) per ognuno di essi;

gianta) per ognuno di essi.--

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto.--

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

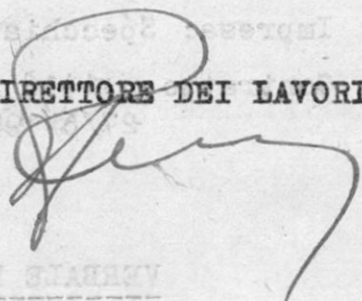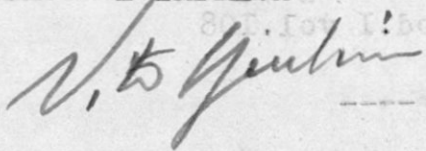

VERBALE N° 2 DI REGISTRAZIONE DI LAVORI