ALTEZZA MURO H = m.	Pos.	ARMATURA SOLETTA DI CONTENIMENTO L = 3.00	L = 5.50	L = 5.00	L = 4.50	L = 4.00	L = 3.50	L = 3.00	L = 2.50
H = 1.00	A								
	B								
	C	ϕ8/25	ϕ8/25	ϕ8/25	ϕ8/25	ϕ8/25	ϕ8/25	ϕ8/25	ϕ8/25
H = 2.00	A	ϕ8/50	ϕ8/57	ϕ8/57	ϕ8/57	ϕ8/57	ϕ8/30	ϕ8/30	ϕ8/30
	B	ϕ8/50	ϕ8/57	ϕ8/57	ϕ8/57	ϕ8/57	ϕ8/30	ϕ8/30	ϕ8/30
	C	ϕ8/25	ϕ8/28	ϕ8/28	ϕ8/33	ϕ8/33	ϕ8/40	ϕ8/40	ϕ8/40
H = 3.00	A	ϕ12/50	ϕ12/57	ϕ10/50	ϕ10/57	ϕ8/57	ϕ8/57	ϕ8/57	ϕ8/30
	B	ϕ12/50	ϕ12/57	ϕ10/50	ϕ10/57	ϕ8/57	ϕ8/57	ϕ8/57	ϕ8/30
	C	ϕ12/25	ϕ10/28	ϕ10/25	ϕ10/33	ϕ10/28	ϕ8/28	ϕ8/28	ϕ8/40
H = 4.00	A	ϕ14/57	ϕ12/44	ϕ12/50	ϕ12/57	ϕ10/50	ϕ10/67	ϕ10/67	ϕ8/57
	B	ϕ14/57	ϕ12/44	ϕ12/50	ϕ12/57	ϕ10/50	ϕ10/67	ϕ10/67	ϕ8/57
	C	ϕ14/33	ϕ12/22	ϕ12/25	ϕ12/33	ϕ10/25	ϕ10/33	ϕ10/33	ϕ8/28
H = 5.00	A	ϕ14/44	ϕ14/50	ϕ14/50	ϕ12/44	ϕ12/57	ϕ10/50	ϕ10/50	ϕ8/44
	B	ϕ14/44	ϕ14/50	ϕ14/50	ϕ12/44	ϕ12/57	ϕ10/50	ϕ10/50	ϕ8/44
	C	ϕ14/22	ϕ12/25	ϕ12/25	ϕ10/22	ϕ12/28	ϕ10/25	ϕ10/25	ϕ8/22
SPESSORE SOLETTA		S = .22	S = .22	S = .18	S = .18	S = .16	S = .16	S = .12	S = .12

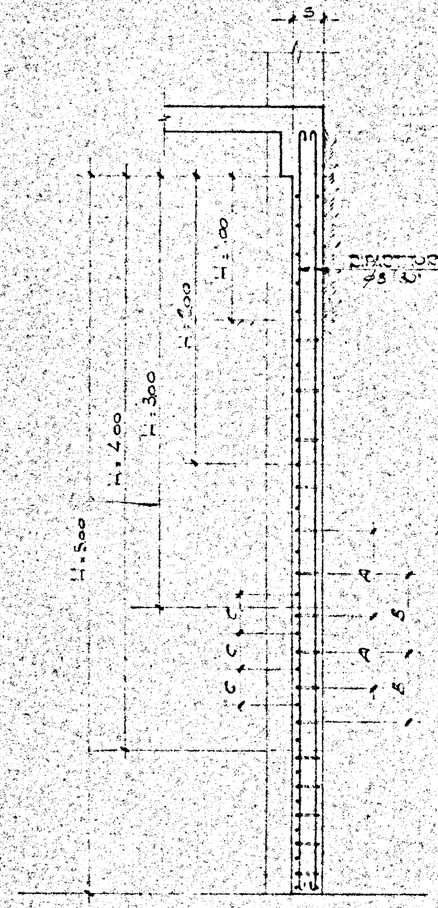

SEZIONE VERTICALE

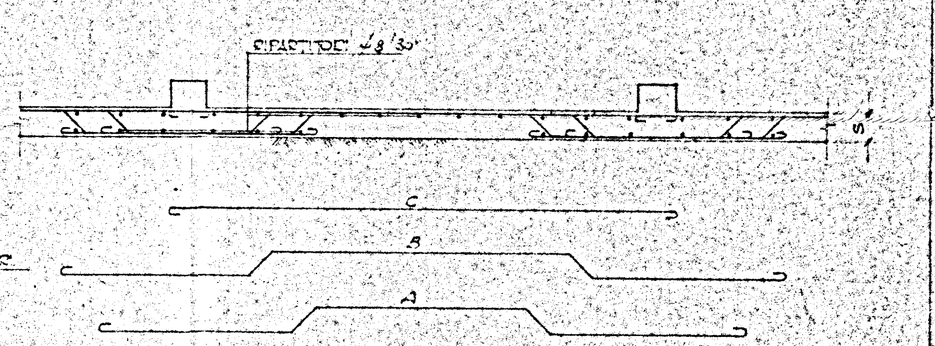

SEZIONE ORIZZONTALE

DATA	MODIFICHE	DISEGNATO

COOP 17 APRILE

PARETINA DI CONTENIMENTO IN C.A.

CALCESTRUZZO σ_{28} = 250 Kg/cm²
CEMENTO 730 A 500 Kg/m³
FERRO OMOGENEO

SCALA

DISEGNATO PC

DATA 13-2-1964

DIS. N° 38006