


22/d



EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-73 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)
VIA LECCE
TEL. (0831) 856857

San Pancrazio Sal. (BR) li 3/3/78

CERTIFICATO N. 3171
Rifer. Archivio N. P3/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO INVIATI DA Impresa
Vito Pati Corso Umberto, 72 Brindisi
CON RICHIESTA Verbale DEL 27/12/77
PER CONTO Proprio
CANTIERE Costruzione case popolari in Mesagne alla via Damiano Chiesa
I.A.C.P. di Brindisi
STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto fondazione 1° Prelievo canale "A"

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):
CLASSE 300 DOSAGGIO CEM. ===== Kg/mc TIPO CEM. =====
A/C ===== CONSISTENZA ===== INERTI =====
DATA DI ARRIVO DEL MATERIALE IN LABORATORIO 27/12/77
DATA DELLA PROVA 1/3/78

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

SIGLA DEL PROVINO	SPIGOLO IN cm	SEZIONE cmq.	DATA DELLA CONFEZ. (*)	PESO PROVINO Kg	CARICO DI ROTTURA (**) UNITARIO IN Kg/cm ²
F1	15	225	2/7/76	7.480	440
F2	15	225	2/7/76	7.660	435
F3	15	225	2/7/76	7.300	312
===	===	===	=====	=====	=====

NOTE =====


(*) Dati forniti dal richiedente la prova.
(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.



27 MAR. 1981

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(dott. ing. Costantino Muscogiuri)



EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)
VIA LECCE
TEL. (0831) 956857

22/d

San Pancrazio Sal. (BR) li 3/3/78

CERTIFICATO N. 3172
Rifer. Archivio N. P3/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO INVIATI DA Impresa
Vito Pati Corso Umberto, 72 Brindisi

CON RICHIESTA Verbale DEL 27/12/77
PER CONTO Proprio

CANTIERE Costruzione case popolari in Mesagne alla via Damiano Chiesa
I.A.C.P. di Brindisi

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto fondazioni 2° Prelievo canale "A"

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

CLASSE 300 DOSAGGIO CEM. Kg/mc TIPO CEM.
A/C CONSISTENZA INERTI

DATA DI ARRIVO DEL MATERIALE IN LABORATORIO 27/12/77

DATA DELLA PROVA 1/3/78

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

SIGLA DEL PROVINO	SPIGOLO IN cm	SEZIONE cmq.	DATA DELLA CONFEZ. (*)	PESO PROVINO Kg	CARICO DI ROTTURA (**) UNITARIO IN Kg/cm ²
G1	15	225	26/7/76	7.460	415
G2	15	225	26/7/76	7.640	420
G3	15	225	26/7/76	7.500	364
===	===	===	=====	=====	=====

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.
(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE



(Dott. Ing. Francesco Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)



UFFICIO DEL GENIO CIVILE
Si attesta che...
Visto: IL DIRETTORE
(Ing. Francesco Santostasi)
27 MAR 1981

**EMMEBI**

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)

VIA LECCE
TEL. (0831) 956857

22/d

San Pancrazio Sal. (BR) li 3/3/78

CERTIFICATO N. 3173

Rifer. Archivio N. P3/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO INVIATI DA Impresa

Vito Pati Corso Umberto, 72 Brindisi

CON RICHIESTA Verbale DEL 27/12/77

PER CONTO Proprio

CANTIERE Costruzioni case popolari in Mesagne alla via Damiano Chiesa

I.A.C.P. di Brindisi

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto Primo solaio canale "A"

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

CLASSE 300 DOSAGGIO CEM. ===== Kg/mc TIPO CEM. =====

A/C ===== CONSISTENZA ===== INERTI =====

DATA DI ARRIVO DEL MATERIALE IN LABORATORIO 27/12/77

DATA DELLA PROVA 1/3/78

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

SIGLA DEL PROVINO	SPIGOLO IN cm	SEZIONE cmq.	DATA DELLA CONFEZ. (*)	PESO PROVINO Kg	CARICO DI ROTTURA (**) UNITARIO IN Kg/cm ²
H1	15	225	1/9/76	7.700	420
H2	16	256	1/9/76	9.120	505
H3	15	225	1/9/76	7.540	376
=====	=====	=====	=====	=====	=====

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Cosimo Muscogiuri)



IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)



Visto: IL COORDINATORE UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)

27 MAR. 1981

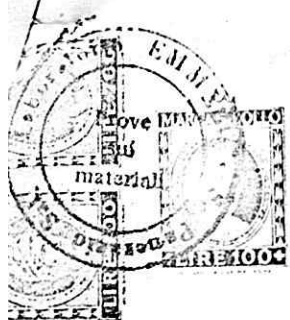

EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14 - 1 - 78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.

(BRINDISI)

VIA LECCE

TEL. (0831) 956857

22/d

San Pancrazio Sal. (BR) li 3/3/78

CERTIFICATO N. 3174

Rifer. Archivio N. P3/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO INVIATI DA Impresa

Vito Pati Corso Umberto, 72 Brindisi

CON RICHIESTA Verbale DEL 27/12/77

PER CONTO Proprio

CANTIERE Costruzione case popolari in Mesagne alla via Damiano Chiesa

I.A.C.P. di Brindisi

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto terzo solaio canale "A"

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

CLASSE 300 DOSAGGIO CEM. Kg/mc TIPO CEM.

A/C CONSISTENZA INERTI

DATA DI ARRIVO DEL MATERIALE IN LABORATORIO 27/12/77

DATA DELLA PROVA 1/3/78

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

SIGLA DEL PROVINO	SPIGOLO IN cm	SEZIONE cmq.	DATA DELLA CONFEZ. (*)	PESO PROVINO Kg	CARICO DI ROTTURA (**) UNITARIO IN Kg/cm ²
I1	15	225	20/9/76	7.080	302
I2	15	225	20/9/76	7.140	304
I3	15	225	20/9/76	7.740	470
===	===	===	=====	=====	=====

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.


LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pasquale Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)





EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-78 N. 17308

22/06
72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)
VIA LECCE
TEL. (0831) 956857

San Pancrazio Sal. (BR) li 3/3/78

CERTIFICATO N. 3175

Rifer. Archivio N. P3/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO INVIATI DA Impresa

Vito Pati Corso Umberto, 72 Brindisi

CON RICHIESTA Verbale DEL 27/12/77

PER CONTO Proprio

CANTIERE Costruzione case popolari in Mesagne alla via Damiano Chiesa

I.A.C.P. di Brindisi

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto quinto solaio canale "A"

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

CLASSE 300 DOSAGGIO CEM. Kg/mc TIPO CEM.

A/C CONSISTENZA INERTI

DATA DI ARRIVO DEL MATERIALE IN LABORATORIO 27/12/77

DATA DELLA PROVA 1/3/78

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

SIGLA DEL PROVINO	SPIGOLO IN cm	SEZIONE cmq.	DATA DELLA CONFEZ. (*)	PESO PROVINO Kg	CARICO DI ROTTURA (**) UNITARIO IN Kg/cm ²
L1	16	256	7/10/76	9.060	480
L2	15	225	7/10/76	7.400	400
L3	15	225	7/10/76	7.700	495
=====	=====	=====	=====	=====	=====

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.
(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)



IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(dott. ing. Cosimo Miscogiuri)

Si attesta che la prova è stata eseguita ai sensi dell'art. 106.
Il Coordinatore d'Ufficio
(Ing. Francesco Santostasi)
27 MAR. 1981