

COMUNE DI BRINDISI

OGGETTO: PROGETTO DI ADEGUAMENTO
AI FINI DEL RILASCIO
DEL N.O.P. E DEL C.P.I.

EDIFICIO: ISTITUTO AUTONOMO DELLE
CASE POPOLARI 25° LOTTO

VIA CASIMIRO N. 10

TAVOLA

UNICA

SCALA
1:50

DATA

27 GEN. 1987


Il progettista: **ING. Salvatore CHIOMMA CARLUCCIO**
VIA S. D'IPPOLITO N. 12 - LATIANO (BR) TEL. 726283

ELEMENTI DA INTEGRARE O MODIFICARE

Rimozione della caldaia per adeguamento distanza dalle pareti (Min. 0.30 m.).
Chiusura dello sportello comunicante con l'abitazione retrostante con muratura in tufo.
Ampliamento finestrella per aeração (Min. 0.30 mq.).
Messa in opera sulla porta di congegno per autoclausura.
Verifica funzionamento o esistenza del dispositivo di interruzione flusso combustibile nel Serbatoio.
Messa in opera valvola di intercettazione combustibile.
Ristrutturazione valvola a tirante.
Collegamento messa a terra del bruciatore.
Rifacimento dell'impianto elettrico con tubazione ignifuga e autostinguente.
Messa in opera di estintore a polvere omologato automatico.
Rimozione aut-clave e serbatoio acqua.

Grafico Scala 1:50

- Valvola astrappo
- Interruttore magnetotermico generale

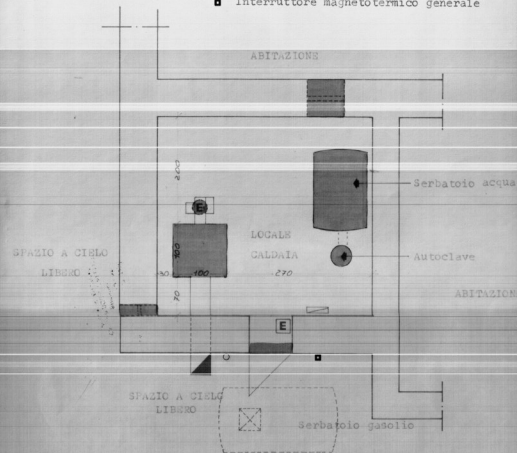

- E** Estintore a polvere omologato
- E** Estintore a polvere omologato automatico
- ☒ Pannello comandi elettrici
- ☒ Canna fumaria
- ☐ Elementi da integrare o modificare

PARTICOLARE SERBATOIO GASOLIO

