

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

ADEGUAMENTO NORME ANTINCENNO ED ANTINFORTUNISTICHE
DELLA S.T. DELL'EDIFICIO SITO ALLA PIAZZA MORANDI 2-3-4

PROGETTISTA: ING. ERNANDES MICHELE
VIA ENNIO 57 - BRINAISSI




IMPRESA:



DATA:

TAVOLA: UNICA



REV.

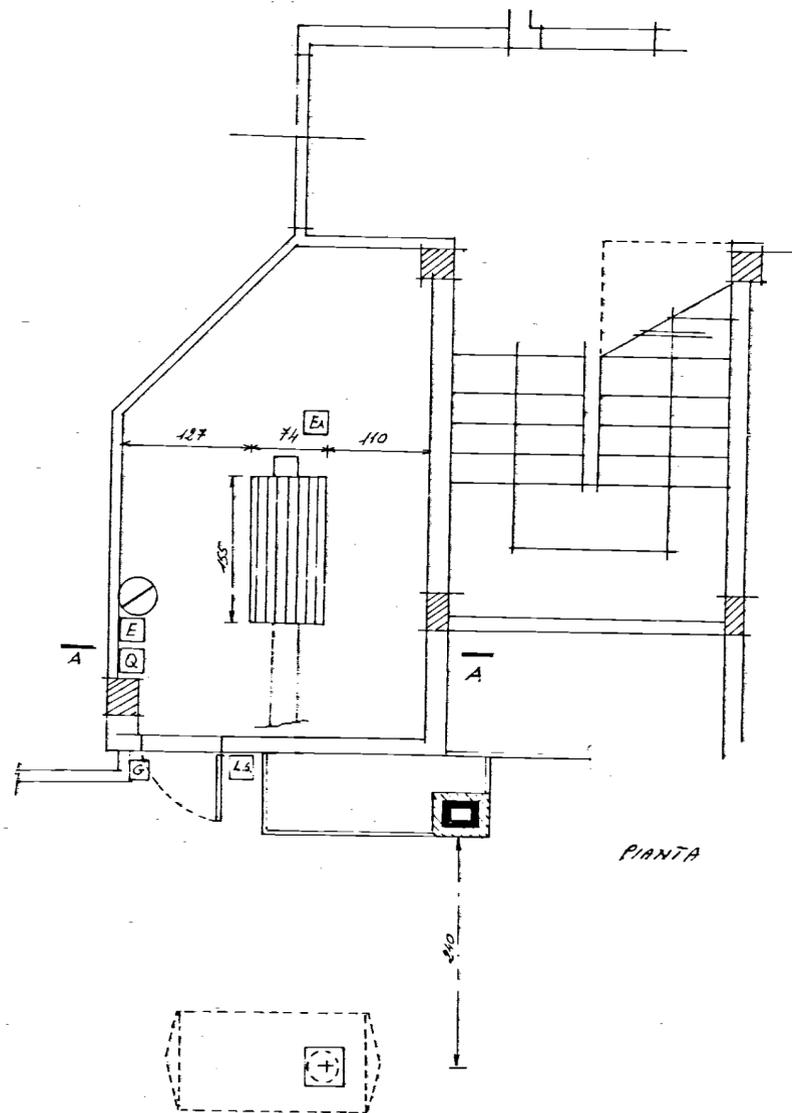

- LEGENDA:
- E: ESTINTORE
 - EA: ESTINTORE AUTOMATICO
 - L: LEVA A STRAPPO
 - G: INTERRUITTORE GENERALE ESTERNO
 - Q: QUADRO DI DISTRIBUZIONE COMANDI BRUCIATORE
 - O: SEGNALE DI DIVIETO

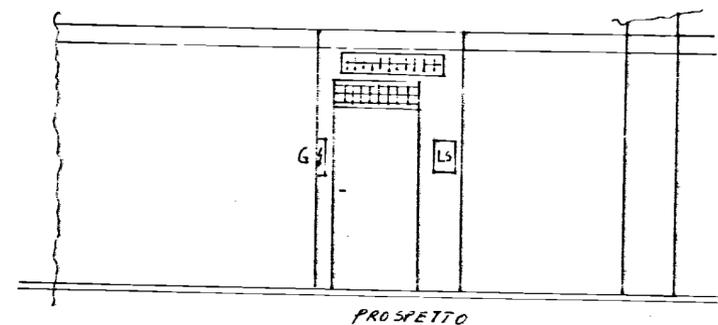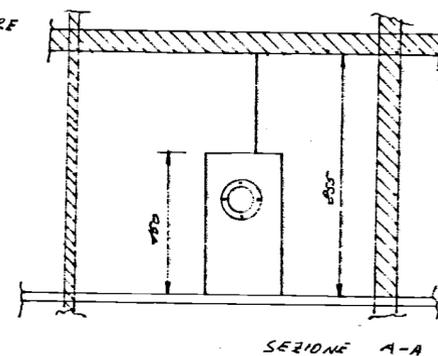

NUOVE SERBATOIO IN ACCIAIO PER GASOLIO NORME DIN 6608 da 5000 litri

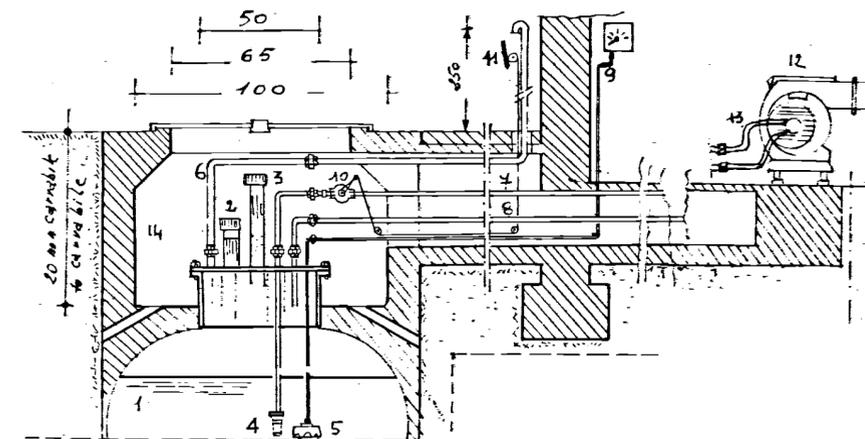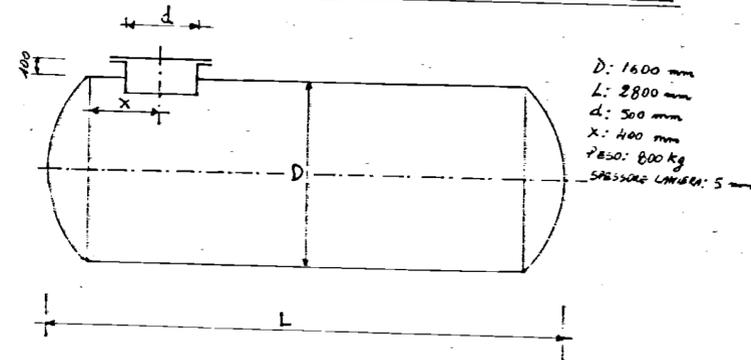

- PARTICOLARE INSTALLAZIONE SERBATOIO
- 1. Serbatoio
 - 2. Troppopieno
 - 3. Carico
 - 4. Valvola tondro
 - 5. Campana indicatore di livello a chiusura permanente
 - 6. Tubo di stiafo
 - 7. Tubo di mandata
 - 8. Tubo di ritorno
 - 9. Indicatore di livello
 - 10. Saracinesca chiusa a morbida
 - 11. Lera a strappo
 - 12. Bruciatore
 - 13. Flessibili
 - 14. Focetto