

S.p.A.


SEDE IN PESCARA
Capitale sociale 975.000.000

AZIONARIA LATERIZI ADRIATICA


CONCESSIONARIA BREVETTI ERREDIBI - PIACENZA

PARTICOLARI ATTACCO TRAVETTI ALLE TRAVI PIATTE

appoggio estremo

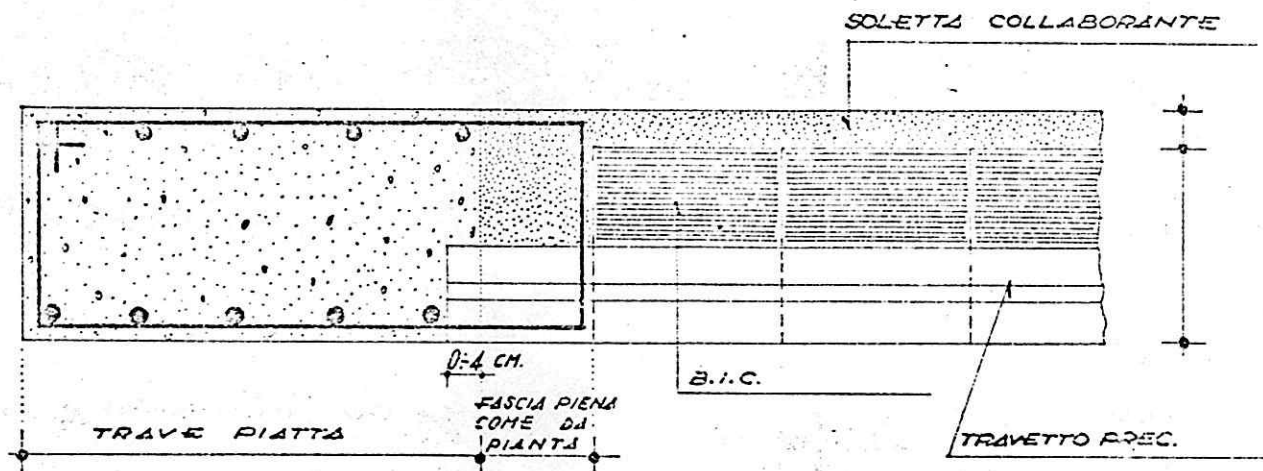

appoggio intermedio

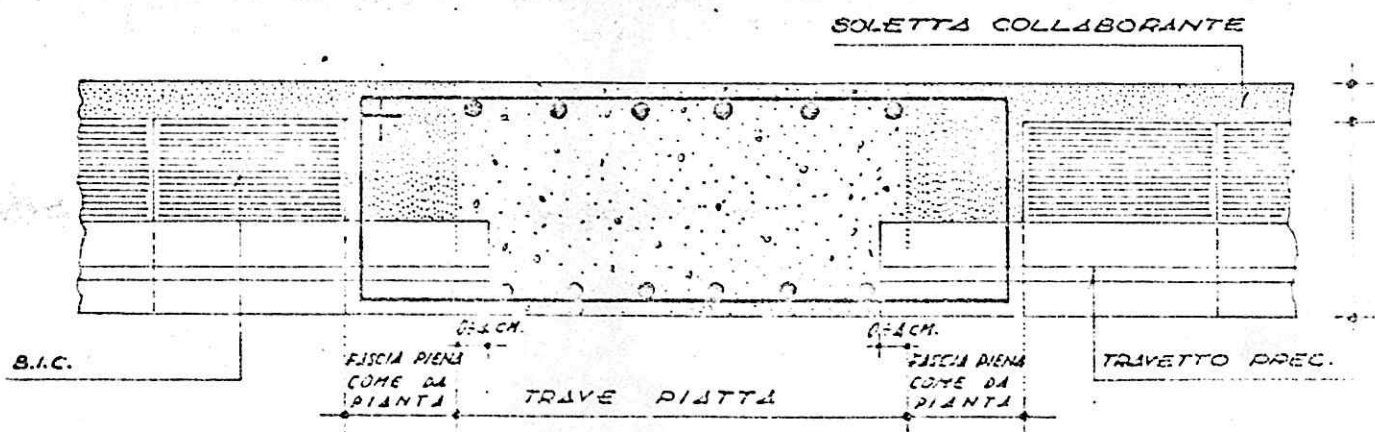

COMPUTO METRICO PER LA COSTRUZIONE DI SOLAI CELERSAP

23

COMM. N.°	AGENZIA	MODULO N.°	DATA	SIGLE
067644	A.L.A. -BRINDISI	E 03	19/07/76 105	GE-130 / TCF

RICHIEDENTE: PATI VITO - BRINDISI 063211

LOCALITÀ: MESAGNE PALAZZINA A-B

APPLICAZIONE	SOVR. PERM.	SOVR. ACC.	CARICO TOT.	CONDIZIONI DI VINCOLO	INTERASSE
PRIMO SOLAIO	150	250	660	+1/12 -1/12 CONTINUITA'	CM. 50

PALAZ. A-B

SOLAIO	SVILUPPO TOTALE TRAVI PRECOMPR.	BLOCCHI INTERMEDI					
CELERSAP PRECOMPRESSO		12X25	20X25				
H cm.	ML.	N.°	N.°	N.°	N.°	N.°	N.°
20 + 4	154,31	320,00	165	1.055			

VANO O ZONA					TRAVI PRECOMPR.				
Riferimento	Ripetibilità	Luce netta massima	Luce netta minima	Lunghezza	TIPO	NORMALIZ		SPECIALI	
						Quantità	Lunghezza	Quantità	Lunghezza
						N.°	ML	N.°	ML
A01	1	320		988	1	19	320		
A02	1	472		988	2	19	480		
A03	2	320		112	1	6	320		
B01	1	320		988	1	18	320		
B02	1	472		988	2	19	480		
STRUTTURA MUNITA DI AUTO-RIZZAZIONE E MONTATA LL. PR. N. 24-71 DEL 9 MARZO 1972									
IL PRESENTE MODULO ANNULLA E SOSTITUISCE IL MODULO U N. 1 DEL									

ARMATURA A CORREDO																	
A CAVALIERE SUL VANO						SUGLI APPOGGI											
O	N.°	ML	O	N.°	ML	O	N.°	ML	O	N.°	ML	O	N.°	ML	O	N.°	ML
ACCIAIO ADERENZA MIGLIORATA (2200 KG/CMO)																	
A CARICO CLIENTE																	
10 19 120						8 19 200 8 19 280 10 19 160											
8 19 140 10 7 100 10 19 120						6 12 100 7 12 80											
10 19 120						8 19 200 8 19 280 10 19 160											
8 19 140 10 7 100 10 19 120																	

*** VALE PER N. 2 ORIZZONTAMENTI ***

NB. - IL CLIENTE È PREGATO DI VERIFICARE IL CONTEGGIO.

In mancanza di immediate osservazioni il presente computo s'intende approvato e accettato in tutti i dettagli e particolari.

PAG. 1

COMPUTO METRICO PER LA COSTRUZIONE DI SOLAI CELERSAP

23

COMM. N.°	AGENZIA	MODULO N.°	DATA	SIGLE
067644	A.L.A. - BRINDISI	E 04	19/07/76 106	GE-130 / TCF

RICHIEDENTE: PATI VITO BRINDISI 063211

LOCALITÀ: MESAONE PALAZZINA A-B

APPLICAZIONE	SOVR. PERM.	SOVR. ACC.	CARICO TOT.	CONDIZIONI DI VINCOLO	INTERASSE
SOLAIO TIPO	150	250	660	+1/12 -1/12 CONTINUITA'	CM. 50

PALAZ- A-B

SOLAIO	SVILUPPO TOTALE TRAVI PRECOMPR.	BLOCCHI INTEREDI					
CELERSAP PRECOMPRESSO		12X25	20X25				
H cm.	ML.	N.°	N.°	N.°	N.°	N.°	N.°
20 + 4	144,88	300,80	165	980			

VANO O ZONA					TRAVI PRECOMPR.				ARMATURA A CORREDO																				
Riferimento	Ripetibilità	Luce netta massima	Luce netta minima	Lunghezza	TIPO	NORMALIZ		SPECIALI		A CAVALIERE SUL VANO						SUGLI APPOGGI													
						Quantità	Lunghezza	Quantità	Lunghezza																				
						N.°	ML.	N.°	ML.	O	N.°	ML.	O	N.°	ML.	O	N.°	ML.	O	N.°	ML.	O	N.°	ML.					
ACCIAIO ADERENZA MIGLIORATA (2200 KG/CMQ)																													
A CARICO CLIENTE																													
A01	1	320		988	1	19	320			10	19	120					8	19	200	8	19	280	10	19	160				
A02	1	472		988	2	19	480			8	19	140	10	7	100	10	19	120											
A03	1	320		262	1	6	320			6	12	100	7	12	80														
B01	1	320		640	1	12	320			10	12	120					8	12	200	8	12	280	10	12	160				
B02	1	472		640	2	12	480			8	12	140	10	7	100	10	12	120											
B03	1	472		350	2	7	480			10	14	100	10	14	160														

STRUTTURA MUNITA DI AUTO-
RIZZAZIONE E LINEE LL. PP.
N. 24-71 DEL 9 MARZO 1972

IL PRESENTE DOCUMENTO ANNULLA
E SOSTITUISCE IL MODELLO N. 2 DEL

STRUTTURA UNITA DI AUTO-RIZZAZIONE MINIST. LL. PP. N. 24-71 DEL 9 MARZO 1972

IL PRESENTE COMPUTO METRICO È SOSTITUITO DAL MODULO DI N. 2

*** VALE PER N. 6 ORIZZONTAMENTI ***

NB. - IL CLIENTE È PREGATO DI VERIFICARE IL CONTEGGIO. In mancanza di immediate osservazioni il presente computo s'intende approvato e scettato in tutti i dettagli e particolari.

COMPUTO METRICO PER LA COSTRUZIONE DI SOLAI CELERSAP

23

COMM. N.°	AGENZIA	MODULO N.°	DATA	SIGLE
067644	A.L.A. - BRINDISI	E 05	19/07/76 107	GE-130 / TCF

RICHIEDENTE: PATI VITO - BRINDISI 063211

LOCALITA': MESAGNE PALAZZINA A-B

APPLICAZIONE	SOVR. PERM.	SOVR. ACC.	CARICO TOT.	CONDIZIONI DI VINCOLO	INTERASSE
COPERTURA	100	200	560	+1/10 -1/18 CONTINUITA'	CM. 50

POLAZ = A-B

SOLAIO	SVILUPPO TOTALE TRAVI PRECOMPR.	BLOCCHI INTERMEDI					
CELERSAP PRECOMPRESSO		12X25	20X25				
H cm.	ML.	N.°	N.°	N.°	N.°	N.°	N.°
20 + 4	324,00	40	1.140				

VANO O ZONA					TRAVI PRECOMPR.				
Riferimento	Ripetitivita	Luce netta massima	Luce netta minima	Lunghezza	TIPO	NORMALIZ.		SPECIALI	
						Quantita	Lunghezza	Quantita	Lunghezza
	N.°	ML.	ML.	ML.		N.°	ML.	N.°	ML.
A01	1	352		1638	1	32	360		
A02	1	485		1638	2	32	480		
A03	1	352		300	1	6	360		
A04	1	485		320	2	7	480		

ARMATURA A CORREDO																	
A CAVALIERE SUL VANO					SUGLI APPOGGI												
O	N.°	ML.	O	N.°	ML.	O	N.°	ML.	O	N.°	ML.	O	N.°	ML.	O	N.°	ML.
ACCIAIO ADERENZA MIGLIORATA (2200 KG/CMQ)																	
A CARICO CLIENTE																	
						10	32	120									
						10	32	180	10	32	300						
						8	32	140	10	32	120						
						8	12	100									
						7	14	120	8	14	100						

*** VALE PER N. 2 ORIZZONTAMENTI ***

NB. - IL CLIENTE È PREGATO DI VERIFICARE IL CONTEGGIO.
In mancanza di immediate osservazioni il presente computo s'intende approvato e accettato in tutti i dettagli e particolari.

PAG. 1