

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI




PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ED
ANTINFORTUNISTICA DI CUI ALLA LEGGE 7/12/84 N.818 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEGLI IMPIANTI
TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'IACP

FABBRICATO VIA GRAVINELLI - 22° LOTTO
A FASANO


IL TECNICO
(Ing. PIETRO DE LEONARDIS)

FASANO, 26.2.1987

VISTO:

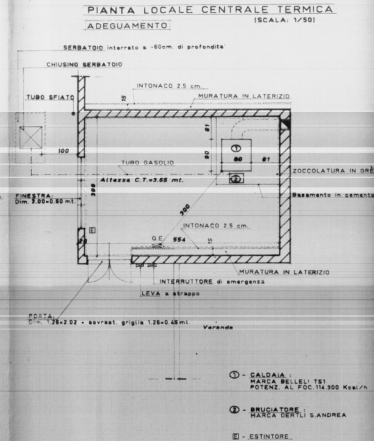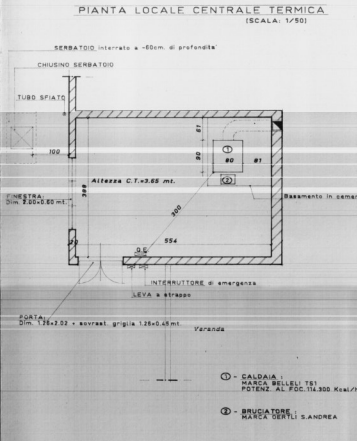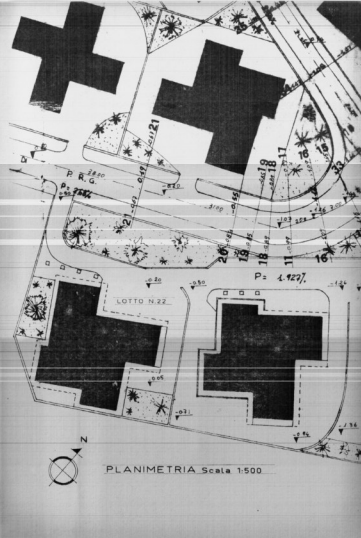

SEZIONE TRASVERSALE SERBATOIO INTERRATO

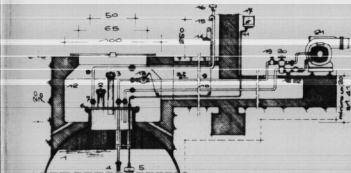

Alimentazione del bruciatore per aspirazione (sella)

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 - Serbatoio | 9 - Tubo di mandata | 19 - Eventuale tappo sfuso con re- |
| 2 - Trovaporatore | 10 - Tubo di ritorno | carlo test. |
| 3 - Lancia | 11 - Tubo scambiatore di livello | |
| 4 - Valvola di fondo | 12 - Pesante | 17 - Indicatore di livello |
| 5 - Cassetto indicatore di livello | 13 - Serramentino a chiusura rapida | 18 - Rubinetto prelievo campioni |
| 6 - Serramentino a chiusura rapida | 14 - Manovra valvola chiusura rapida | 19 - Serramentino a valvola |
| 7 - Costruzione | 15 - Canna con reattore antiscalfia | 20 - Filtro |
| 8 - Tubo di sfogo | 16 - Canna con reattore antiscalfia | 21 - Bruciatore |
| | | 22 - Valvola di ritegno |