

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ED
ANTINFORTUNISTICA DI CUI ALLA LEGGE 7/12/84 N.818 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEGLI IMPIANTI
TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'IACP

FABBRICATO VIA DON MINZONI CANT.213 PAL. E
A FASANO


IL TECNICO

(ING. GIOVANNI VALENTINI)

ing. Giovanni Valentini


FASANO, 26.2.1987

VISTO:

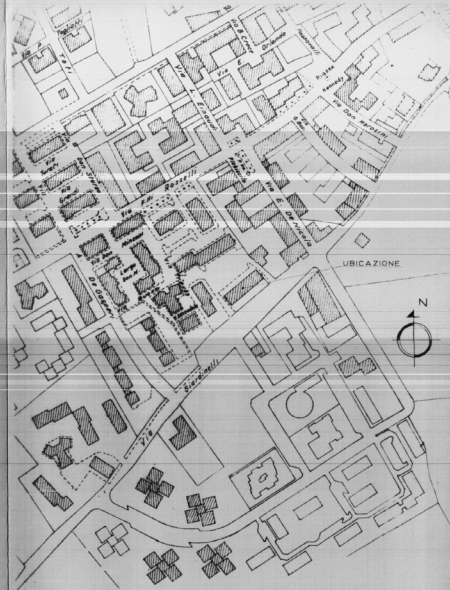


PLANIMETRIA Scale 1:2000


PIANTA LOCALE CENTRALE TERMICA
(SCALA: 1/50)

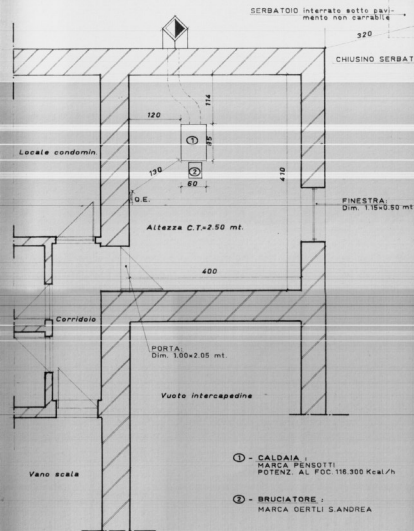

PIANTA LOCALE CENTRALE TERMICA
'ADEGUAMENTO'

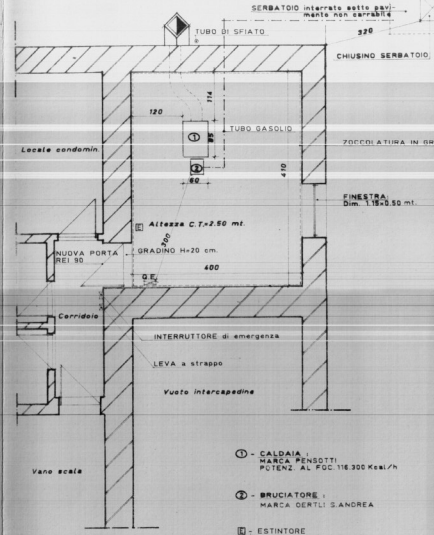

SEZIONE TRASVERSALE SERBATOIO INTERRATO

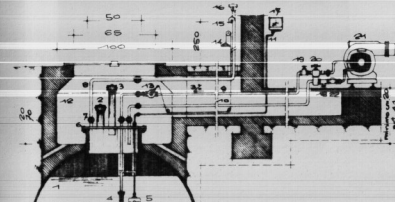

Alimentazione del bruciatore per aspirazione (molla)

- | | | |
|--|---------------------------------------|---|
| 1. Serbatoio | 4. Tubo di mandata | 16. Evacuatore saggio allato con rotella inox |
| 2. Troppopieno | 5. Tubo di ritorno | 17. Indicatori di livello |
| 3. Cuscinetto | 6. Tubo evacuatore di livello | 18. Rubinetto prelievo campioni |
| 4. Valvola di fondo | 7. Puzzone | 19. Serbatoio a valvola |
| 5. Campanello indicatore di livello a lettura permanente | 8. Serbatoio a valvola rapida | 20. Filtro |
| 6. Guarnizione | 9. Manovra valvola chiusa rapida | 21. Bruciatore |
| 7. Cuscinetto a 3 pezzi | 10. Cava con rotella antinfiamm. inox | 22. Valvola di ritorno |
| 8. Tubo di sfiato | | |