

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ED
ANTINFORTUNISTICA DI CUI ALLA LEGGE 7/12/84 N.818 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEGLI IMPIANTI
TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'IACP



FABBRICATO VIA GRAVINELLI - 22° LOTTO
A FASANO

IL TECNICO

(Ing. PIETRO DE LEONARDIS)


FASANO, 26.2.1987

VISTO:

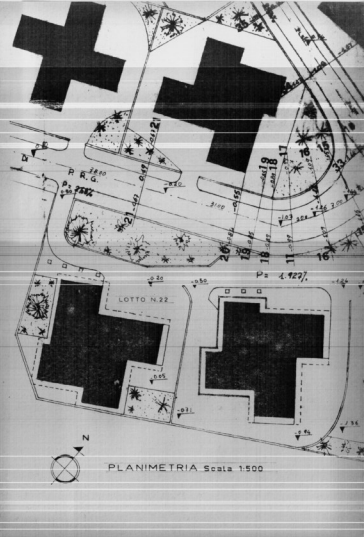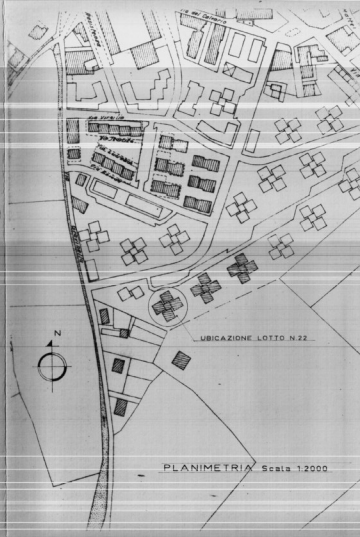

PIANTA LOCALE CENTRALE TERMICA

(SCALA: 1/50)

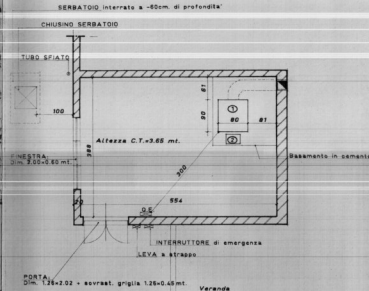


- ① - CALDAIA:
MARCA BELLEI TS1
POTENZ. AL POC. 114.300 Kcal/h
- ② - BRUCIATORE:
MARCA CERTI S.ANDREA

PIANTA LOCALE CENTRALE TERMICA


(SCALA: 1/50)

ADEGUAMENTO

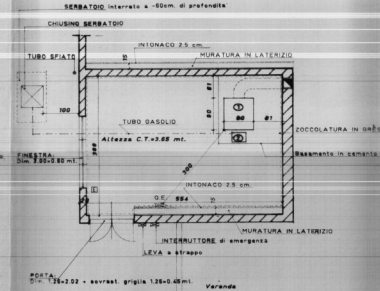

- ① - CALDAIA:
MARCA BELLEI TS1
POTENZ. AL POC. 114.300 Kcal/h
- ② - BRUCIATORE:
MARCA CERTI S.ANDREA
- ③ - ESTINTORE

SEZIONE TRASVERSALE SERBATOIO INTERRATO

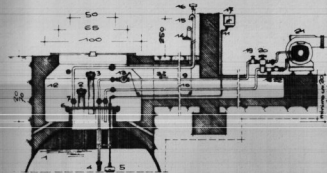

Alimentazione del bruciatore per aspirazione (auto)

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. Serbatoio | 9. Tubo di mandata | 14. Eventuale tappo sfuso con re- |
| 2. Troppopieno | 10. Tubo di ritorno | scella laterale |
| 3. Cassetto | 11. Indicatore di livello | 17. Indicatore di livello |
| 4. Valvola di fondo | 12. Puntello | 18. Rubinetto per il prelievo campioni |
| 5. Compresa indicatore di livello | 13. Servosterzo a chiusura rapida | 19. Servosterzo a valvola |
| 6. Guarnizione | 14. Manovra valvola di chiusura | 20. Filtro |
| 7. Cassetto a 3 pezzi | 15. Carve con reticella antiraffanno | 21. Bruciatore |
| 8. Tubo di sfogo | 16. Innesco | 22. Valvola di ritorno |