

COMUNE DI BRINDISI

OGGETTO: PROGETTO DI ADEGUAMENTO
AI FINI DEL RILASCIO
DEL N.O.P. E DEL C.P.I.

EDIFICIO: 43° LOTTO

PIAZZA BOLDINI

TAVOLA

UNICA

SCALA
1:50

DATA
27 GEN. 1987

Il progettista: **ING. Salvatore CHIONNA CARLUCCIO**
VIA E. D'IPPOLITO N. 23 - 72013 BRINDISI (BR) TEL. 726283

ELEMENTI DA INTEGRARE O MODIFICARE

L'intradosso del solaio dovrà essere intonacato con verniciuite espansa dello spessore di cm. 3,5.

Messa in opera di porta incombustibile munita di congegno di autochiusura con superficie di aerazione (Min. 0,70 mq.) con reticella.

Verifica funzionamento e esistenza del dispositivo di interruzione flusso combustibile nel serbatoio.

Verifica funzionamento organi di sicurezza e messa in opera della valvola a strappo.

Collegamento messa a terra del bruciatore.

Messa in opera interruttore magnetotermico generale esterno.

Rifacimento impianto elettrico con tubazione ignifuga e autoestinguente.


Messa in opera di uno sportello in lamiera con serratura per contenimento pannello con quadro per circuiti elettrici.

Messa in opera di estintore a polvere omologato automatico.

Messa in opera di estintore a polvere omologato.

Grafico Scala 1:50

- Valvola a strappo
- Interruttore magnetotermico generale

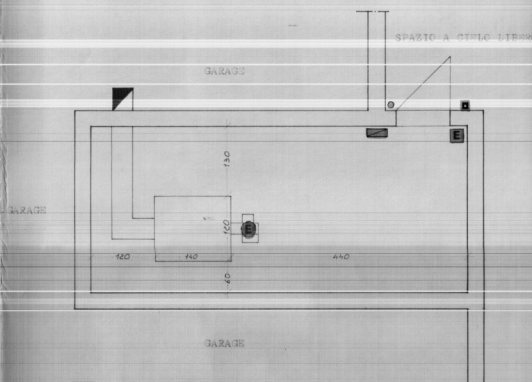

- Canna fumaria
- E Estintore a polvere omologato
- E Estintore a polvere omologato automatico
- ▮ Pannello comandi elettrici
- Elementi da integrare o modificare

PARTICOLARE SERBATOIO GASOLIO

