

Codice	Nominativo	Città	Indirizzo	N. Sc. Int.
111080132930	0 SCAZZERI SANTO	FRANCAVILLA FONTANA	P.ZA BACHELET	9 H 2

Bollettini 2017

318 330

Operatore	Fascetta	Data	Num	Importo	+/-	In	Imp.	Boll.
					Lire	Conto	Lire	
7	0	04/01/2017	185	12,64	0	S	24.474	
7	0	04/01/2017	386	105,4	0	C	204.082	
7	0	01/02/2017	647	105,4	0	C	204.082	
7	0	01/03/2017	472	105,4	0	C	204.082	
7	0	01/04/2017	306	105,4	0	C	204.082	
7	0	02/05/2017	557	105,4	0	C	204.082	
7	0	01/06/2017	437	105,4	0	C	204.082	
7	0	01/07/2017	347	105,4	0	C	204.082	
				750,44			1.453.048	

Stampa richiesta da: iacp del: 30/10/2017 11:29:31

pagare su /1

DEL SANTO ANDREA

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA INFERIORE A 35 KW

D.Lgs. n. 192/2005 - D.Lgs. n. 311/2006 - D.M. n. 37/2008 e succ. modifiche - D.M. 19-05-2010

Impianto termico
sito nel Comune di FRANCAVILLA F.M. (32)
in Via/Piazza P.zza S. Maria
n. 9 Piano 1° Interno C.A.P. 32011
Responsabile Impianto Sci. Santi Addolorata
(nome e cognome o ragione sociale, indirizzo, telefono e cod. fiscale)
In qualità di: ☒ Proprietario ☐ occupante ☐ terzo responsabile ☐ amministratore
Proprietario dell'impianto
(se diverso dal responsabile) Sci. Santi Addolorata
(nome e cognome o ragione sociale, indirizzo, telefono e cod. fiscale)

Data del Controllo 20/06/2014

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO n. 117541

Nome e Cognome	<u>TERMO SERVICE s.a.s.</u>
Ragione Sociale	<u>di Fabio Saponaro</u>
Indirizzo	<u>Via Michele Imperiali, 50</u>
Telefono	<u>72091 Francavilla Fontana (BR)</u>
Estremi del documento di qualifica	<u>P.IVA: 01980440745</u>
Orario di arrivo presso l'impianto	<u>17.541</u>
Orario di partenza dall'impianto	

A. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

DATA DI INSTALLAZIONE 20/06/2014

Catasto Impianti/Codice

Costruttore BIAS Modello RASCA F.14 Marcatura eff. energetica (D.P.R. 15/11/1996, n. 660)
Matr. NO 36230411 Anno di costruzione Uso: ☐ Riscaldamento ☐ Acqua calda sanitaria ☐ Potenza termica nom. focolare (kW) Potenza termica nominale utile (kW)
Caldaia Tipo (A): ☐ B ☒ C ☒ Tiraggio: ☐ naturale ☒ forzato Combustibile: ☒ Gas di rete ☐ G.P.L. ☐ Gasolio ☐ Kerosene ☐ Altri
Consumi di combustibile: Stagione di riscaldamento Consumi (m³/kg) Stagione di riscaldamento Consumi (m³/kg)
Volumetria riscaldata (m³) Locale installazione: ☐ Locale tecnico ☐ Esterno ☒ Interno baso cucina

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI CORREDO

SI NO N.C.

Dichiarazione di conformità dell'impianto/dichiarazione di rispondenza ☐ ☐ ☐
Libretto d'impianto ☐ ☐ ☐
Libretto d'uso e manutenzione ☐ ☐ ☐

C. ESAME VISIVO DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE

Idoneità del locale di installazione ☐ ☐ ☒ E.S. (3)
Adeguate dimensioni aperture ventilazione ☐ ☐ ☐
Aperture di ventilazione libere da ostruzioni ☐ ☐ ☐

D. ESAME VISIVO DEL CANALI DA FUMO

Sezione corretta ☐ ☐ ☐
Curve corrette ☐ ☐ ☐
Lunghezza corretta ☐ ☐ ☐
Buono stato di conservazione ☐ ☐ ☐

E. CONTROLLO EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Scarico in camino singolo ☒ ☐ ☐
Scarico in canna fumaria collettiva ramificata ☐ ☐ ☐
Scarico a parete ☐ ☐ ☐
Per apparecchio a tiraggio naturale: non esistono riflussi dei fumi nel locale ☐ ☐ ☐
Per apparecchio a tiraggio forzato: assenza di perdite dai condotti di scarico ☐ ☐ ☐

F. CONTROLLO DELL'APPARECCHIO

SI NO N.C.

Ugelli del bruciatore principale e del bruciatore pilota (se esiste) puliti ☐ ☐ ☐
Dispositivo rompitiraggio-antivento privo di evidenti tracce di deterioramento, ossidazione e/o corrosione ☐ ☐ ☐
Scambiatore lato fumi pulito ☐ ☐ ☐
Accensione e funzionamento regolari ☐ ☐ ☐
Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente ☐ ☐ ☐
Assenza di perdite e ossidazioni dai/sui raccordi ☐ ☐ ☐
Valvola di sicurezza contro la sovrappressione a scarico libero ☐ ☐ ☐
Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati ☐ ☐ ☐
Organi soggetti a sollecitazioni termiche integri o senza segni di usura e/o deformazione ☐ ☐ ☐
Circuito aria pulito e libero da qualsiasi impedimento ☐ ☐ ☐
Guarnizione di accoppiamento al generatore integra ☐ ☐ ☐

G. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

P = Positivo; N = Negativo; N.A. = Non Applicabile
Controllo assenza fughe di gas ☐ ☐ ☐
Verifica visiva combentazioni ☐ ☐ ☐
Verifica efficienza evacuazione fumi ☐ ☐ ☐

H. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

Effettuato ☐ Non effettuato ☒

Temperatura fumi (°C)	Temperatura ambiente (°C)	O ₂ (%)	CO ₂ (%)	Bacharach (fr)	CO (ppm)	Rendimento Combustione (%)	Tiraggio (Pa) (4)

OSSERVAZIONI: (5) (6)

RACCOMANDAZIONI: (5) (6) (In attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione)

In mancanza di prescrizioni esplicite il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

AI FINI DELLA SICUREZZA L'IMPIANTO PUÒ FUNZIONARE SI ☒ NO ☐

PRESCRIZIONI: (7) (8) (In attesa di questi interventi l'impianto non può essere messo in funzione)

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da mancata manutenzione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze riscontrate e non eliminate. Il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

Il rapporto di controllo deve essere compilato dall'operatore incaricato e consegnato in copia al responsabile dell'impianto, che ne deve confermare ricevuta per presa visione.

Firma del responsabile dell'impianto (per presa visione) Sci. Santi Addolorata

MODELLO CONFORME - Integrato con D.G.R. Lombardia n. 6303/2007

TERMO SERVICE s.a.s.
di Fabio Saponaro
Via Michele Imperiali, 50
72091 Francavilla Fontana (BR)

Timbro e firma dell'operatore Sci. Santi Addolorata

Multigraf 37 04 N.B.: VEDI SPAZIO A TERGO PER CONTRASSEGNO DELLA PROVA DI COMBUSTIBILE E AVVERTENZE PER L'OPERATORE INCARICATO 1

NOTE PER LA GESTIONE DELLA SEZIONE "1" (1 - 1bis - 1bis copia) DEL PRESENTE LIBRETTO

- La pagina "1A" è parte integrante del libretto di impianto (vedi Decreto Ministeriale n° 60 del 17 Marzo 2003).
- La pagina "1B" va spedita all'Ente locale competente per i controlli biennali (vedi Decreto Ministeriale n° 60 del 17 Marzo 2003).
- La pagina "1C" è una copia per la Ditta installatrice o per il Responsabile dell'esercizio e manutenzione in caso di impianti esistenti al 29 Ottobre 1993 (copia non richiesta da Decreto Ministeriale n° 60 del 17 Marzo 2003).

1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO

(Da compilare in due copie di cui una deve essere inviata, per posta o per E-mail all'Ente locale competente per i controlli biennali)

1.1. UBICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

Indirizzo PIAZZA VITTORIO BACCHACCI N° 9
 Palazzo 4 Scale 4 Piano 1 Interno 1 CAP 72021
 Località FRANCESCO Comune FRANCESCO Provincia BR

1.2. IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE DESTINATO A

- ☐ riscaldamento ambienti
☒ riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari

1.3. GENERATORE DI CALORE

Data di installazione 05/08/2011
 Potenza termica del focolare nominale (kW) 25,6
 Combustibile METANO

1.4. EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

- Caminò ☐ Canna fumaria collettiva ramificata ☐ Scarico a parete ☒ Altro ☐

1.5. PROGETTISTA DELL'IMPIANTO TERMICO (nominativo e n° di iscrizione all'ordine o collegio)

D.R. TERMOCLIMA
D'AMURI RAFFAELE

1.6. INSTALLATORE DELL'IMPIANTO TERMICO (ragione sociale e n° di iscrizione a CCIAA o al AA)

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
P.IVA 02284770746
C.F. DMRRRL82P26F152U

1.7. PROPRIETARIO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

1A 2B

1.8. OCCUPANTE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

DEL SAVOIR ANNOCLORATA

1.9. MANUTENTORE ☐ **TERZO RESPONSABILE** ☐

AL (ragione sociale e n° di iscrizione a CCIAA o al AA)

Data 05/08/2011

Firma del responsabile dell'esercizio e della manutenzione
Dei Santi Melodolante



BRINDISI

SISTEMA DI GESTIONE IMMOBILIARE

Num. 1 Inquilini con Codice: 111080132930 0 -

Codice	Nominativo	Città	Indirizzo	N.	Sc.	Int.
111080132930	0 SCAZZERI SANTO	FRANCAVILLA FONTANA	P.ZA BACHELET	9	H	2

Cerca

Redditi 2017_2018

Anagrafica

Promemoria

Competenze

Canoni

Residui

Tecnici

Rateizzati

Red. 85 - 99

Locali

Abusivi

Legale

2016

Bollettini

2017/2018

Redditi

Coabitazioni

E. Conto 02

E. Conto 03

E. Conto 04

E. Conto 05

E. Conto 06

E. Conto 07

E. Conto 08

E. Conto 09

E. Conto 10

E. Conto 11

E. Conto 12

E. Conto 13

E. Conto 14

E. Conto 15

Indice	Parentela	Nominativo	Comune Nascita	Data Nascita	Sesso	Cod. Fiscale	Professione
0	Dichiarante		FRANCAVILLA FONTANA	18/04/1946	M	SCZSNT46D18D761G	DECEDUTO
1	Coniuge	DEI SANTI ADDOLORATA	FRANCAVILLA FONTANA	03/01/1950	F	DSNDLR50A43D761Q	Pensionato/a
2	Figlio/a	SCAZZERI GIUSEPPA	FRANCAVILLA F.NA	07/01/1971	F	SCZGPP71A47D761X	Impiegato/a
3	Altro	CONTE ASIA	FRANCAVILLA F.NA	25/02/2006	F	CNTSAI066B65D761	Studente/essa

Anno Familiare	Dal	Al	P.ta Tab.	Dominicale	Agrario	Fabbricati	Impr./Lav.	Aut. Cap/Part/Altro	Lav. Dip.	Pensione	
2017	1	1	12	S	35	0	0	0	0	0	9.152
2017	2	1	12	S	35	0	0	0	0	7.002	0

Stampa

O.K. Procedere



BRINDISI

SISTEMA DI GESTIONE IMMOBILIARE

Num. 1 Inquilini con Codice: 111080132930 0 -

Codice	Nominativo	Città	Indirizzo	N.	Sc.	Int.
111080132930	0 SCAZZERI SANTO	FRANCAVILLA FONTANA	P.ZA BACHELET	9	H	2

Cerca

Redditi 2000_2001

Anagrafica
Promemoria
Competenze
Canoni
Residui
Tecnici
Rateizz.ni
Red. 85 - 99
Locali
Abusivi
Legale
2016
Bollettini
2017/2018
Redditi
Coabitazioni
E. Conto 02
E. Conto 03
E. Conto 04
E. Conto 05
E. Conto 06
E. Conto 07
E. Conto 08
E. Conto 09
E. Conto 10
E. Conto 11
E. Conto 12
E. Conto 13
E. Conto 14
E. Conto 15

Indice	Parentela	Nominativo	Comune Nascita	Data Nascita	Sesso	Cod. Fiscale	Professione
0	Dichiarante		FRANCAVILLA FONTANA	18/04/1946	M	SCZSNT46D18D761G	Disoccupato/a
1	Coniuge	DEI SANTI ADDOLORATA	FRANCAVILLA FONTANA	03/01/1950		DSNDLR50A43D761Q	Bracciante
2	Figlio/a	SCAZZERI GIUSEPPA	FRANCAVILLA FONTANA	07/01/1971		SCZGPP71AL7D761X	Bracciante
3	Figlio/a	SCAZZERI ANTONIO	FRANCAVILLA FONTANA	17/09/1978		SCZNTN78P17D761T	Disoccupato/a
4	Figlio/a	SCAZZERI ROSSELLA	FRANCAVILLA FONTANA	23/01/1986		SCZRSL86A63D761M	Disoccupato/a
5	Figlio/a	SCAZZERI GIOSUE'	FRANCAVILLA FONTANA	24/06/1973		SCZGSI73H24D761H	Operaio/a

Anno Familiare	Dal	Al	P.ta	Tab.	Dominicale	Agrario	Fabbricati	Impr./Lav.	Aut.	Cap/Part/Altro	Lav. Dip.	Pensione
2000	0	1	12	S	2	0	0	0	0	0	0	0
2000	1	1	12	S	2	0	0	0	0	0	8.276.000	0
2000	2	1	12	S	2	0	0	0	0	0	2.003.000	0
2000	5	1	12	S	2	0	0	0	0	0	32.695.600	0
2001	0	1	12	S	2	0	0	0	0	0	0	0
2001	1	1	12	S	2	0	0	0	0	0	8.276.000	0
2001	2	1	12	S	2	0	0	0	0	0	2.003.000	0
2001	5	1	12	S	2	0	0	0	0	0	32.695.600	0

Stampa

OK procedere

BASICA E




BASICA E è la gamma di caldaie BIASI studiata per venire incontro alle moderne esigenze abitative che richiedono prodotti affidabili, compatti e dalle prestazioni elevate. La gamma BASICA E comprende caldaie a camera aperta con potenze di 24 kW e 28 kW. La serie BASICA E è adatta per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. BASICA E ha dimensioni molto compatte che la rendono facilmente collocabile in qualsiasi ambiente.

Caratteristiche principali

- Alti rendimenti
- Scambiatore primario in rame, lamellare ad alta circolazione
- Scambiatore sanitario a piastre in acciaio INOX
- Pompa ad alta efficienza con basso consumo energetico
- Integrazione a sistemi solari BIASI mediante kit solare
- Tradizionale pannello comandi a manopole e led.

Schema idraulico

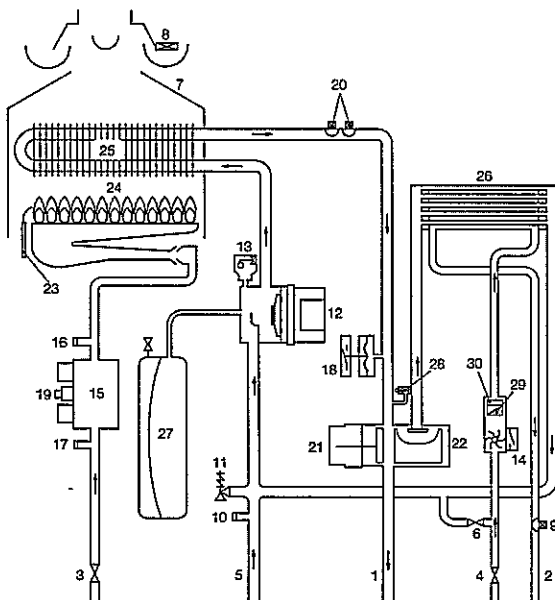

- | | |
|---|---|
| 1. Tubo mandata riscaldamento | 17. Presa pressione ingresso valvola gas |
| 2. Tubo uscita acqua sanitaria | 18. Pressostato riscaldamento |
| 3. Rubinetto gas | 19. Operatore modulante |
| 4. Rubinetto entrata acqua sanitaria | 20. Sonda NTC riscaldamento / Massima temperatura riscaldamento |
| 5. Tubo ritorno riscaldamento | 21. Valvola a tre vie |
| 6. Rubinetto riempimento circuito riscaldamento | 22. Otturatore valvola a tre vie |
| 7. Cappa fumi antivento | 23. Elettrodo di accensione e rilevazione fiamma |
| 8. Dispositivo di controllo fumi | 24. Bruciatore |
| 9. Sonda NTC sanitario | 25. Scambiatore primario |
| 10. Rubinetto di svuotamento circuito primario | 26. Scambiatore sanitario |
| 11. Valvola di sicurezza a 3 bar | 27. Vaso d'espansione |
| 12. Pompa | 28. By-pass |
| 13. Valvola sfiato automatica | 29. Filtro acqua sanitaria |
| 14. Flussimetro sanitario | 30. Limitatore di portata sanitari (opzionale) |
| 15. Valvola gas modulante | |
| 16. Presa pressione uscita valvola gas | |



Detrazione fiscale


La caldaia BASICA E consente di usufruire della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

Quadro comandi

Quadro comandi semplice ed essenziale con:


- Manopole per la regolazione delle temperature e la selezione estate / inverno
- Termoidrometro per la lettura della pressione e della temperatura dell'acqua sul lato primario
- Led di diagnostica per una verifica immediata del corretto funzionamento, dei guasti e dello stato di blocco.

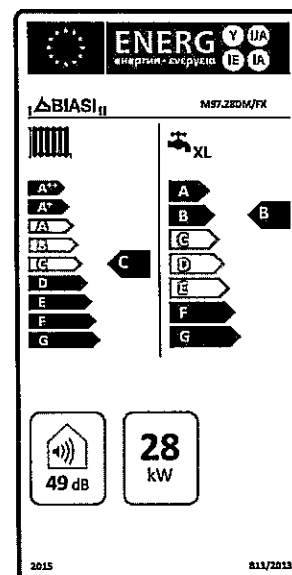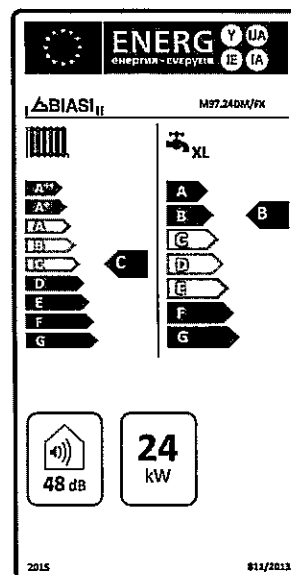

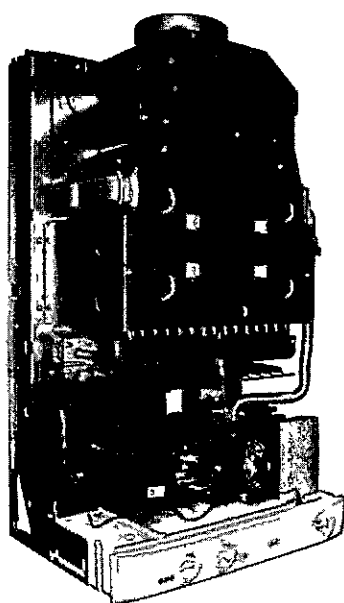

★★★ (Dir. Rend. 92/42 CEE)


BASICA E è una caldaia ad alta efficienza: lo scambiatore primario in rame ad otto tubi in controcorrente contraddistingue tutta la gamma BIASI. La modulazione di potenza assicura bassi consumi di gas e ottimizza il funzionamento in base alla richiesta in riscaldamento e sanitario.

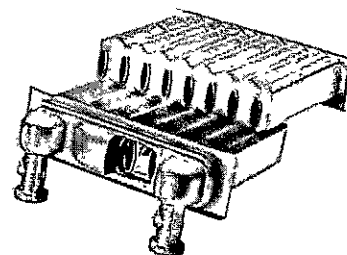

Comfort sanitario


BASICA E è disponibile in versione mista per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria: l'acqua calda viene erogata a temperatura regolabile e costante grazie alla modulazione elettronica di caldaia.

Lo scambiatore sanitario è in acciaio INOX ed ha una bassa inerzia che garantisce prestazioni eccellenti.

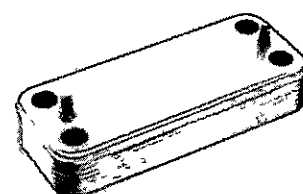

Integrazione con il solare

BASICA E può essere facilmente abbinata ad un sistema solare mediante il kit solare BIASI. Semplice ed immediato da installare, non necessita di parti elettriche e consente di ottimizzare l'integrazione del sistema solare con caldaia che interviene solo qualora necessario per garantire la temperatura di comfort richiesta.

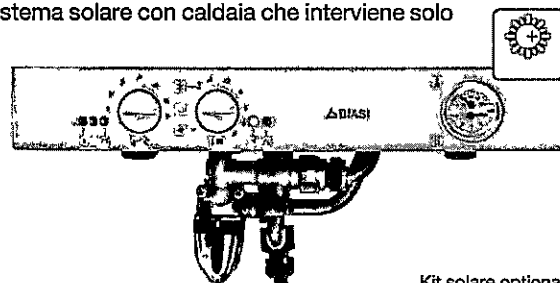

Kit solare optional

Compresi nella fornitura

- Staffa di supporto caldaia
- Dima di carta
- Istruzione rapida all'utente.

Modello	Potenza termica utile kW (kcal/h)	Portata sanitaria $\Delta t = 25^\circ\text{K}$ l/min	Dimensioni (mm)			Codice Metano	Codice GPL	Prezzo €
			Altezza H	Larghezza L	Profondità P			
BASICA E 24A	24,1 (20.726)	13,8	700	400	325	10812.0225.3	10802.0206.3	1.035,00
BASICA E 28A	27,9 (23.990)	16,0	700	400	325	10813.0256.3	10803.0214.3	1.190,00
Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas e tubi di collegamento all'impianto							10999.0272.0	34,00
Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto							10999.0932.0	72,00
Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto							10999.0931.0	83,00

Per la lista completa degli accessori fare riferimento alle pagine dedicate.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento - BancoPosta - CONTI

sul
C/C n. 203729 di Euro 294,82

CODICE IBAN **** * *

Intestato a:

I.A.C.P.-VINC. E IMPIGNORABILE SENSI
ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111080132930/1

DEI SANTI ADDOLORATA

P.ZA BACHELET 9 H2

72021 - FRANCAVILLA FONTANA

Deposito Cauzionale 2017

P8

87/153 04 06-06-17 P 0040

VCYL 0142

S*294,82*

C/C 000000203729 S*1,50*

DEM

Scadenza: 10-03-2017

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



TD

Inte

I./

ART

000

<000

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento - BancoPosta - CONTI

sul
C/C n. 203729 di Euro 147,41

CODICE IBAN **** * *

Intestato a:

I.A.C.P.-VINC. E IMPIGNORABILE SENSI
ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111080132930/1

DEI SANTI ADDOLORATA

P.ZA BACHELET 9 H2

72021 - FRANCAVILLA FONTANA

Canone Locazione Marzo/2017

P8

87/153 04 06-06-17 P 0039

VCYL 0141

S*147,41*

C/C 000000203729 S*1,50*

DEM

Scadenza: 10-03-2017

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



TD

Inte

I.A

ART

000

<000



17962.0338.2 0411 32A5 IT

LIBRETTO DI IMPIANTO




Obbligatorio per gli impianti termici con potenza termica del focolare nominale inferiore a 35 kW (Art. 11, comma 9, DPR 26 Agosto 1993, N° 412 e successive modificazioni)

Conservare il presente libretto in un luogo protetto e pulito


FABIO SABOZZO

328.7378027

BIASI S.p.A.
37135 Verona (Italy)
Via Leopoldo Biasi, 1
Tel. 045-80 80 111
Fax 045-80 90 338
Internet <http://www.biasi.it>
Stabilimento:
33170 Pordenone (Italy)
Via Pravettoni, 1/B

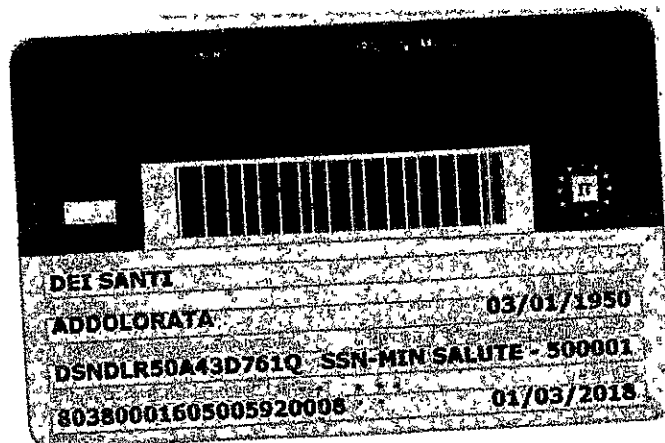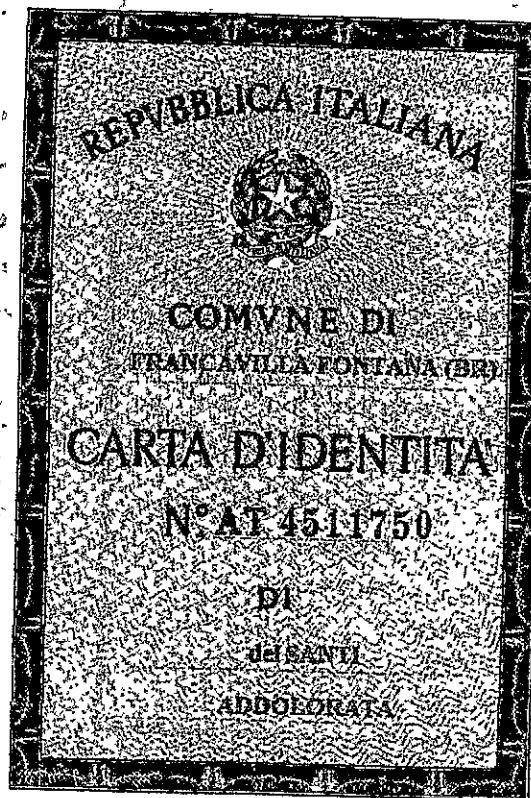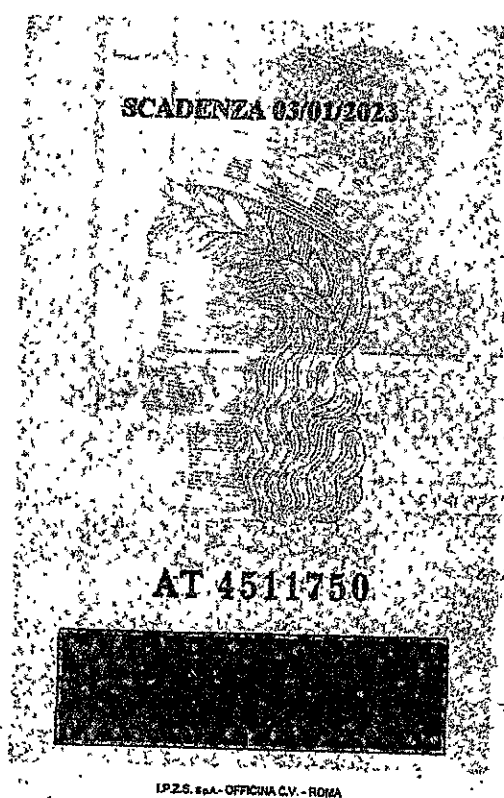

Cognome **dei SANTI**
 Nome **ADDOLORATA**
 nato il **03/01/1950**
 (atto n. **31** P. **1** S. **A**)
 a **FRANCAVILLA FONTANA**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **FRANCAVILLA FONTANA (BR)**
 Via **PZA BACHELET V. 5**
 Stato civile **Coniugata**
 Professione **pensionata**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.55**
 Capelli **castani**
 Occhi **castani**
 Segni particolari
////////
////////


 Firma del titolare *dei Santi Addolorata*
FRANCAVILLA FONTANA 01/03/2012
 Impronta del dito indice sinistro

FRANCAVILLA F.
0.26
Ass. d. P. 70


REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 Codice Fiscale **DSNDLR50A43D761Q** Data di scadenza **01/03/2018**
 Cognome **DEI SANTI**
 Nome **ADDOLORATA** Sesso **F**
 Luogo di nascita **FRANCAVILLA FONTANA**
 Provincia **BR**
 Data di nascita **03/01/1950**



COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZI DEMOGRAFICI

ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MATRIMONIO

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

In conformità alle risultanze dell'atto di matrimonio di questo Comune
n.232 p. 2 s. A anno 1967

CERTIFICA CHE

dei SANTI ADDOLORATA

nata a FRANCAVILLA FONTANA il 03.01.1950 atto n.31 p. 1 s. A anno 1950

e

SCAZZERI SANTO

nato a FRANCAVILLA FONTANA il 18.04.1946 atto n.291 p. 1 s. A anno 1946

HANNO CONTRATTO MATRIMONIO

il 30.12.1967 a FRANCAVILLA FONTANA (BR)

ANNOTAZIONI:

NESSUNA

Rilasciato in Esenzione

Il presente certificato è valido tre mesi dalla data di rilascio.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi

FRANCAVILLA FONTANA, il 02/03/2017



L'Ufficiale dello Stato Civile delegato
L'Ufficiale dello Stato Civile
Istr. Amm.vo S. ra Silvia Monica Tardivo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto DEI Santi ADDOLATA

nato il FRANCESCO F.M. a 03/01/1950

residente nel comune di FRANCESCO F.M. (BR)

al seguente indirizzo PIAZZA BACHELET, 9/H/2

consapevole delle sanzioni previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e debitamente informato di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003

DICHIARO

- ☒ di essere nato/a a FRANCESCO F.M. il 03/01/1950
☐ di essere residente a _____ via _____ n° _____
☐ di essere cittadino/a italiano/a (oppure) _____
☐ di godere diritti politici
☐ di essere: ☐ celibe - ☐ nubile - ☐ libero/a di stato - ☐ coniugato/a con _____
☒ di essere vedovo/a di ORCIBANDA
☒ che lo stato di famiglia è composto, oltre che da me, dalle seguenti persone:

Parentela	Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita
FIGLIA	SCATTOLI GIUSEPPA	FRANCESCO F.M.	07/01/71
FIGLIO	CORTE ASIA	" "	25/02/2006

- ☐ la mia esistenza in vita
☐ che mi figli di nome _____ è nat a _____ il _____
☒ che SCATTOLI SANTO ☒ coniuge - ☐ padre/madre - ☐ figlio/a
è deceduto/a a FRANCESCO F.M. il 04/01/2015
☐ di essere iscritto/a nell'albo/elenco _____
☐ di essere in possesso del titolo di studio di _____
☐ di avere la qualifica professionale di _____
☐ di avere sostenuto i seguenti esami _____

- ☐ di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/di abilitazione/di formazione/di aggiornamento/di qualificazione tecnica _____
☐ che la mia situazione reddituale/o economica è la seguente: £ _____ per l'anno _____
☐ di avere assolto agli obblighi contributivi nei confronti di _____ (INPS, INAIL...) per il periodo _____ avendo versato £ _____
☐ che il numero di: ☐ codice fiscale - ☐ partita IVA è il seguente: _____
☐ di essere disoccupato/a iscritto/a nelle relative liste presso l'Ufficio _____
☐ di essere pensionato/a cat. _____ e di percepire a tale titolo L. _____
☐ di essere studente iscritto/a a _____
☐ di essere casalinga
☐ di essere il legale rappresentante di _____ in qualità di _____
☐ di essere il legale rappresentante di _____
☐ di essere iscritto/a presso: _____
☐ di trovarmi, agli effetti degli obblighi militari, nella posizione di : _____
☐ di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
☐ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
☐ di avere a proprio carico _____
☐ di essere a carico di _____
☐ i seguenti dati personali, a mia conoscenza, contenuti in registri di stato civile _____
☐ di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

FRANCHINI F.M., 07/03/2017
 luogo data

Dea Santi Goldolorato
 (Il/la dichiarante)

- **AVVERTENZA:** le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 non sono soggette all'autentica di sottoscrizione e al pagamento di alcuna imposta o diritto.
- **LA MANCATA ACCETTAZIONE DA PARTE DI UN FUNZIONARIO PUBBLICO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, COSTITUISCE VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO, A MENTE DELL'ART. 74 DEL D.P.R. 445/2000.**
- La presente dichiarazione ha la medesima validità dei documenti che sostituisce.
- I cittadini di Paesi stranieri che non sono membri dell'unione Europea possono dichiarare solo situazioni certificabili da Enti Pubblici italiani.
- Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.