

COMUNE L.

16 MAR 2004

Prot n° 9704

USL 1
Azienda USL 1 di Massa e Carrara
Clas. Massa e Carrara

REGIONE TOSCANA
Azienda USL 1 di Massa e Carrara



GRUPPO OPERATIVO NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
54100 MASSA - Via Democrazia 44 tel 0585 45843

OGGETTO BERTONELLI AUTO SRL - VRIANTE ALLA C E N° 66/00 DEL 17/5/00, CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO E MODESTO AUMENTO DI VOLUME RELATIVO A PROGETTO DI COSTRUZIONE DI EDIFICIO ARTIGIANALE - COMMERCIALE - DIREZIONALE SITO IN VIA AURELIA Km 383 - LOC FRASSINA - NAZZANO Parere contrario
Risposta al n° in data 24/02/2004 Allegati n° 1 FASCICOLO

Prot n° 042/04/NIP

Massa, li 01/03/2004

(Pratica N° 784/03/S BERTONELLI AUTO)

Spett/
SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNE DI CARRARA

E, p c

All'U O Ragioneria
Azienda U S L 1
S e d e

Con riferimento alla richiesta di parere relativo alla pratica indicata in oggetto, si comunica che e stata esaminata dal Gruppo Operativo Nuovi Insediamenti Produttivi di questa Azienda U S L 1, il quale ha espresso **parere contrario** all'accoglimento della stessa per le motivazioni di seguito indicate

La documentazione presentata in data 24 2 2004 non e un documento di valutazione di impatto acustico ai sensi della deliberazione G R Toscana n° 788/99, ma una scheda tecnica dell'impianto da cui sembrerebbe che i livelli di rumore prodotti superino i livelli di zona

Al sensi della Deliberazione G R TOSCANA N° 857 del 01/09/2003 " Approvazione del tariffario delle prestazioni di igiene pubblica " **per il rilascio del presente parere, è dovuto alla Scrivente un compenso pari a € 808,76**

A fronte di quanto sopra l'U O Ragioneria di questa AUSL provvedera, per competenza, all'emissione di regolare fattura

Il responsabile del procedimento presso questa struttura e la Dott ssa G Ghiselli

Distinti saluti

Il Coordinatore G O N I P
Dott ssa G. Ghiselli

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E' NOMINATO

REGIONE TOSCANA
Dipartimento della Salute e Politiche di Solidarietà
Servizio Sanitario Nazionale
Regione Toscana

AZIENDA U.S.L. N°1 MASSA E CARRARA
Gruppo Operativo Nuovi Insediamenti Produttivi
Via Democrazia, 44 - 54100 MASSA
Tel 0585-45843 / fax 0585-810405

COMUNE DI CARRARA

PARTE RISERVATA AZIENDA USL

DATA RICEVIMENTO _____

PROT n° _____

Scadenza termini per Chiarimenti _____

Scadenza termini per Parere _____

Note _____

MODULO PER INTERVENTO EDILIZIO



Procedimento semplificato

(Art.4 D P R 447/98)

In attuazione del D P R 447/98, il Modulo Informativo deve essere debitamente compilato per ottenere il nulla osta igienico sanitario e di sicurezza
(ex art 220 T U L L S S e art 20 L 833/78)

Oggetto

- ☐ Nuova costruzione
- ☒ Variante alla C E n° 66/00 del 17/05/00
- ☐ Ampliamento
- ☐ Cambio Destinazione d'uso
- ☐ Ristrutturazione
- ☐ Sanatoria
- ☐ Completamento lavori
- ☐ Opere interne
- ☐ Notifica di cui all'art 48 D P R 303/56
- ☐ Altro _____

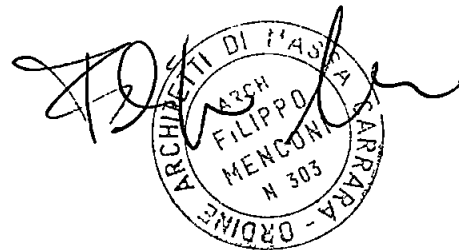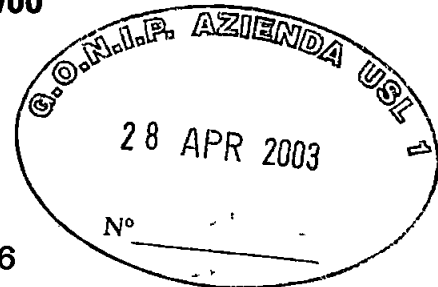

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO

DITTA (ragione sociale) **BERTONELLI AUTO SRL**

P IVA 006722470457

Con SEDE in (indirizzo) Via Carducci 18 A

tel 0585 793580

Richiedente Sig Bertonelli Annibale Cod Fisc

tel 0585 793580


Ubicazione fabbricato oggetto intervento area Ex Fibronit, via Aurelia Km. 383 Località Avenza, Carrara

$$\begin{array}{r} 808,76 \\ \hline 150 \\ 658,76 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1002,52 \\ \hline 57 \end{array}$$

p unt 298,02
 p 10 294,50
 p 10 286,50
 p 10 126,50
 p 10 57

RAPPORTO INFORMATIVO

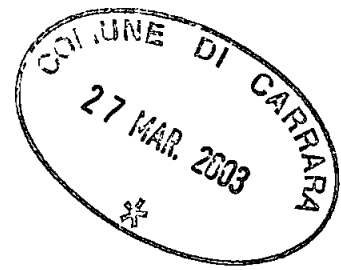

Sezione prima

1.1 Ubicazione del fabbricato (indirizzo) area ex Fibronit via Aurelia Km 383 Località Avenza, Carrara

Superficie dell'area oggetto dell'intervento m² 1 560
utile e praticabile m² 922,90

di cui superficie coperta m² 394

L'ubicazione rispetta la destinazione prevista dal PRGC
o da altri strumenti urbanistici

SI

Rispondere
scrivendo nelle
caselle SI o NO

La zona è compresa nella perimetrazione urbana

SI

1.2 Precedenti autorizzazioni del manufatto (specificare concessioni edilizie, paren GONIP, agibilità, ecc)

Concessione Edilizia n° 66/00 del 17/05/00

Parere USL del 12/05/99 (su concessione CRD di Basteri Paolo & c)

1.3 Il fabbricato ha locali destinati ad uso lavorativo con:

Altezza inferiore ai limiti di legge ⁽¹⁾

NO

Rispondere
scrivendo nelle
caselle SI o NO

Sotterranei o semisotterranei ⁽²⁾

NO

L'officina non ha pareti contro terra in quanto è dotata di idoneo scannafosso e due lati sono totalmente fuori terra la superficie aerodiffusante è superiore ad 1/10 come prescritto dalla norma

1.4 Approvvigionamento idrico ⁽³⁾

☒ Acquedotto

☐ Pozzo

☐ Altro (specificare)

1.5 Sistema di smaltimento reflui liquidi di tipo civile

☒ Fognatura pubblica


☐ Sistema trattamento e smaltimento proprio

(si allega elaborato grafico schema con particolari esecutivi, indicazioni corpo riceettore, dimensionamento e distanze di cui alla C M L L P P 04 02 1977 e relazione idrogeologica Allegati 9 e 15)

1.6. CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO

Piano	Locale	altezza (m)		PARETI		SOFFITTO		PAVIMENTO	
				materiale da		materiale da		materiale da	
		min	max	costruzione	rivestimento	costruzione	rivestimento	costruzione	rivestimento
-1	1	3,50	3,50	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	Massetto in cemento su vespaio	Piastrelle in grès porcellanato antiscivolo ad alta resistenza
-1	2	3,50	3,50	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	Massetto in cemento su vespaio	Piastrelle in grès porcellanato antiscivolo ad alta resistenza
-1	3	3,50	3,50	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	Massetto in cemento su vespaio	Piastrelle in grès porcellanato
-1	4	3,50	3,50	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Piastrelle ceramiche per h> mt 2,00	Solaio in laterocemento	Intonaco	Massetto in cemento su vespaio	Piastrelle in grès porcellanato
-1	5	3,50	3,50	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Piastrelle ceramiche per h> mt 2,00	Solaio in laterocemento	Intonaco	Massetto in cemento su vespaio	Piastrelle in grès porcellanato
-1	6	3,20	3,20	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Piastrelle ceramiche per h> mt 2,00	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato
T	7	3,20	3,20	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato antiscivolo ad alta resistenza
T	8	3,20	3,20	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato
T	9	3,20	3,20	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato
T	10	3,20	3,20	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Piastrelle ceramiche per h> mt 2,00	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato
T	11	3,20	3,20	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Piastrelle ceramiche per h> mt 2,00	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato
T	12	3,20	3,20	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Piastrelle ceramiche per h> mt 2,00	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato


(*) Riportare il numero di identificazione in pianta

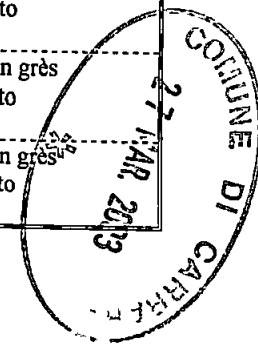

Modulo per Intervento Edilizio

Piano	Locale	altezza (m)		PARETI		SOFFITTO		PAVIMENTO	
		min	max	materiale da		materiale da		materiale da	
	(*)			costruzione	rivestimento	costruzione	rivestimento	costruzione	rivestimento
1°	13	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	Massetto in cemento su vespaio	Piastrelle in grès porcellanato
1°	14	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	Massetto in cemento su vespaio	Piastrelle in grès porcellanato
1°	15	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	Massetto in cemento su vespaio	Piastrelle in grès porcellanato
1°	16	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Piastrelle ceramiche per h> mt 2,00	Solaio in laterocemento	Intonaco	Massetto in cemento su vespaio	Piastrelle in grès porcellanato
1°	17	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Piastrelle ceramiche per h> mt 2,00	Solaio in laterocemento	Intonaco	Massetto in cemento su vespaio	Piastrelle in grès porcellanato
1°	18	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato
1°	19	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato
1°	20	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato
1°	21	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Piastrelle ceramiche per h> mt 2,00	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato
1°	22	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato
1°	23	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato
1°	24	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Piastrelle ceramiche per h> mt 2,00	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato


(*) Riportare il numero di identificazione in pianta

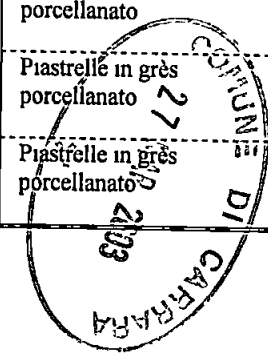

Modulo per Intervento Edilizio

Piano	Locale	altezza (m)		PARETI		SOFFITTO		PAVIMENTO	
		min	max	materiale da		materiale da		materiale da	
	(*)			costruzione	rivestimento	costruzione	rivestimento	costruzione	rivestimento
1°	25	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	Massetto in cemento su vespaio	Piastrelle in grès porcellanato
1°	26	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	Massetto in cemento su vespaio	Piastrelle in grès porcellanato
1°	27	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Piastrelle ceramiche per h> mt 2,00	Solaio in laterocemento	Intonaco	Massetto in cemento su vespaio	Piastrelle in grès porcellanato
1°	28	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	Massetto in cemento su vespaio	Piastrelle in grès porcellanato
1°	29	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	Massetto in cemento su vespaio	Piastrelle in grès porcellanato
2°	30	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato
2°	31	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato
2°	32	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato
2°	33	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Piastrelle ceramiche per h> mt 2,00	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato
2°	34	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato
2°	35	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato
2°	36	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Piastrelle ceramiche per h> mt 2,00	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla si caldana	Piastrelle in grès porcellanato


(*) Riportare il numero di identificazione in pianta

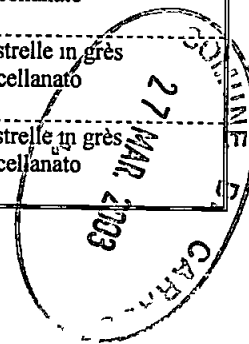

Modulo per Intervento Edilizio

Piano	Locale	altezza (m)		PARETI materiale da		SOFFITTO materiale da		PAVIMENTO materiale da	
		min	max	costruzione	rivestimento	costruzione	rivestimento	costruzione	rivestimento
2°	37	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Piastrelle ceramiche per h> mt 2,00	Solaio in laterocemento	Intonaco	Massetto in cemento su vespaio	Piastrelle in grès porcellanato
2°	38	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	Massetto in cemento su vespaio	Piastrelle in grès porcellanato
2°	39	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	Massetto in cemento su vespaio	Piastrelle in grès porcellanato
2°	40	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Piastrelle ceramiche per h> mt 2,00	Solaio in laterocemento	Intonaco	Massetto in cemento su vespaio	Piastrelle in grès porcellanato
2°	41	2,80	2,80	Struttura portante in calcestruzzo armato Tamponamento in Laterizio	Intonaco civile per interni	Solaio in laterocemento	Intonaco	sottofondo di posa su caldana o colla su caldana	Piastrelle in grès porcellanato


(*) Riportare il numero di identificazione in pianta

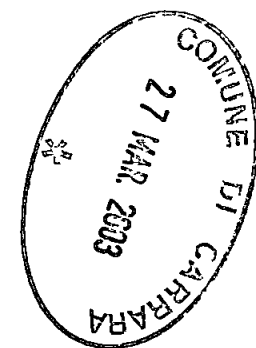

1.7. ILLUMINAZIONE ED AERAZIONE NATURALI

Locale (*) ^(*)	Piano	Volume m ³	Superficie pavimento	Superfici illuminanti		Superficie finestre apribili		materiale trasparente utilizzato
			m ²	A parete m ²	A soffitto m ²	A parete m ²	A soffitto m ²	
1	semint	491,75	140,50	19,58	0	>	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
2	semint	631,75	180,50	31,65	0	> 17,56	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
3	semint	19,60	5,85	1,60	0	> 22,56	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
4	semint	5,03	1,50	0,90	0	> 0,73	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
5	semint	5,03	1,50	0,90	0	> 0,19	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
6	semint	5,70	1,70	0,75	0	> 0,19	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
7	Aurelia	643,20	201,00	112,22	0	> 0,21	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
8	Aurelia	110,40	34,50	23,29	0	> 25,13	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
9	Aurelia	40,96	12,80	9,32	0	> 4,31	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
10	Aurelia	8,96	2,80	1,04	0	> 1,60	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
11	Aurelia	6,72	2,10	0	0	> 0,35	0	
12	Aurelia	12,16	3,80	1,04	0	> 0	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
13	Primo	74,80	22,00	6,44	0	> 0,48	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
14	Primo	56,00	20,00	22,40	0	> 2,75	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
15	Primo	49,00	17,50	9,10	0	> 2,50	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
16	Primo	6,16	2,20	6,16	0	> 2,19	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
17	Primo	6,16	2,20	6,16	0	> 0,28	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera


(*) Riportare il numero di identificazione in pianta

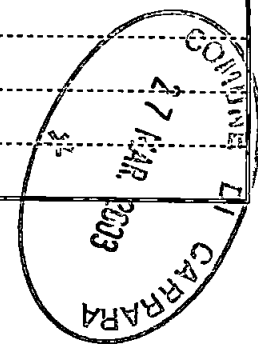

Modulo per Intervento Edilizio

Locale (*) ^(*)	Piano	Volume m ³	Superficie pavimento	Superfici illuminanti		Superficie finestre apribili		materiale trasparente utilizzato
			m ²	A parete m ²	A soffitto m ²	A parete m ²	A soffitto m ²	
18	Primo	97,30	27,80	9,38	0	>	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
19	Primo	67,20	19,20	8,40	0	> 3,48	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
20	Primo	67,67	20,20	25,62	0	> 2,40	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
21	Primo	7,71	2,30	4,48	0	> 2,53	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
22	Primo	57,35	17,12	3,36	0	> 0,29	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
23	Primo	75,38	22,50	4,48	0	> 2,14	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
24	Primo	5,12	1,60	1,12	0	> 2,81	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
25	Primo	88,00	27,50	4,83	0	> 0,20	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
26	Primo	10,88	3,40	1,08	0	> 3,44	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
27	Primo	8,64	2,70	1,08	0	> 0,43	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
28	Primo	59,20	18,50	4,48	0	> 0,34	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
29	Primo	101,12	31,60	13,93	0	> 2,31	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
30	Secondo	60,18	17,70	4,08	0	> 3,95	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
31	Secondo	40,04	14,30	10,78		> 2,21		Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
32	Secondo	56,56	20,20	27,02		> 1,79		Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
33	Secondo	4,20	1,50	4,20		> 2,53		Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
34	Secondo	45,36	16,20	2,80		> 0,19		Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
						> 2,03		


(*) Riportare il numero di identificazione in pianta

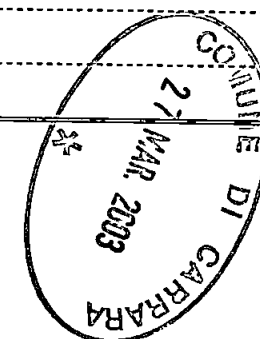

Modulo per Intervento Edilizio

Locale (*) ^(*)	Piano	Volume m ³	Superficie pavimento	Superfici illuminanti		Superficie finestre apribili		materiale trasparente utilizzato
			m ²	A parete m ²	A soffitto m ²	A parete m ²	A soffitto m ²	
35	Secondo	54,60	19,50	3,70	0	>	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
36	Secondo	41,72	14,90	9,10	0	> 2,44	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
37	Secondo	4,20	1,50	4,20	0	> 1,86	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
38	Secondo	45,64	16,30	3,70	0	> 0,19	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
39	Secondo	9,52	3,40	9,80	0	> 2,04	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
40	Secondo	7,56	2,70	9,80	0	> 0,43	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
41	Secondo	66,92	23,90	13,26	0	> 0,34	0	Infisso in alluminio anodizzato preverniciato Vetrocamera
				2,99				

(*) Riportare il numero di identificazione in pianta

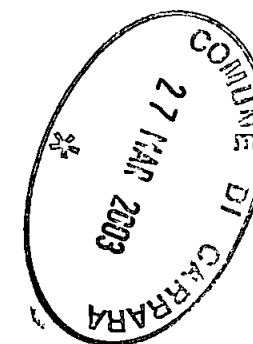

1.8. USCITE

Local e (*)	n° Max persone potenziali presenti	Porte n°	Materiale (**)	Dimensioni		Apertura verso	
				L (m)	H (m)	interno	esterno
1	5	1	Portone in infisso alluminio + Uscita sicurezza	3,20	2,50	X	
		1	Porte REI 120	1,60	2,40		X
		1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,80	2,20	X	
2	4	1	Porte REI 120	1,60	2,40	X	
		1	Uscita sicurezza Alluminio e vetro	0,90	2,20		X
			Androne libero senza infissi	5,10	3,20		
3	3	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10	X	
		1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10	X	
4	1	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10	X	
5	1	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10	X	
6	1	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10	X	
7	10	2	Alluminio e vetro	0,90	2,40	X	
		1	Alluminio e vetro	1,40	2,10		X
		2	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,80	2,10		X
		1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10	X	
8	4	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10	X	
		1	Alluminio e vetro	0,90	2,40		X
9	3	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,80	2,10	X	
10	1	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10		X
11	1	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,80	2,10	X	
12	4	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10		X
		1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10	X	
		1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10		X
13	1	1	Portone legno tamburato e laccato ignifugo	0,90	2,10	X	
		2	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10		X
		1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10		X
14	3	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10	X	
15	3	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10	X	
16	1	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10	X	
		1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10		X
17	1	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10	X	
18	1	1	Portone legno tamburato e laccato ignifugo	0,90	2,10	X	
		2	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10		X
		1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10		X
19	3	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10	X	
20	3	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10	X	
21	1	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10	X	
22	1	1	Portone legno tamburato e laccato ignifugo	0,90	2,10	X	
		2	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10		X
		1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10		X
23	3	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10	X	
24	1	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10	X	

(*) Riportare il numero di identificazione in pianta

(**) Per ogni locale si utilizzi una sola riga se è presente una sola porta, o più porte aventi le stesse caratteristiche, altrimenti utilizzare più righe una per ogni porta con caratteristiche diverse


Modulo per Intervento Edilizio

Loc (*)	n° Max persone pot pres	Porte n°	Materiale (**)	Dimensioni		Apertura verso	
				L (m)	H m	interno	esterno
25	1	1	Portone legno tamburato e laccato ignifugo	0,90	2,10	X	
		2	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10		X
		1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10		X
26	1	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10	X	
		1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10		X
27	1	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10	X	
28	3	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10	X	
29	3	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10	X	
30	3	1	Portone alluminio e vetro	0,90	2,40	X	
		2	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10		X
		1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10		X
31	1	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10	X	
32	1	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10	X	
33	1	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10	X	
34	3	1	Portone legno tamburato e laccato ignifugo	0,90	2,10	X	
		2	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10		X
		1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10		X
35	3	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10	X	
		1	Portone alluminio e vetro	0,90	2,40	X	
36	3	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10	X	
37	1	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10	X	
38	3	1	Portone legno tamburato e laccato ignifugo	0,90	2,10	X	
		2	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,90	2,10		X
		1	Portone alluminio e vetro	0,90	2,10		X
39	1	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10	X	
		1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10		X
40	1	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10	X	
41	3	1	Alluminio e pannelli in mobilplastic 4 mm	0,70	2,10	X	
		1	Portone alluminio e vetro	1,30	2,20	X	

(*) Riportare il numero di identificazione in pianta

(**) Per ogni locale si utilizzi una sola riga se è presente una sola porta, o più porte aventi le stesse caratteristiche, altrimenti utilizzare più righe una per ogni porta con caratteristiche diverse

1.9 RISCALDAMENTO	
☐ Non previsto	☒ Previsto in tutti i locali
☐ Previsto nei locali n° (4)	
Tipo di impianto (NB in caso di impianti multipli, compilare una copia per ogni impianto) Pompe di calore con split alimentati a gas	
Potenzialità 9 pompe di calore Combustibile elettrico	
Ubicazione (4)	
L'impianto è soggetto all'obbligo di progetto in base alla L 46/90	
☐ Sì il progetto è allegato in copia ☒ No perché	
(Allegato 10)	
progetto non obbligatorio	

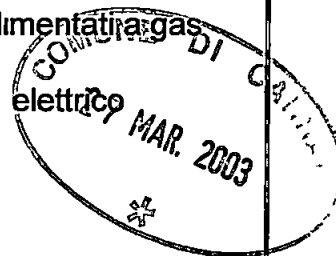

1.10 Ricambio forzato dell'aria e/o climatizzazione	
☐ Non previsto	☐ Previsto in tutti i locali
☐ Previsto nei locali n° (4)	
11	
Tipo di impianto (NB in caso di impianti multipli, compilare una copia per ogni impianto)	
☐ Previsto nei servizi igienici estrattore TIPO Vortice n° ricambi orari 1,5	
☐ Previsto negli spogliatoi estrattore TIPO n° ricambi orari	

1.9 Impianto elettrico	
Potenza complessiva installata kw 330	Tensione d'esercizio 230 / 380
Alimentazione BT ☒	AT ☐
Alimentazione d'emergenza ☒ Non prevista	
☐ Di riserva	
☐ Di sicurezza	
L'impianto è soggetto all'obbligo di progetto in base alla L 46/90	
☒ Sì il progetto è allegato in copia ☐ No perché	
(Allegato 10)	

Modulo per Intervento Edilizio

1.5. Servizi Bertonelli Auto

		WC n°	Docce n°	Lavandini n°	Spogliatoi n°
Personale di officina	Uomini	1	1	3	1
	Donne	0	0	0	0
Personale di ufficio	Uomini	1	0	2	-
	Donne	1	0	1	-

Cassetta di medicazione

☒ SI ☐ NO

Infermeria

☐ SI ☒ NO

Sala mensa

☐ SI ☐ NO

Cucina (scaldavivande)

☐ SI ☐ NO

Sezione seconda

INFORMAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO RELATIVE ALL' ATTIVITA'

2.1 Specificare il tipo di attività svolta

Settore⁽⁷⁾ ☐ Industria ☐ Artigianato ☒ Commercio ☐ Altro



2.2 Specificare la CLASSE di insalubrità in base al D.M. 02/09/94

☒ Non insalubre

☐ Insalubre Classe

In relazione a

Sostanze chimiche (specificare)

Prodotti e materiali (specificare)

Attività (specificare)

2.3 L'azienda rientra tra quelle soggette all'obbligo di notifica o dichiarazione di cui al D.Lgs. 334/99

Rispondere SI o NO nella casella

NO

2.4 L'azienda, o parti di essa, rientrano tra le categorie comprese nelle tabelle di cui alla L. 689/59 e/o D.M.16/2/82 con obbligo di Certificazione Prevenzione Incendi.

Rispondere SI o NO nella casella

NO

2.5 Estremi di precedenti autorizzazioni, nulla osta ecc.. inerenti l'attività:

2.6 Orario di lavoro

☒ Giornaliero

☐ Su due turni

☐ Su tre turni

☐ Altro (specificare)

2.7 DESCRIZIONE GENERALE DEL CICLO DI LAVORAZIONE CON ILLUSTRATA LA SEQUENZA DELLE FASI LAVORATIVE SECONDO UNO SCHEMA A BLOCCHI

- 1) Ricondizionamento automobili usate
 - a) Cambio olio recupero olio esausto
 - b) Cambio filtri olio recupero filtri olio
 - c) Cambio pastiglie freni recupero pastiglie usurate
 - d) Sostituzione marmitte recupero marmitte rotte
 - e) Cambio filtri aria recupero filtri aria
 - f) Cambio cinghie varie
 - g) Cambio candele
 - h) Sostituzione lampade rotte
- 2) Sostituzione pneumatici recupero pneumatici usurati
- 3) Lavaggio Auto

2.8 DESCRIZIONE DELLE FASI DI LAVORAZIONE E RELATIVE MACCHINE – ATTREZZATURE

Allegare pianta con posizione delle macchine e degli impianti, (LAY-OUT) comprensiva degli spazi di lavoro in scala preferibilmente non inferiore a 1/100

Fasi lavorazione	Macchine / attrezzature	Locale ⁽⁴⁾	Marchio CE Rispondere SI/NO (8)	Rumorosità Al sensi dell'art.46 D Lvo 277/91 2° comma
1	Ponte, pressa, trapani, opacimetro, carica batterie	1	SI	< 60 db
2	Smontagomme pneumatico, compressore, equilibratrice		SI	< 60 db
2	Idropulitrice a bassa pressione		SI	< 60 db

**2 10. Prodotti combustibili e/o comburenti utilizzati nel ciclo produttivo
e/o in lavorazioni complementari**



Denominazione commerciale e ditta produttrice ⁽⁹⁾	Deposito		Lavorazione	
	Ubicazione (4)	Quantità	Consumo max gg	Fasi di lavorazione
Sezione non di interesse				

2.11 Individuazione delle cause di nocività nell'ambiente di lavoro

AMBIENTE DI LAVORO

Causa nocività	Fonte Lavorazione / macchina	interventi previsti ^(**)		
		alla sorgente	In ambiente	Prot individuali
Poveri ^(*)	sezione non di interesse			
Fumi e nebbie	automobili in prova motore	Canalizzazione all'esterno mediante estrattori localizzati		
Gas e vapori ^(*)	sezione non di interesse			
Rumore	Le automobili normalmente vengono provate al minimo ed il rumore dei macchinari usati è sempre sotto i 60 DB			
Vibrazioni	sezione non di interesse			
Alte /basse temperature	sezione non di interesse			
umidità	sezione non di interesse			

^(*) Se esistono opere di captazione e/o abbattimento inquinanti aerodispersi compilare l'allegato B


^(**) Rispondere Sì o No alle varie voci. Per interventi di bonifica specifici allegare documentazione tecnica

2.9 materie prime, prodotti ausiliari, prodotti finiti e combustibili che entrano nel ciclo produttivo

DENOMINAZIONE COMMERCIALE E DITTA PRODUTTRICE (*)	DEPOSITO (**)		LAVORAZIONE	
	Ubicazione	Quantità Kg	Consumo max gg	Fasi di lavorazione
Olio motore	1	200	10 kg	1
Antigelo	1	200	2 kg	1
Olio cambio	1	200	2 kg	1
Olio freni	1	20	0,5 kg	1
Batterie	1	N° 10	N°1	1
Candele accensione	1	N° 100	N°1	1
Filtri aria	1	N° 100	N°1	1
Filtri olio	1	N° 100	N°3	1
Pasticche freni	1	N° 100	N°2	1
Ammortizzatori	1	N° 50	N°1	1
Cinghie	1	N° 100	N°1	1
Lampade	1	N° 300	N°1	1
Gomme	1	N° 10	N° 2	2
Detersivi e cere auto	1	200	2 kg	3

(*) Allegare scheda tecnica di sicurezza e etichettatura o trascrizione della stessa ai fini della legge 276/74. In caso di deposito e/o lavorazione di prodotti o sostanze esplosive, tossiche infiammabili, sia in forma solida che liquida o gassosa, compilare l'allegato A. Le definizioni e le classificazioni delle sostanze sono da riferirsi alle normative tecniche e comunitarie. Sono considerate esplosive le sostanze o prodotti indicati nel R.D. 635 del 6 maggio 1940. Sono considerate sostanze o polveri infiammabili quelle indicate nel D.M. 22/12/58 integrato con le norme CEI 6472.

(**) Reportare il numero di identificazione in pianta.

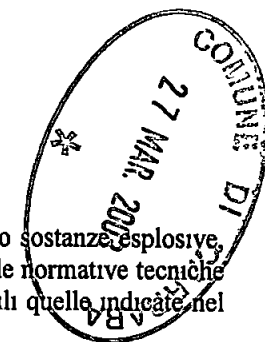

Sezione terza

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO O TRASPORTO, IMPIANTI AUSILIARI ⁽¹²⁾**3.1 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO O TRASPORTO**

SCALE AEREE AD INCLINAZIONE VARIABILE	☐ SI	☒ NO
PONTI SVILUPPABILI SU CARRO	☐ SI	☒ NO
PONTI SOSPESI MUNITI DI ARGANO	☐ SI	☒ NO
ASCENSORI E MONTACARICHI	☒ SI	☐ NO
ALTRI TIPI	☐ SI	☒ NO

3.2 IMPIANTI AUSILIARI

IDROESTRATTORI E CENTRIFUGHE	☐ SI	☒ NO
MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA	☐ SI	☒ NO
MOTRICI A VAPORE	☐ SI	☒ NO
FORNI	☐ SI	☒ NO
IMPIANTI FRIGORIFERI	☐ SI	☒ NO
IMPIANTI DI SALDATURA E TAGLIO METALLI	☐ SI	☒ NO
IMPIANTI DI VERNICIATURA	☐ SI	☒ NO
RECIPIENTI IN PRESSIONE	☐ SI	☒ NO
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA	☐ SI	☒ NO
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI VAPORE	☐ SI	☒ NO
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI LIQUIDI SURRISCALDATI	☐ SI	☒ NO

Sezione quarta

AMBIENTE ESTERNO

4.1 RUMORE ⁽¹³⁾

☐ SI

☒ NO

4.2 EMISSIONI IN ATMOSFERA CANALIZZATE

☒ SI

☐ NO

Per ogni emissione indicare dopo l'eventuale impianto d'abbattimento

Emissione n°1

Tipologia gas di scarico auto

Quantità emessa giorno non significativa

Quantità emessa anno non significativa

Emissione n°2

Tipologia

Quantità emessa giorno

Quantità emessa anno

Emissione n°3

Tipologia

Quantità emessa giorno

Quantità emessa anno

Emissione n°4

Tipologia

Quantità emessa giorno

Quantità emessa anno

Emissione n°5

Tipologia

Quantità emessa giorno

Quantità emessa anno

Emissione n°6

Tipologia

Quantità emessa giorno

Quantità emessa anno

4.3 EMISSIONI IN ATMOSFERA DIFFUSE

☐ SI

☒ NO

Specificare da quale fase del processo derivano ed indicare i metodi adottati per il contenimento

4.4 RIFIUTI SOLIDI, LIQUIDI E FANGHI:

Descrizione del rifiuto e classificazione secondo allegato "A" e "D" del D L vo n°22/97



1) Rifiuto 130108 Oli per freni 1302 OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI 1000 Kg Quantità/anno

2) Rifiuto Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc) 2000 Kg Quantità/anno

3) Rifiuto Quantità/anno

4) Rifiuto Quantità/anno

5) Rifiuto Quantità/anno

Provenienza

Rifiuto	Processo Prod	Imp Depurazione	Imp Abbattimento	Altro (specificare)
1)	lavorazione			
2)	lavorazione			
3)				
4)				
5)				

Accumulo temporaneo

Rifiuto	In superficie (specificare)	Interrato (specificare)	Altro (specificare)
1)	In fusti		
2)	In deposito interno		
3)			
4)			
5)			

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO INFORMATIVO

- 1 Nel caso siano presenti locali adibiti o da adibire ad uso lavorativo, aventi altezza inferiore ai limiti di legge o degli indirizzi tecnici della Regione Toscana, la compilazione del Modulo Informativo vale come richiesta d'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art 6 DPR 547/55
- 2 Nel caso siano presenti locali sotterranei o semi-sotterranei adibiti o da adibire ad uso lavorativo, allegare una relazione con descritto il tipo di lavorazione che vi sarà condotta (DENOMINARE ALLEGATO N°7) Nel caso l'aerazione naturale non sia sufficiente, prevedere impianto di ricambio forzato dell'aria allegando relazione tecnica che dovrà essere redatta secondo la scheda "B" La compilazione del Modulo Informativo vale come richiesta d'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art 8 DPR 547/55
- 3 Per impianti d'approvvigionamento idrico ad uso potabile diversi da acquedotto pubblico, fornire relazione tecnica e gli estremi del certificato di potabilità (DENOMINARE ALLEGATO N°8)
- 4 Riportare il numero del locale corrispondente alla planimetria presentata
- 5 Indicare il coefficiente di trasmissione della luce e la resistenza
- 6 La relazione tecnica dell'impianto di ricambio forzato dell'aria e/o climatizzazione dovrà essere redatta secondo la scheda "B" Per i servizi igienici e gli spogliatoi è sufficiente indicare il tipo di estrattore, il numero di ricambi orari e inserire la simbologia dell'estrattore in pianta
- 7 Classificare secondo la vigente normativa In caso d'attività comprese nella definizione d'industria chimica data nella scheda "A", compilare una relazione secondo lo schema di cui all'allegato stesso
- 8 In presenza di macchine e/o attrezzature costruite prima del 21/09/1996 e sprovviste di marcatura C E presentare una dichiarazione che attesti la rispondenza alle norme previgenti (DENOMINARE ALLEGATO N°12)
- 9 Allegare scheda tecnica di sicurezza se prevista (DENOMINARE ALLEGATO N°13)
- 10 Nel caso esistano o si preveda l'installazione d'impianti fissi di captazione e/o abbattimento inquinanti aerodispersi compilare la scheda "C" Se si tratta d'impianti mobili fornire caratteristiche tecniche ed eventualmente depliant illustrativo della Ditta costruttrice
- 11 Nel caso siano presenti o si preveda l'installazione di sorgenti di radiazioni ionizzanti rientranti nel DPR 1428/68 e D Lgs 230/95 e/o onde elettromagnetiche (saldatrici dielettriche, forni ad induzione ecc) compilare la scheda "D"
- 12 La risposta affermativa ad uno solo dei punti riportati comporta la compilazione della parte relativa contenuta nella scheda "E"
- 13 In caso di risposta affermativa fornire valutazione di impatto acustico redatta ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 788 del 13/07/1999 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art 12, commi 2 e 3, della L R 89/98" (DENOMINARE ALLEGATO N°6)

ALLEGATI OBBLIGATORI

-N° 2 copie degli elaborati grafici di progetto rappresentanti la pianta, i prospetti e le sezioni quotate in scala preferibilmente 1/100 e comunque non superiore a 1/200, contrassegnando con numeri progressivi i singoli locali in riferimento al rapporto informativo ed indicando per ciascuno di essi la destinazione d'uso. Devono essere quotate e dimensionate le aperture esterne con indicato il senso di apertura [DENOMINARE ALLEGATO N°1]

-N° 2 copie elaborato grafico dello stato attuale o ultima C.E. rilasciata [DENOMINARE ALLEGATO N°2]

-N° 2 planimetria di zona in scala 1/2000, in cui indicare l'intorno dell'edificio per almeno un raggio di 500 metri [DENOMINARE ALLEGATO N°3]

-N° 2 relazione descrittiva intervento nella quale sia specificato se vi è trattamento e/o demolizione di strutture contenenti amianto [DENOMINARE ALLEGATO N°4]. In caso affermativo compilare scheda "A1"

-N° 2 relazione sulle distanze di rispetto da eventuali elettrodotti (con riferimento al D.P.C.M. 23/04/92) e/o ripetitori di telecomunicazioni presenti, con specificata la tipologia e le condizioni di esercizio [DENOMINARE ALLEGATO N°5]

ALLEGATI DA PRESENTARE SE RICORRONO I PRESUPPOSTI

-N° 1 relazione di valutazione impatto acustico redatta ai sensi della DL G.R. 788 del 13/07/1999 (DENOMINARE ALLEGATO N°6)

-N° 1 relazione sul tipo di lavorazione svolta nei locali sotterranei e/o semisotterranei (DENOMINARE ALLEGATO N°7)

-N° 1 relazione e estremi del certificato di potabilità (DENOMINARE ALLEGATO N°8)

-N° 2 copie elaborati grafici dello schema trattamento reflui di tipo civile con particolari esecutivi, indicazioni del corpo recettore, dimensionamento e distanze di cui alla C.M.L.L.P.P. 04/02/77 (DENOMINARE ALLEGATO N°9)

-N° 1 progetto impianto di riscaldamento (DENOMINARE ALLEGATO N°10)

-N° 1 Progetto impianto elettrico (DENOMINARE ALLEGATO N°11)

-N° 1 Dichiarazione rispondenza alle norme previgenti di macchine e/o attrezzature costruite prima del 21/09/1996 (DENOMINARE ALLEGATO N°12)


-Schede di sicurezza (DENOMINARE ALLEGATO N°13)

-Nel caso sia in essere o si preveda una movimentazione interna allo stabilimento con mezzi meccanici di qualsiasi tipo, produrre un progetto e/o schema di viabilità in cui siano evidenziate le vie di transito e le caratteristiche della pavimentazione per mezzi e pedoni. Scala suggerita 1/100 (DENOMINARE ALLEGATO N°14)

-N° 2 copie relazione sulle condizioni geologiche e idrogeologiche del terreno finalizzata allo smaltimento dei reflui liquidi di tipo civile nel suolo (DENOMINARE ALLEGATO N°15)

LISTA DI RISCONTRO COMPLETEZZA FORMALE DEL MODULO E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Compilazione riservata all'addetto del S U A P

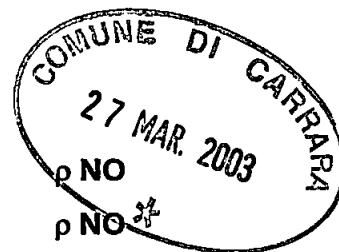

☐ Tutti i punti delle sezioni 1- 2- 3- 4- sono stati compilati	p SI	p NO
☐ E' presente l'allegato n° 1:	p SI	p NO
☐ E' presente l'allegato n° 2:	p SI	p NO
☐ E' presente l'allegato n° 3:	p SI	p NO
☐ E' presente l'allegato n° 4:	p SI	p NO
☐ E' presente l'allegato n° 5:	p SI	p NO
☐ E' presente l'allegato n° 6:	p SI	p NO
☐ E' presente l'allegato n° 7:	p SI	p NO
☐ E' presente l'allegato n° 8:	p SI	p NO
☐ E' presente l'allegato n° 9:	p SI	p NO
☐ E' presente l'allegato n° 10:	p SI	p NO
☐ E' presente l'allegato n° 11:	p SI	p NO
☐ E' presente l'allegato n° 12:	p SI	p NO
☐ E' presente l'allegato n° 13:	p SI	p NO
☐ E' presente l'allegato n° 14:	p SI	p NO
☐ E' presente l'allegato n° 15	p SI	p NO
☐ Scheda "A" con i suoi allegati:	p SI	p NO
☐ Scheda "B" con i suoi allegati:	p SI	p NO
☐ Scheda "C" :	p SI	p NO
☐ Scheda "D":	p SI	p NO
☐ Scheda "E" :	p SI	p NO
☐ Scheda "F" :	p SI	p NO
☐ Scheda "A1":	p SI	p NO
☐ Altro:	p SI	p NO

L'addetto allo sportello unico

Il sottoscritto Bertonelli Annibale, richiedente l'intervento, da incarico della
progettazione delle opere al seguente professionista / società di professionisti

Con ufficio in Carrara via M. D'Azeglio 3 tel. 0585 70535

Firma del richiedente
BERTONELLI AUTO s.r.l.
Cap.soc.integres C 00000000 RIVISITA 2000 RI A 104906
Via Carducci 18/A - 54100 Massa (MS)
Tel. 0585/793580 Fax 0585/252997
Cod.fisc. e Partita IVA 00722470457

DICHIARA

- Di aver compilato il rapporto informativo sezioni 1,2,3, e 4
- Di aver fornito tutti gli allegati obbligatori e quelli per cui ricorrono i presupposti

Data lunedì 24 marzo 2003

Timbro e firma del professionista



SCHEDA PER ESPRESSIONE PARERE GONIP

REGIONE TOSCANA - AZIENDA USL 1 DI MASSA CARRARA
GRUPPO OPERATIVO NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
 Zona Apuane

Via Democrazia, 44 - Massa - Tel 0585/45843 - Fax 0585 493900

Pratica N

784/03/S

Intestata a

Bertonelli Auto

Comune ..

Carrara

NECESSITA PARERE

SI NO

- | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | UF PISLL (Prev Ricci) | ☒ | ☐ |
| 2 | UF PISLL (ISSL) | ☐ | ☐ |
| 3 | UF SPV (San Pubbl Veterinaria) | ☐ | ☐ |
| 4 | UF ISP | ☐ | ☐ |
| 5 | UF IAN | ☐ | ☐ |
| 6 (altro) | . | ☐ | ☐ |

U.F. PISLL (Prevenzione e Sicurezza: RICCI)

Data

Parere

☐ **Favorevole**

☐ **Contrario**

☐ **Prescrizioni**

Il Tecnico

PARERE FAVOREVOLE O CONTRARIO PER TUTTI IN DATA

U.F. PISLL (ISLL)

Data

Parere

☐ Favorevole☐ **Contrario**

☐ Prescrizioni

Il Tecnico

U.F. SPV (Sanità Pubblica Veterinaria)

Data

1

Parere

☐ Favorevole☐ **Contrario**

☐ Prescrizioni

Il Tecnico

U.F. ISP (Igiene Sanità Pubblica)

Data	.	Parere	☐ Favorevole	☐ Cntrario	☐ Prescrizioni
	.		.	.	.
				.	.
					..
	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.

Il Tecnico

U.F. IAN (Igiene Alimenti Nutrizione)

Data	.	..	Parere	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Prescrizioni
	.	.	.	.	.	.
	..	.	.	.	.	.
	..	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.

Il Tecnico



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL 1 di MASSA E CARRARA

GRUPPO OPERATIVO NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
54100 MASSA - Via Democrazia 44 tel 0585 45843

OGGETTO BERTONELLI AUTO SRL - VARIANTE ALLA C E N° 66/00 DEL 17/05/00, CAMBIO DI DESTINAZIONE E MODESTO AUMENTO DI VOLUME RELATIVO A PROGETTO DI COSTRUZIONE DI EDIFICIO ARTIGIANALE - COMMERCIALE - DIREZIONALE SITO IN VIA AURELIA Km 383 - LOC FRASSINA - NAZZANO, DISTINTO AL NCEU fg 86, mapp 387 Prescrizioni

Risposta al n° 15189 in data 17/4/03 pervenuta a questo NIP in data 28/4/03 Allegati n° 2

Prot n 150/03/NIP Massa, li 10/7/2003

(Pratica N° 784/03/S BERTONELLI AUTO)

RACCOMANDATA A R
ANZI VIA FAX

Spett/

SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNE DI CARRARA

La pratica indicata in oggetto è all'esame del Gruppo Operativo Nuovi Insediamenti Produttivi dell'Azienda U S L 1

Nel frattempo è necessario presentare a questa Segreteria

LA PRATICA NON E' ISTRUITA CORRETTAMENTE IN QUANTO NON E' INDICATO IL LOCALE SPOGLIATOIO E IL N° DEGLI ADDETTI,

GLI AMBIENTI NUMERATI INDICATI NELLA TAB RAI NON SONO IDENTIFICATI CON LO STESSO NUMERO NEGLI ELABORATI PLANIMETRICI,

LE MISURE DI ALCUNE APERTURE INDICATE NELLA TAB RAI NON CORRISPONDONO A QUELLE INDICATE NEGLI ELABORATI PLANIMETRICI DI ALCUNI LOCALI,

NON VIENE RIPORTATO NEGLI ELABORATI PLANIMETRICI LA DESTINAZIONE D'USO E LA SUPERFICIE,

NON E' STATA PRESENTATA LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO DERIVANTE DALL'IMPIANTO A SERVIZIO DELLE POMPE DI CALORE

PER QUANTO CONCERNE L'IMPIANTO ELETTRICO VEDI NOTE ALLEGATE 1 / 2 E 2 / 2 A FIRMA P I F RICCI

Quanto richiesto dovrà essere inviato o consegnato in duplice copia

Distinti saluti

D'ordine
del Coordinatore G O N I P
Dott ssa G Ghiselli
Il segretario inc
(*Manfredi Rag Silvio*)



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL 1 di MASSA E CARRARA

GRUPPO OPERATIVO NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
54100 MASSA - Via Democrazia 44 tel 0585 45843

OGGETTO BERTONELLI AUTO SRL - VARIANTE ALLA C E N° 66/00 DEL 17/05/00, CAMBIO DI DESTINAZIONE E MODESTO AUMENTO DI VOLUME RELATIVO A PROGETTO, DI COSTRUZIONE DI EDIFICIO ARTIGIANALE - COMMERCIALE - DIREZIONALE SITO IN VIA AURELIA Km 383 - LOC FRASSINA - NAZZANO, DISTINTO AL NCEU fg 86, mapp. 387

Prescrizioni

Risposta al n° 15189 in data 17/4/03 pervenuta a questo NIP in data 28/4/03 Allegati n° 2

Prot n 150/03/NIP Massa, li 10/7/2003

(Pratica N° 784/03/S: BERTONELLI AUTO)

RACCOMANDATA A R
ANZI VIA FAX

Spett/

SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNE DI CARRARA

La pratica indicata in oggetto è all'esame del Gruppo Operativo Nuovi Insediamenti Produttivi dell'Azienda U S L 1

Nel frattempo è necessario presentare a questa Segreteria

LA PRATICA NON E' ISTRUITA CORRETTAMENTE IN QUANTO NON E' INDICATO IL LOCALE SPOGLIATOIO E IL N° DEGLI ADDETTI,

GLI AMBIENTI NUMERATI INDICATI NELLA TAB RAI NON SONO IDENTIFICATI CON LO STESSO NUMERO NEGLI ELABORATI PLANIMETRICI,

LE MISURE DI ALCUNE APERTURE INDICATE NELLA TAB RAI NON CORRISPONDONO A QUELLE INDICATE NEGLI ELABORATI PLANIMETRICI DI ALCUNI LOCALI,

NON VIENE RIPORTATO NEGLI ELABORATI PLANIMETRICI LA DESTINAZIONE D'USO E LA SUPERFICIE,

NON E' STATA PRESENTATA LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO DERIVANTE DALL'IMPIANTO A SERVIZIO DELLE POMPE DI CALORE


PER QUANTO CONCERNE L'IMPIANTO ELETTRICO VEDI NOTE ALLEGATE 1 / 2 E 2 / 2 A FIRMA P I F RICCI

Quanto richiesto dovrà essere inviato o consegnato in duplice copia

Distinti saluti

D'ordine
del Coordinatore G O N I P
Dott ssa G Ghiselli
Il segretario inc
(Manfredi Rag Silvio)


7-11-03



COMUNE DI CARRARA

Settore Economia e Servizi alle Imprese

Prot. n° 47559
del 06 / 11 / 03

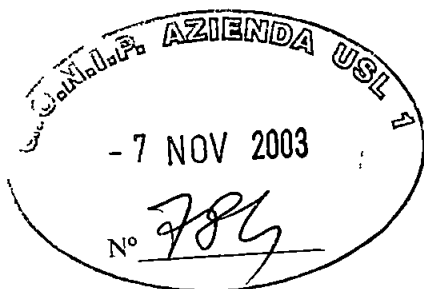

Spett. le Azienda U.S.L. n° 1 di Massa Carrara
G.O.N.I.P.

Via Democrazia, 44
54100 Massa (MS)

c.a. Dott.sa G. Ghiselli

Oggetto "Richiesta di variante alla concessione edilizia n° 66/00 rilasciata in data 17.05.00, consistente in cambio di destinazione e modesto aumento di volume relativo a progetto di costruzione di edificio artigianale – commerciale – direzionale sito in via Aurelia Km. 383 loc. Frassina – Nazzano, distinto al N.C.E.U. foglio n° 86 mappale n° 387.

Procedimento semplificato ai sensi del DPR 447/98 così come modificato dal DPR 440/00

Trasmissione documentazione volontaria.

AUTO EXPO / BERTONELLI

Si trasmette in allegato alla presente, n° 2 copie della documentazione integrativa relativa all'impianto elettrico di cui all'oggetto, trasmessa volontariamente dalla società "Bertonelli Auto S.r.l." e pervenuta a questo Sportello in data 03.11.2003 con prot. gen.le n° 46915 del Comune.


Distinti saluti

Il Direttore
Settore Economia e Servizi alle Imprese
Dr. Guirardo Vitale

Carrara, li 06 Novembre 2003

AL SIG SINDACO DEL COMUNE DI CARRARA



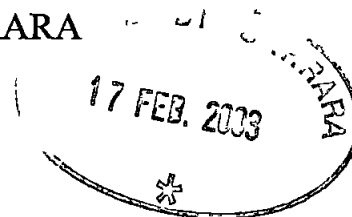

RELAZIONE TECNICA

Oggetto Variante di destinazione e modesto aumento di volume relativo a progetto di costruzione di edificio artigianale con vendita dei prodotti realizzati ed assimilabili di proprietà di Bertonelli Auto S r l, Già CRD di Basteri Paolo Snc

La ditta Bertonelli Auto Srl è una società che da anni opera nel campo della importazione diretta, compravendita, ricondizionamento dell'usato di automobili nazionali ed estere, attualmente ha sede in Massa, via Carducci 48 A, per poter ampliare la propria attività ha reputato opportuno acquistare l'erigendo edificio di CRD di Basteri per destinare il piano Aurelia ed il piano seminterrato alla propria attività ed i piani superiori ad attività direzionale, così come permesso dalle nuove NTA del RU approvate dal CC con delibera n° 68 del 13/09/2002

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

- a) Il progetto di variante prevede essenzialmente il parziale cambio di destinazione d'uso
- il piano interrato rimane in parte ad attività laboratoriale – officina- ed in parte a rimessa auto
 - il piano terra (quota Aurelia) mantiene ed estende a tutto il piano la destinazione commerciale per rivendita di automobili
 - il piano primo da attività laboratoriale e magazzini viene destinato ad attività direzionale
 - il piano secondo mantiene una destinazione direzionale
- b) La costruzione ha subito prevalentemente varianti distributive interne, modeste differenze nell'impalcato dei solai, ma ha mantenuto la stessa altezza massima precedente é stato previsto un modesto aumento di volume al piano secondo La SUL totale, vista la variazione dei criteri di calcolo è da considerarsi ridotta L'altezza massima è sempre al di sotto dei 10 metri massimi, tranne per lo spigolo lato mare - Sarzana, spigolo a valle sia del fronte a mare e del fronte lato Sarzana, che presenta un'altezza in gronda di m 10,30 sulla linea di terra teorica della sezione, comunque in accordo con l'art 21 comma 14 che cita "Sara

tollerata tuttavia una maggiore altezza per il fronte a valle solo nel caso che la differenza di quota fra le due fronti non superi i ml 2,50" come è il nostro caso. Tale spigolo comunque ha distanza dalla strada superiore all'altezza. La distanza dal Canale di Candia è superiore ai 10 metri



- c) L'area su cui è previsto l'intervento ricade nella zona D1 industriale artigianale con lettera A che dalle nuove NTA del RU approvate dal CC con delibera n° 68 del 13/09/2002, essendo area in fregio alla statale Aurelia, permette, oltre alle tipiche destinazioni di zona artigianale -industriale, anche le destinazioni C4 ed E1
- d) La Tav. 1 di progetto, oltre alla parte grafica, contiene copia conforme di planimetria catastale, copia conforme di aerofoto, copia di stralcio di PRG vigente
- e) La legge 13/89 è stata rispettata, ed è stato previsto un ascensore di collegamento per tutti i piani, seppur non obbligatorio in quanto l'edificio ha tre soli piani fuori terra, ed un servizio igienico per handicappati posto al piano terra
- f) Il rapporto tra la superficie calpestabile e la superficie finestrata nelle zone destinate ad ufficio, vendita e laboratorio è sempre superiore ad 1/8
- g) Sono state previste ampie aree a parcheggio nei piazzali privati pari a 20 posti auto, un garage per ulteriori sette posti auto, ed è stata mantenuta un'area a verde di circa 300 mq, quindi con superficie permeabile superiore al 30% della superficie libera non edificata

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

L'edificio sarà realizzato in calcestruzzo armato realizzato in opera in conformità alle normative antisismiche vigenti

La fondazione è una platea gettata in opera. I pilastri solidali con le fondazioni sono collegati con travi di banchina anch'esse gettate in opera. Il vano scala ed il vano ascensore sono realizzati con pilastri e pannelli in c.a. realizzati in opera.

La copertura sarà realizzata con solaio in laterocemento finiti in opera con getto integrativo incorporante rete metallica elettrosaldata. La rifinitura sarà a terrazza con pavimentazione in grès o klinker posato su sottofondo di sabbia e cemento, su sottostante strato di guaina impermeabilizzante in poliestere posata a fuoco.

Il tamponamento esterno, dello spessore di 30 cm, sarà realizzato in laterizio tipo poroton successivamente intonacato a civile.

Le parti in c.a. faccia a vista saranno tinteggiate color grigio cemento.

I solai di orizzontamento, calcolati rispettivamente per un sovraccarico accidentale di 500 Kg/mq per il piano terra e 300 Kg/mq, in laterocemento finiti in opera con getto integrativo incorporante rete metallica elettrosaldata.

Attorno al piano interrato sarà realizzato uno scannafosso perimetrale che separi il vano interrato, sia questo laboratorio o autorimessa dal terreno circostante, così da poter ottenere un luogo salubre ed in particolare con bassissima umidità. Su questo scannafosso sarà aperta un'uscita di sicurezza che permetta una rapida evacuazione dal garage.

I pavimenti saranno realizzati: quanto al piano terra sarà in cemento autolivellante indurito al quarzo, per il garage e gres porcellanato in monocottura antiscivolo per l'officina. Ai piani sovrastanti sarà realizzato in grès ceramico ad alta resistenza per quanto riguarda le superfici destinate ad autosalone ed uffici, dove potrà essere eventualmente del tipo "flottante". I servizi igienici, e spogliatoi saranno pavimentati in ceramica e rivestiti ugualmente in ceramica per un'altezza non inferiore a mt 1,60.

I serramenti saranno realizzati in alluminio anodizzato, per quanto riguarda quelli posti a piano terra ed interrato porteranno vetri antisfondamento.

Le uscite di sicurezza saranno dotate di maniglioni del tipo "antipanico", con apertura verso l'esterno e prospettanti sui piazzali a parcheggio.


L'impianto di riscaldamento / condizionamento sarà sezionato per ogni locale e realizzato ad aria forzata con pompe di calore poste sulla copertura dell'edificio.

L'impianto elettrico sarà realizzato a norme C E I utilizzando materiale non infiammabile, è altresì prevista una linea elettrica autonoma per i computer, una linea di rete che unisca tutte le apparecchiature elettroniche, ed una linea a bassa tensione per l'illuminazione d'emergenza.


L'aerazione, l'evacuazione dei fumi e l'illuminazione naturale sono assicurate da un'adeguata superficie finestrata che supera in tutti i locali 1/8 della superficie calpestabile.

Il vano ascensore sarà realizzato con pareti in C.A. dello spessore di 25 cm, le aperture saranno dotate di due porte scorrevoli in acciaio a tenuta di fuoco.


SCHEMA VOLUMI

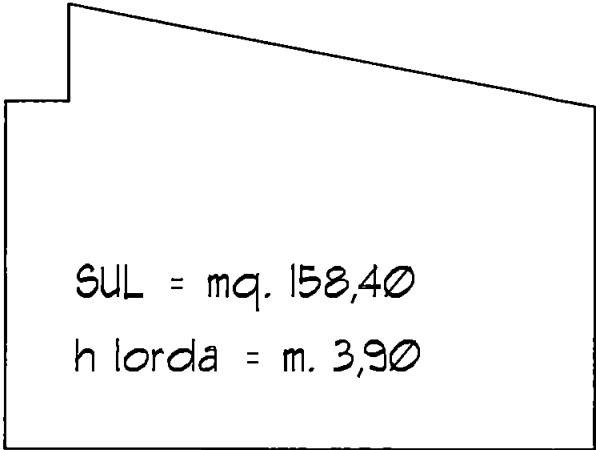


piano seminterrato

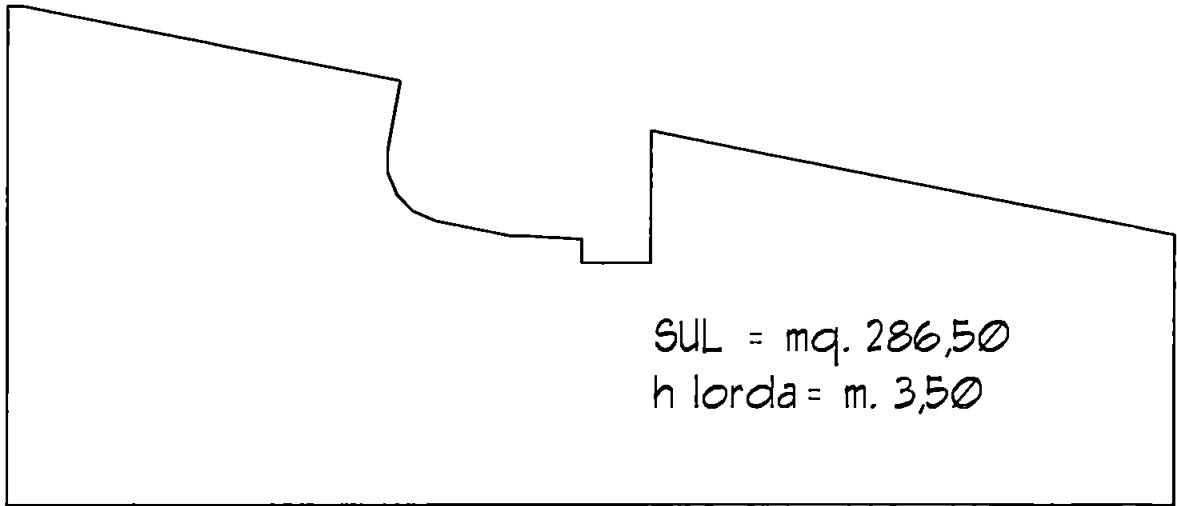

piano Aurelia

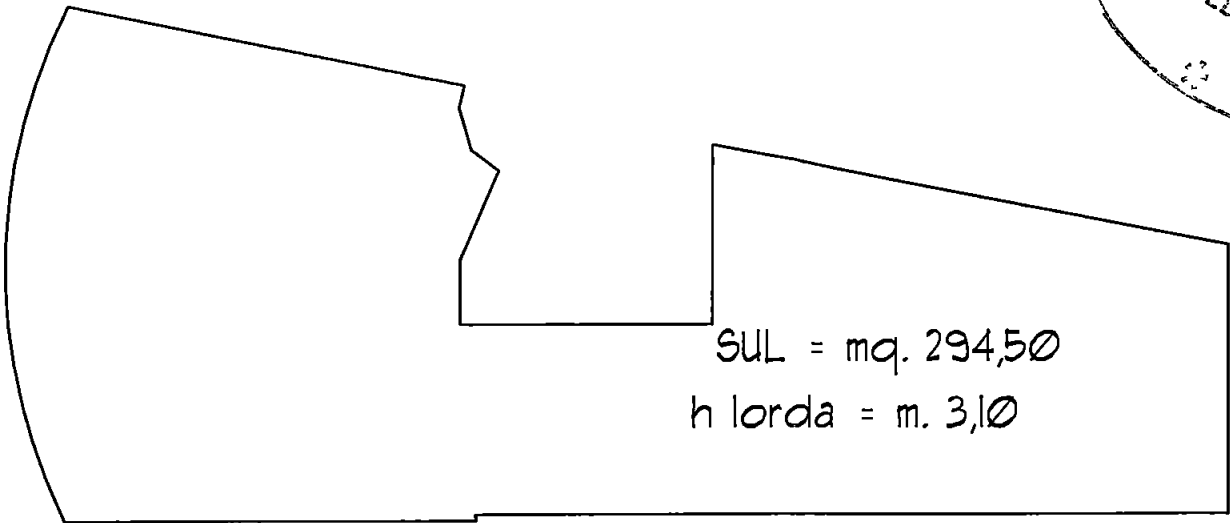

piano primo

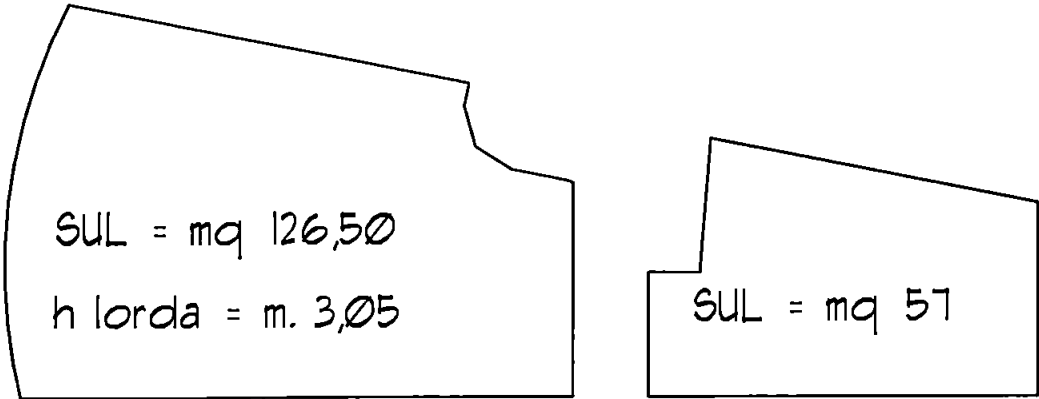


piano secondo

SCALA 1 200

17 FEB. 2033

RISULTANZE DI PROGETTO

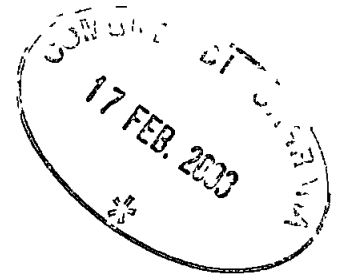

Superficie catastale del lotto = $S_f = m_q$ 1 506

	Indici di PRG	Risultanze di PRG	Risultanze di progetto
Rc	$= S_c / S_f = 1/2$	$S_{c \max} = 1\,506 \times \frac{1}{2} = 753$	$S_c = 394,00 < 753$
Uf	$= S_u / S_f = 0,8$	$S_{ul \max} = 1\,506 \times 0,8 = 1\,204$	$S_{ul} = 922,90 < 1\,204$

CALCOLO SUL

Piano interrato	= mq	158,40
Piano Aurelia	= mq	286,50
Piano primo	= mq	294,50
Piano secondo	= mq	183,50
SUL totale		= mq 922,90

CALCOLO VOLUME

Piano interrato

Altezza media lorda piano interrato = 1,80 ml

Volume piano interrato $158,40 \text{ mq} \times 3,90 \text{ ml} = 285,12 \text{ mc}$

Piano Aurelia

Altezza lorda piano a livello Aurelia = 3,50 ml

Superficie coperta = 286,50 mq

Volume piano Aurelia = 1 002,75 mc

Piano primo

Altezza lorda piano primo = 3,10 ml

Superficie coperta = 294,50 mq

Volume piano Aurelia = 912,95 mc

Piano secondo

Altezza lorda piano primo = 3,05 ml

Superficie coperta = 183,50 mq

Volume piano Aurelia = 559,68 mc



VOLUME TOTALE

Piano interrato	=	285,12
Piano Aurelia	=	1 002,75
Piano primo	=	912,95
Piano secondo	=	559,68
		2.760,50

VERIFICA DELLE SUPERFICI A PARCHEGGIO

Normativa di Piano Regolatore

- 2 posti auto ogni 100 mq SUL per la zona artigianale

$$2 \times 158,40/100 = 3,17$$

- 2 posti auto ogni 100 mq SUL per la zona C4 espositiva

$$2 \times 286,50/100 = 5,73$$

- 4 posti auto ogni 100 mq SUL per la zona C4 espositiva

$$4 \times 478,00/100 = 19,12$$

Totale 28 posti auto

di progetto 22 (misure 2,30*4,50)

7 in garage

Art 5 p to 1 DL 1444/68

Superficie libera per parcheggi o verde privato pari al 10% della SUL aree artigianali

$$158,40 \times 10\% = 15,84 \text{ mq}$$

Superficie libera per parcheggi o verde privato pari al 80% della SUL aree direzionali

$$764,50 \times 80\% = 611,60 \text{ mq}$$

Totale richiesto mq 627,44

di progetto

1 112 mq

Art 2 L 122/89


10 mq a parcheggio ogni 100 mc edificati

Vol totale edificato = 2 760,50

$2\,760,50/100 \times 10 = 276,05$


di progetto

1 112 mq

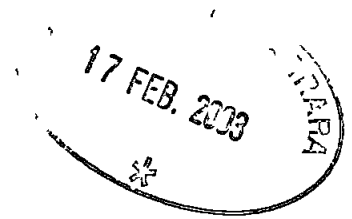

Pertanto il progetto di variante dell'edificio di Bertonelli Auto risulta essere in accordo con la normativa di PRG vigente

Carrara, li 14/02/2003

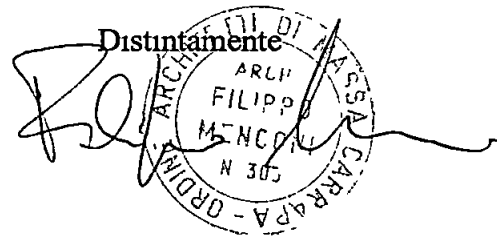

DOTT. FILIPPO MENCONI
ARCHITETTO

STUDIO | VIALE C COLOMBO, 11 54036 - MARINA DI CARRARA - TEL 0585 - 631854
UFFICIO | VIA M D AZEGLIO 3 - 54033 - CARRARA - TEL/FAX 0585 - 70535
P IVA 00673350450 - c f MNC FPP 61C07 B832V


Sett le GONIP
via Democrazia
54100 Massa

Oggetto Pratica Bertonelli Auto Srl

Alla presente viene allegato certificato CE e caratteristiche tecniche delle pompe di calore da posizionarsi sulla copertura che attestano un'emissione sonora conforme alla zonizzazione comunale

Carrara, li 24/02/04

Anticipo vice Jos
il 31/07/03

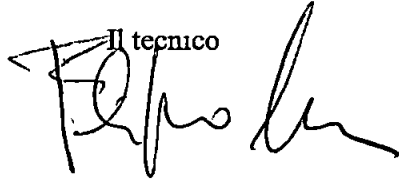Il tecnico


24/2/04

24/2/04

I modelli di macchina rappresentati nel presente manuale possono essere usati in varie località in tutto il mondo. Macchine vendute e spedite verso i paesi del Mercato Comune Europeo richiedono che portino il marchio CE e siano conformi a varie direttive. In tali casi, la specifica del design di questa macchina è stato certificato essere conforme alla direttive CE. Eventuali modifiche di qualsiasi parte è assolutamente proibita ed invaliderebbe la certificazione ed il marchio CE. Segue una dichiarazione di tale conformità



CERTIFICATO DI CONFORMITA' CEE CON DIRETTIVE CEE

98/37/EC, 93/68/EEC, 89/336/EEC

NOI,

**INGERSOLL-RAND COMPANY LIMITED
STANDARD PRODUCTS DIVISION
SWAN LANE
HINDLEY GREEN
WIGAN WN2 4EZ
UNITED KINGDOM**

**DICHIARIAMO CHE SOTTO LA NOSTRA SOLA RESPONSABILITA' PER LA
FABBRICAZIONE E FORNITURA DEI PRODOTTI**

M55 M75

**A CUI LA PRESENTE DICHIARAZIONE SI RIFERISCE È (SONO) IN CONFORMITÀ ALLE
PREVISIONI DELLE SUDDETTE DIRETTIVE IMPIEGANDO I SEGUENTI STANDARD
PRINCIPALI**

EN29001, EN292, EN60204-1, EN1012, EN50081, EN50082

**EMESSO A HINDLEY GREEN IL GIORNO 01/01/1999 DALLA H. SEDDON, MANAGER
QUALITA' OMOLOGATA**


H. SEDDON

11

INFORMAZIONI GENERALI

	M55				M75											
COMPRESSORE																
Pressione massima operativa	7,7 bar	8,7 bar	10,2 bar	13,0 bar	7,7 bar	8,7 bar	10,2 bar	13 0 bar								
Pressione normale operativa	7,0 bar	8,0 bar	9,5 bar	12,8 bar	7,0 bar	8,0 bar	9,5 bar	12 8 bar								
Rapporto di pressione massima																
Flusso nominale	10 19 m³/min	9,20 m³/min	8,50 m³/min		13,59 m³/min	12,68 m³/min	11 61 m³/min									
Temperatura max scanco aircnd	102 °C				102 °C											
Temperatura ambiente	46 °C				46 °C											

MOTORE				
Potenza nominale	60,5 kW		82,5 kW	
Potenza max. avvolgimento di campo	69,25 kW		86,25 kW	
Numero di giri	1479 RPM		1482 RPM	
Tipo di protezione	54 IP		54 IP	
Forma costruttiva	LS250MP		LS250MK	
Avvolgimento di campo	F		F	

RAFFREDDAMENTO				
Raffreddamento ad aria				
Flusso dell'aria di raffreddamento	215 m ³ /min		215 m ³ /min	
Compressione libera per canali d'aria	60 Pa/mm WG		60 Pa/mm WG	
Calore asportato	64,13 kW		87,45 kW	
Temperatura d'uscita aria compressa diff. ΔT	8 °C		8 °C	

DATI GENERALI				
Percentuale olio residuo	2,06 mg/m ³		2,06 mg/m ³	
Contenuto serbatoio olio	63 l		63 l	
Portata massima di olio	32 l		32 l	
Livello emissione acustica secondo Pneurop-CAGI	74 dB (A)		75 dB (A)	
Peso	1375 kg		1425 kg	
Scanco	2" B.S.P.		2" B.S.P.	
Dimensioni L x L x A	2180 mm x 900 mm x 1840 mm		2180 mm x 900 mm x 1840 mm	

e. a. Anch. MONEONI
A.M.14



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL 1 di MASSA E CARRARA

GRUPPO OPERATIVO NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
54100 MASSA – Via Democrazia 44 tel 0585 45843

OGGETTO BERTONELLI AUTO SRL – VARIANTE ALLA C E N° 66/00 DEL 17/05/00, CAMBIO DI DESTINAZIONE E MODESTO AUMENTO DI VOLUME RELATIVO A PROGETTO DI COSTRUZIONE DI EDIFICIO ARTIGIANALE – COMMERCIALE – DIREZIONALE SITO IN VIA AURELIA Km 383 – LOC FRASSINA – NAZZANO, DISTINTO AL NCEU fg 86, mapp 387 Prescrizioni – sollecito

Prot n 192/03/NIP

Massa, li 08/10/2003

(Pratica N° 784/03/S: BERTONELLI AUTO)

RACCOMANDATA A R
ANZI VIA FAX

Spett/


SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNE DI CARRARA

Si fa seguito alla nostra precedente n° 150/03/NIP del 10/7/2003 con la quale si richiedevano le integrazioni alla pratica per poter esprimere il dovuto parere, per comunicare che a tutt'oggi non e ancora pervenuta nessuna documentazione

Si ricorda che quanto richiesto dovrà essere inviato o consegnato in duplice copia

Distinti saluti

D'ordine
del Coordinatore G O N I P
Dott ssa G Ghiselli
Il segretario inc
(Manfredi Rag Silvio)



111
784/03/S

19-11-2003

Ditta

BERTONELLI AUTO

Localita

VIA ANRELLA

Comune

MASSA ()

OGGETTO

parere su progetto per impianto
elettico

INTEGRAZIONI -

In riferimento all' oggetto si esprime
PARERE FAVOREVOLE

Per. Ind. Franco Ricci
AUSL 1 di Massa e Carrara
U.F. Verifiche Periodiche

Firma

Ricci