


LAY - OUT - DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

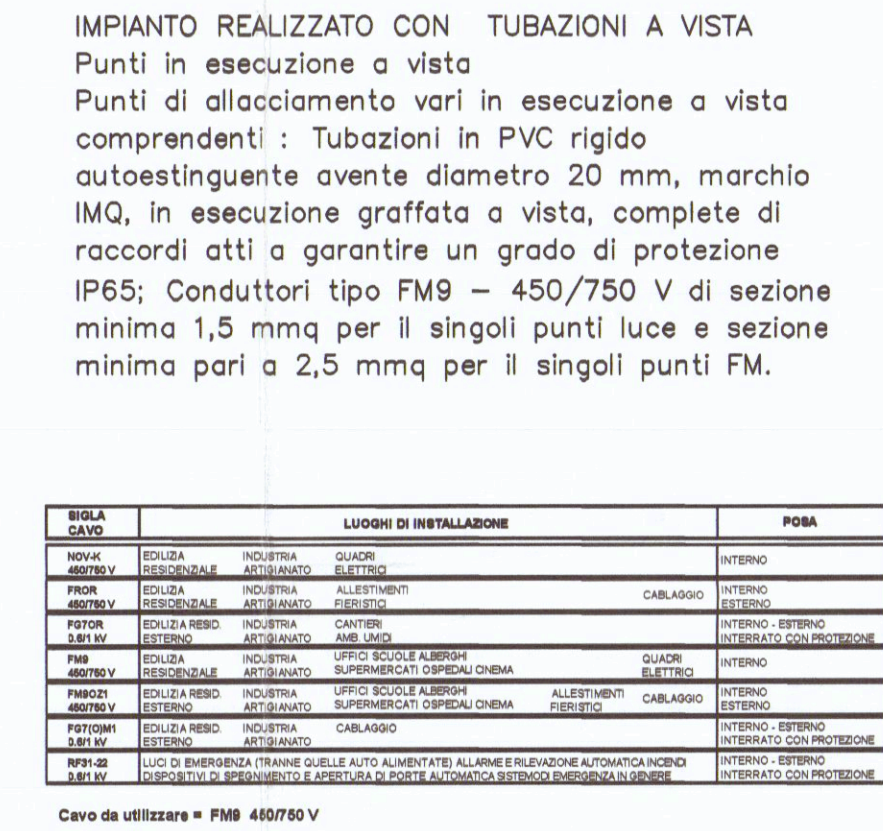

Particolare derivazione in cassetta di dorsale con morsetti di collegamento e derivazione

Conduttore di derivazione

Catalizzatore a tre vie

Silenzioso in Pz

Silenzioso in Pz

Conduttore di derivazione

Catalizzatore a tre vie

Silenzioso in Pz

Particolare installazione
e climatizzazione a scaldacqua.

DIRETTA B
DERIVAZIONE IN
RISERVA P.V.

DIREZIONE IN
TUBO TESSILE

COLLARI
P.V. IN P.V.

PUNTO PRESSIONE
15/16 MM. CON
INTERCETTAZIONE
ELETTRICA

SPINA VULCANI CON CAVETTO
PER AUTOREGOLAZIONE
ELETTRICA


BOLLITA ACQUA

Particolare impianto elettrico locali bagni e docce
Norma CEI 64/8 sezione 7

NOTE GENERALI


- A) Disegno veduto solo per impianti elettrici
- B) Sacchi inerte (non combustibili) e non corrosivi (se non diversamente precisato):
 - Cuffi luce 1,5 mm (se non diversamente precisato)
 - Cuffi forza 2,5 mm (se non diversamente precisato)
 - Rete 2x10/10/14/1 - 2,5 mm
 - Rete 2x10/10/14/1 - 3,5 mm
- C) Sezione conduttore di protezione, per singole derivazioni, uguale al conduttore di fase
- D) Conduttore di fase:
 - Conduttore di fase 1: nome, grigio, nero
 - Conduttore di fase 2: bianco
 - Conduttore di fase 3: giallo, verde
- E) Conditi per derivazioni senza protezione, in gabbie, nastri:
 - Tubo rigido in PVC: ϕ 10 - 20 - 25 - 32 mm
 - Tubo tipo in PVC: ϕ 10 - 20 - 25 - 32 mm
 - Tubo tipo in PVC: ϕ 10 - 20 - 25 - 32 mm
- F) Conditi per derivazioni a seconda impieghi:
 - Tubo tipo in PVC: ϕ 10 - 20 - 25 - 32 mm
 - Tubo tipo in PVC: ϕ 10 - 20 - 25 - 32 mm
- G) Tubi protettivi impiegati:
 - Condotti in rete applicabile in tubo protettivo: ϕ 10 - 20 - 25 - 32 mm
 - Tubi protettivi impiegati: ϕ 10 - 20 - 25 - 32 mm
- H) Conditi per derivazioni sottoposte a sollecitazioni tipo NC-15 oltre griglia in associazione a viti
- I) Cavi non diversamente precisati, diametro nominale tipo di conduttori in funzione di:
 - 400 mm: filo 7 conduttori ϕ sez. 1,5 mm
 - 400 mm: filo 5 conduttori ϕ sez. 1,5 mm
 - 400 mm: filo 3 conduttori ϕ sez. 4 mm
 - 400 mm: filo 10 conduttori ϕ sez. 1,5 mm
 - 400 mm: filo 8 conduttori ϕ sez. 2,5 mm
 - 400 mm: filo 6 conduttori ϕ sez. 2,5 mm

In genere: il filo pari di 1,2 volta diametro cavo caviato di fascio 4-wire cavi



14 LUG 2016

N° _____

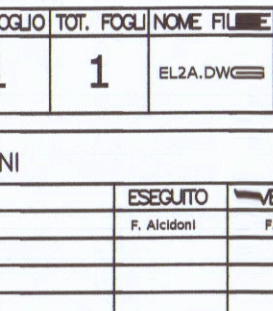

PORTO DI CARRARA S.p.A.

A.R.E.A. S.p.A.

REALIZZAZIONE DI FABBRICATO AD USO UFFICIO

AREA RETROPORTUALE MARINA DI CARRARA

PIANO TERRA

DOCUMENTO PRELIMINARE

DOCUMENTAZIONE GENERALE

PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE IMPIANTO FORZA MOTRICE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO									
UV. PRODOTTO	NUMERO ELAB.	NUMERO COMMESSA	N. FOGLIO TOT.	FOGLIO	NOME FILE	DATA			
PR	EL2-A	0516-055-25	1	1	EL2A.DWG	13/05/2016			

EMISSIONI - REVISIONI

N.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
1	3/05/2016	PER APPROVAZIONE	F. Acciduti	F. Acciduti	F. Acciduti



PROGETTAZIONE

Studio Tecnico Alcidotti Federico

PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - TECNICO COMPETENTE IN ACOUSTICA

Via dei Capovatti, 27 - 40100 TORRE DI RENO (BO) - e-mail: info@studioalcidotti.it

www.studioalcidotti.it