

**COMUNE DI CARRARA**

— Ripartizione Igiene e Sanità —

**RELAZIONE IGIENICO SANITARIA**

(da allegarsi ai progetti)

A) — LIQUAMI1) - Cucina: l'acquaio sarà munito di sifone idraulico SiLe acque luride verranno allontanate a mezzo di tubi in P.V.C.e convogliate in fossa settica a tenuta e pozzo a perdere2) - Gabinetto: sarà a caduta diretta Si; a W.C. con cassetta di cacciata Sile pareti verranno impermeabilizzate fino a m. 1.50I W.C. ~~non~~ saranno areati direttamente Si

I liquami saranno convogliati in un pozzo a tenuta a camere, distanti dalla casa m.;

in una fossa settica a 3 camere.**Dimensioni delle fosse settiche:**

	1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera
larghezza	1.45	1.45	1.45	
lunghezza	2.90	1.20	1.20	
altezza (utile)	1.65	1.65	1.65	

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere delle dimensioni di 2.50 x 2.50 x H - 1.50con superficie perdente di mq. 0.75 a persona ~~verso~~L'altezza della fossa a perdere sarà di m. 1.50 tenuto conto dell'altezza della falda freatica.

Altri sistemi di smaltimento dei liquami:

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate nel fondo e non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti Si

Le fosse a perdere distano m. 6.00 dalle fondamenta dell'abitazione.

B) — APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente: 1) - dall'acquedotto Si con serbatoi Si che alimentano anche la cucina

Si non alimentano la cucina Si

2) - da un pozzo Si

3) - da una cisterna Si

il pozzo/la cisterna dista dalla casa m. Si; dalla fossa settica m. Si; dalla fossa a perdere m. Si

il pozzo è fondo m. Si; è a valle Si a monte Si dal pozzo nero Si fossa settica Si

fossa a perdere Si concimaia Si

C) — IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia Si; dalla Nettezza Urbana Si I bidoni provvisoriamente verranno

sistemati nel cortile della scuola

D) — ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale Si

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. 0.20 sarà areato Si

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri del Si; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. 0.60 Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale.

E) — PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani: del seminterrato Si; del piano terra 3.00; dell'ammezzato Si; dei piani intermedi Si; dell'ultimo piano/attico Si

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze.

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. 30, una alzata di cm. 16 Le scale saranno arcate ed illuminate direttamente Si ed interrotte da pianerottoli Si

4) - Le pareti esterne saranno intonacate Si

Le acque meteoriche verranno allontanate

per mezzo di canale in c.e. e fognari
in lamiera zincata

6) - Sarà fatto lo stenditoio

7) - La casa sarà soffittata

8) - Le soffitte saranno usabili/abitabili/non usabili

9) - La copertura sarà eseguita in

c.l.e. e fide inclinate e in fognari zincati

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano.

F) — ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi di chiusura

G) — FUMI E VAPORI

1) - Cucine: Le cucine saranno dotate di cappa fumaria Si e di canna fumaria Si delle seguenti dimensioni 20x20 con sezione: circolare/rettangolare/quadrata.

Il comignolo arriverà fino a m. 1.50 oltre il culmine del tetto e terminerà con aspiratore

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq. Vi saranno collegate n. cucine, la cui
canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. Il collegamento avverrà a m.

dal pavimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. oltre il culmine del tetto.

H) — RISCALDAMENTO DOMESTICO

a) - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente, di sezione di cmq. e terminerà oltre il culmine del tetto di m. e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di mq. 100 di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione

e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di metri cubi 1100, la potenza della caldaia di Cal/h 10000. La canna fumaria avrà l'altezza di m. 5 ed una sezione di cmq. 900.

c) - Altro sistema:

G) — Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.


d) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi. Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per reflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq.).

Si allega schema dell'impianto

IL TECNICO



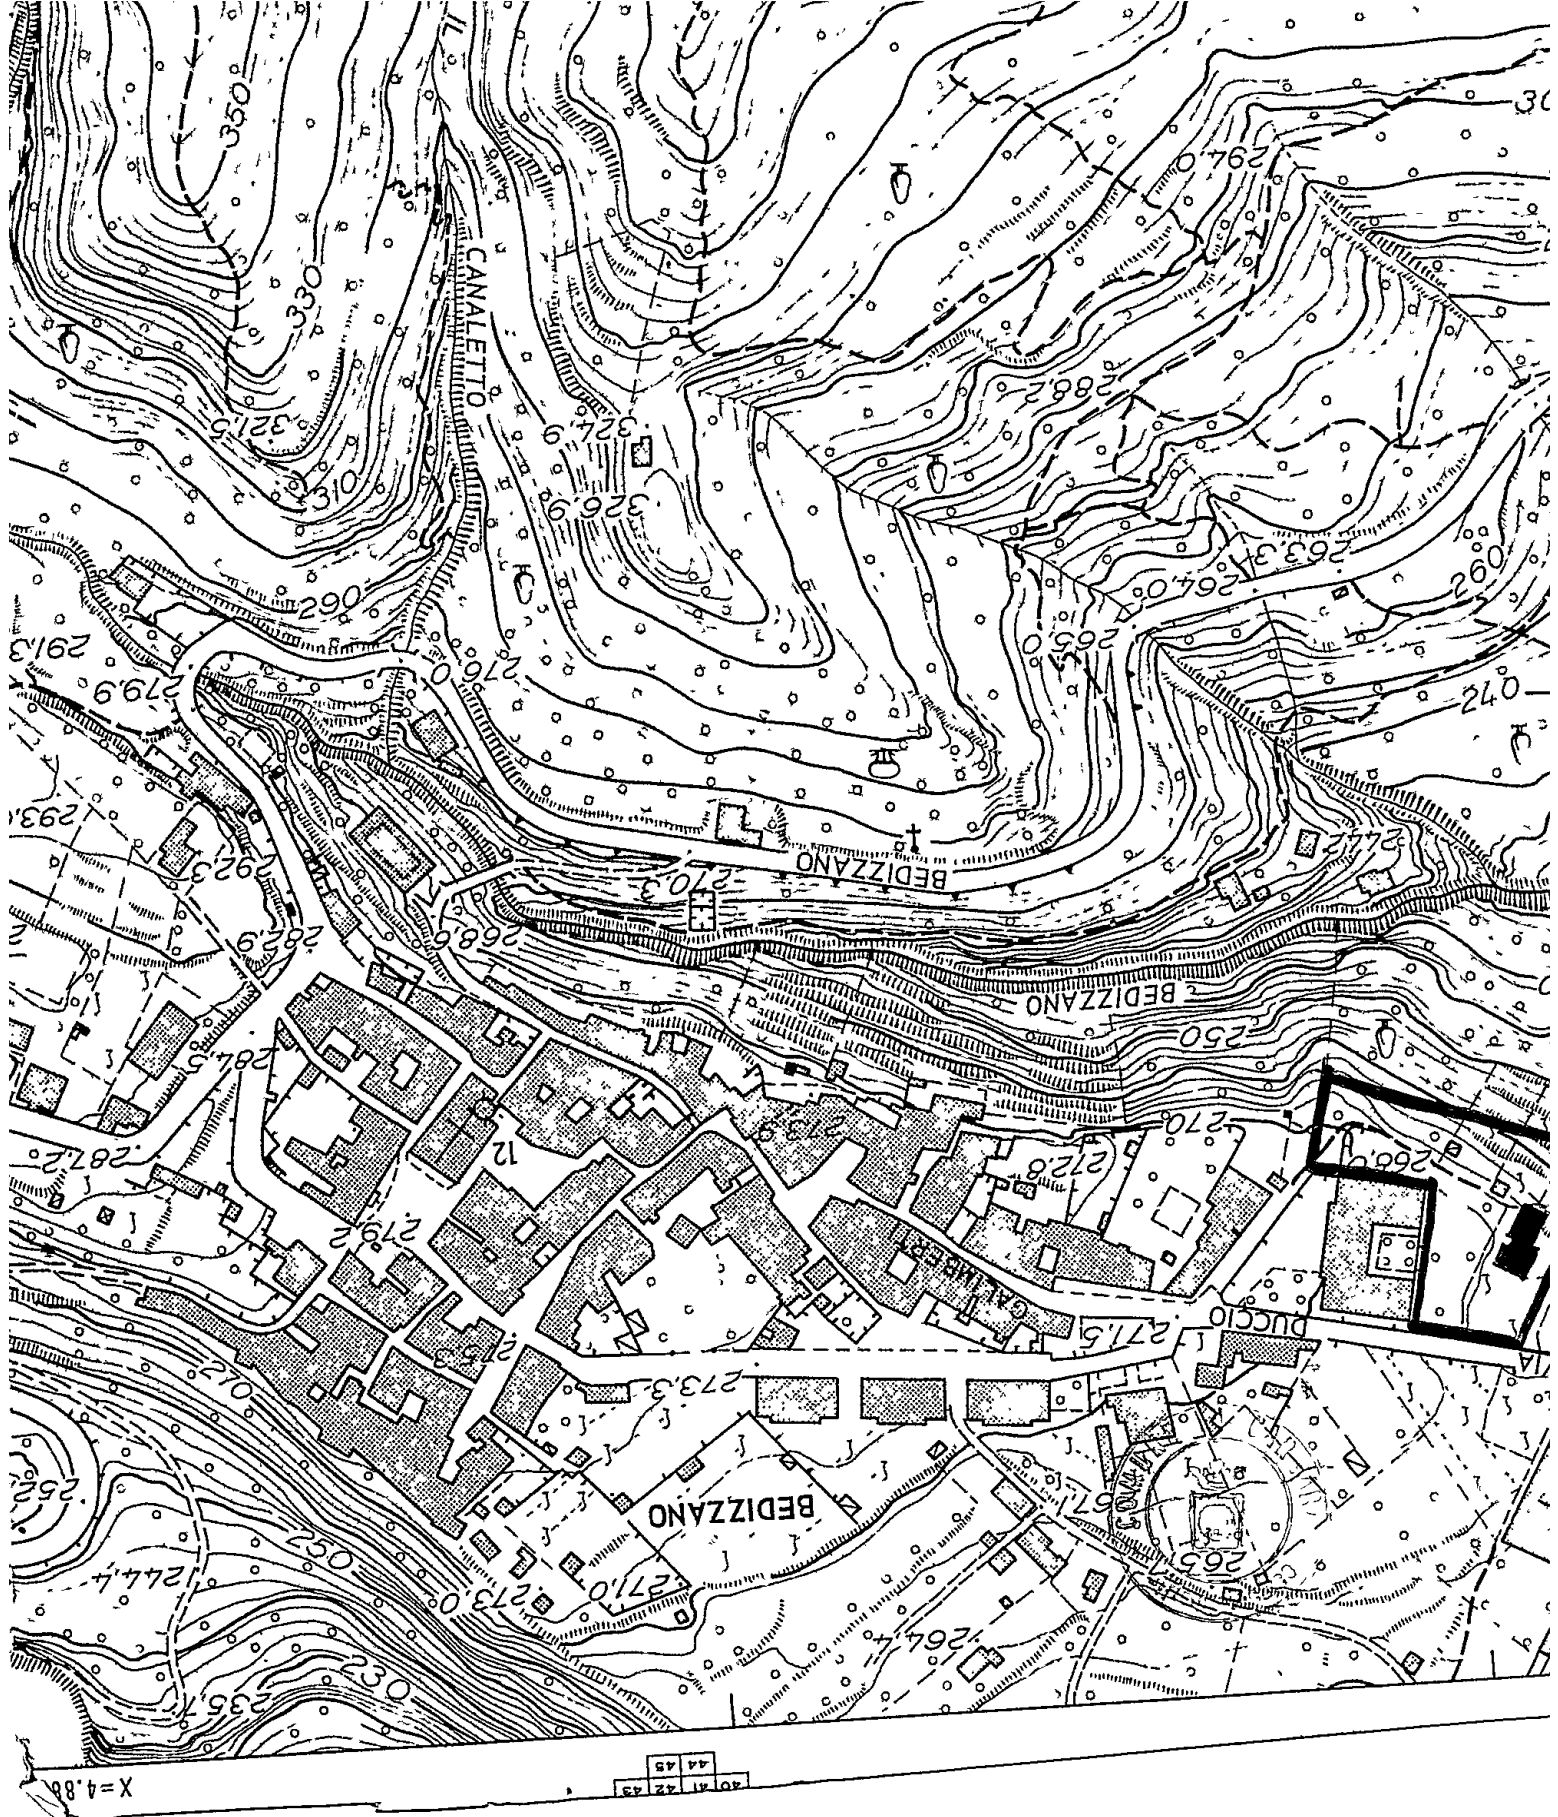

40 41 42 43
44 45

X=4.86

Il presente modello deve essere compilato non appena rilasciata la licenza di costruzione e trasmesso all'Ufficio Provinciale di Statistica entro il giorno 3 del mese successivo a quello del rilascio della licenza.

Denominazione e N. distintivo da apporre con il timbro	
Comune	
Provincia	

Riservato ISTAT	
1	



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

OPERE PROGETTATE

"L'unità statistica" di rilevazione e' costituita dall'opera progettata rappresentata sia da un fabbricato sia da una parte di esso.

Il presente modello, pertanto, e' destinato alla rilevazione di un solo fabbricato o parte di esso.

Per "opera progettata" deve intendersi, ai fini della rilevazione, l'opera per la quale e' stata rilasciata la licenza di costruzione.

Chicca - Tivoli - lett. 18502 del 29-9-78 (700.000)

Licenza di costruzione n.

1125

del

4

(mese)

7

(anno)

 intestata al Sig. _____
 alla Ditta _____

COMUNE DI CARAZZA

☒ la nuova costruzione

per

☐ l'ampliamento

di un fabbricato

☐ residenziale

☒ non residenziale
di m³

11250

(compreso l'interrato)

 VIA: NUOVA (DEURTANO)
 (vie, piazze, ecc.)





 timbro del
 Comune

Firma del compilatore

Data

7/6/79

Dimensioni della fossa settica	NUMERO DI PERSONE CHE VIVONO									
	1-5	10-14	15-20	21-25	26-30	31-35	36-40			
a- Lunghezza 1° Camera	1.85	2.15	2.50	2.75	2.90	3.05	3.20			
b- " 2° "	0.70	0.85	1.00	1.15	1.20	1.30	1.40			
c- " 3° "	0.70	0.85	1.00	1.15	1.20	1.30	1.40			
d- Larghezza complessiva fossa	1.20	1.55	1.60	1.75	1.80	1.85	1.85			
e- " utile camera	0.75	1.10	1.25	1.40	1.45	1.50	1.60			
f- Altezza esterna fossa	1.60	1.60	1.60	1.75	1.80	1.85	1.85			
g- " Liquido	1.20	1.20	1.20	1.30	1.35	1.40	1.45			
h- " utile fossa	1.50	1.50	1.50	1.60	1.65	1.70	1.75			
i- lunghezza totale fossa	4.05	4.65	5.30	5.85	6.10	6.45	6.80			

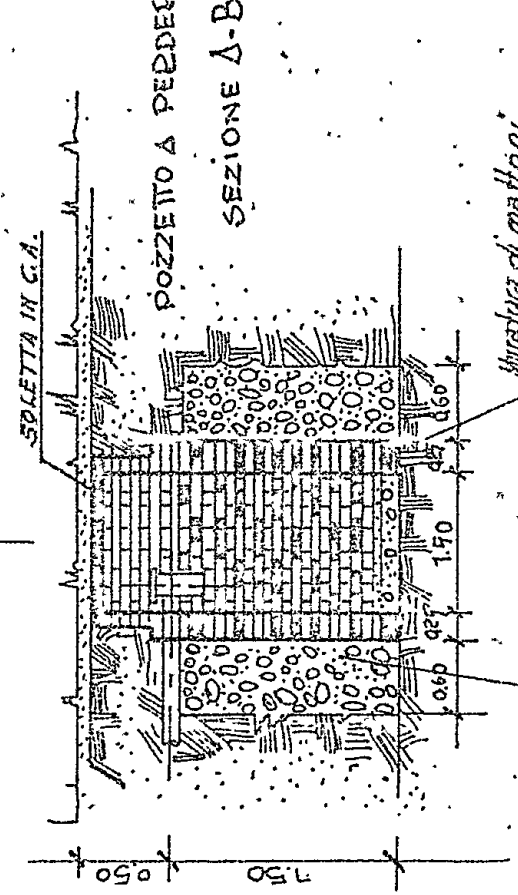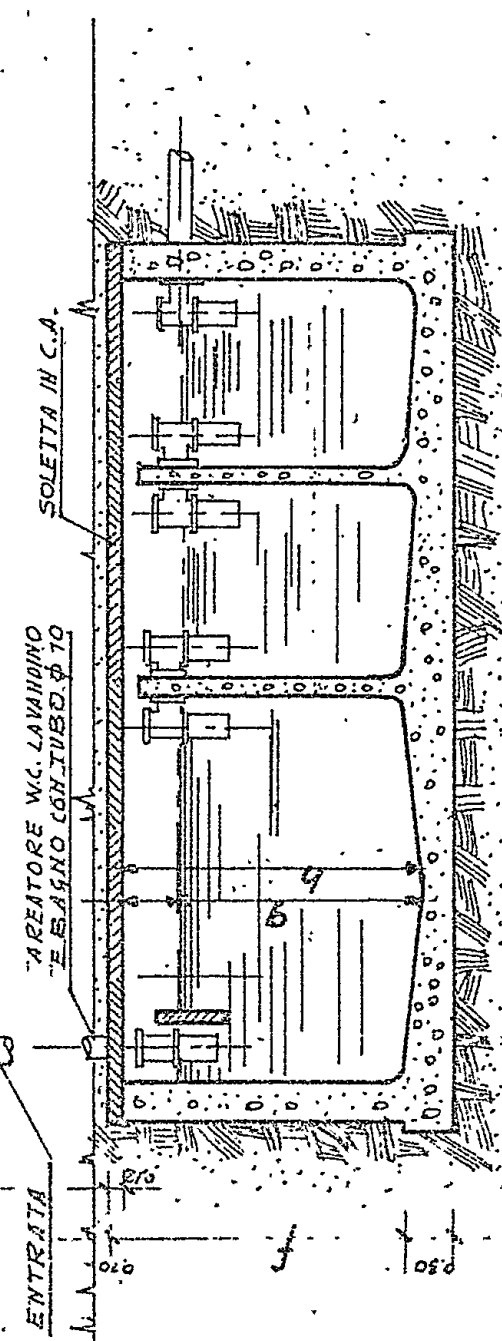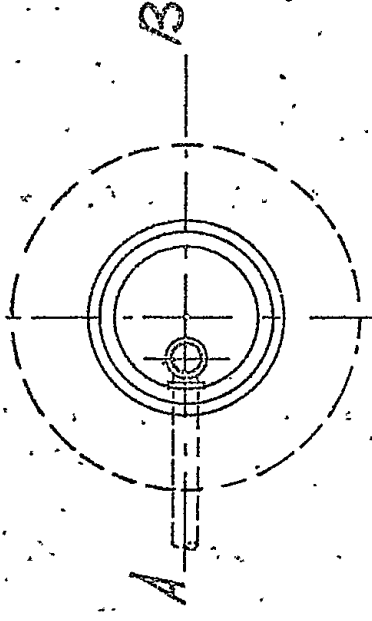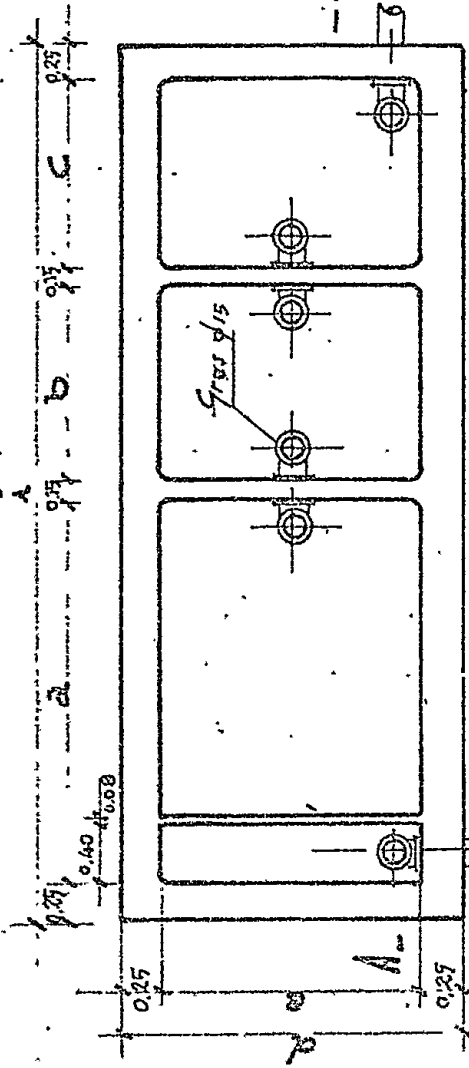

FOSSA SETTICA A 3 CAMERE SEZIONE A-B