


RIEPILOGO DELLE DISPERSIONI DEI LOCALI									
Locali	Temp. ambiente	Vol. m³	Altezza m	Perimetro m	Superficie m²	Perimetro m	Superficie m²	Perimetro m	Superficie m²
1	18,0	10,0	2,5	10,0	25,0	10,0	25,0	10,0	25,0
2	18,0	10,0	2,5	10,0	25,0	10,0	25,0	10,0	25,0
3	18,0	10,0	2,5	10,0	25,0	10,0	25,0	10,0	25,0
4	18,0	10,0	2,5	10,0	25,0	10,0	25,0	10,0	25,0
5	18,0	10,0	2,5	10,0	25,0	10,0	25,0	10,0	25,0
6	18,0	10,0	2,5	10,0	25,0	10,0	25,0	10,0	25,0
7	18,0	10,0	2,5	10,0	25,0	10,0	25,0	10,0	25,0
8	18,0	10,0	2,5	10,0	25,0	10,0	25,0	10,0	25,0
9	18,0	10,0	2,5	10,0	25,0	10,0	25,0	10,0	25,0
10	18,0	10,0	2,5	10,0	25,0	10,0	25,0	10,0	25,0
11	18,0	10,0	2,5	10,0	25,0	10,0	25,0	10,0	25,0
12	18,0	10,0	2,5	10,0	25,0	10,0	25,0	10,0	25,0
13	18,0	10,0	2,5	10,0	25,0	10,0	25,0	10,0	25,0
14	18,0	10,0	2,5	10,0	25,0	10,0	25,0	10,0	25,0
15	18,0	10,0	2,5	10,0	25,0	10,0	25,0	10,0	25,0
16	18,0	10,0	2,5	10,0	25,0	10,0	25,0	10,0	25,0
17	18,0	10,0	2,5	10,0	25,0	10,0	25,0	10,0	25,0
18	18,0	10,0	2,5	10,0	25,0	10,0	25,0	10,0	25,0
19	18,0	10,0	2,5	10,0	25,0	10,0	25,0	10,0	25,0
20	18,0	10,0	2,5	10,0	25,0	10,0	25,0	10,0	25,0
Totale progetto $\Phi_{[W]}$ 36325,50									

NOTE:
La posizione delle macchine e dei comandi deve essere concordata in fase esecutiva con la D.L. e/o l'Ufficio Tecnico CARIGE
Per lo schema idraulico ed elettrico-logico vedere C17010-T03.
I percorsi delle linee elettriche di alimentazione e controllo seguono quelli delle linee frigorifere.

REV.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	COMP.	APP.	DATA
1	REV. PER MOD. DISTRIBUTIVE		D.B.	D.B.	24/07/17
2	EMISSIONE		D.B.	D.B.	27/04/17

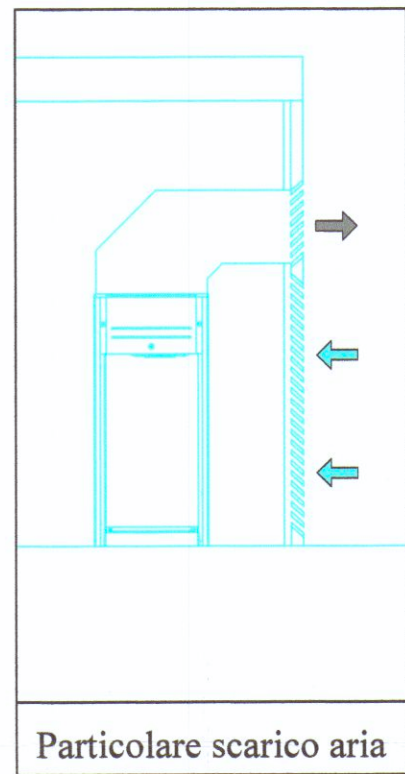

BANCA CARIGE S.p.A. "AGENZIA DI CARRARA" Viale XX Settembre - 54033 Carrara (MS)		Studio Ing. Bertozzi Progetti e Consulenze	
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A VRF DISEGNI PLANIMETRICI D'INSTALLAZIONE SCHEMI DI POSIZIONAMENTO		COMMESSA C17015	DIS. N. C17015-T02
SCALA		FOGLIO 1	SEGUE FOGLIO -
		REV. 1 FORMATO A2	