A TERMINE DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIRETTO DI RIPRODUZIONE E DI MODIFICA COMUNQUE NON SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

AGGIORNAMENTO				
E				
D				
C				
B				
A	1° EMISSIONE	Luglio 2010		

1° EMISSIONE	RICHIEDENTE	OGGETTO:PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI	FILE	DATA
Luglio 2010		IMPIANTO ANTINCENDIO		

DISEGNATO:		CONTROLLATO:		APPROVATO:	
DATA	FIRMA	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA

SOSTITUISCE IL DISEGNO N° | SOSTITUITO DAL DISEGNO N°

Studio Tecnico Dottore Ingegneria Industriale Ceragioli Massimo–Ing.Del Medico Andrea
Via Nenni/Carbui Area CO.MA.RE 54038 Montignoso (MC) Tel. 0585 340835 Fax 0585 340835
PRESTAZIONE IMPIANTI – SICUREZZA – PREVENZIONE INCENDI
Via Sarzanese, 2 54033 CARRARA (MS)
Tel. 0585 354778 Fax 0585 354778
Cell. 335 6340835 Fax 0585 354778

I PROGETTISTI: Dott.Ceragioli Massimo
Ing.Del Medico Andrea

IL CLIENTE: Sig. Versilhome s.r.l.
Via m. 0107695458

Massimo Per Inf. Ceragioli
N° 113

A.14

PROGETTO IN VARIANTE
RETE IDRICA ANTINCENDIO- GAS METANO- IMPIANTO ELETTRICO

PROGETTO DI REALIZZAZIONE STRUTTURA ALBERGHIERA
VARIANTE IN CORSO D'OPERA–PRATICA W.F. N°10619–

COMUNE DI: CARRARA
PROVINCIA DI: MASSA CARRARA

OGGETTO: progetto antincendio
attività n° 91–64–92–84 di cui al D.M. 16.02.1982

DITTA: VERSILHOME S.r.l.
sede in Via Massa Avenza ,2–54100 Massa
ubicazione in Via Loc.Bottilana Carrara

DATA: Luglio 2010

SCALA:fuori scala

CODICE PROGETTO

VERIFICATO
SI

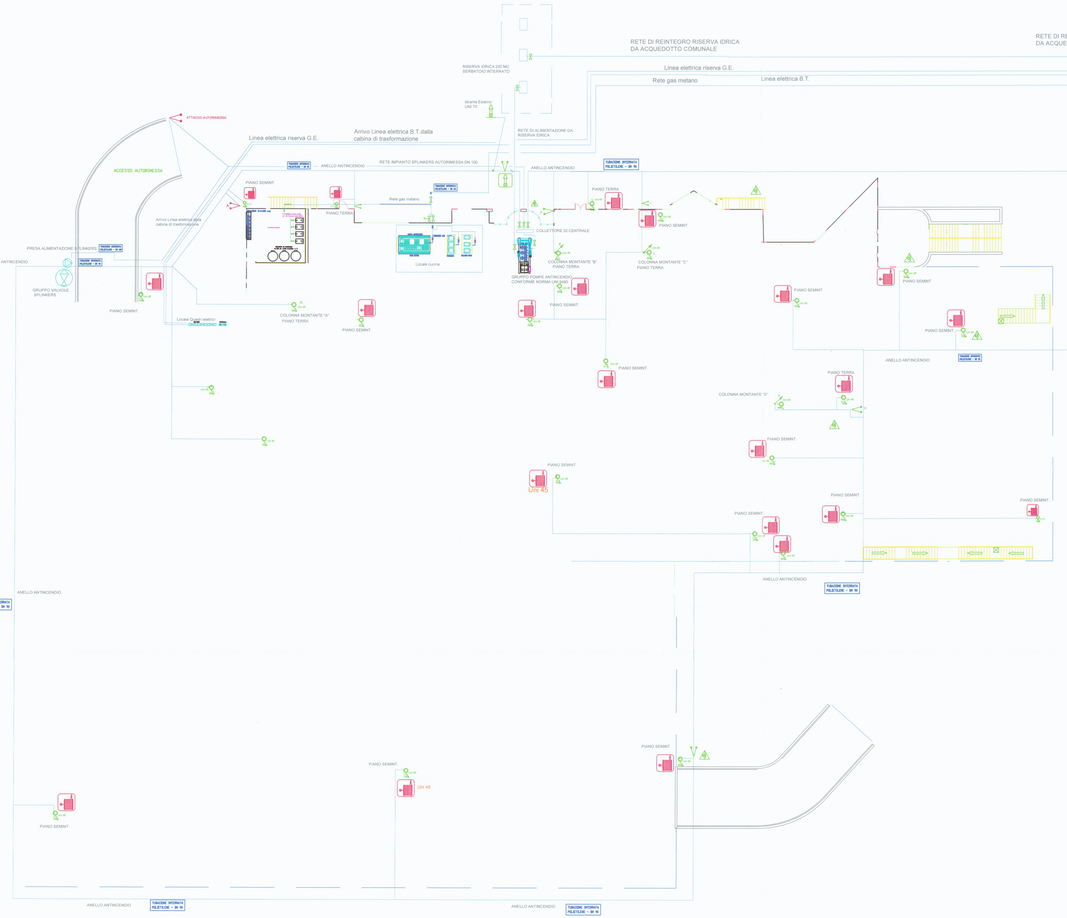

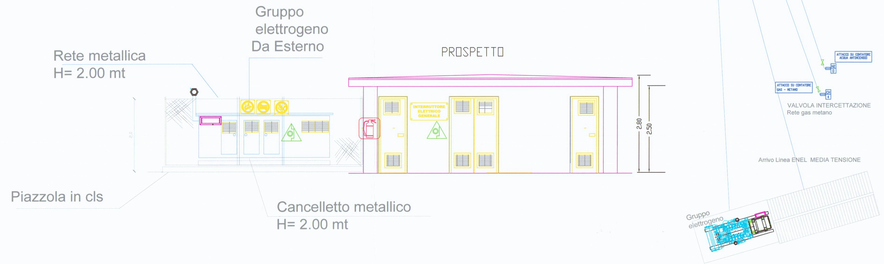

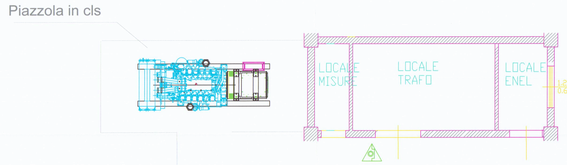

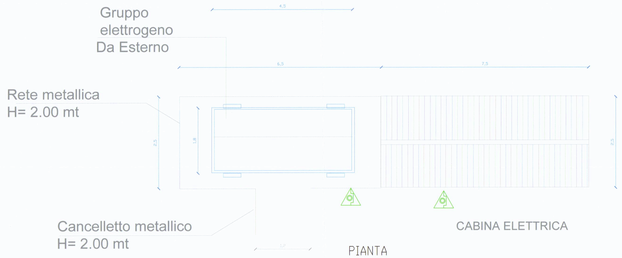

LEGENDA

	Porta resistente al fuoco
	Porta REI 30 con autochiusura
	Rivelatore di fumo
	Rivelatore di gas
	Estintore
	Naspo DN 20
	Idrante interno UNI 45
	Idrante esterno UNI 70
	Attacco autopompa VVF
	Comportm. REI 120
	Comportm. REI 180
	Comportm. REI 30
	Percorso di uscita orizzontale
	Percorso di uscita verso il basso
	Percorso di uscita verso l'alto
	Allarme acustico-valvo completo di batteria a tampone ricarica, alesa 24 V
	Allarme sul azionamento manuale
	Pulsante di emergenza spegnio generale
	Lampada di emergenza autonoma, 1 x 18 W
	Colonna montante
	Colonna discendente
	Valvola di intercettazione manuale
	Elettrovalvola sensore gas e fumo
	Quadro rivelazione fumi con batteria di ricarica Comando allarme acustico