

ENEL
DIVISIONE TRASMISSIONE
DIREZIONE DI FIRENZE
Lungarno C. Colombo, 54
50136 - FIRENZE



DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Stazione Elettrica 220kV. di AVENZA via Aurelia Nuova, 47 Avenza
MASSA.

Installazione di uno shelter per fibre ottiche, demolizioni di box per
apparecchiature antincendio, realizzazione stallo parallelo sbarre
220 kV.



Il Proprietario

ENEL
DIVISIONE TRASMISSIONE
Direzione Firenze
(A. Giorgi)

PREMESSA

L'intervento da effettuare presso la Stazione Elettrica 220kV. di Avenza si articola nelle seguenti attività:

1. Installazione di n°.1 box prefabbricato, di seguito indicato con il nome di shelter, legato a nuove esigenze aziendali di sviluppo della rete telefonica di proprietà, realizzata tramite posa in opera di cavi in fibre ottiche. Si provvederà alla realizzazione di un nuovo cancello a passo d'uomo sulla via Aurelia Nuova. Lo shelter sarà dotato di propria recinzione e di un proprio cancello di accesso all'interno dell'area dell'impianto (dis. n°. AVN5049/I –TAV.2). Si ritiene opportuno evidenziare che l'installazione del suddetto shelter non altera il livello di emissioni elettromagnetiche nell'ambiente, in quanto il vettore di teletrasmissione della rete telefonica, di proprietà, è costituito da una rete di cavi in fibra ottica. Vedi nota esplicativa allegata.
2. Demolizione dei box manufatti relativi allo smantellato impianto antincendio dei trasformatori e del box, prefabbricato, precedentemente destinato a ricovero Gruppo Elettrogeno (dis. n°. AVN5049/I – TAV. 2).
3. Demolizione dei passi d'uomo di uscita di sicurezza della galleria e realizzazione di altri in sostituzione dei predetti (dis. n°. AVN5049/I – TAV. 2).

4. Demolizione delle opere di fondazione relative alle apparecchiature smantellate del reparto 220kV. (dis. n°. AVN5049/I – TAV. 2).
5. Demolizione di un muro parafiamma, in mattoni refrattari, a protezione di trasformatori non più presenti in impianto (dis. n°. AVN5049/I).
6. Realizzazione stallo di parallelo sbarre 220kV., consistente nella installazione di n°. 1 interruttore 220kV., n°. 2 sezionatori 220kV., collegamenti elettrici ed opere civili correlate.

Gli elaborati grafici relativi alla presente descrizione, sono i seguenti:

- TAV.1 - Stralcio planimetria catastale.
- TAV.2 - Planimetria generale intervento.
- TAV.3 - Particolare posizione shelter.
- TAV.4 - Fotografie demolizioni.
- TAV.5 - Fotografie nuove costruzioni.
- TAV.6. – Shelter fibre ottiche. Piante, sezioni, prospetti.

DATI URBANISTICO - EDILIZI

Gli interventi proposti verranno realizzati all'interno dell'area di proprietà ENEL presso la Stazione Elettrica di Avenza, via Aurelia Nuova, 47 Avenza - MASSA.

Catastalmente individuata al NCT del Comune di Carrara, nel foglio di mappa n° 85 dalle particelle 235, 295, 299, 303 e 305.

Lo shelter, occupa una superficie pari a m. $7,05 \times 2,45 =$ mq. 17,27 ed una altezza di m. 3,50 per un volume di mc. 60,45 (dis. n°. AVN5052/I - TAV. 6).

Ogni box manufatto, in demolizione, dello smantellato impianto antincendio dei trasformatori, occupa una superficie pari a m. $2,00 \times 1,75 =$ mq. 3,50 ed una altezza di m. 2,10 per un volume di mc. 7,35.

Il box prefabbricato, in demolizione, destinato all'alloggiamento dell'ex Gruppo Elettrogeno, occupa una superficie pari a m. $4,80 \times 3,20 =$ mq. 15,36 ed una altezza di m. 2,50 per un volume di mc. 38,40.

Ogni passo d'uomo, in demolizione, di uscita di sicurezza della galleria, occupa una superficie pari a m. $1,60 \times 1,10 =$ mq. 1,76 ed una altezza di m. 1,10 per un volume di mc. 1,936.

Il muro parafiamma, in demolizione, occupa una superficie pari a m. $7,00 \times 0,50 =$ mq. 3,50 ed una altezza di m. 5,00 per un volume di mc. 17,50.

ALLEGATO 1. - SHELTER

NOTA ESPLICATIVA.

Il nuovo Shelter è destinato ad ospitare apparecchiature ed apparati per le teletrasmissioni e non è destinato ad accogliere il personale.

In sintesi, vi si trovano alloggiate le seguenti apparecchiature:

- Alimentatore Vcc.
- Batterie ermetiche.
- Quadro elettrico distribuzione cc e ca.
- Impianto di condizionamento.
- Apparati interfaccia fibre ottiche.

La costruzione avrà la struttura portante composta da un'intelaiatura in alluminio predisposta a contenere i pannelli a parete ed il tetto. Tale struttura poggerà su una base in cls con rete elettrosaldata, di circa 20 cm. di cui 10 cm. fuori terra; sarà sopraelevata rispetto alla base di 40 cm. tramite dei supporti realizzati in acciaio zincato a caldo.

I pannelli di tamponamento esterno saranno del tipo a sandwich formati da due superfici esterne in lamiera di alluminio pre-verniciata di colore verde e coibentati internamente con resina poliuretanica espansa.

La copertura sarà piana ed avrà la pendenza pari all'1% della sua larghezza, sarà realizzata con pannelli e modalità costruttive uguali a quelle delle pareti esterne.

Per quanto riguarda le finiture del prefabbricato il pavimento interno sarà del tipo sopraelevato modulare; il soffitto realizzato in pannelli simili a quelli perimetrali; per tutta la superficie della costruzione è prevista una coibentazione sottopavimento simile al soffitto. L'infisso previsto è la porta d'accesso che verrà realizzata in alluminio estruso anodizzato con tamponamento a

pannelli tipo sandwich uguali alle pareti, l'apertura avverrà verso l'esterno e sarà fornita di serratura antipanico con maniglione interno. A protezione della porta d'ingresso è prevista la realizzazione di una pensilina, opzionabile, con gli stessi materiali utilizzati per le pareti esterne. Per l'accesso al fabbricato sarà realizzata una scala asportabile in materiale metallico con piattaforma di sbarco e gradini in grigliato a maglia.

Per quanto riguarda il rispetto della legge 9/01/1989 n°13 essendo lo Shelter in oggetto destinato all'esclusivo ricovero di apparecchiature e non essendo prevista la presenza di personale, l'accesso è riservato ai soli addetti specializzati e pertanto, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.M. 14.06.1989, n.236, non risultano applicabili le prescrizioni del suddetto D.M.

L'impianto elettrico dello Shelter verrà realizzato nel rispetto delle norme CEI 64/8 vigenti in quanto non rientra nell'applicazione della Legge 46/90, trattandosi di locale tecnico, avente caratteristiche di supporto a quadri elettrici ed elettronici e pertanto configurandosi quale impianto elettrico destinato a componenti di servizio ed accessori.

Lo Shelter sarà dotato, ad uso esclusivo delle apparecchiature ricoverate, di impianto di climatizzazione costituito da apparecchiature individuali di tipo SPLIT e impianto di ventilazione realizzato mediante ventilatori estrattori.

L'accesso al prefabbricato avverrà da un cancello indipendente, carrabile che avrà l'apertura all'interno della proprietà ENEL e usufruirà di un cancello a passo d'uomo da realizzare con l'apertura verso l'interno (dis. n°. AVN5052/I - TAV. 6).

Firenze, Giugno 1999

ENEL

DIREZIONE TRASMISSIONE DI FIRENZE



STAZIONE ELETTRICA DI AVENZA

Via Aurelia Nuova, 47 - 54031 - Avenza (MS).

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'.





ELENCO DOCUMENTI (singola copia):

- TITOLO DI PROPRIETA' (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO).
- NOMINA DELL'IMPRESA.

ELENCO DOCUMENTI (triplice copia):

- DOMANDA D.I.A.
- RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA.
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.
- DICHIARAZIONE EX LEGGE 10/91.

ELENCO ELABORATI GRAFICI (triplice copia):

- TAV. 1: Stralcio planimetria catastale.
- TAV.2 dis. n°. AVN5049/I: E-NET '97 – Planimetria generale intervento.
- TAV. 3 dis. n°. AVN5062/I: E-NET '97 – Particolare posizione Shelter.
- TAV. 4: Fotografie demolizioni.
- TAV. 5: Fotografie nuove realizzazioni tipo.
- TAV.6 dis. n°. AVN5052/I: E-NET '97 – Shelter fibre ottiche.
Piante, sezioni, prospetti.

Firenze, Giugno 1999

ENEL

DIREZIONE TRASMISSIONE DI FIRENZE




STAZIONE ELETTRICA DI AVENZA

Via Aurelia Nuova, 47 - 54031 - Avenza (MS).

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'.





ELENCO DOCUMENTI (singola copia):

- TITOLO DI PROPRIETA' (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO).
- NOMINA DELL'IMPRESA.

ELENCO DOCUMENTI (triplice copia):

- DOMANDA D.I.A.
- RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA.
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.
- DICHIARAZIONE EX LEGGE 10/91.

ELENCO ELABORATI GRAFICI (triplice copia):

- TAV. 1: Stralcio planimetria catastale.
- TAV.2 dis. n°. AVN5049/I: E-NET '97 – Planimetria generale intervento.
- TAV. 3 dis. n°. AVN5062/I: E-NET '97 – Particolare posizione Shelter.
- TAV. 4: Fotografie demolizioni.
- TAV. 5: Fotografie nuove realizzazioni tipo.
- TAV.6 dis. n°. AVN5052/I: E-NET '97 – Shelter fibre ottiche.
Piante, sezioni, prospetti.

Firenze, Giugno 1999

come foto 2

come foto 3

foto 1

foto 2

foto 8

come foto 2

foto 3

come foto 3

come foto 3

come foto 3

come foto 2

foto 7

foto 4

foto 5

foto 6



Il Proprietario

S.S. 1

AURELIA

ENEL
DIVISIONE TRASMISSIONE
Direzione Firenze
(A. Giorgi)



TAV.4

C		
B		
A		
	DATA	MODIFICHE

ENEL DIREZIONE TRASMISSIONE FIRENZE

STAZIONE ELETTRICA DI: **A V E N Z A**

FOTOGRAFIE DEMOLIZIONI

◀ **PUNTO DI VISTA FOTOGRAFICO**


DIS.	
CONTR.	
VISTO	
DATA	17MAG9
DIS. N°	
SCALA	

FOTO 1



MURO PARAFIAMMA

FOTO 2

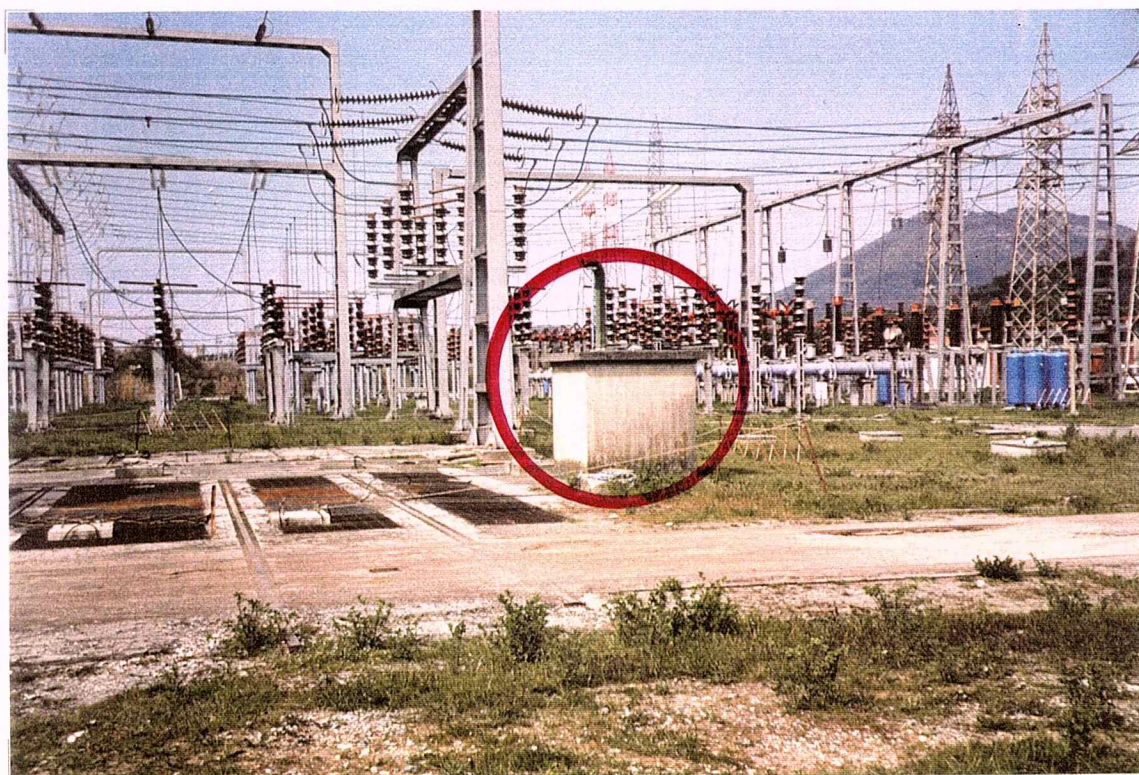

BOX IMPIANTO ANTINCENDIO

FOTO 3



PASSI D'UOMO

FOTO 4



AREA ALLOGGIO SHELTER

FOTO 5



AREA ALLOGGIO SHELTER - RECINZIONE INTERNA

FOTO 6



AREA ALLOGGIO SHELTER - RECINZIONE ESTERNA

FOTO 7




SEZIONE MURO INTERNO

FOTO 8



BOX PREFABBRICATO GRUPPO ELETTROGENO

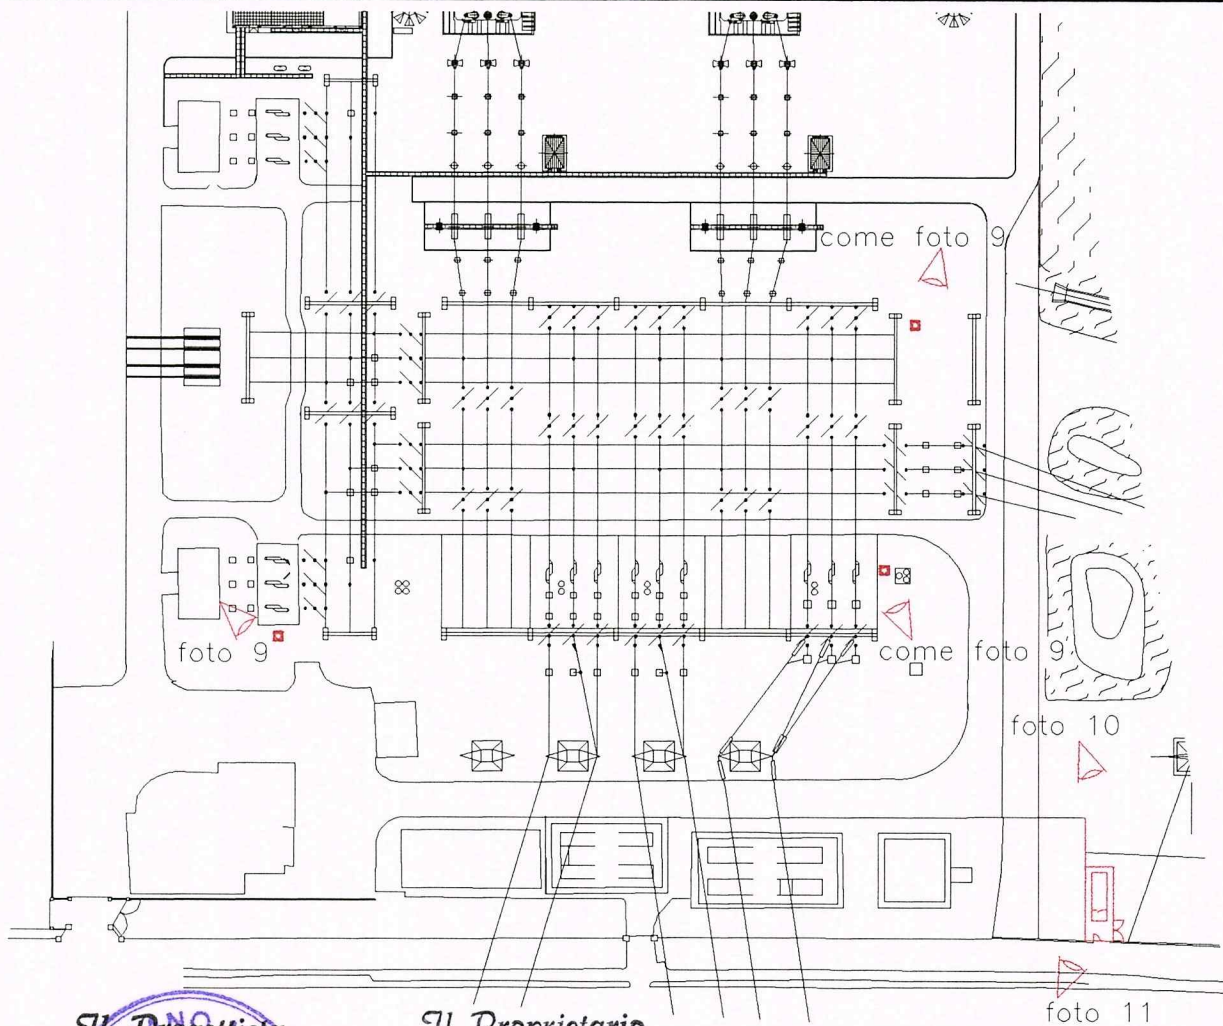

Il Progettista
 Ing. ELENO CREAZZINI
 ORDINE INGEGNERI
 AREZZO
 025
[Signature]

Il Proprietario
 S.S. 1 AURELIA

ENEL
 DIVISIONE TRASMISSIONE
 Direzione Firenze
 (A. Giorgi)

COMUNE DI CARRARA
 18 GIU. 1999
 *

TAV.5

C		
B		
A		
	DATA	MODIFICHE

ENEL DIREZIONE TRASMISSIONE FIRENZE

STAZIONE ELETTRICA DI: **A V E N Z A**

FOTOGRAFIE NUOVE REALIZZAZIONI TIPO


◀ **PUNTO DI VISTA FOTOGRAFICO**

DIS.	
CONTR.	
VISTO	
DATA	17MAG9
DIS. N°	
SCALA	



PASSO D'UOMO TIPO - Dimensioni 1,10 x 1,10 x 0,25 h.



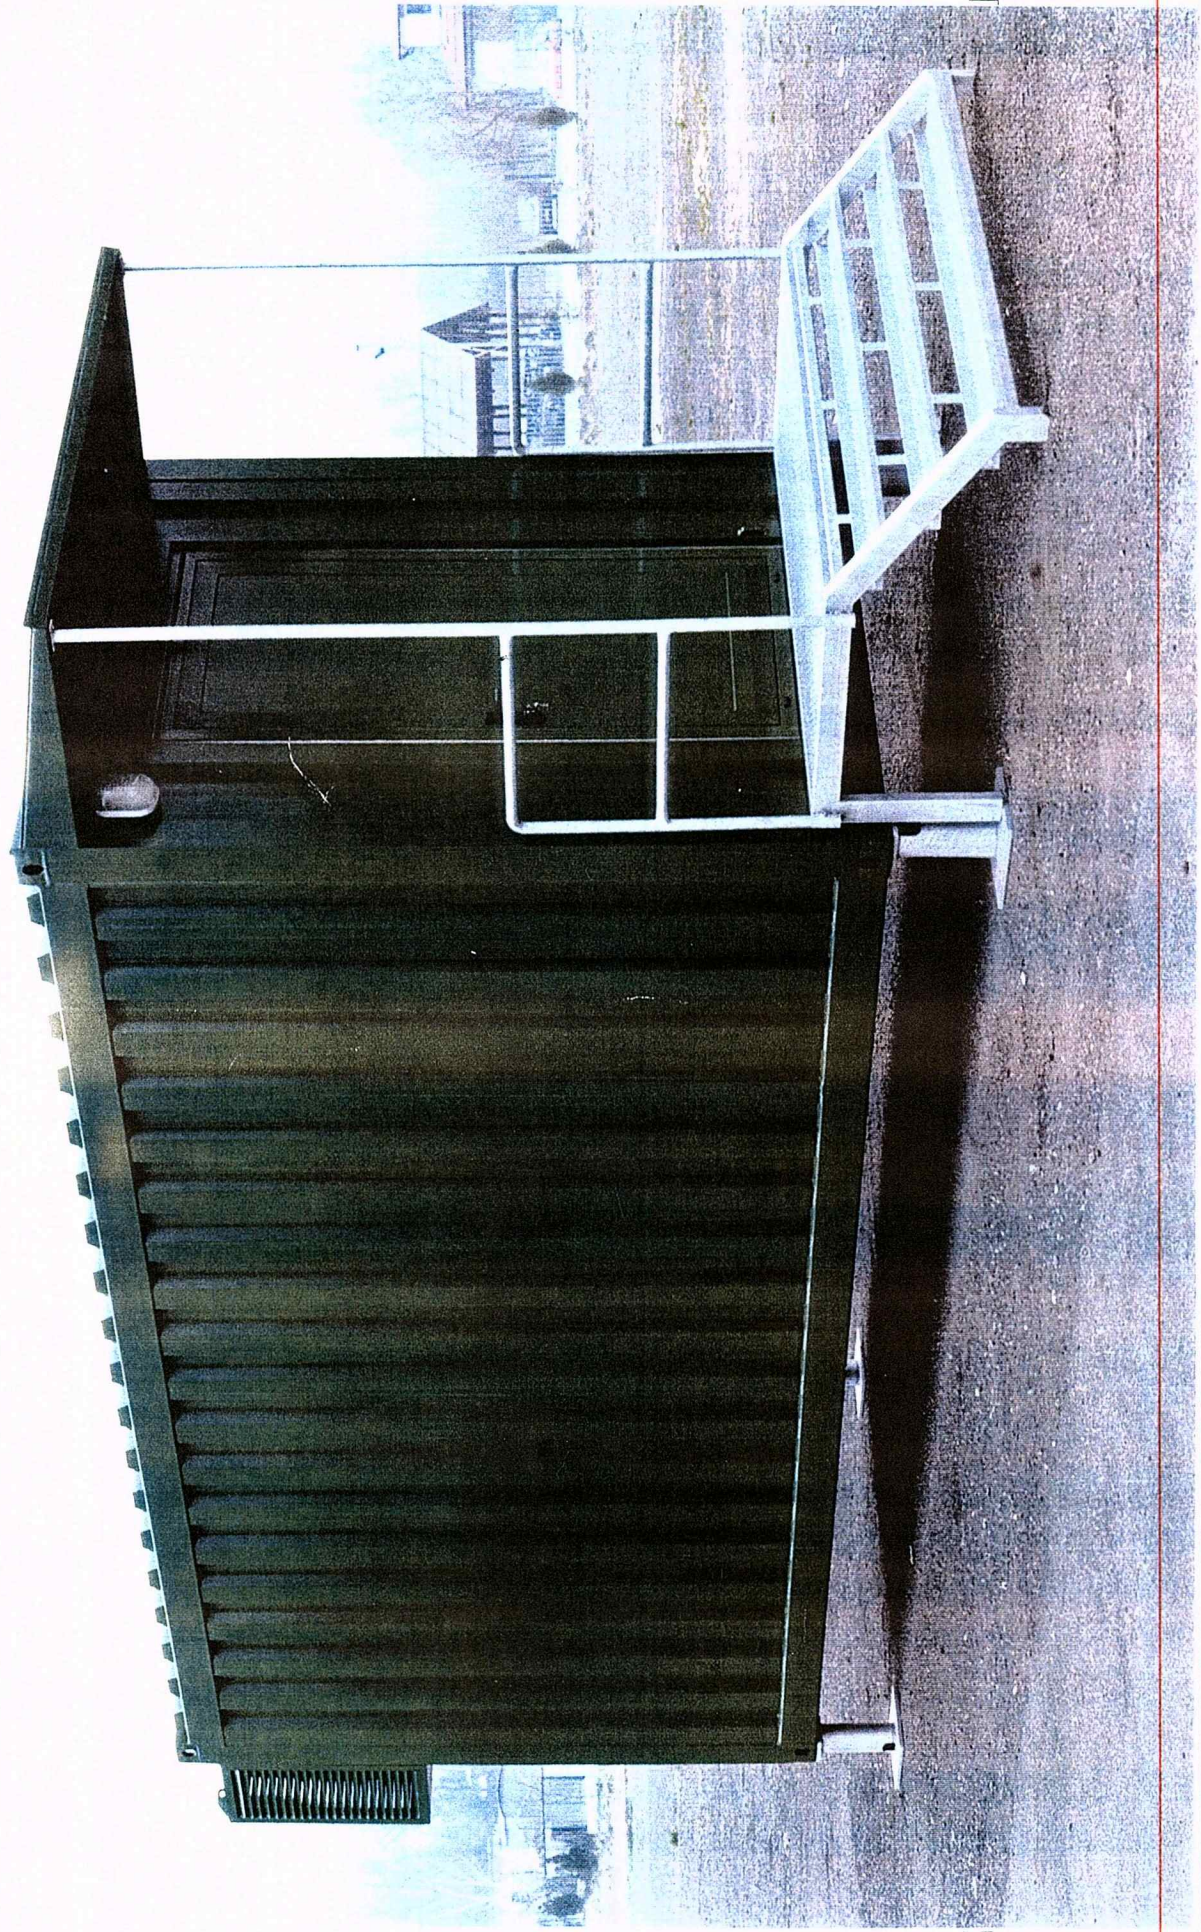



ENEL
DIVISIONE TRASMISSIONE
DIREZIONE DI FIRENZE
Lungarno C. Colombo, 54
50136 - FIRENZE

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Stazione Elettrica 220kV. di AVENZA via Aurelia Nuova, 47 Avenza
MASSA.

Installazione di uno shelter per fibre ottiche, demolizioni di box per
apparecchiature antincendio, realizzazione stallo parallelo sbarre
220 kV.

Il Progettista



Il Proprietario



PREMESSA

L'intervento da effettuare presso la Stazione Elettrica 220kV. di Avenza si articola nelle seguenti attività:

1. Installazione di n°.1 box prefabbricato, di seguito indicato con il nome di shelter, legato a nuove esigenze aziendali di sviluppo della rete telefonica di proprietà, realizzata tramite posa in opera di cavi in fibre ottiche. Si provvederà alla realizzazione di un nuovo cancello a passo d'uomo sulla via Aurelia Nuova. Lo shelter sarà dotato di propria recinzione e di un proprio cancello di accesso all'interno dell'area dell'impianto (dis. n°. AVN5049/I –TAV.2). Si ritiene opportuno evidenziare che l'installazione del suddetto shelter non altera il livello di emissioni elettromagnetiche nell'ambiente, in quanto il vettore di teletrasmissione della rete telefonica, di proprietà, è costituito da una rete di cavi in fibra ottica. Vedi nota esplicativa allegata.
2. Demolizione dei box manufatti relativi allo smantellato impianto antincendio dei trasformatori e del box, prefabbricato, precedentemente destinato a ricovero Gruppo Elettrogeno (dis. n°. AVN5049/I – TAV. 2).
3. Demolizione dei passi d'uomo di uscita di sicurezza della galleria e realizzazione di altri in sostituzione dei predetti (dis. n°. AVN5049/I – TAV. 2).

4. Demolizione delle opere di fondazione relative alle apparecchiature smantellate del reparto 220kV. (dis. n°. AVN5049/I – TAV. 2).
5. Demolizione di un muro parafiamma, in mattoni refrattari, a protezione di trasformatori non più presenti in impianto (dis. n°. AVN5049/I).
6. Realizzazione stallo di parallelo sbarre 220kV., consistente nella installazione di n°. 1 interruttore 220kV., n°. 2 sezionatori 220kV., collegamenti elettrici ed opere civili correlate.

Gli elaborati grafici relativi alla presente descrizione, sono i seguenti:

- TAV.1 - Stralcio planimetria catastale.
- TAV.2 - Planimetria generale intervento.
- TAV.3 - Particolare posizione shelter.
- TAV.4 - Fotografie demolizioni.
- TAV.5 - Fotografie nuove costruzioni.
- TAV.6. – Shelter fibre ottiche. Piante, sezioni, prospetti.

DATI URBANISTICO - EDILIZI

Gli interventi proposti verranno realizzati all'interno dell'area di proprietà ENEL presso la Stazione Elettrica di Avenza, via Aurelia Nuova, 47 Avenza - MASSA.

Catastralmente individuata al NCT del Comune di Carrara, nel foglio di mappa n° 85 dalle particelle 235, 295, 299, 303 e 305.

Lo shelter, occupa una superficie pari a m. $7,05 \times 2,45 = \text{mq. } 17,27$ ed una altezza di m. 3,50 per un volume di mc. 60,45 (dis. n°. AVN5052/I - TAV. 6).

Ogni box manufatto, in demolizione, dello smantellato impianto antincendio dei trasformatori, occupa una superficie pari a m. $2,00 \times 1,75 = \text{mq. } 3,50$ ed una altezza di m. 2,10 per un volume di mc. 7,35.

Il box prefabbricato, in demolizione, destinato all'alloggiamento dell'ex Gruppo Elettrogeno, occupa una superficie pari a m. $4,80 \times 3,20 = \text{mq. } 15,36$ ed una altezza di m. 2,50 per un volume di mc. 38,40.

Ogni passo d'uomo, in demolizione, di uscita di sicurezza della galleria, occupa una superficie pari a m. $1,60 \times 1,10 = \text{mq. } 1,76$ ed una altezza di m. 1,10 per un volume di mc. 1,936.

Il muro parafiamma, in demolizione, occupa una superficie pari a m. $7,00 \times 0,50 = \text{mq. } 3,50$ ed una altezza di m. 5,00 per un volume di mc. 17,50.

ALLEGATO 1. - SHELTER

NOTA ESPLICATIVA.

Il nuovo Shelter è destinato ad ospitare apparecchiature ed apparati per le teletrasmissioni e non è destinato ad accogliere il personale.

In sintesi, vi si trovano alloggiate le seguenti apparecchiature:

- Alimentatore Vcc.
- Batterie ermetiche.
- Quadro elettrico distribuzione cc e ca.
- Impianto di condizionamento.
- Apparati interfaccia fibre ottiche.

La costruzione avrà la struttura portante composta da un'intelaiatura in alluminio predisposta a contenere i pannelli a parete ed il tetto. Tale struttura poggerà su una base in cls con rete elettrosaldata, di circa 20 cm. di cui 10 cm. fuori terra; sarà sopraelevata rispetto alla base di 40 cm. tramite dei supporti realizzati in acciaio zincato a caldo.

I pannelli di tamponamento esterno saranno del tipo a sandwich formati da due superfici esterne in lamiera di alluminio pre-verniciata di colore verde e coibentati internamente con resina poliuretanica espansa.

La copertura sarà piana ed avrà la pendenza pari all'1% della sua larghezza, sarà realizzata con pannelli e modalità costruttive uguali a quelle delle pareti esterne.

Per quanto riguarda le finiture del prefabbricato il pavimento interno sarà del tipo sopraelevato modulare; il soffitto realizzato in pannelli simili a quelli perimetrali; per tutta la superficie della costruzione è prevista una coibentazione sottopavimento simile al soffitto. L'infisso previsto è la porta d'accesso che verrà realizzata in alluminio estruso anodizzato con tamponamento a

pannelli tipo sandwich uguali alle pareti, l'apertura avverrà verso l'esterno e sarà fornita di serratura antipanico con maniglione interno. A protezione della porta d'ingresso è prevista la realizzazione di una pensilina, opzionabile, con gli stessi materiali utilizzati per le pareti esterne. Per l'accesso al fabbricato sarà realizzata una scala asportabile in materiale metallico con piattaforma di sbarco e gradini in grigliato a maglia.

Per quanto riguarda il rispetto della legge 9/01/1989 n°13 essendo lo Shelter in oggetto destinato all'esclusivo ricovero di apparecchiature e non essendo prevista la presenza di personale, l'accesso è riservato ai soli addetti specializzati e pertanto, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.M. 14.06.1989, n.236, non risultano applicabili le prescrizioni del suddetto D.M.

L'impianto elettrico dello Shelter verrà realizzato nel rispetto delle norme CEI 64/8 vigenti in quanto non rientra nell'applicazione della Legge 46/90, trattandosi di locale tecnico, avente caratteristiche di supporto a quadri elettrici ed elettronici e pertanto configurandosi quale impianto elettrico destinato a componenti di servizio ed accessori.

Lo Shelter sarà dotato, ad uso esclusivo delle apparecchiature ricoverate, di impianto di climatizzazione costituito da apparecchiature individuali di tipo SPLIT e impianto di ventilazione realizzato mediante ventilatori estrattori.

L'accesso al prefabbricato avverrà da un cancello indipendente, carrabile che avrà l'apertura all'interno della proprietà ENEL e usufruirà di un cancello a passo d'uomo da realizzare con l'apertura verso l'interno (dis. n°. AVN5052/I - TAV. 6).

Firenze, Giugno 1999



Divisione Trasmissione
Direzione Firenze

50136 Firenze, Lungarno C. Colombo 54
Tel. 05565521 Fax 0556552059



Firenze 08 Giu 1999

TEL/P1999003586

Spett.le COMUNE DI CARRARA
Ufficio Tecnico – Edilizia Privata

OGGETTO: Stazione Elettrica di AVENZA – Via Aurelia Nuova, 47- 54031 Avenza (MS)
Denuncia Inizio Attività – Installazione Shelter
Nomina dell'Impresa esecutrice dei lavori


Con la presente, la sottoscritta ENEL – Direzione Trasmissione Firenze, comunica che i lavori della pratica in oggetto verranno assunti dall'Impresa CO.GE.MAR. S.r.l., con sede in Via Montello, 6 - 56127 Pisa, telefono n. 050/554100, P.I. 00735350506.

Distinti saluti




Con la presente l'impresa CO.GE.MAR. S.r.l., con sede in Via Montello, 6 - 56127 Pisa, telefono n. 050/554100, P.I. 00735350506, dichiara di essere l'impresa esecutrice dei lavori all'oggetto .

Timbro e firma

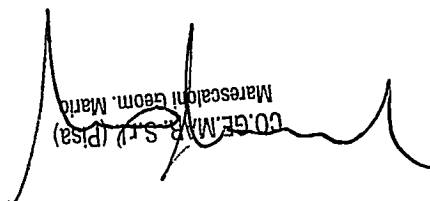

PR/I/MP.

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CARRARA

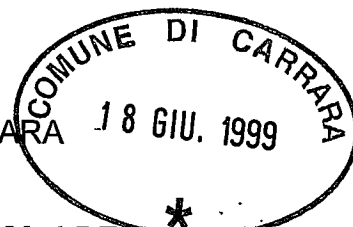

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 4 DELLA LEGGE 9
GENNAIO 1989, n°.13**

Il sottoscritto Ing. ELBANO MEAZZINI, nato ad Anghiari (AR), il 15.12.1951, dipendente ENEL, presso ENEL - Direzione Trasmissione, FIRENZE, Lungarno C. Colombo, 54, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Arezzo con il n° 825, in qualità di progettista delle opere di cui alla Denuncia Inizio Attività per l'installazione di un box prefabbricato per fibre ottiche (Shelter) presso la Stazione Elettrica di Avenza, via Aurelia Nuova, 47, di proprietà dell'ENEL, ai sensi dell'art.1, comma 4, della Legge 9.1.1989, n.13

DICHIARA

che lo Shelter, destinato ad esclusivo ricovero di apparecchiature elettriche e per teletrasmissione, in cui non è prevista la presenza di personale, avrà l'accesso riservato ai soli addetti specializzati e pertanto, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.M. 14.06.1989, n. 236, non risultano applicabili le prescrizioni del suddetto D.M.

Firenze,



AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CARRARA

**DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 4 DELLA LEGGE
9 GENNAIO 1991, n°.10**

Il sottoscritto Ing. ELBANO MEAZZINI, nato ad Anghiari (AR), il 15.12.1951, dipendente ENEL, presso ENEL - Direzione Trasmissione, FIRENZE, Lungarno C. Colombo, 54, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Arezzo con il n°825, in qualità di progettista delle opere di cui alla Denuncia Inizio Attività per l'installazione di un box prefabbricato per fibre ottiche (Shelter) presso la Stazione Elettrica di Avenza, via Aurelia Nuova, 47, di proprietà della ENEL, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge 9.1.1991, n. 10,

DICHIARA

che lo Shelter, destinato ad esclusivo ricovero di apparecchiature elettriche e di teletrasmissione, in cui non è prevista la presenza di personale, avrà l'accesso riservato ai soli addetti specializzati e pertanto non sarà dotato di impianti termici ai sensi dell'art. 1, lettera f, del DPR 26.08.1993, n. 412, ma da apparecchiature individuali di tipo SPLIT.

In considerazione di quanto sopra dichiarato non risultano applicabili le prescrizioni della Legge in oggetto.


Firenze,





Divisione Trasmissione
Direzione Firenze

50136 Firenze, Lungarno C. Colombo 54
Tel. 05565521 Fax 0556552059

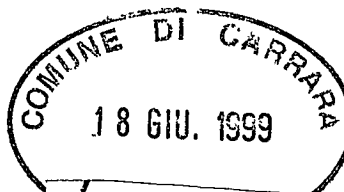

ORIGINALE

x

DICH. SOST. ATTO NOTORIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - NOMINA IMPRESA
(Art.3 della Legge

Il sottoscritto Ing. GIORGI ALBERTO, nato a Bologna il 15/07/1942, residente in Firenze, via del Pino n° 20

DICHIARA

che gli immobili censiti al catasto terreni del comune di SUVERETO, nel foglio n°. 46, particelle n° 76 e 77 e quelle nel foglio n°. 54, particelle n°. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 30, 31, 34, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74 e 75, sono di proprietà esclusiva della società ENEL, di cui il sottoscritto è rappresentante legale.

Firenze, 11 GIU. 1999

COMUNE DI FIRENZE
Certificazioni

Avanti a me di Franco Bisogni si è presentato

il Sig. Ing. Alberto GIORGI

nato a Bologna il 15/7/1942
della n. ita mi sono accertato a mezzo di

consul. personale


il quale — previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci — ha apposto la firma su questa ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 20 L. n. 15/68, e successive modifiche ed integrazioni.

Firenze, li 11 GIU. 1999


IL FUNZIONARIO INCARICATO

Francesco

in fede



Enel SpA
Sede legale 00198 Roma, via G.B. Martini 3
Trib. Roma 7050/92 CCIAA 756032
P.I. 00934061003 C.F. 00811720580
Capitale Sociale L. 12.126.150.379.000 i.v.



COMUNE DI CARRARA
SETT.AMM.NE ASSETTO DEL TERRITORIO

prot. n°28612/2897
del 21 giugno 1999.

Prot. n. 28836
del 22.06.99

Al Sig. ENEL DIREZIONE TRASMISSIONE FIRENZE
LUNGARNO C.COLOMBO 54
50136 FIRENZE

e p. c.: MEZZINI ING. ELBANO
VIA LUNGARNO C.COLOMBO 54
50136 FIRENZE

OGGETTO: Denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 legge 24/12/93 n° 537
(art. 4 L.493/93-art. 2 L. 662/96).
Comunicazione Responsabile del Procedimento.

In relazione alla denuncia di inizio attività con la quale si comunica l'avvio dei lavori di INSTALLAZIONE BOCX-SHELTER, sull'immobile contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 85 e mappale/i n° 235-295-299-303-305, si informa che il Responsabile del Procedimento è Ist.Tec.Dir.Fusani Arch.Luigi, Settore Amm.ne Assetto del Territorio, Unità Operativa Edilizia Privata - tel. 0585/6411.

Si ricorda che nel cantiere dovrà essere esposto apposito cartello indicante gli estremi della denuncia nonché l'esecutore delle opere.

Su richiesta l'esecutore dovrà inoltre esibire copia della stessa denuncia.


Nel caso la S.V. avesse necessità di inviare ulteriori comunicazioni relative all'oggetto della richiesta è pregato di citare il numero di Prot. 2897 e la data 18/06/99.

Carrara 21 giugno 1999.

Il Dirigente
(Bacicalupi Claudio)

Area Operativa Trasmissione di Firenze

50136 Firenze, Lungarno Colombo, 54
Tel. 05565521 Fax 0556552059

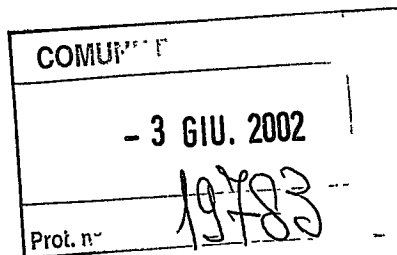

Spett.le
COMUNE DI CARRARA
Settore Amm.ne Assetto del Territorio
Unità Operativa Edilizia Privata
Piazza 2 Giugno, 2
54033 Carrara

Firenze, 27 Mag 2002

Protocollo

N. Rif. TEAOTFI/P2882883685

Oggetto: Comunicazione di ultimazione lavori edili e certificato di conformità.

Il sottoscritto Giorgi ing. Alberto per T.e.r.n.a S.p.A - Gruppo Enel - Area Operativa Trasmissione di Firenze, titolare della DIA 149/99 (protocollo n° 2897 del 18/06/99)

COMUNICA

di aver ultimato i lavori in data 15 Giugno 2001.

Il sottoscritto dichiara inoltre che non si rende necessario il permesso d'abitabilità/uso in quanto trattasi d'installazione di un box prefabbricato per telecomunicazioni, demolizioni ed installazione d'apparecchiature elettriche.

Firenze

Prot. n° 3506 del 4-6-02
ASSEGNATA ALL'U.O.C.
CONTROLLO DEL TERRITORIO
T.e.r.n.a S.p.A.
Trasmissione Elettricità Rete Nazionale
Area Operativa Trasmissione di Firenze
Il Responsabile
(A. Giorgi)

Per presa visione
CO.GEMAR S.r.l. Pisa
Il Legale Rappresentante
Marescalchi Geom. Mario

Le imprese esecutrici
Elli Cipriani
Uff. Via Leonardo da Vinci, 51
Tel. Fax (0573) 26703
53044 CHIUSI S. (SI) - P.IVA 00138810526
COOPART. UTILIZZATORI
APP. NO. REG. GIUNTA (P.E.)
42200 CASTEL DI VALENTINO (P.E.)

Dichiarazione ai sensi dell'art. n.11 della legge regionale n. 52-99

Si certifica la conformità dei lavori al progetto presentato

Il Direttore dei lavori



T.e.r.n.a. Spa
Sede legale 00198 Roma, viale Regina Margherita, 125
Tel. 0685091 Fax 0685094853
Reg. Imprese - P.I. e C.F. 05779661007
R.E.A. 922416
Capitale Sociale i.v. 2.036.050.000. Euro


Responsabile del procedimento

è

nominato

Arch. F. F. F.

IL DIRIGENTE



149/99

[Signature]

11

10/10/10 10:10:10

10/10/10 10:10:10

11

10/10/10 10:10:10

10/10/10 10:10:10

10/10/10 10:10:10
10/10/10 10:10:10
10/10/10 10:10:10

10/10/10 10:10:10

10/10/10 10:10:10



10/10/10 10:10:10

10/10/10 10:10:10

10/10/10 10:10:10
10/10/10 10:10:10
10/10/10 10:10:10
10/10/10 10:10:10
10/10/10 10:10:10



COMUNE DI CARRARA
SETT. AMM. NE ASSETTO DEL TERRITORIO

prot. n° 28612/2897
del 21 giugno 1999.

Prot. n° 14062

13-04-02

28836
22-6-99

Al Sig. ENEL DIREZIONE TRASMISSIONE FIRENZE
LUNGARNO C. COLOMBO 54
50136 FIRENZE

e p. c.: MEAZZINI ING. ELBANO
VIA LUNGARNO C. COLOMBO 54
50136 FIRENZE

OGGETTO: Denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 legge 24/12/93 n° 537
(art. 4 L. 493/93-art. 2 L. 662/96).
Comunicazione Responsabile del Procedimento.

In relazione alla denuncia di inizio attività con la quale si comunica l'avvio dei lavori di INSTALLAZIONE BOCX-SHELTER, sull'immobile contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 85 e mappale/i n° 235-295-299-303-305, si informa che il Responsabile del Procedimento è Ist. Tec. Dir. Fusani Arch. Luigi, Settore Amm. ne Assetto del Territorio, Unità Operativa Edilizia Privata - tel. 0585/6411.

Si ricorda che nel cantiere dovrà essere esposto apposito cartello indicante gli estremi della denuncia nonché l'esecutore delle opere.

Su richiesta l'esecutore dovrà inoltre esibire copia della stessa denuncia.

Nel caso la S.V. avesse necessità di inviare ulteriori comunicazioni relative all'oggetto della richiesta è pregato di citare il numero di Prot. 2897 e la data 18/06/99.

Carrara 21 giugno 1999.

Il Dirigente
(Bacicalupi Claudio)

Si rammenta che
entro il 18/6/2002 occorre
Dichiarazione di FINE LAVORI e
Dichiarazione di CONFORMITA'
- seguire definitiva archiviazione -

Fusani 12-6-2002

Posteitaliane

☐ avviso di ricevimento
☐ o di riscossione

10.

CONVITE MI CARRERA
FUSAMI 14/9/99

[illegible]

Province

Località

Provincia

A.R. avviso di ricevimento
o di riscossione

☐ Vaglia ☒ Raccomandata

☐ Assicurata

Numero

2	0	0	9						
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Euro

A cura del mittente
Data di spedizione 15.04.02

Dall'ufficio postale di

CARRARA

A cura del mittente

ENEL DIREZIONE TRASMISSIONE FIRENZE

Destinatario

LUNGARNO C-COLONBO 54

Via

50136 FIRENZE

12.04.2002
ENEL
FIRENZE
17. APR 2002
Data e firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Bollo dell'ufficio postale
di distribuzione
di pagamento

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento



COMUNE DI CARRARA
SETT.AMM.NE ASSETTO DEL TERRITORIO

prot. n°28612/2897
del 21 giugno 1999.

Al Sig. ENEL DIREZIONE TRASMISSIONE FIRENZE
LUNGARNO C.COLOMBO 54
50136 FIRENZE

e p. c.: MEAZZINI ING.ELBANO
VIA LUNGARNO C.COLOMBO 54
50136 FIRENZE

28836 22-6-99
OGGETTO: Denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 legge 24/12/93 n° 537
(art. 4 L.493/93-art. 2 L. 662/96).
Comunicazione Responsabile del Procedimento.

In relazione alla denuncia di inizio attività con la quale si comunica l'avvio dei lavori di INSTALLAZIONE BOCX-SHELTER, sull'immobile contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 85 e mappale/i n° 235-295-299-303-305, si informa che il Responsabile del Procedimento è Ist.Tec.Dir.Fusani Arch.Luigi, Settore Amm.ne Assetto del Territorio, Unità Operativa Edilizia Privata - tel.:0585/6411.

Si ricorda che nel cantiere dovrà essere esposto apposito cartello indicante gli estremi della denuncia nonché l'esecutore delle opere.

Su richiesta l'esecutore dovrà inoltre esibire copia della stessa denuncia.


Nel caso la S.V. avesse necessità di inviare ulteriori comunicazioni relative all'oggetto della richiesta è pregato di citare il numero di Prot. 2897 e la data 18/06/99.

Carrara 21 giugno 1999.

Il Dirigente
(Bacicalupi Claudio)

*Si rammenta che
entro il 18/6/2002 occorre
Dichiarazione di FINE LAVORI e
Dichiarazione di CONFORMITA'
- seguire definitiva archiviazione -*

Fusani 12-6-2002



149

COMUNE DI CARRARA
SETT.AMM.NE ASSETTO DEL TERRITORIO

prot. n°28612/2897
del 21 giugno 1999.

Al Sig. ENEL DIREZIONE TRASMISSIONE FIRENZE
LUNGARNO C.COLOMBO 54
50136 FIRENZE

e p. c.: MEAZZINI ING.ELBANO
VIA LUNGARNO C.COLOMBO 54
50136 FIRENZE

DI 28836 22-6-99
OGGETTO: Denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 legge 24/12/93 n° 537
(art. 4 L.493/93-art. 2 L. 662/96).
Comunicazione Responsabile del Procedimento.

In relazione alla denuncia di inizio attività con la quale si comunica l'avvio dei lavori di INSTALLAZIONE BOCX-SHELTER, sull'immobile contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 85 e mappale/i n° 235-295-299-303-305, si informa che il Responsabile del Procedimento è Ist.Tec.Dir.Fusani Arch.Luigi, Settore Amm.ne Assetto del Territorio, Unità Operativa Edilizia Privata - tel.-0585/6411.

Si ricorda che nel cantiere dovrà essere esposto apposito cartello indicante gli estremi della denuncia nonché l'esecutore delle opere.

Su richiesta l'esecutore dovrà inoltre esibire copia della stessa denuncia.

Nel caso la S.V. avesse necessità di inviare ulteriori comunicazioni relative all'oggetto della richiesta è pregato di citare il numero di Prot. 2897 e la data 18/06/99.

Carrara 21 giugno 1999.

Il Dirigente
(Bacicalupi Claudio)





Direzione di Firenze
Lungarno C. Colombo, 54
50136 - Firenze
Tel. 05565521 - Fax 0556552059

COMUNE DI CARRARA
22 FEB. 2000
Prot. n° 7023

Firenze, 15 Feb 2000

RII.TEFI/P200000000000



Spett.le COMUNE DI CARRARA
Ufficio Tecnico - Edilizia Privata *
P.zza 2 giugno, 2
51033 CARRARA

Oggetto : Stazione elettrica di Avenza - via Aurelia Nuova, 47 - 54031 Avenza (MS).
Denuncia di inizio attività (prot. 2897 del 18/06/99) - Demolizioni varie e
realizzazione di uno stallo parallelo sbarre a 220 kV.
Nomina della nuova impresa esecutrice dei lavori.

Con la presente, la T.E.R.N.A. S.p.A. Direzione di Firenze comunica che i lavori relativi alla pratica in oggetto saranno assunti dal 21 febbraio 2000 dall'impresa Coop. Artig. Murat. App. Reggiano SCRL, con sede in Via Roma, 81 42035 Castelnuovo ne Monti (RE) telefono n° 0522/811395, partita IVA 00480590355.

Distinti saluti.

prot. 2897/PP del 22.2.00
ASSEGNATA AL RESPONSABILE
SIG. <i>[Signature]</i>
IL DIRIGENTE

Alberto Giorgi
Il Direttore

Con la presente, l'impresa Coop. Artig. Murat. App. Reggiano SCRL, con sede in Via Roma, 81 42035 Castelnuovo ne Monti (RE) telefono n° 0522/811395, P.I. 00480590355. dichiara di essere l'impresa esecutrice dei lavori di demolizione e realizzazione di uno stallo parallelo a 220 kV, a partire dal 14 febbraio 2000.

Timbro e Firma.

Coop. Artig. "C.A.M.A.R."
COOP. ARTIGIANI MURATORI
APPENNINO REGGIANO s.c.r.l.
42035 CASTELNUOVO ne' MONTI (RE)
Cod. Fisc. e P. IVA 0048059 035 5

T.E.R.N.A. S.p.A.
Sede Legale 00198 Roma, V.le R. Margherita 125
Tel. 06 85091 Fax 0685094853
Reg. Imprese 130061/1999 REA 922416
P.I. e C.F. 05779661007
Capitale Sociale L. 4.324.910.000.000 i.v.

ARCH. FUSANI
22.2.2000



Direzione Firenze
Lungarno C. Colombo, 54
50136 - Firenze
Tel. 05565521 - Fax 0556552059

COMUNE DI CARRARA	
13 NOV. 1999	Cal.....
Prof. n° 51578	Cal.....

RL



Spett. COMUNE DI CARRARA
Ufficio Tecnico - Edilizia Privata
54033 CARRARA

Firenze, 08 Nov 1999

Protocollo N. Rif. TEFI/P1999001151

Oggetto: Stazione elettrica di Avenza - Via Aurelia Nuova, 47 - 54031 Avenza (MS).
Denuncia di inizio attività (prot. 2897 del 18/06/99 - Demolizioni varie.
Nomina della nuova impresa esecutrice dei lavori.

Con la presente, la T.E.R.N.A. S.p.A.. Direzione Firenze comunica che i lavori relativi alla pratica in oggetto saranno assunti dal 08 Novembre 1999 dall'impresa ELETTROCOSTRUZIONI F.LLI CIPRIANI S.N.C., con sede in Via L. da Vinci, 51 53044 Chiusi Scalo (SI), telefono n° 0578/20250, partita IVA 00138810528.

Distinti saluti.

pro. 2897/CP	del 08/11/99
ASSEGNATA AL RESPONSABILE	
SIG. <i>[Signature]</i>	
IL DIRIGENTE	LI <i>[Signature]</i>

Alberto Giorgi
Il Direttore

[Handwritten signature]

Con la presente, l'impresa ELETTROCOSTRUZIONI F.LLI CIPRIANI S.N.C., con sede in Via Leonardo da Vinci, 51 - 53044 Chiusi Scalo (SI), telefono n° 0578/20250, P.I. 00138810528 dichiara di essere l'impresa esecutrice dei lavori di demolizione a partire dal 08 Novembre 1999.

ARCH. FUSANI
18.11.99

T.E.R.N.A. S.p.A.
Sede Legale 00198 Roma, V.le R. Margherita 125
Tel. 06 85091 Fax 0685094853
Reg. Imprese 130061/1999 REA 922416
P.I. e C.F. 05779661007
Capitale Sociale L. 200.000.000 i.v.

Timbro e Firma

elektrocostruzioni
F.LLI CIPRIANI S.N.C.
Via L. da Vinci, 51 - CHIUSI S. (SI)
Tel-Fax 0578 20703 - P.IVA 00138810528

Direzione di Firenze
Lungarno C. Colombo, 54
50136 - Firenze
Tel. 05565521 - Fax 0556552059



Spett. COMUNE DI CARRARA *
Ufficio Tecnico - Edilizia Privata
54033 CARRARA

Firenze, 10 Nov 1999

Protocollo

N. Rif. TEFI/F1999001231

Oggetto: Stazione elettrica di Avenza - Via Aurelia Nuova, 47 - 54031 Avenza (MS).
Denuncia di inizio attività (prot. 2897 del 18/06/99 - Demolizioni varie.
Nomina della nuova impresa esecutrice dei lavori.

Con la presente, la T.E.R.N.A. S.p.A.. Direzione Firenze comunica che i lavori relativi alla pratica in oggetto saranno proseguiti a partire dal giorno 08 Novembre 1999 dall'impresa ELETTROCOSTRUZIONI F.LLI CIPRIANI S.N.C., con sede in Via L. da Vinci, 51 53044 Chiusi Scalo (SI), telefono n° 0578/20250, partita IVA 00138810528.

Distinti saluti.



Alberto Giorgi
Il Direttore

Con la presente, l'impresa ELETTROCOSTRUZIONI F.LLI CIPRIANI S.N.C., con sede in Via Leonardo da Vinci, 51 - 53044 Chiusi Scalo (SI), telefono n° 0578/20250, P.I. 00138810528 dichiara di essere l'impresa esecutrice dei lavori di demolizione a partire dal 08 Novembre 1999.

Timbro e Firma



T.E.R.N.A. S.p.A.
Sede Legale 00198 Roma, V.le R. Margherita 125
Tel. 06 85091 Fax 0685094853
Reg. Imprese 130061/1999 REA 922416
P.I. e C.F. 05779661007
Capitale Sociale L. 4.324.910.000.000 i.v.

1-1048715/17.11.11

1-1048715/17.11.11



Spazio per la causale del versamento

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore
di Enti e Uffici pubblici)

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'
ENEL - DIRITTI DI
SEGRETARIA

CONTI CORRENTI POSTALI

Attestazione di un
versamento

di L.

50.000

Lire
(lettere)

cinquantamila

sul C/C N.

118547

intestato a: COMUNE DI CARRARA

SERVIZIO TESORERIA

eseguito da

E.N.E.L. - T.FI.

residente in

FIRENZE

522.3 08-GIU-99 RI
REC. PT ENEL FI 25/386
10011 A.*****50000
UVCC 0133A.***1200

BOLLO DELL'AGENZIA P.T.

data progress

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CARRARA



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 4 DELLA LEGGE 9
GENNAIO 1989, n°.13**

Il sottoscritto Ing. ELBANO MEAZZINI, nato ad Anghiari (AR), il 15.12.1951, dipendente ENEL, presso ENEL - Direzione Trasmissione, FIRENZE, Lungarno C. Colombo, 54, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Arezzo con il n° 825, in qualità di progettista delle opere di cui alla Denuncia Inizio Attività per l'installazione di un box prefabbricato per fibre ottiche (Shelter) presso la Stazione Elettrica di Avenza, via Aurelia Nuova, 47, di proprietà dell'ENEL, ai sensi dell'art.1, comma 4, della Legge 9.1.1989, n.13

DICHIARA

che lo Shelter, destinato ad esclusivo ricovero di apparecchiature elettriche e per teletrasmissione, in cui non è prevista la presenza di personale, avrà l'accesso riservato ai soli addetti specializzati e pertanto, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.M. 14.06.1989, n. 236, non risultano applicabili le prescrizioni del suddetto D.M.

Firenze,





AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CARRARA *

**DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 4 DELLA LEGGE
9 GENNAIO 1991, n°.10**

Il sottoscritto Ing. ELBANO MEAZZINI, nato ad Anghiari (AR), il 15.12.1951, dipendente ENEL, presso ENEL - Direzione Trasmissione, FIRENZE, Lungarno C. Colombo, 54, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Arezzo con il n°825, in qualità di progettista delle opere di cui alla Denuncia Inizio Attività per l'installazione di un box prefabbricato per fibre ottiche (Shelter) presso la Stazione Elettrica di Avenza, via Aurelia Nuova, 47, di proprietà della ENEL, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge 9.1.1991, n. 10,

DICHIARA

che lo Shelter, destinato ad esclusivo ricovero di apparecchiature elettriche e di teletrasmissione, in cui non è prevista la presenza di personale, avrà l'accesso riservato ai soli addetti specializzati e pertanto non sarà dotato di impianti termici ai sensi dell'art. 1, lettera f, del DPR 26.08.1993, n. 412, ma da apparecchiature individuali di tipo SPLIT.

In considerazione di quanto sopra dichiarato non risultano applicabili le prescrizioni della Legge in oggetto.

Firenze,





Divisione Trasmissione
Direzione Firenze

50136 Firenze, Lungarno C. Colombo 54
Tel. 05565521 Fax 0556552059



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art.3 della Legge 127/1997)

Il sottoscritto Ing. GIORGI ALBERTO, nato a Bologna il 15/07/1942, residente in Firenze, via del Pino n° 20

DICHIARA

che gli immobili censiti al catasto terreni del comune di SUVERETO, nel foglio n°. 46, particelle n° 76 e 77 e quelle nel foglio n°. 54, particelle n°. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 30, 31, 34, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74 e 75, sono di proprietà esclusiva della società ENEL, di cui il sottoscritto è rappresentante legale.

Firenze, 11 GIU. 1999

COMUNE DI FIRENZE
Certificazioni

Avanti a me di Franco Bisogni si è presentato

Il Ing. Alberto GIORGI

nato a Bologna il 15/7/1942

di cui mi sono accertato a mezzo di

Conserv. personale

Il Com. di Firenze — via ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci — ha apposto la firma su questa ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 20 L. n. 15/68, e successive modifiche ed integrazioni.

Firenze, li 11 GIU. 1999


IL FUNZIONARIO INCARICATO

Francesco Bisogni



in fede

Alberto Giorgi



Enel SpA
Sede legale 00198 Roma, via G.B. Martini 3
Trib. Roma 7050/92 CCIAA 756032
P.I. 00934061003 C.F. 00811720580
Capitale Sociale L. 12.126.150.379.000 i.v.



Firenze 08 Giu 1999

Divisione Trasmissione
Direzione Firenze
50136 Firenze, Lungarno C. Colombo 54
Tel. 05565521 Fax 0556552059

TFI/P1999003586



Spett.le COMUNE DI CARRARA
Ufficio Tecnico – Edilizia Privata

OGGETTO: Stazione Elettrica di AVENZA – Via Aurelia Nuova, 47- 54031 Avenza (MS)
Denuncia Inizio Attività – Installazione Shelter
Nomina dell'Impresa esecutrice dei lavori

Con la presente, la sottoscritta ENEL – Direzione Trasmissione Firenze, comunica che i lavori della pratica in oggetto verranno assunti dall'Impresa CO.GE.MAR. S.r.l., con sede in Via Montello, 6 - 56127 Pisa, telefono n. 050/554100, P.I. 00735350506.

Distinti saluti



Con la presente l' impresa CO.GE.MAR. S.r.l., con sede in Via Montello, 6 - 56127 Pisa, telefono n. 050/554100, P.I. 00735350506, dichiara di essere l'impresa esecutrice dei lavori all'oggetto .

Timbro e firma

CO.GE.MAR. S.r.l. (Pisa)
Marescalchi geom. Mario

PR/MP.