


IMMOBILIARE «CHIARA»

di PEZZICA G. & C. sas

Ditta Caffaggio, 29... Tel. 70565



CARRARA

Part. IVA 00282210459

Tagliando CDichiarazione di ultimazione
dei lavori

COMUNE DI CARRARA

N° 005742

Carrara, li 24/03/1995

29 MAR. 1995

COMUNE DI CARRARA

CARRARA

UFFICIO

UFFICIO

Al Sig. Sindaco

del Comune di CARRARA

Protocollo N.

2642

IMMOBILIARE «CHIARA»

di PEZZICA G. & C. sas

Via Caffaggio, 29... Tel. 70565...

nato a

residente a CARRARA

Part. IVA 00282210459

attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA

N. 216 per il progetto approvato in data 29/06/93

a cui è stato dato inizio ai lavori in data 13/02/93

dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i

lavori di cui alla concessione in oggetto sono stati ul-

timati in data 24/03/1995 sotto la direzione

tecnica del Sig. Geom. PEZZICA GIAMPAOLO

ALBO MS n° 283

La presente dichiarazione ha validità unica ed assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali la presente spetta per competenza.

IMMOBILIARE «CHIARA»

F.to

di PEZZICA G. & C. sas

Via Caffaggio, 29... Tel. 70565

CARRARA

Part. IVA 00282210459

E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica. La mancata presentazione del tagliando comporta ai sensi dell'art. 32 legge 17.8.1942 n. 1150 le sanzioni previste dall'art. 41 della stessa legge modificata dall'art. 13 della legge 6.8.67 n. 765, ed inoltre quelle previste dall'art. 17 della legge 28.1.77 n. 10.

COM N LI CARRARA 103

3 LUG. 1993

Mod. URB. 1

141/93

Prot. N° 20195

anno

Tagliandi

COMUNE DI CARRARA

(MS) 6661 907 E 0

Carrara, _____

- ☒ Grossi lavori
- ☐ Piccoli lavori

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI

CARRARA

OGGETTO: Lavori di ☒ Ampliamento
☒ Ristrutturazione
☐ Recinzione

IMMOBILIARE «CHIARA»

Il sottoscritto _____ di PEZZICA G. & C. sas _____ residente a

Via Caffaggio, 29 - Tel. 70565

CARRARA

titolare della CONCESSIONE N. 216 datata 29/06/93

per la costruzione di un fabbricato ubicato in Via ROSSELLI, n° 5

località CARRARA, con la presente

RICHIEDE

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 1641

Data 17 LUG 1993

a norma dell'art. 17 del R. E. C. sopralluogo da parte di codesto ufficio per definire gli allineamenti e concedere nulla osta per l'inizio dei lavori previo versamento della quota per diritti d'ufficio.

Distintamente

Il Titolare della Concessione

IMMOBILIARE «CHIARA»

di PEZZICA G. & C. sas

Via Caffaggio, 29 - Tel. 70565

CARRARA

Part. IVA 00282210459

ANNOTAZIONI DA PARTE DELL'UFFICIO

Il versamento è stato effettuato il giorno _____ con bolletta n. _____ ed il sopralluogo per l'allineamento è stato eseguito il giorno _____ alle ore _____ da parte del _____ (nome e cognome del funzionario).

Lettera di conferma del G.C. n. _____ del _____

Consegna del certificato da parte di _____

Il Funzionario

IMMOBILIARE «CHIARA»

PROPRIETARIO _____ di PEZZICA G. & C. sas
Via Caffaggio, 29 - Tel. 70565 nato a _____
il _____ residente a CARRARA
Part. IVA 00282210459
Via _____ n. _____

Geom. PEZZICA GIANPAOLO
DIRETTORE DEI LAVORI _____ Via Caffaggio, 29 - Tel. 70565-73472 nato a CARRARA
il 18/08/41 residente a CARRARA
C.F. PZZ - GPL 41M18-B832R
Part. IVA 00086510450
Via _____ n. _____

IMMOBILIARE «CHIARA»

TITOLARE IMPRESA _____ di PEZZICA G. & C. sas
Via Caffaggio, 29 - Tel. 70565 nato a _____
il _____ residente a CARRARA
Part. IVA 00282210459
Via _____ n. _____

Il presente allineamento è stato condotto sulla scorta delle linee di confine e di proprietà dichiarate sul posto dai titolari della concessione e dal Direttore dei Lavori e delle quali i medesimi si dicono garanti, ed eseguito nell'intento di rispettare in modo esatto le linee di progetto di cui alla concessione, intendendosi questo allineamento strettamente conforme alla medesima — salvo contestazioni che debbono essere avanzate e chiarite all'atto dell'allineamento stesso prima dell'ottenimento del nulla osta di inizio lavori — rimanendo tuttavia impegnati sia i titolari della concessione che il Direttore dei Lavori che l'Assuntore dei Lavori al rispetto della concessione nei confronti della quale essi sono sempre responsabili ai sensi dell'art. 31 della legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modifiche.


Il Titolare della Concessione**IMMOBILIARE «CHIARA»**

di PEZZICA G. & C. sas
Via Caffaggio, 29 - Tel. 70565
CARRARA
Part. IVA 00282210459


Il Direttore dei Lavori**L'Assuntore dei Lavori****IMMOBILIARE «CHIARA»**

di PEZZICA G. & C. sas
Via Caffaggio, 29 - Tel. 70565
CARRARA
Part. IVA 00282210459

Il Tecnico Comunale



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA



Rif. richiesta del _____

Carrara

03/07/1993

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in CARRARA
VIA ROSSELLI, 5 mapp. 25 p. 42

del Sig. IMMOBILIARE «CHIARA» residente a _____

di PEZZICA G. & C. sas
Via Via Caffaggio, 29 - Tel. 70565 n. _____

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del
fabbricato in oggetto.

Vista la nomina:

Geom. PEZZICA GIANPAOLO
Direttore dei Lavori Via Caffaggio 29 - Tel. 70565 - 73472 residente a _____

Via CARRARA n. _____
C.F. PZZ GPL 41M18 B832R

iscritto all'Ordine/Collegio GEOMETRI n. d'ordine 289

Impresa titolare IMMOBILIARE «CHIARA» residente a _____

di PEZZICA G. & C. sas
Via Via Caffaggio, 29 - Tel. 70565 n. _____

Il tecnico comunale CARRARA recatosi sul posto, ha
constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA
per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore
dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.

Sec. Tip. Barbieri, Nicotri & C. - Empoli (PI)

IMMOBILIARE «CHIARA»

Il Proprietario _____

Via Caffaggio, 29 - Tel. 70565

CARRARA

Part. IVA 00282210459

Il Direttore dei Lavori _____

L'Impresa _____

IMMOBILIARE «CHIARA»

di PEZZICA G. & C. sas

Via Caffaggio, 29 - Tel. 70565


CARRARA


Part. IVA 00282210459

Il Tecnico Comunale _____

Il Capo Sezione _____

L'Ingegnere Capo _____





COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA



Rif. richiesta del _____

Carrara 03/07/1993

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in CARRARA
VIA ROSELLI 5 mapp. 25 p. 42

del Sig. IMMOBILIARE «CHIARA» residente a _____

di PEZZICA G. & C. sas
Via Via Caffaggio, 29 - Tel. 70565 n. _____

CARRARA

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina: Gen. PEZZICA GIANPAOLO

Direttore dei Lavori Via Caffaggio 29 - Tel. 70565 - 73472 residente a _____

CARRARA
Via C.F. PZZ GPL 41M18 B832R n. _____

Part. IVA 00086510450
iscritto all'Ordine/Collegio Geometri n. d'ordine 289


Impresa titolare IMMOBILIARE «CHIARA» residente a _____

di PEZZICA G. & C. sas
Via Via Caffaggio, 29 - Tel. 70565 n. _____

CARRARA
Il tecnico comunale Part. IVA 00282210459 recatosi sul posto, ha

constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.



IMMOBILIARE «CHIARA»

Il Proprietario
Via Caffaggio, 29 - Tel. 70565

CARRARA

Part. IVA 00282210459

Il Direttore dei Lavori

L'Impresa

IMMOBILIARE «CHIARA»

di PEZZICA G. & C. sas

Via Caffaggio, 29 - Tel. 70565


CARRARA


Part. IVA 00282210459

Il Tecnico Comunale


Il Capo Sezione

L'Ingegnere Capo





COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA

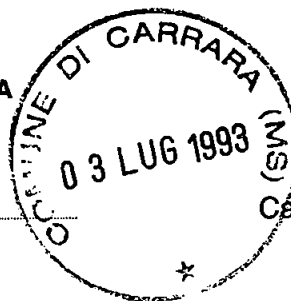

Rif. richiesta del _____

Carrara 03/07/1993

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in CARRARA
VIA ROSSELLI 5 mapp. 25 p. 42

del Sig. IMMOBILIARE «CHIARA» residente a _____
di PEZZICA G. & C. sas

Via Via Caffaggio, 29 - Tel. 70565 n. _____
CARRARA

Tracciate le fondazioni. Il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina:

Geom. PEZZICA GIANPAOLO

Direttore dei Lavori Via Caffaggio, 29 - Tel. 70565 - 73472 residente a _____

Via CARRARA n. _____

iscritto all'Ordine/Collegio C.F. PZZ GPL 41M18 B832R n. d'ordine _____
Part. IVA 00086510450


Impresa titolare IMMOBILIARE «CHIARA» residente a _____

Via di PEZZICA G. & C. sas n. _____

Via Caffaggio, 29 - Tel. 70565

Il tecnico comunale CARRARA recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.



IMMOBILIARE «CHIARA»

di PEZZICA G. & C. sas
Via Caffaggio, 29 - Tel. 70565

CARRARA

Part. IVA 00282210459

Il Direttore dei Lavori

IMMOBILIARE «CHIARA»

di PEZZICA G. & C. sas

Via Caffaggio, 29 - Tel. 70565

CARRARA

Part. IVA 00282210459

Il Tecnico Comunale

Il Capo Sezione

L'Ingegnere Capo



ONERI

21/11/19

edilizia
arredamento

carrara, il 10/07/1993

Oggetto: Variante a progetto di ristrutturazione ed ampliamento a fabbricato di civile abitazione e commercio, sito in Carrara, via Rosselli 5 di cui al mapp.le 25, foglio 42.
Concessione Edilizia n° 216/93 del 29/06/93.
Ditta proprietaria: Immobiliare "Chiara" S.a.s.

RELAZIONE TECNICA

La variante in oggetto si rende necessaria per effettuare modifiche alla facciata principale e al tetto, in conseguenza di invito e consiglio della Sovrintendenza ai Beni Ambientali di Pisa (architetto Lorenzi).


In particolare le principali modifiche relative al progetto consistono in:

- a)-eliminazione di tutti i terrazzi in c.a. con sbalze di ml.1,65 previsti dal progetto originale, e in sostituzione dei medesimi, realizzazione di n°2 terrazzi laterali di luce ml.3,60 e sbalze ml.1,05, e n°1 terrazza centrale di luce ml.14,60 e stesse sbalze dei due precedenti, da realizzarsi con mensole di masselle di marmo bianco a sbalzo e lastra di calpestio a spess. cm.5 anch'essa di marmo bianco, e parapetto in ferro lavorato, come meglio indicato nei disegni allegati;
- b)-prospette principale verso via Rosselli:
le aperture di progetto rimangono invariate nella posizione; viene invece variato il coronamento delle stesse con l'impiego di masselli di marmo bianco di spess.cm.15, soglia e cappelli lavorati, il tutto come meglio indicato in allegato particolare architettonico; (ΔΔΔ. "Δ")
- c)-modifiche al tetto: verranno realizzati, ai due estremi, due tetti a forma di U, con al centro terrazza praticabile; la parte centrale avrà invece il tetto a capanna; tutte le coperture saranno in tegole di cotto alla "Toscana" di recupero;
- d)-l'altezza interna del 1° piano sarà elevata a mt.3,00, onde consentire (sempre su suggerimento della Sovrintendenza di Pisa) un maggior slancio prospettico alle porte finestre e finestre della facciata principale, avendo come punto di riferimento i fabbricati confinanti: in conseguenza di ciò la volumetria in variante aumenterà di mc.203,91;
- e)-prospette principale: ancora dietro suggerimento della Sovrintendenza di Pisa, verranno eliminati i rivestimenti di marmo bianco al piano terra, e al loro posto realizzata una semplice zoccolatura di marmo bianco subiato, come da progetto allegato;

- f)-l'appartamento al 1° Piano lato monte,utilizzerà quale accesso la esistente scala in marmo,contrariamente alla scala in c.a. prevista dal progetto approvato : in conseguenza di ciò verrà spostato l'ingresso all'appartamento,con accesso diretto al vano soggiorno;
- g)-l'appartamento in 1° piano lato mare-angolo via Rosselli di sup.mq. 122 + mq.28 di terrazzo lato mare,viene diviso in n°2 appartamenti : uno lato fiume di mq.50 + terrazzo e l'altro di mq.67 + terrazzo,il tutto per poter soddisfare richieste di unità immobiliare di piccola pezzatura;
- h)-il fabbricato in 1° piano verrà unite a quello confinante lato monti tramite terrazzo con pensilina coperta e nante di copertura in tegole di cotto alla "Toscana" e parziali rivestimenti in marmo;
- i)-al piano terra nella zona centrale del fabbricato verrà realizzata nell'atrio una terza scala in marmo che permetterà accesso al piano 1° sottostada;
- l)-viene definita la suddivisione e distribuzione dei fondi e cantina del piano 1° sottostada; nei fondi (n°6) veranno realizzati altrettanti WC al servizio e utilizzo dei medesimi.

il tecnico

geom. Gianpaolo Pezzica
albo n° 289

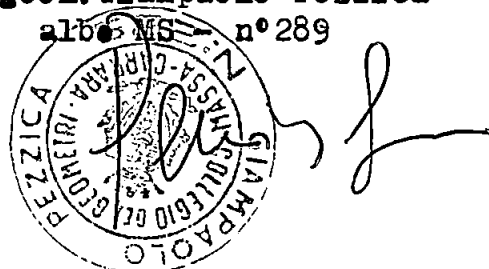

 *** RELAZIONE TECNICA ***

 (Art. 14 D.P.R. n. 1052)

 P R O P R I E T A ' -----


SOC. IMM. CHIARA

I N D I R I Z Z O -----

VIA ROSSELLI

C O M U N E -----

CARRARA

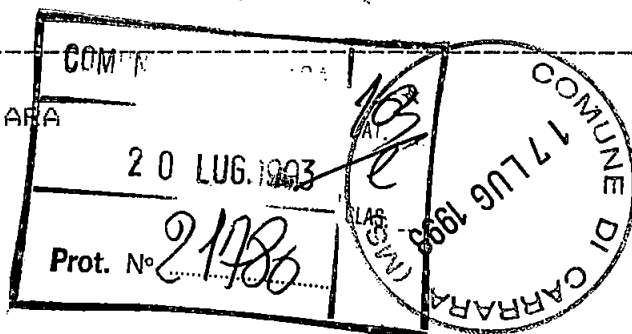

FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE IN VIA ROSSELLI

CATEGORIA : E1

DESTINAZIONE . . . : CIVILE ABITAZIONE


ZONA CLIMATICA . . . : D

GRADI GIORNO . . . : 1601

TEMP. EST. DI PROG. : 0 °C

TEMP. INT. DI PROG. : 20 °C

TEMP. MAX. DI PROG. : 20 °C

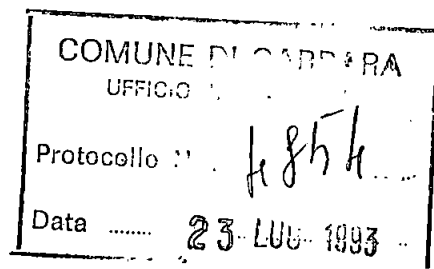

Sig.	D E S C R I Z I O N E	misura	VALORE
S	Superficie esterna che delimita il volume dell'edificio riscaldato	mq	1368.510
V	Volume lordo dell'edificio riscaldato . . .	mc	2824.031
S/V	Fattore di forma	1/m	0.485
Cd	Coef. volumico di dispersione termica . . .	W/mc°C	0.602
Cv	Coef. volumico relativo al rinnovo (nx0.35) = (.5 x0.35)	W/mc°C	0.175
Cg	Coef. volumico globale imposto: (Cd+Cv) . . .	W/mc°C	0.777
Cg'	Coef. volumico globale di progetto	W/mc°C	0.758
Q	Potenza termica massima consentita (Cg x (Tmax - Te) x V).	Watt	43892
Q'	Potenza termica resa dal generatore	Watt	42812
Q%	Risparmio energetico: [(Q-Q')/Q]*100 . . .		2%

FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE IN VIA ROSSELLI
(segue relazione tecnica)

... 1

COMPONENTI DELLA C.TERM. E DELL'IMPIANTO SOGGETTI AD OMOL. A.N.C.C. :
TUTTI QUELLI PREVISTI DALLA NORMATIVA

DESCRIZIONE DEL SISTEMA AUTOMATICO DI REGOLAZIONE :
MEDIANTE TERMOSTATI AMBIENTE

LOCALI CON PARTICOLARI ESIGENZE TERMICHE:
NESSUNO

GIUSTIFICAZIONE POTENZA TERMICA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA :

INSTAL. DI UN TRONCHETTO FLANGIATO PER EVENTUALE INSERZ. DI UN CONT.:
SI SE NECESSARIO

TIPO DI COMBUSTIBILE:
GAS METANO

RAPPORTO FRA IL CONSUMO PREVISTO DI COMBUSTIBILE ED IL VOLUME.:

$$\begin{aligned} & (24 \times GR \times Q' \times \beta) / (n \times P_{ci} \times V) = \\ & = (24 \times 151 \times 42812 \times 0.90) / (0.90 \times 12000 \times 2824.03) = MC/mc.anno \quad 4.578 \end{aligned}$$

ALLEGATI: (PROGETTO CON SCHEMA DI DISTRIBUZIONE): NO
(ELENCO DEL FAB. TERMICO PER AMBIENTE): SI
(DOCUMENT. COIBENTAZ: TIPI E SPESSORI): SI

DATA: 13 LUGLIO 1993

I L P R O G E T T I S T A

GEOM. PEZZA GIAMPAOLO



 *** CALCOLO DEL Cd GLOBALE IMPOSTO ***

FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE IN VIA ROSSELLI

 CALCOLO DEL VOLUME LORDO DI EDIFICIO RISCALDATO

DESCRIZIONE	N.	Largh.	Lungh.	Alt.	Volume
PIANO PRIMO	1	26.65	10.65	3.30	936.614
PIANO PRIMO	1	22.10	12.75	3.30	929.857
PIANO SOTTOTETTO	1	16.15	10.80	3.10	540.702
PIANO SOTTOTETTO	1	11.30	11.90	3.10	416.857
=====					
Tot. VOL. EDIF. RISC. (mc.) =					2824.031
=====					

 CALCOLO SUPERFICIE REALE

Cod.	DESCRIZIONE	S.REALE in mq.
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	= 88.78
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	= 515.46
66	SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA	= 257.57
67	SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5	= 384.30
24	MURATURE INTERNA IN LATERIZIO	= 122.40
Tot.SUPERF. REALE EDIFICIO (mq.) =		1368.51
=====		

=====

$$S/V = 1368.51 / 2824.031 = 0.485$$

ZONA CLIMATICA: D

GRADI GIORNO: 1601

VALORE LIMITE AMMISSIBILE IN W/mc°C PER (S/V <= 0.2) : = 0.397

VALORE LIMITE AMMISSIBILE IN W/mc°C PER (S/V > 0.9) : = 0.901

 *
 * Cd(imposto) = 0.602 W/mc°C *
 *

 *** CALCOLO DEL C_d GLOBALE REALE ***

FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE IN VIA ROSSELLI

Cod. DESCRIZIONE STRUTTURE E PONTI TERMICI	K (W/mq°C)	S' (mq)	K*S' (W/°C)	K1*L (W/°C)
34 SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEG	2.994	97.64	292.32	
47 MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO	0.705	569.95	401.90	
66 SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI	0.452	257.57	116.49	
67 SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIF	0.460	384.30	176.64	
24 MURATURE INTERNA IN LATERIZIO	0.963	61.20	58.91	
PONTE TERMICO SPIGOLI TETTO				48.49
PONTE TERMICO ANGOLI				10.82
PONTE TERMICO SOGLIE				10.37
PONTE TERMICO DAVANZALI				8.10
PONTE TERMICO MAZZETTE FINESTRE				36.45
=====				
Tot.K*S' e Tot.K1*L			1046.26	114.24
=====				

$$\begin{aligned}
 & \text{Cd(reale di calcolo)} = \frac{(\text{Tot.K} * \text{S}' + \text{Tot.K1} * \text{L}) * (\text{Tip} - \text{Te})}{\text{Tot.Vol.} * (\text{Ti} - \text{Te})} \\
 & = \frac{(1046.26 + 114.24) * (20 - 0)}{2824.03 * (20 - 0)} = 0.411
 \end{aligned}$$

Maggiorazione percentuale del Cd(reale di calcolo)
 GLOBALE, per messa a regime e per sicurezza 42%

 *
 * Cd(reale di progetto)= 0.583 < = Cd(imposto)= 0.602 W/mc°C *
 *

AMBIENTE N. 1		BROGLIO VOLUMI					
(DESCRIZ. AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC. ORARI
FABB. IMM. CHIARA VI	PIANO PRIMO	1	26.65	10.65	3.30	936.614	0.5
FABB. IMM. CHIARA VI	PIANO PRIMO	1	22.10	12.75	3.30	929.857	0.5
FABB. IMM. CHIARA VI	PIANO SOTTOTETTO	1	16.15	10.80	3.10	540.702	0.5
FABB. IMM. CHIARA VI	PIANO SOTTOTETTO	1	11.30	11.90	3.10	416.857	0.5

AMBIENTE N. 1		BROGLIO SUPERFICIE					
STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)			= SUPERFICIE
34	SUPERFICIE VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	N	-	9x	1.20x	1.20	= 12.960
34	SUPERFICIE VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	N	-	4x	0.90x	1.20	= 4.320
34	SUPERFICIE VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	N	-	5x	1.00x	1.20	= 6.000
34	SUPERFICIE VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	E	-	2x	1.20x	2.50	= 6.000
34	SUPERFICIE VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	E	-	2x	2.40x	2.00	= 9.600
34	SUPERFICIE VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	S	-	5x	1.20x	2.50	= 15.000
34	SUPERFICIE VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	S	-	6x	1.00x	1.70	= 10.200
34	SUPERFICIE VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	S	-	3x	1.00x	0.70	= 2.100
34	SUPERFICIE VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	O	-	3x	1.20x	2.50	= 9.000
34	SUPERFICIE VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	O	-	2x	2.40x	2.00	= 9.600
34	SUPERFICIE VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	In	- 0	4x	1.00x	1.00	= 4.000
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	N	-	1x	49.40x	3.30	= 163.020
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	N	-	1x	27.45x	2.20	= 60.390
SOTTRAZIONE SUPERFICIE							
47	SUPERFICIE MINUENDA	N	-	- x	-- x	--	= 223.410
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	N	-	- x	-- x	--	= 23.280
47	SUPERFICIE RISULTANTE	N	-	- x	-- x	--	= 200.130
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	E	-	1x	10.20x	3.30	= 33.660
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	E	-	1x	10.55x	3.10	= 32.705
SOTTRAZIONE SUPERFICIE							
47	SUPERFICIE MINUENDA	E	-	- x	-- x	--	= 66.365
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	E	-	- x	-- x	--	= 15.600
47	SUPERFICIE RISULTANTE	E	-	- x	-- x	--	= 50.765
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	S	-	1x	49.40x	3.30	= 163.020
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	S	-	1x	27.45x	2.20	= 60.390
SOTTRAZIONE SUPERFICIE							
47	SUPERFICIE MINUENDA	S	-	- x	-- x	--	= 223.410
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	S	-	- x	-- x	--	= 27.300
47	SUPERFICIE RISULTANTE	S	-	- x	-- x	--	= 196.110
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	O	-	1x	14.45x	3.30	= 47.685
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	O	-	1x	12.70x	3.10	= 39.370
SOTTRAZIONE SUPERFICIE							
47	SUPERFICIE MINUENDA	O	-	- x	-- x	--	= 87.055
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	O	-	- x	-- x	--	= 18.600
47	SUPERFICIE RISULTANTE	O	-	- x	-- x	--	= 68.455
66	SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA	In	- 0	1x	10.70x	10.50	= 112.350
66	SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA	In	- 0	1x	10.60x	13.70	= 145.220
67	SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5	In	- 0	1x	27.45x	14.00	= 384.300
24	MURATURE INTERNA IN LATERIZIO	In	- 10	2x	5.00x	6.30	= 63.000
24	MURATURE INTERNA IN LATERIZIO	In	- 10	3x	4.00x	3.30	= 39.600
24	MURATURE INTERNA IN LATERIZIO	In	- 10	2x	3.00x	3.30	= 19.800

AMBIENTE N. 1		BROGLIO PONTI TERMICI		
DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)	TOT. LUNG.	
PONTE TERMICO SPIGOLI TETTO	0.330	2.00 x 49.40		
		2.00 x 10.50		
		1.00 x 14.45		
		1.00 x 12.70	TOT.= 146.950	

PONTE TERMICO ANGOLI	0.410	8.00 x 3.30	TOT.=	26.400
PONTE TERMICO SOGLIE	0.480	4.00 x 2.40		
		10.00 x 1.20	TOT.=	21.600
PONTE TERMICO DAVANZALI	0.250	9.00 x 1.20		
		4.00 x 0.90		
		5.00 x 1.00		
		6.00 x 1.00		
		3.00 x 1.00		
		4.00 x 1.00	TOT.=	32.400
PONTE TERMICO MAZZETTE FINESTRE	0.250	36.00 x 1.20		
		12.00 x 1.70		
		6.00 x 0.70		
		12.00 x 1.00		
		8.00 x 2.00		
		20.00 x 2.50	TOT.=	145.800

 *** CALCOLO TRASMITTANZA UNITARIA ***

 SOC. IMM. CHIARA CARRARA

=====

MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	Cod. Str.: 47
---	---------------

=====

M A T E R I A L I		Lambda	s	R
		W/m'C	metri	m2'C/W
152	Resistenze Liminari per superfici verticali - (All'esterno dei locali).	-----	-----	0.043
45	Intonaco cementizio esterno.	1.400	0.015	0.011
125	Muratura in laterizio TERMOBLOC, spessore cm 30. . .	-----	0.300	1.220
47	Intonaco di cemento, sabbia e calce per interno. . .	0.700	0.015	0.021
151	Resistenze Liminari per superfici verticali - (All'interno dei locali).	-----	-----	0.123
K = 1/Rt = 0.705 W/mq'C = 0.606 Kcal/hmq'C		Rtotale: Rt= 1.418		

=====

 *** CALCOLO IGROMETRICO - STRUTTURE ***

STRUTTURA: 47 - MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30

CONDIZIONI DI CALCOLO

Dati ambiente al contatto
del primo elemento

Temperatura in °C : 20
 Umidita' relativa : 70 %

Dati ambiente al contatto
dell' ultimo elemento


Temperatura in °C : 0
 Umidita' relativa : 90 %

Strato	Spessore in metri	Lamda in W / °C m	Resis/nza in m² °C /W	π in g/hm mmHg	S/π in hm² mmHg/g
1	0.0000	0.00	0.0430	0.000E+00	0.000E+00
2	0.0150	1.40	0.0107	0.300E-02	0.500E+01
3	0.3000	0.00	1.2200	0.900E-02	0.333E+02
4	0.0150	0.70	0.0214	0.450E-02	0.333E+01
5	0.0000	0.00	0.1230	0.000E+00	0.000E+00
	0.3300		1.4181		0.417E+02

K struttura: 0.705 W/m² °C Permeanza: 0.24000E-01 g/h m² mmHg


Strato	dT in °C	T Super. in °C	Pressione sat/zione in mmHg	dPv in mmHg	Pv in mmHg
Amb.i.		20.00	17.530		12.271
1	0.61	19.39	16.893	0.000	12.271
2	0.15	19.24	16.735	0.978	11.293
3	17.21	2.04	5.305	6.519	4.774
4	0.30	1.73	5.194	0.652	4.122
5	1.73	0.00	4.580	0.000	4.122
Amb.e.		0.00	4.580		4.122

 *** D I A G R A M M A D I G L A S E R ***

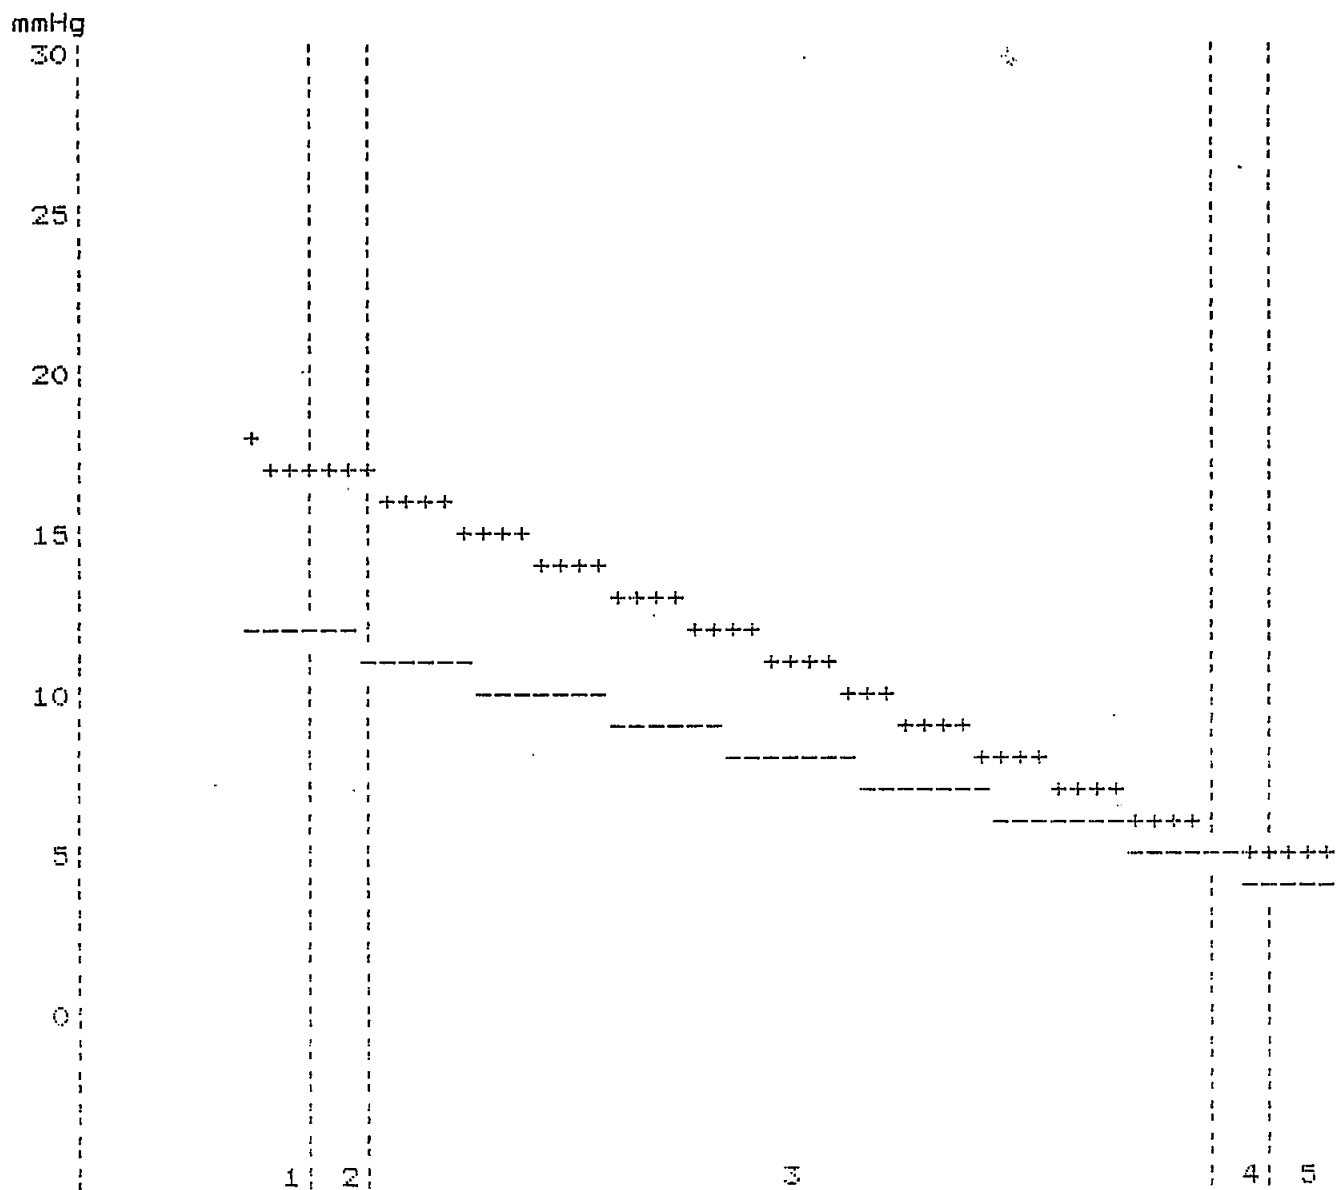

+ Pressioni V.sat.
 - Pressioni Parziali

 *** D I A G R A M M A T E M P E R A T U R E ***

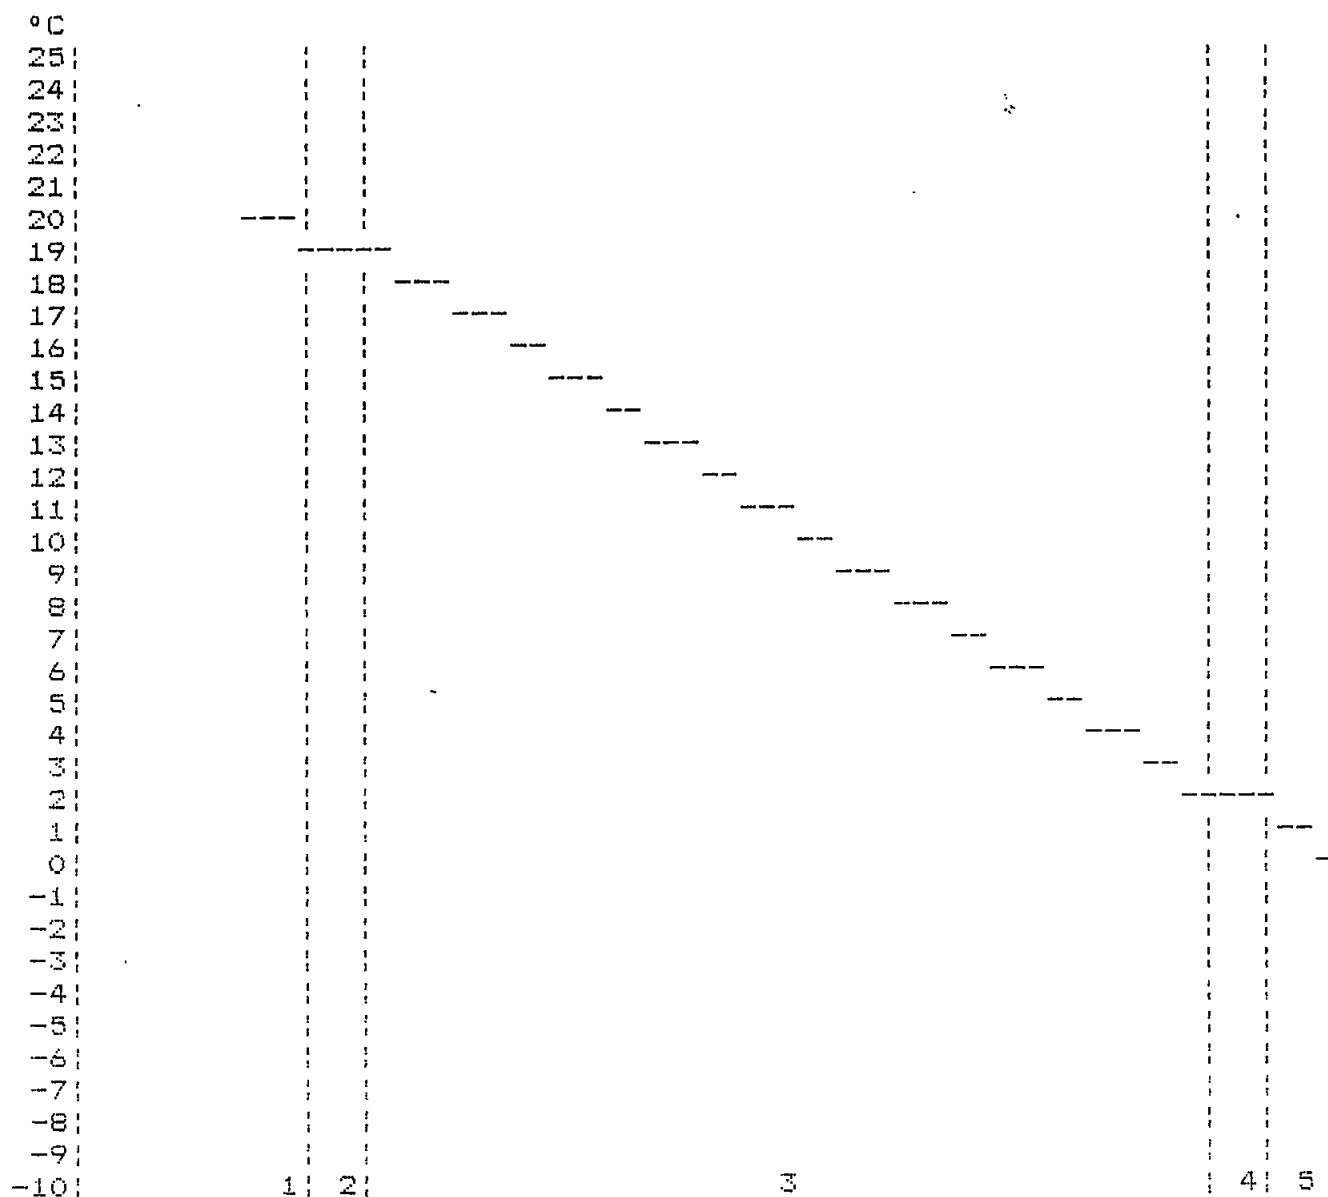

- Temperature

 *** CALCOLO TRASMITTANZA UNITARIA ***

 SOC. IMM. CHIARA CARRARA

=====

SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	Cod. Str.: 34
----------------------------------	---------------

=====

M A T E R I A L I		Lambda	s	R
		W/m'C	metri	m2'C/W
-----		-----	-----	-----
151	Resistenze Liminari per superfici verticali - (All'interno dei locali).	-----	-----	0.123
246	Superfici vetrate con telaio in legno e vetro semidoppio di spessore mm 3 - 4.	-----	0.004	0.019
241	Intercapedine d'aria orizzontale - flusso di calore discendente - spessore mm 6 -	-----	0.006	0.130
246	Superfici vetrate con telaio in legno e vetro semidoppio di spessore mm 3 - 4.	-----	0.004	0.019
152	Resistenze Liminari per superfici verticali - (All'esterno dei locali).	-----	-----	0.043
=====		-----	-----	-----
K = 1/Rt = 2.994 W/mq'C = 2.575 Kcal/hmq'C		Rtotale: Rt= 0.334		
=====		-----		

 *** CALCOLO IGROMETRICO STRUTTURE ***

STRUTTURA: 34 - SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO

CONDIZIONI DI CALCOLO

Dati ambiente al contatto
del primo elemento

Temperatura in °C : 20
 Umidita' relativa : 70 %

Dati ambiente al contatto
dell' ultimo elemento

Temperatura in °C : 0
 Umidita' relativa : 90 %

Strato	Spessore in metri	Lamda in W / °C m	Resis/nza in m² °C / W	π in g/hm mmHg	S/π in hm² mmHg/g
1	0.0000	0.00	0.1230	0.000E+00	0.000E+00
2	0.0040	0.00	0.0190	0.900E-11	0.444E+09
3	0.0060	0.00	0.1300	0.900E-01	0.667E-01
4	0.0040	0.00	0.0190	0.900E-11	0.444E+09
5	0.0000	0.00	0.0430	0.000E+00	0.000E+00
	0.0140		0.3340		0.889E+09

K struttura: 2.994 W/m² °C


Permeanza: 0.11250E-08 g/h m² mmHg

Strato	dT in °C	T Super. in °C	Pressione sat/zione in mmHg	dPv in mmHg	Pv in mmHg
Amb.i.		20.00	17.530		12.271
1	7.37	12.63	11.007	0.000	12.271
2	1.14	11.50	10.228	4.075	8.197
3	7.78	3.71	5.982	0.000	8.197
4	1.14	2.57	5.520	4.075	4.122
5	2.57	0.00	4.580	0.000	4.122
Amb.e.		0.00	4.580		4.122

Nello strato 3 la massima differenza di pressione e' 2.214 mmHg
 Rapporto h/H : 0.54

Durata del periodo di condensazione: 4320 ore
 Durata del periodo di evaporazione: 1440 ore
 Quantita' di condensazione invernale: 0 gr/m²
 Quantita' di evaporazione estiva : 0 gr/m²


+ Pressioni V.sat.
- Pressioni Parziali

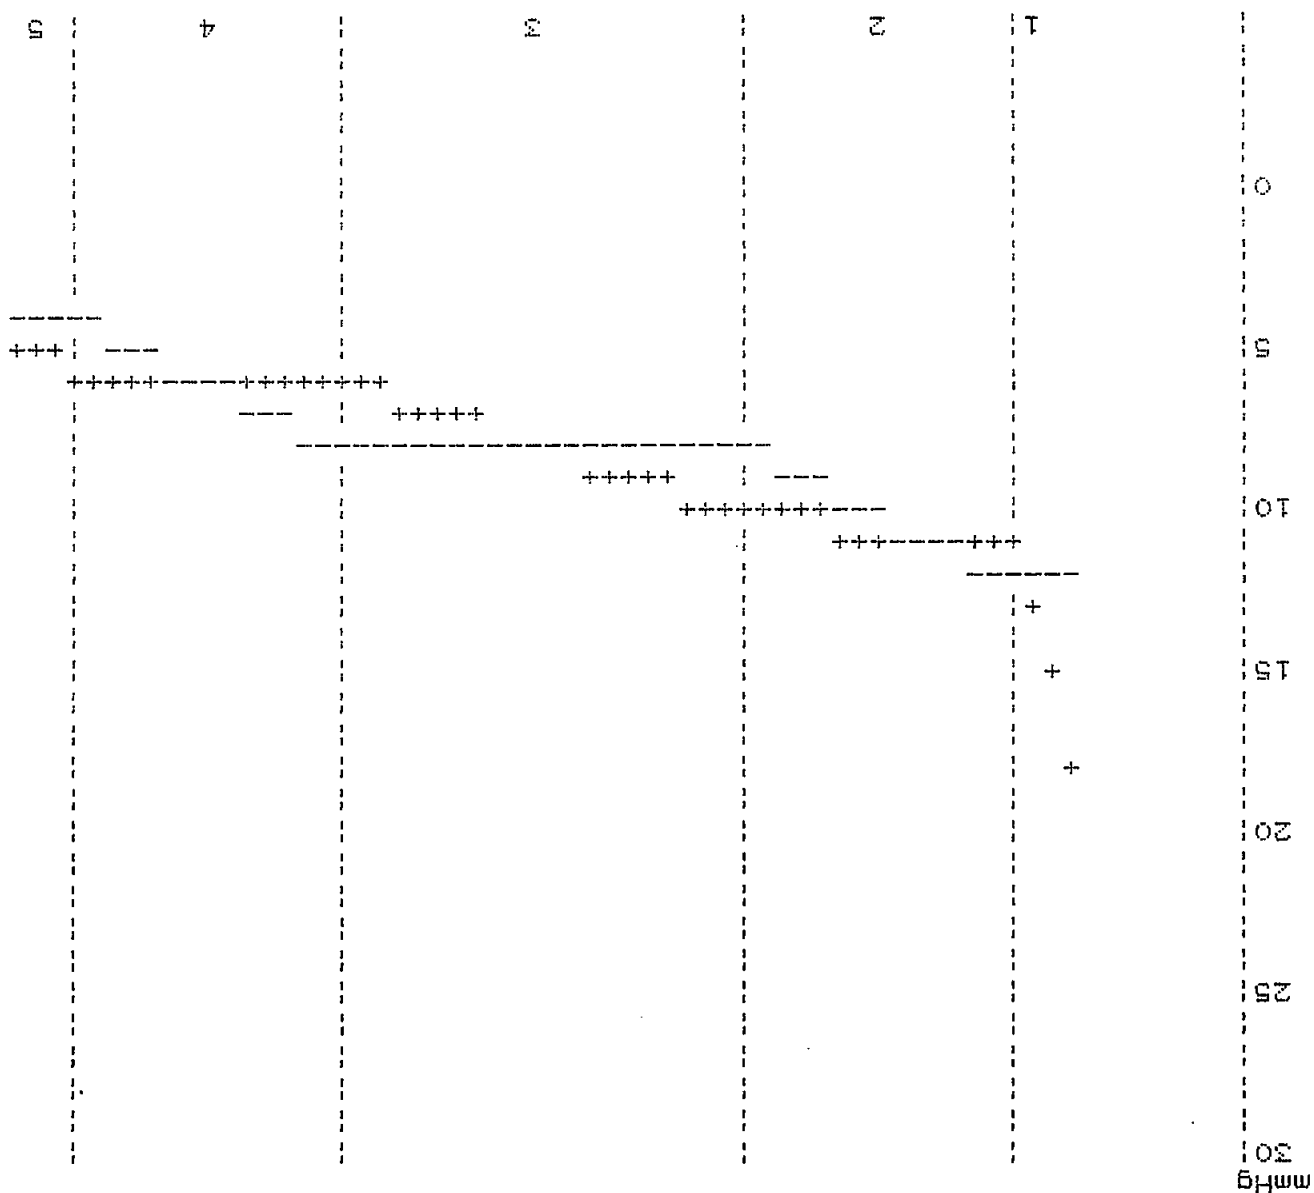

mmHg

D I A G R A M M A D I G L A S E R

 *** D I A G R A M M A T E M P E R A T U R E ***

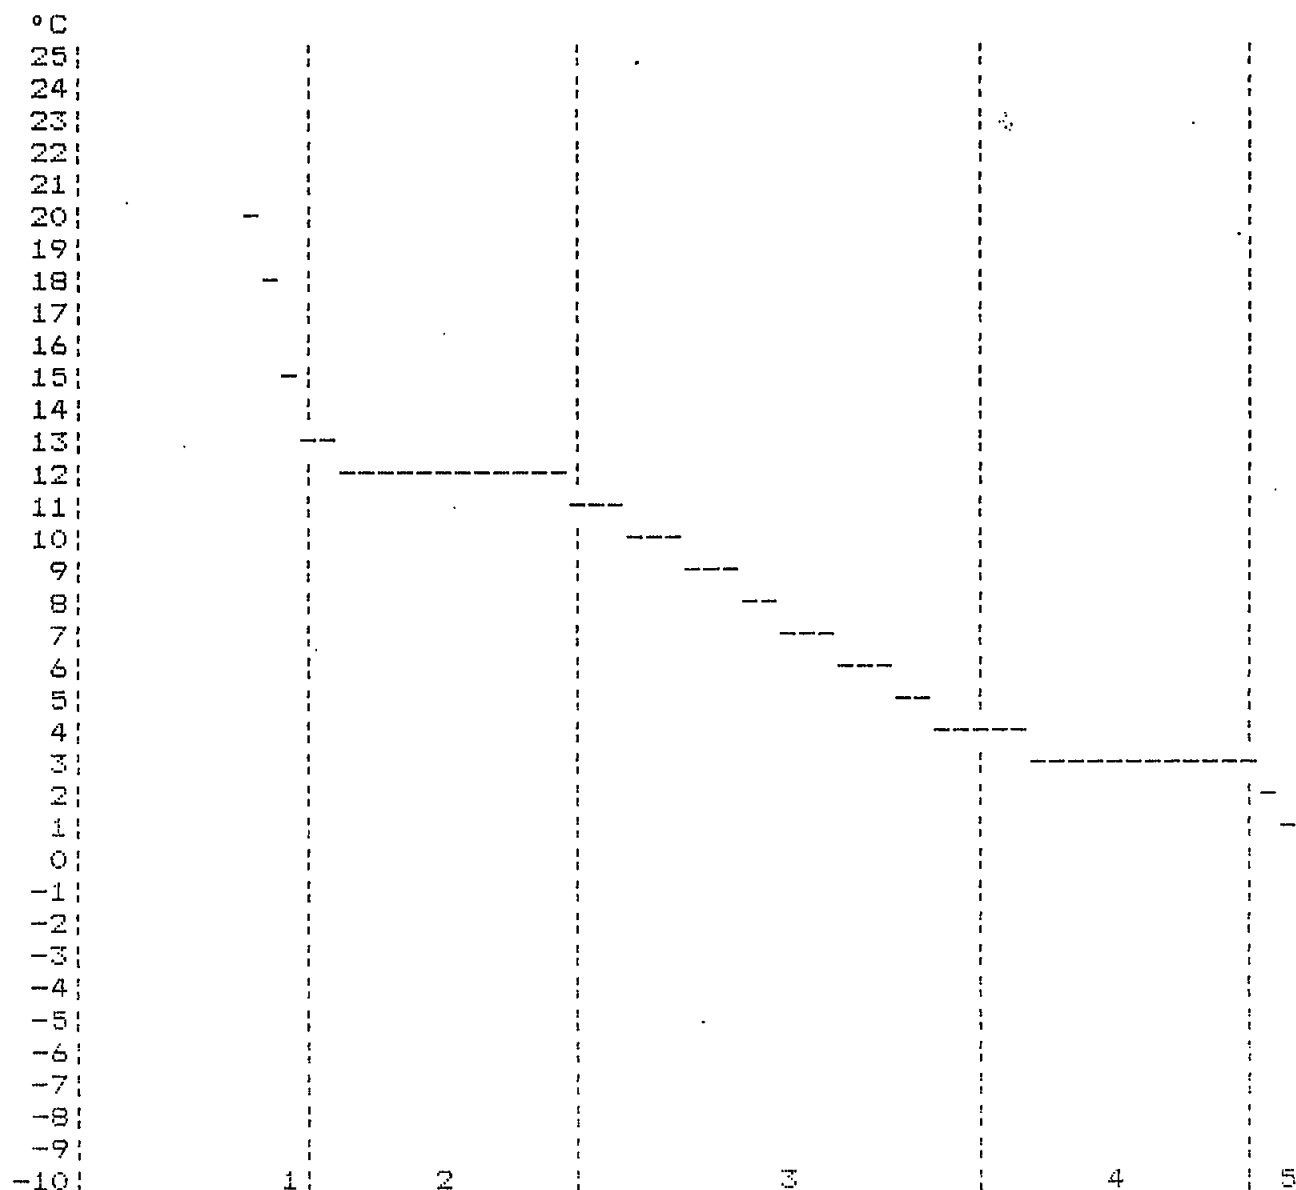

- Temperature

 *** CALCOLO TRASMITTANZA UNITARIA ***

 SOC. IMM. CHIARA CARRARA

SOLAIO TERRAZZA

Cod. Str.: 66

M A T E R I A L I

Lambda s R
 W/m°C metri m2°C/W

148	Resistenze Liminari per superfici orizzontali - Calore ascendente - (Soffitti) (All'interno dei locali).	-----	-----	0.107
47	Intonaco di cemento, sabbia e calce per interno. . .	0.700	0.015	0.021
209	Solaio misto in laterizio e nervature in cemento armato (altezza pignatte cm. 16) (calore ascendente)	-----	0.160	0.285
66	Massetto in calcestruzzo con ferri di ripartizione. .	1.510	0.040	0.026
30	Coibentazione con pannelli in schiuma Poliuretana espansa estrusa tipo "STIFERITE" - (densita' 35/40 Kg./mc.)	0.030	0.050	1.667
35	Impermeabilizzazione con cartone bitumato tipo "DERBIGUM" - peso specifico 1100 Kg/mc	0.230	0.006	0.026
62	Malta di allettamento in calcestruzzo.	1.280	0.035	0.027
140	Pavimentazione in Gres	1.860	0.015	0.008
149	Resistenze Liminari per superfici orizzontali - Calore ascendente - (Soffitti) (All'esterno dei locali).	-----	-----	0.043

K = 1/Rt = 0.452 W/mq°C = 0.389 Kcal/hmq°C

Rtotale: Rt= 2.211

 *** CALCOLO IGROMETRICO STRUTTURE ***

STRUTTURA: 66 - SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA

CONDIZIONI DI CALCOLO

Dati ambiente al contatto
 del primo elemento

Temperatura in °C : 20
 Umidita' relativa : 70 %

Dati ambiente al contatto
 dell' ultimo elemento

Temperatura in °C : 0
 Umidita' relativa : 90 %

Strato	Spessore in metri	Lamda in W /°C m	Resis/nza in m² °C /W	π in g/hm mmHg	S/π in hm² mmHg/g
1	0.0000	0.00	0.1070	0.000E+00	0.000E+00
2	0.0150	0.70	0.0214	0.450E-02	0.333E+01
3	0.1600	0.00	0.2850	0.129E-01	0.124E+02
4	0.0400	1.51	0.0265	0.900E-03	0.444E+02
5	0.0500	0.03	1.6667	0.450E-03	0.111E+03
6	0.0060	0.23	0.0261	0.240E-04	0.250E+03
7	0.0350	1.28	0.0273	0.300E-02	0.117E+02
8	0.0150	1.86	0.0081	0.450E-03	0.333E+02
9	0.0000	0.00	0.0430	0.000E+00	0.000E+00
	0.3210		2.2111		0.466E+03

K struttura: 0.452 W/m² °C


Permeanza: 0.21444E-02 g/h m² mmHg

Strato	dT in °C	T Super. in °C	Pressione sat/zione in mmHg	dPv in mmHg	Pv in mmHg
Amb.i.		20.00	17.530		12.271
1	0.97	19.03	16.514	0.000	12.271
2	0.19	18.84	16.318	0.058	12.213
3	2.58	16.26	13.864	0.217	11.995
4	0.24	16.02	13.649	0.777	11.219
5	15.08	0.95	4.911	1.942	9.277
6	0.24	0.71	4.828	4.369	4.908
7	0.25	0.46	4.742	0.204	4.704
8	0.07	0.39	4.716	0.582	4.122
9	0.39	0.00	4.580	0.000	4.122
Amb.e.		0.00	4.580		4.122


Nello strato 5 la massima differenza di pressione e' 4.366 mmHg
Rapporto h/H : 0.85

Durata del periodo di condensazione: 4320 ore
Durata del periodo di evaporazione: 1440 ore
Quantita' di condensazione invernale: 123 gr/m²
Quantita' di evaporazione estiva : 55 gr/m²

 *** DIAGRAMMA DI GLASER *****

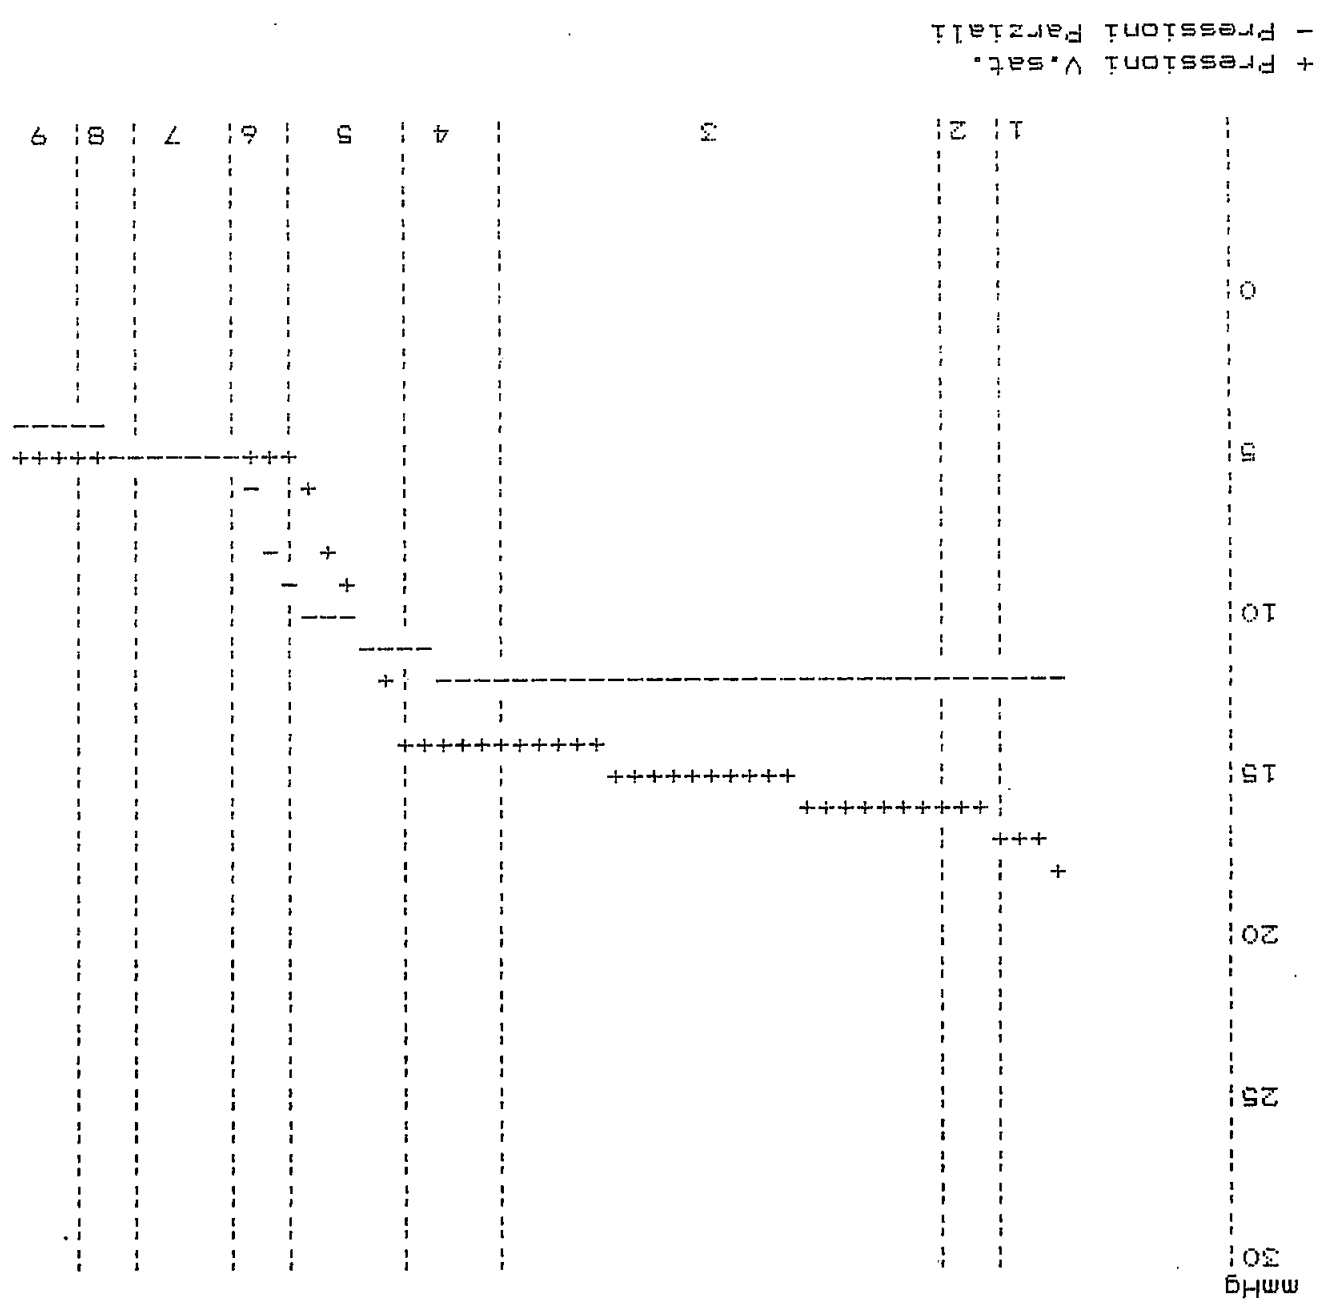

 ** D I A G R A M M A T E M P E R A T U R E **

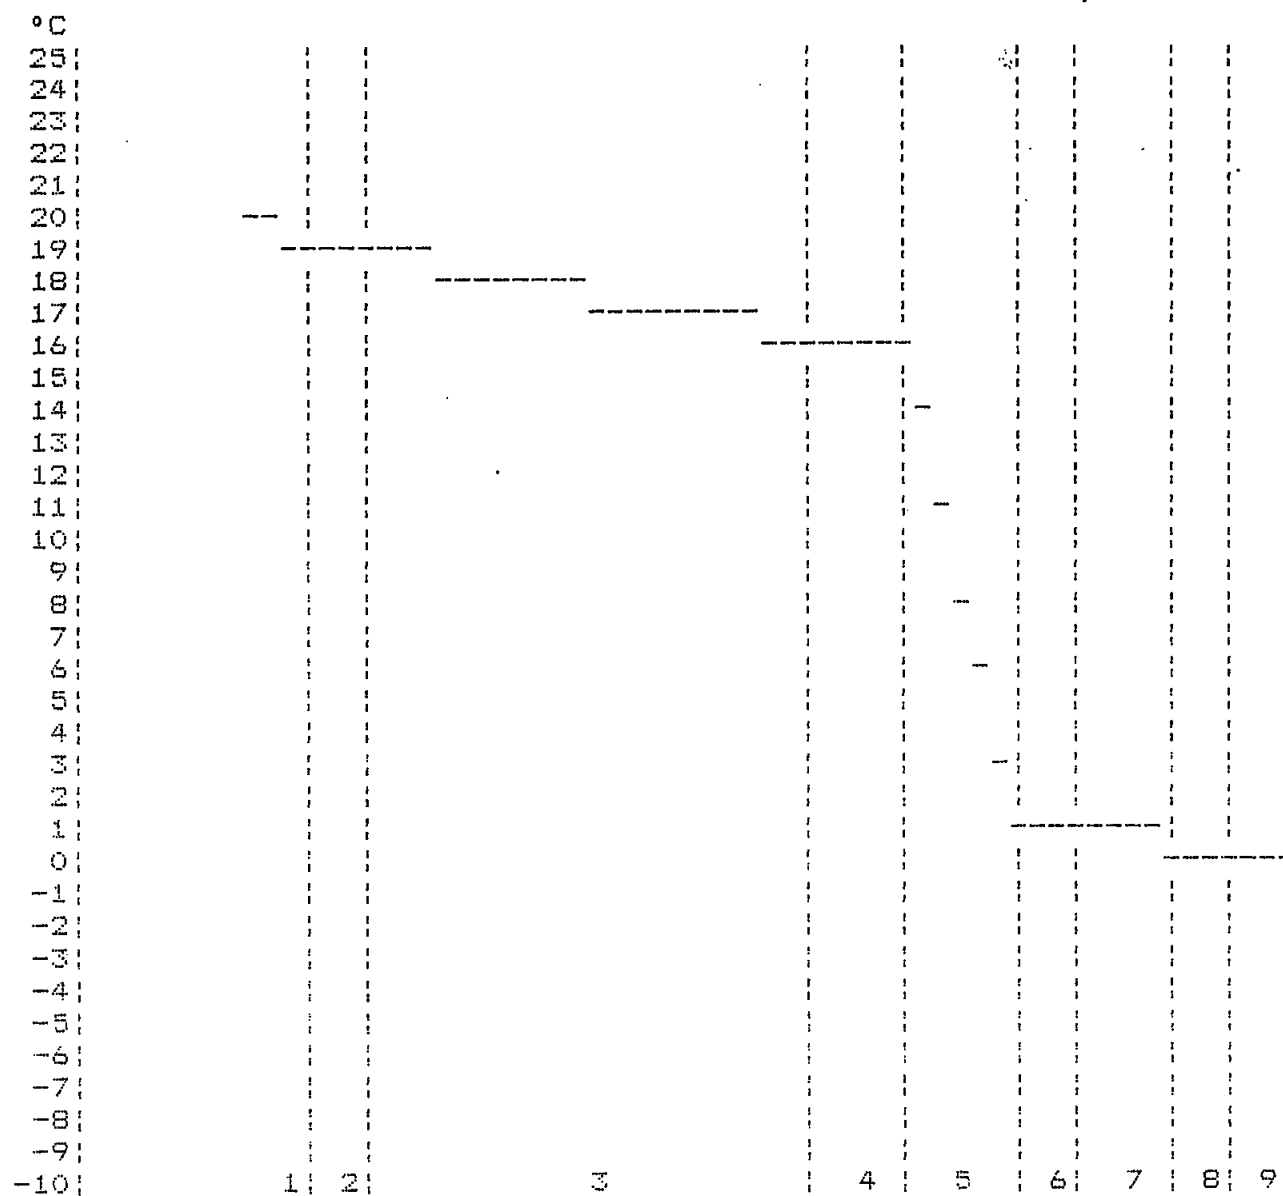

- Temperature

 *** CALCOLO TRASMITTANZA UNITARIA ***

 SOC. IMM. CHIARA CARRARA

=====

SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5	Cod. Str.: 67
--	---------------

=====

M A T E R I A L I

Lambda s R
 W/m'C metri m2'C/W

148	Resistenze Liminari per superfici orizzontali - Calore ascendente - (Soffitti) (All'interno dei locali).	-----	-----	0.107
47	Intonaco di cemento, sabbia e calce per interno. . .	0.700	0.015	0.021
209	Solaio misto in laterizio e nervature in cemento armato (altezza pignatte cm. 16) (calore ascendente)	-----	0.160	0.285
66	Massetto in calcestruzzo con ferri di ripartizione. .	1.510	0.040	0.026
30	Coibentazione con pannelli in schiuma Poliuretanaica espansa estrusa tipo "STIFERITE" - (densita' 35/40 Kg./mc.)	0.030	0.050	1.667
35	Impermeabilizzazione con cartone bitumato tipo "DERBIGUM" - peso specifico 1100 Kg/mc	0.230	0.006	0.026
149	Resistenze Liminari per superfici orizzontali - Calore ascendente - (Soffitti) (All'esterno dei locali).	-----	-----	0.043

=====

K = 1/Rt = 0.460 W/mq'C = 0.395 Kcal/hmq'C	Rtotale: Rt= 2.176
--	--------------------

=====

 *** CALCOLO IGROMETRICO STRUTTURE ***

STRUTTURA: 67 - SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5

CONDIZIONI DI CALCOLO

Dati ambiente al contatto
del primo elemento

Temperatura in °C : 20
 Umidita' relativa : 70 %

Dati ambiente al contatto
dell' ultimo elemento

Temperatura in °C : 0
 Umidita' relativa : 90 %


Strato	Spessore in metri	Lamda in W /°C m	Resis/nza in m² °C /W	π in g/hm mmHg	S/π in hm² mmHg/g
1	0.0000	0.00	0.1070	0.000E+00	0.000E+00
2	0.0150	0.70	0.0214	0.450E-02	0.333E+01
3	0.1600	0.00	0.2850	0.129E-01	0.124E+02
4	0.0400	1.51	0.0265	0.900E-03	0.444E+02
5	0.0500	0.03	1.6667	0.450E-03	0.111E+03
6	0.0060	0.23	0.0261	0.240E-04	0.250E+03
7	0.0000	0.00	0.0430	0.000E+00	0.000E+00
	0.2710		2.1757		0.421E+03

K struttura: 0.460 W/m² °C Permeanza: 0.23734E-02 g/h m² mmHg


Strato	dT in °C	T Super. in °C	Pressione sat/zione in mmHg	dPv in mmHg	Pv in mmHg
Amb.i.		20.00	17.530		12.271
1	0.98	19.02	16.497	0.000	12.271
2	0.20	18.82	16.299	0.064	12.207
3	2.62	16.20	13.810	0.241	11.966
4	0.24	15.96	13.593	0.860	11.106
5	15.32	0.64	4.802	2.149	8.957
6	0.24	0.40	4.718	4.835	4.122
7	0.40	0.00	4.580	0.000	4.122
Amb.e.		0.00	4.580		4.122

Nello strato 5 la massima differenza di pressione e' 4.155 mmHg
 Rapporto h/H : 0.86

Durata del periodo di condensazione: 4320 ore
 Durata del periodo di evaporazione: 1440 ore
 Quantita' di condensazione invernale: 125 gr/m²
 Quantita' di evaporazione estiva : 60 gr/m²



 *** D I A G R A M M A T E M P E R A T U R E ***

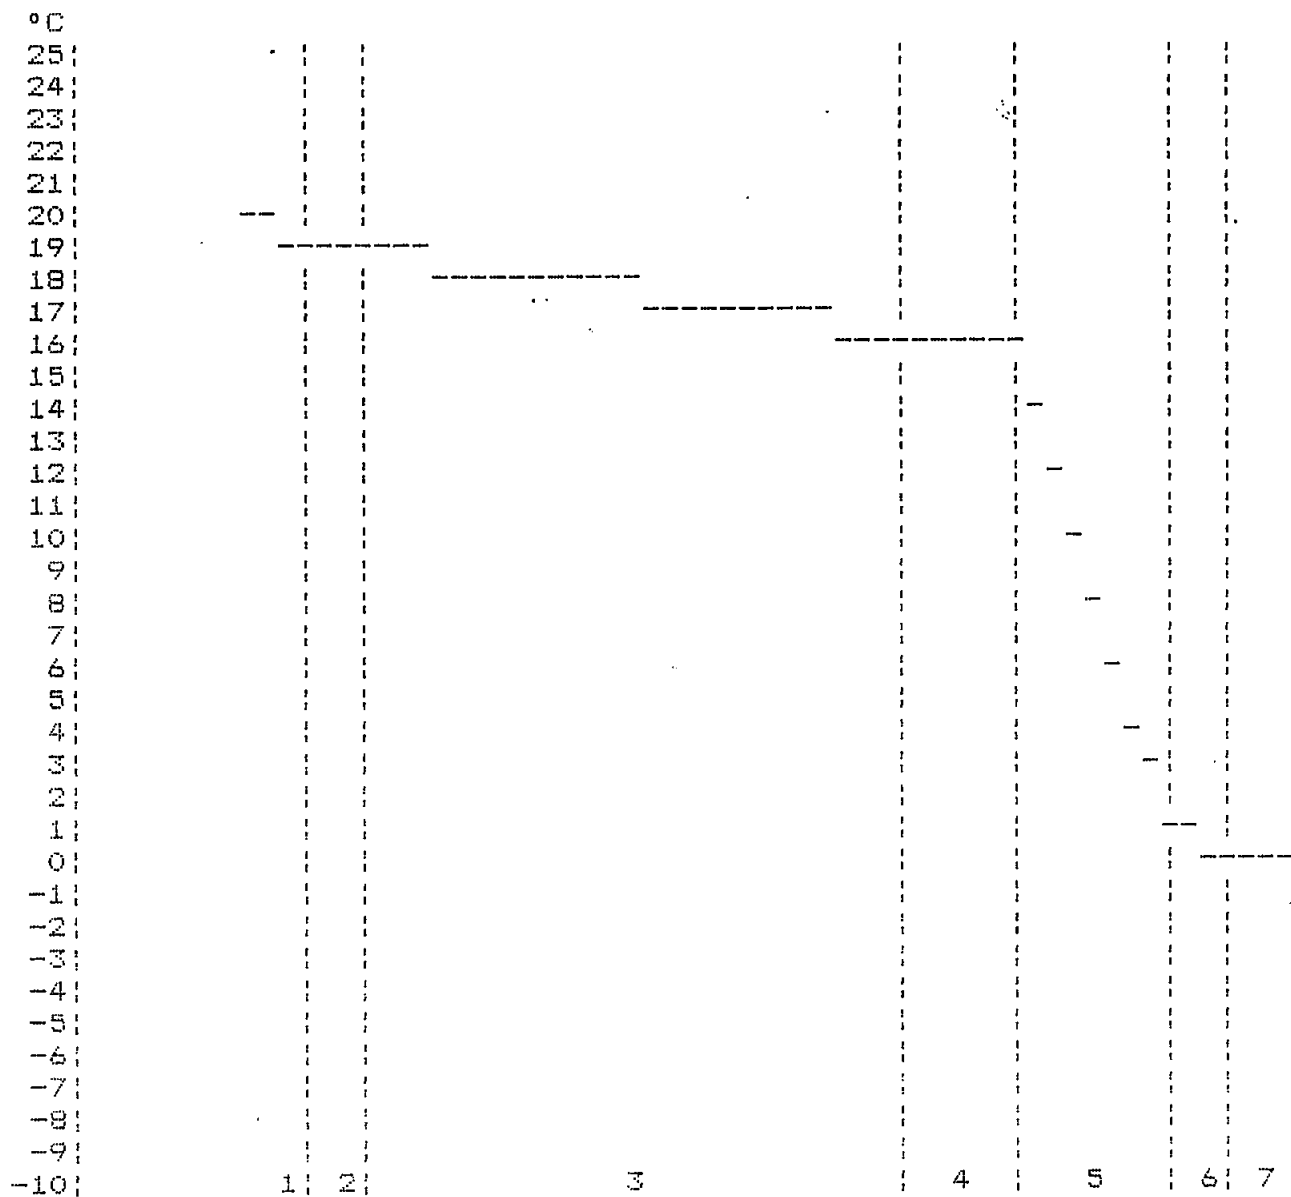

- Temperature

 *** CALCOLO TRASMITTANZA UNITARIA ***

 SOC. IMM. CHIARA CARRARA

MURATURE INTERNA IN LATERIZIO

Cod. Str.: 24

M A T E R I A L I

Lambda s R
 W/m'C metri m2'C/W

151	Resistenze Liminari per superfici verticali - (All'interno dei locali).	-----	-----	0.123
47	Intonaco di cemento, sabbia e calce per interno. . .	0.700	0.015	0.021
117	Muratura portante in laterizio pesante, densita' 1400 Kg/mc, spessote cm 25	-----	0.260	0.750
47	Intonaco di cemento, sabbia e calce per interno. . .	0.700	0.015	0.021
151	Resistenze Liminari per superfici verticali - (All'interno dei locali).	-----	-----	0.123

K = 1/Rt = 0.963 W/mq'C = 0.828 Kcal/hmq'C

Rtotale: Rt= 1.039

 *** CALCOLO IGROMETRICO STRUTTURE ***

STRUTTURA: 24 - MURATURE INTERNA IN LATERIZIO

CONDIZIONI DI CALCOLO

Dati ambiente al contatto
del primo elemento

Temperatura in °C : 20
 Umidita' relativa : 70 %

Dati ambiente al contatto
dell' ultimo elemento


Temperatura in °C : 10
 Umidita' relativa : 80 %

Strato	Spessore in metri	Lamda in W / °C m	Resis/nza in m² °C / W	π in g/hm mmHg	S/π in hm² mmHg/g
1	0.0000	0.00	0.1230	0.000E+00	0.000E+00
2	0.0150	0.70	0.0214	0.450E-02	0.333E+01
3	0.2600	0.00	0.7500	0.129E-01	0.202E+02
4	0.0150	0.70	0.0214	0.450E-02	0.333E+01
5	0.0000	0.00	0.1230	0.000E+00	0.000E+00
	0.2900		1.0389		0.269E+02

K struttura: 0.963 W/m² °C Permeanza: 0.37196E-01 g/h m² mmHg


Strato	dT in °C	T Super. in °C	Pressione sat/zione in mmHg	dPv in mmHg	Pv in mmHg
Amb.i.		20.00	17.530		12.271
1	1.18	18.82	16.296	0.000	12.271
2	0.21	18.61	16.090	0.608	11.663
3	7.22	11.39	10.144	3.687	7.976
4	0.21	11.18	9.984	0.608	7.368
5	1.18	10.00	9.210	0.000	7.368
Amb.e.		10.00	9.210		7.368

 *** D I A G R A M M A D I G L A S E R ***

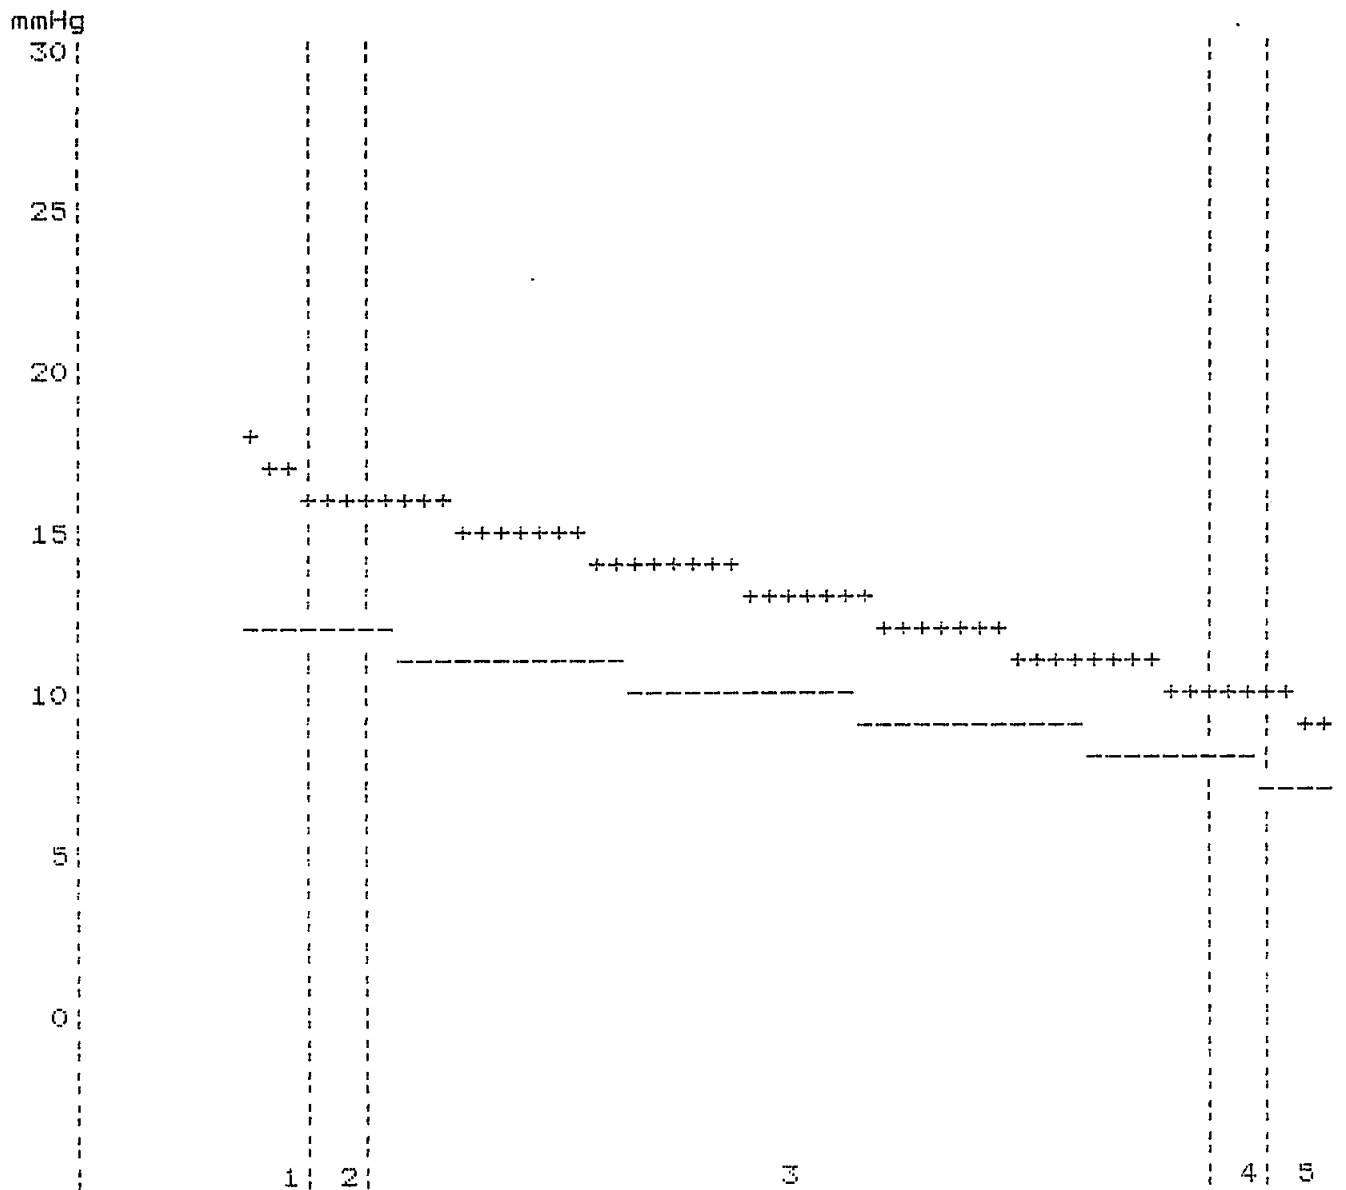

+ Pressioni V.sat.
 - Pressioni Parziali

 *** D I A G R A M M A T E M P E R A T U R E ***

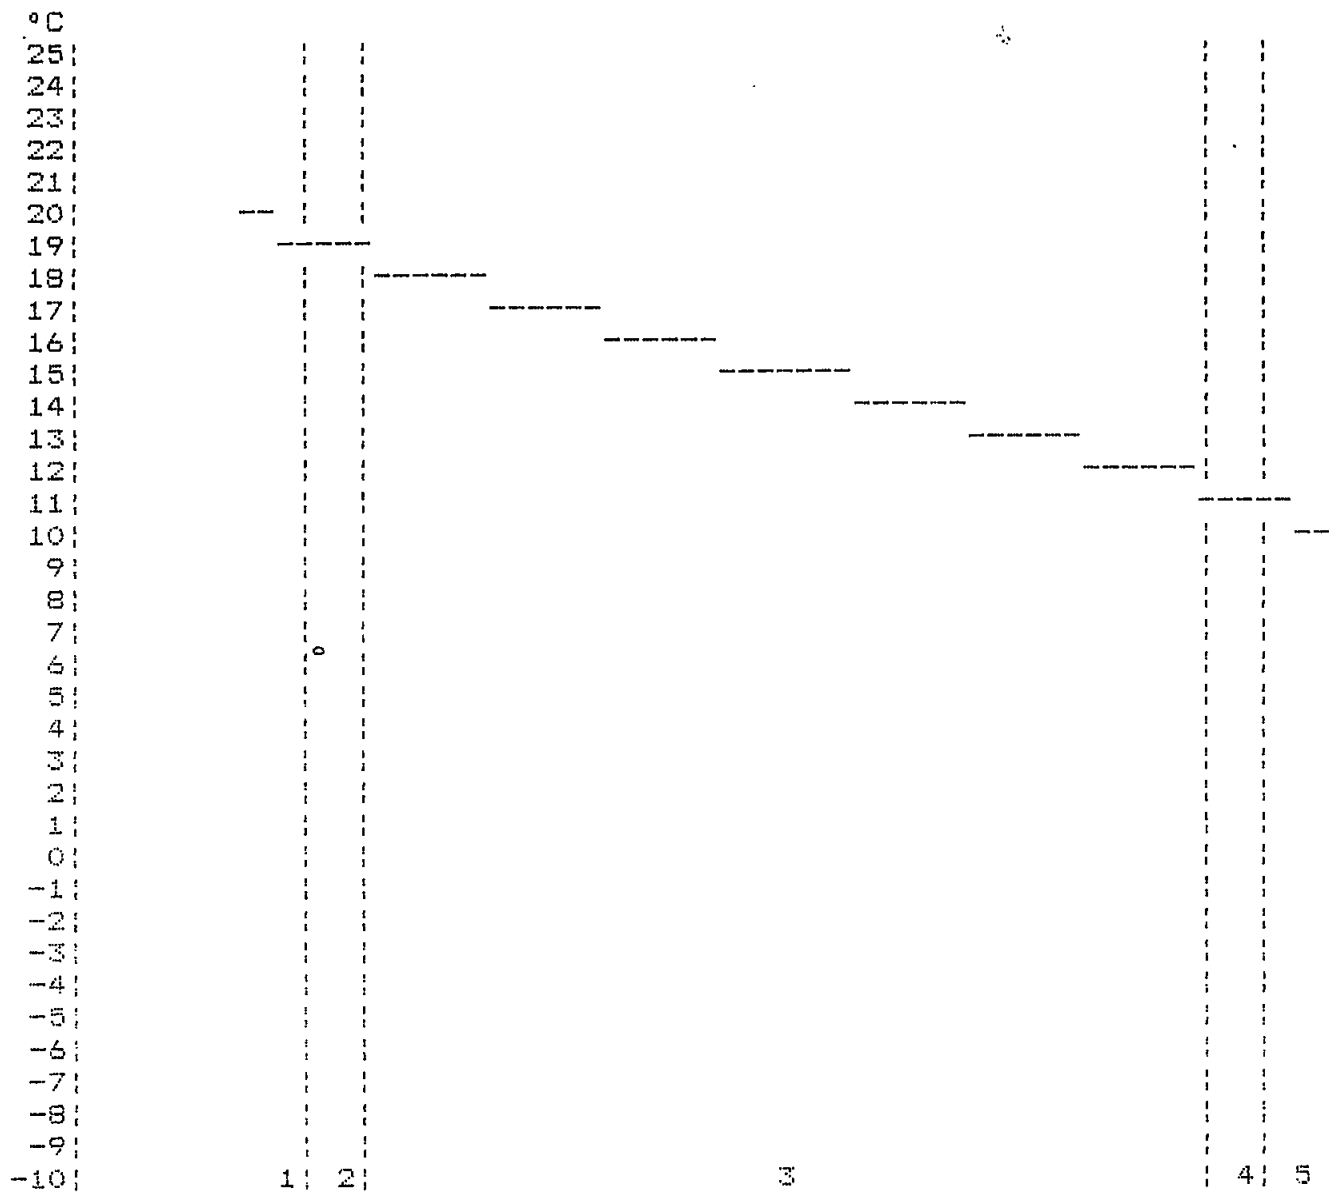

- Temperature

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE DELL' EDIFICIO
[FABB.IMM.CHIARA VIA ROSSELLI CARRARA]

***** C o m p o s i z i o n e V o l u m i *****
Descrizione Volume

[PIANO PRIMO]

Numero n di ricambi orari :.5
Quantita' di volumi . . . :1
Lunghezza volume in metri :26.65
Larghezza volume in metri :10.65
Altezza volume in metri :3.3

Numero record 1

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE DELL' EDIFICIO
[FABB.IMM.CHIARA VIA ROSSELLI CARRARA]

***** C o m p o s i z i o n e V o l u m i *****
Descrizione Volume

[PIANO PRIMO]

Numero n di ricambi orari :.5
Quantita' di volumi . . . :1
Lunghezza volume in metri :22.1
Larghezza volume in metri :12.75
Altezza volume in metri :3.3

Numero record 2

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE DELL' EDIFICIO
[FABB.IMM.CHIARA VIA ROSSELLI CARRARA]

***** C o m p o s i z i o n e V o l u m i *****

Descrizione Volume
[PIANO SOTTOTETTO]

Numero n di ricambi orari :.5
Quantita' di volumi . . . :1
Lunghezza volume in metri :16.15
Larghezza volume in metri :10.8
Altezza volume in metri :3.1

Numero record 3

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE DELL' EDIFICIO
[FABB.IMM.CHIARA VIA ROSSELLI CARRARA]

***** C o m p o s i z i o n e V o l u m i *****

Descrizione Volume
[PIANO SOTTOTETTO]

Numero n di ricambi orari :.5
Quantita' di volumi . . . :1
Lunghezza volume in metri :11.3
Larghezza volume in metri :11.9
Altezza volume in metri :3.1

Numero record 4

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE DELL' EDIFICIO

[FABB.IMM.CHIARA VIA ROSSELLI CARRARA]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:4
N	mq:23.28	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:15.6	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:27.3	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:18.6	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE DELL' EDIFICIO

[FABB.IMM.CHIARA VIA ROSSELLI CARRARA]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:200.13	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:50.765	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:196.11	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:68.455	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE DELL' EDIFICIO
 [FABB.IMM.CHIARA VIA ROSSELLI CARRARA]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 66 e K= .4522676
 [SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:257.57
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE DELL' EDIFICIO
 [FABB.IMM.CHIARA VIA ROSSELLI CARRARA]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 67 e K= .4596281
 [SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:384.3
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE DELL' EDIFICIO

[FABB.IMM.CHIARA VIA ROSSELLI CARRARA]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 24 e K= .9625962

[MURATURE INTERNA IN LATERIZIO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:10	mq:122.4
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE DELL' EDIFICIO

[FABB.IMM.CHIARA VIA ROSSELLI CARRARA]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI TETTO]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :146.95

Numero record :10

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE DELL' EDIFICIO

[FABB.IMM.CHIARA VIA ROSSELLI CARRARA]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO ANGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.41

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :26.4

Numero record 11

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE DELL' EDIFICIO

[FABB.IMM.CHIARA VIA ROSSELLI CARRARA]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SOGLIE]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.48

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :21.6

Numero record 12

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE DELL' EDIFICIO
[FABB.IMM.CHIARA VIA ROSSELLI CARRARA]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico
[PONTE TERMICO DAVANZALI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :32.4

Numero record 13

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE DELL' EDIFICIO
[FABB.IMM.CHIARA VIA ROSSELLI CARRARA]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico
[PONTE TERMICO MAZZETTE FINESTRE]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :145.8

Numero record 14

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

AMBIENTE N. 2		BROGLIO VOLUMI						
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI	
P.P.SOGGIORNO A	SOGG.	1	4.70	4.60	3.00	64.860	0.5	

AMBIENTE N. 2		BROGLIO SUPERFICI			
STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	= SUPERFICIE
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	E	-	1x 1.20x 2.50	= 3.000
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	S	-	2x 1.00x 1.70	= 3.400
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	E	-	1x 4.60x 3.00	= 13.800
SOTTRAZIONE SUPERFICIE					
47	SUPERFICIE MINUENDA	E	-	- x -- x --	= 13.800
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	E	-	- x -- x --	= 3.000
47	SUPERFICIE RISULTANTE	E	-	- x -- x --	= 10.800
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	S	-	1x 4.70x 3.00	= 14.100
SOTTRAZIONE SUPERFICIE					
47	SUPERFICIE MINUENDA	S	-	- x -- x --	= 14.100
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	S	-	- x -- x --	= 3.400
47	SUPERFICIE RISULTANTE	S	-	- x -- x --	= 10.700
66	SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA	In	- 0	1x 4.60x 4.70	= 21.620

AMBIENTE N. 2		BROGLIO PONTI TERMICI		
DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)		TOT. LUNG.
PONTE TERMICO SPIGOLI	0.330	1.00 x	9.30	TOT.= 9.300
PONTE TERMICO ANGOLI	0.410	1.00 x	3.00	TOT.= 3.000
PONTE TERMICO SOGLIE	0.480	1.00 x	1.20	TOT.= 1.200
PONTE TERMICO DAV.E MAZZ.	0.250	2.00 x	1.00	
		2.00 x	2.50	
		4.00 x	1.70	TOT.= 13.800

AMBIENTE N. 3		BROGLIO VOLUMI						
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI	
P.P.K PRANZO A	K-PRANZO	1	3.70	5.00	3.00	55.500	0.5	

AMBIENTE N. 3		BROGLIO SUPERFICIE			
STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	= SUPERFICIE
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	E	-	1x 1.20x 2.50	= 3.000
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	N	-	1x 3.70x 3.00	= 11.100
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	E	-	1x 5.00x 3.00	= 15.000
SOTTRAZIONE SUPERFICIE					
47	SUPERFICIE MINUENDA	E	-	- x -- x --	= 15.000
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	E	-	- x -- x --	= 3.000
47	SUPERFICIE RISULTANTE	E	-	- x -- x --	= 12.000
66	SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA	In	- 0	1x 3.70x 5.00	= 18.500

AMBIENTE N. 3		BROGLIO PONTI TERMICI		
DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)		TOT. LUNG.
PONTE TERMICO SPIGOLI	0.330	1.00 x	8.70	TOT.= 8.700
PONTE TERMICO ANGOLI	0.410	1.00 x	3.00	TOT.= 3.000
PONTE TERMICO SOGLIE	0.480	1.00 x	1.20	TOT.= 1.200
PONTE TERMICO MAZZ.	0.250	2.00 x	2.50	TOT.= 5.000

AMBIENTE N. 4		BROGLIO VOLUMI						
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI	
P.P. WC A	WC	1	1.20	5.00	3.00	18.000	1.0	

AMBIENTE N. 4		BROGLIO SUPERFICIE					
STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)			= SUPERFICIE
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	N	-	1x	0.90x	1.20	= 1.080
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	N	-	1x	1.20x	3.00	= 3.600
SOTTRAZIONE SUPERFICIE							
47	SUPERFICIE MINUENDA	N	-	- x	-- x	--	= 3.600
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	N	-	- x	-- x	--	= 1.080
47	SUPERFICIE RISULTANTE	N	-	- x	-- x	--	= 2.520
66	SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA	In	- 0	1x	1.20x	5.00	= 6.000

DESCRIZIONE PONTE TERMICO	0.250	1.00 x 3.30	TOT.= 3.300
PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.			
PONTE TERMICO SPIGOLI	0.330	1.00 x 1.20	TOT.= 1.200

AMBIENTE N. 5		BROGLIO VOLUMI					
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI
P.P. CAMERA1 A	CAMERA1	1	2.70	3.50	3.00	28.350	0.5

AMBIENTE N. 5		BROGLIO SUPERFICIE					
STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	= SUPERFICIE		
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	N	-	1x 1.20x 1.20	=	1.440	
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	N	-	1x 2.70x 3.00	=	8.100	
SOTTRAZIONE SUPERFICIE							
47	SUPERFICIE MINUENDA	N	-	- x -- x --	=	8.100	
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	N	-	- x -- x --	=	1.440	
47	SUPERFICIE RISULTANTE	N	-	- x -- x --	=	6.660	
66	SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA	In	- 0	1x 2.70x 3.50	=	9.450	

AMBIENTE N. 5		BROGLIO PONTI TERMICI		
DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)	TOT. LUNG.	
PONTE TERMICO SPIGOLI	0.330	1.00 x 2.70	TOT.=	2.700
PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.	0.250	3.00 x 1.20	TOT.=	3.600

AMBIENTE N. 6		BROGLIO VOLUMI					
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI
P.P. CAMERA2 A	CAMERA2	1	2.50	5.00	3.00	37.500	0.5

AMBIENTE N. 6		BROGLIO SUPERFICIE					
STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	= SUPERFICIE		
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	N	-	1x 1.20x 1.20	=	1.440	
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	N	-	1x 2.50x 3.00	=	7.500	
SOTTRAZIONE SUPERFICIE							
47	SUPERFICIE MINUENDA	N	-	- x -- x --	=	7.500	
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	N	-	- x -- x --	=	1.440	
47	SUPERFICIE RISULTANTE	N	-	- x -- x --	=	6.060	
66	SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA	In	- 0	1x 2.50x 5.00	=	12.500	

AMBIENTE N. 6		BROGLIO PONTI TERMICI		
DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)	TOT. LUNG.	
PONTE TERMICO SPIGOLI	0.330	1.00 x 2.50	TOT.=	2.500
PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.	0.250	1.00 x 3.60	TOT.=	3.600

AMBIENTE N. 7		BROGLIO VOLUMI					
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI
P.P. CAMERA3 A	CAMERA3	1	3.70	4.60	3.00	51.060	0.5

AMBIENTE N. 7		BROGLIO SUPERFICIE					
STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	= SUPERFICIE		
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	S	-	1x 1.20x 2.50	=	3.000	
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	S	-	1x 3.70x 3.00	=	11.100	
SOTTRAZIONE SUPERFICIE							
47	SUPERFICIE MINUENDA	S	-	- x -- x --	=	11.100	
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	S	-	- x -- x --	=	3.000	
47	SUPERFICIE RISULTANTE	S	-	- x -- x --	=	9.100	
66	SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA	In	- 0	1x 3.70x 4.60	=	17.020	

AMBIENTE N. 7		BROGLIO PONTI TERMICI		
DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)	TOT. LUNG.	
PONTE TERMICO SPIGOLI	0.330	1.00 x 3.70	TOT.=	3.700
PONTE TERMICO SOGLIE	0.480	1.00 x 1.20	TOT.=	1.200
PONTE TERMICO MAZZ.	0.250	2.00 x 2.50	TOT.=	5.000

AMBIENTE N. 8		BROGLIO VOLUMI					
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI
P.P. BAGNO A	BAGNO	1	4.60	1.40	3.00	19.320	1.0

66	SOLAIO TERRAZZA	ISOLATO DI COPERTURA	In	-	0	1x	1.40x	4.60	=	6.440

AMBIENTE N. 8			BROGLIO PONTI TERMICI							
DESCRIZIONE PONTE TERMICO		TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)		TOT. LUNG.					
PONTE TERMICO SPIGOLI		0.330	1.00 x 1.40		TOT.= 1.400					

AMBIENTE N. 9			BROGLIO VOLUMI							
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI			
P.P. SOGGIORNO B	SOGG.	1	4.60	5.20	3.00	71.760	0.5			

AMBIENTE N. 9			BROGLIO SUPERFICIE							
STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)		= SUPERFICIE				
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	S	-	1x 1.20x 2.50		= 3.000				
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	S	-	1x 5.20x 3.00		= 15.600				
SOTTRAZIONE SUPERFICIE										
47	SUPERFICIE MINUENDA	S	-	- x -- x --		= 15.600				
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	S	-	- x -- x --		= 3.000				
47	SUPERFICIE RISULTANTE	S	-	- x -- x --		= 12.600				

AMBIENTE N. 9			BROGLIO PONTI TERMICI							
DESCRIZIONE PONTE TERMICO		TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)		TOT. LUNG.					
PONTE TERMICO SOGLIE		0.480	1.00 x 1.20		TOT.= 1.200					
PONTE TERMICO MAZZ.		0.250	2.00 x 2.50		TOT.= 5.000					

AMBIENTE N. 10			BROGLIO VOLUMI							
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI			
P.P. K-PRANZO B	K-PRANZO	1	5.20	3.20	3.00	49.920	0.5			

AMBIENTE N. 10			BROGLIO SUPERFICIE							
STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)		= SUPERFICIE				
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	S	-	1x 1.00x 1.70		= 1.700				
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	S	-	1x 5.20x 3.00		= 15.600				
SOTTRAZIONE SUPERFICIE										
47	SUPERFICIE MINUENDA	S	-	- x -- x --		= 15.600				
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	S	-	- x -- x --		= 1.700				
47	SUPERFICIE RISULTANTE	S	-	- x -- x --		= 13.900				

AMBIENTE N. 10			BROGLIO PONTI TERMICI							
DESCRIZIONE PONTE TERMICO		TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)		TOT. LUNG.					
PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.		0.250	1.00 x 1.20		TOT.= 1.200					
			2.00 x 1.70		TOT.= 4.600					

AMBIENTE N. 11			BROGLIO VOLUMI							
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI			
P.P.CAMERA1 B	CAMERA1	1	3.30	5.00	3.00	49.500	0.5			

AMBIENTE N. 11			BROGLIO SUPERFICIE							
STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)		= SUPERFICIE				
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	N	-	1x 1.20x 1.20		= 1.440				
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	N	-	1x 3.30x 3.00		= 9.900				
SOTTRAZIONE SUPERFICIE										
47	SUPERFICIE MINUENDA	N	-	- x -- x --		= 9.900				
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	N	-	- x -- x --		= 1.440				
47	SUPERFICIE RISULTANTE	N	-	- x -- x --		= 8.460				

AMBIENTE N. 11			BROGLIO PONTI TERMICI							
DESCRIZIONE PONTE TERMICO		TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)		TOT. LUNG.					
PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.		0.250	3.00 x 1.20		TOT.= 3.600					

AMBIENTE N. 12			BROGLIO VOLUMI							
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI			
P.P. CAMERA2 B	CAMERA2	1	3.80	3.60	3.00	41.040	0.5			

AMBIENTE N. 12			BROGLIO SUPERFICIE							
STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)		= SUPERFICIE				

47	SUPERFICIE MINUENDA	N	-	- x -- x --	=	11.400
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	N	-	- x -- x --	=	1.440
47	SUPERFICIE RISULTANTE	N	-	- x -- x --	=	9.960
24	MURATURE INTERNA IN LATERIZIO	In	-	1x 3.60x 3.00	=	10.800

AMBIENTE N. 12 BROGLIO PONTI TERMICI

DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)	TOT. LUNG.
PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.	0.250	1.00 x 3.60	TOT.= 3.600

AMBIENTE N. 13 BROGLIO VOLUMI						
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME RIC.ORARI
	COPIA LOGICA AMBIENTE N. 9					

AMBIENTE N. 14 BROGLIO VOLUMI						
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME RIC.ORARI
	COPIA LOGICA AMBIENTE N. 12					

AMBIENTE N. 15 BROGLIO VOLUMI						
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME RIC.ORARI
	COPIA LOGICA AMBIENTE N. 4					

AMBIENTE N. 16 BROGLIO VOLUMI						
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME RIC.ORARI
P.P. CAMERA1 D	CAMERA1	1	2.60	4.00	3.00	31.200 0.5

AMBIENTE N. 16 BROGLIO SUPERFICI						
STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	= SUPERFICIE	
34	SUPERFICI VETRATE 4-5-4 IN LEGNO	N	-	1x 1.20x 1.20	=	1.440
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	N	-	1x 2.60x 3.00	=	7.800
SOTTRAZIONE SUPERFICIE						
47	SUPERFICIE MINUENDA	N	-	- x -- x --	=	7.800
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	N	-	- x -- x --	=	1.440
47	SUPERFICIE RISULTANTE	N	-	- x -- x --	=	6.360

AMBIENTE N. 16 BROGLIO PONTI TERMICI

DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)	TOT. LUNG.
PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.	0.250	1.00 x 3.60	TOT.= 3.600

AMBIENTE N. 17 BROGLIO VOLUMI						
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME RIC.ORARI
	COPIA LOGICA AMBIENTE N. 14					

AMBIENTE N. 18 BROGLIO VOLUMI						
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME RIC.ORARI
	COPIA LOGICA AMBIENTE N. 9					

AMBIENTE N. 19 BROGLIO VOLUMI						
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME RIC.ORARI
P.P. CAMERA1 E	CAMERA1	1	3.50	3.70	3.00	38.850 0.5

AMBIENTE N. 19 BROGLIO SUPERFICI						
STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	= SUPERFICIE	
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	S	-	1x 1.00x 1.70	=	1.700
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	S	-	1x 3.70x 3.00	=	11.100
SOTTRAZIONE SUPERFICIE						
47	SUPERFICIE MINUENDA	S	-	- x -- x --	=	11.100
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	S	-	- x -- x --	=	1.700

DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)	TOT. LUNG.
PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.	0.250	1.00 x 4.40	TOT.= 4.400

AMBIENTE N. 20 BROGLIO VOLUMI	
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME QUANT. LUNGHEZ. LARGHEZ. ALTEZZA VOLUME RIC.ORARI
	COPIA LOGICA AMBIENTE N. 8

AMBIENTE N. 21 BROGLIO VOLUMI	
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME QUANT. LUNGHEZ. LARGHEZ. ALTEZZA VOLUME RIC.ORARI
	COPIA LOGICA AMBIENTE N. 7

AMBIENTE N. 22 BROGLIO VOLUMI	
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME QUANT. LUNGHEZ. LARGHEZ. ALTEZZA VOLUME RIC.ORARI
P.P. SOGGIORNO F	SOGGIORNO 1 3.70 8.50 3.00 94.350 0.5

AMBIENTE N. 22 BROGLIO SUPERFICI	
STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE ORIENT. T.I.F. (N.xLUNGH.xLARGH.) = SUPERFICIE
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO 0 - 1x 1.20x 2.50 = 3.000
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30 0 - 1x 3.70x 3.00 = 11.100
SOTTRAZIONE SUPERFICIE	
47	SUPERFICIE MINUENDA 0 - - x -- x -- = 11.100
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA 0 - - x -- x -- = 3.000
47	SUPERFICIE RISULTANTE 0 - - x -- x -- = 8.100
66	SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA In - 0 1x 3.70x 8.50 = 31.450

AMBIENTE N. 22 BROGLIO PONTI TERMICI	
DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA (QUANT. x LUNG.) TOT. LUNG.
PONTE TERMICO SPIGOLI+	0.330 1.00 x 3.70 TOT.= 3.700
PONTE TERMICO SOGLIE	0.480 1.00 x 1.20 TOT.= 1.200
PONTE TERMICO MAZZ.	0.250 1.00 x 5.00 TOT.= 5.000

AMBIENTE N. 23 BROGLIO VOLUMI	
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME QUANT. LUNGHEZ. LARGHEZ. ALTEZZA VOLUME RIC.ORARI
P.P. K-PRANZO F	K-PRANZO F 1 4.60 3.00 3.00 41.400 0.5

AMBIENTE N. 23 BROGLIO SUPERFICI	
STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE ORIENT. T.I.F. (N.xLUNGH.xLARGH.) = SUPERFICIE
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO S - 1x 1.00x 1.70 = 1.700
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO 0 - 1x 1.20x 2.50 = 3.000
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30 S - 1x 3.00x 3.00 = 9.000
SOTTRAZIONE SUPERFICIE	
47	SUPERFICIE MINUENDA S - - x -- x -- = 9.000
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA S - - x -- x -- = 1.700
47	SUPERFICIE RISULTANTE S - - x -- x -- = 7.300
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30 0 - 1x 4.60x 3.00 = 13.800
SOTTRAZIONE SUPERFICIE	
47	SUPERFICIE MINUENDA 0 - - x -- x -- = 13.800
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA 0 - - x -- x -- = 3.000
47	SUPERFICIE RISULTANTE 0 - - x -- x -- = 10.800
66	SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA In - 0 1x 4.60x 3.00 = 13.800

AMBIENTE N. 23 BROGLIO PONTI TERMICI	
DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA (QUANT. x LUNG.) TOT. LUNG.
PONTE TERMICO SOGLIE	0.480 1.00 x 1.20 TOT.= 1.200
PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.	0.250 2.00 x 1.70 2.00 x 2.50 1.00 x 1.00 TOT.= 9.400
PONTE TERMICO SPIGOLI+	0.330 1.00 x 7.60 TOT.= 7.600
PONTE TERMICO ANGOLI	0.410 1.00 x 3.00 TOT.= 3.000

AMBIENTE N. 24 BROGLIO VOLUMI	
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME QUANT. LUNGHEZ. LARGHEZ. ALTEZZA VOLUME RIC.ORARI

AMBIENTE N. 24		BROGLIO SUPERFICIE							
STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	=	SUPERFICIE			
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	S	-	1x 1.00x 1.70	=	1.700			
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	S	-	1x 2.30x 3.00	=	6.900			
SOTTRAZIONE SUPERFICIE									
47	SUPERFICIE MINUENDA	S	-	- x -- x --	=	6.900			
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	S	-	- x -- x --	=	1.700			
47	SUPERFICIE RISULTANTE	S	-	- x -- x --	=	5.200			
66	SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA	In	- 0	1x 2.30x 4.60	=	10.580			

AMBIENTE N. 24		BROGLIO PONTI TERMICI				
DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)			TOT. LUNG.	
PONTE TERMICO SPIGOLI	0.330	1.00 x	2.30	TOT.=	2.300	
PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.	0.250	1.00 x	4.40	TOT.=	4.400	

AMBIENTE N. 25 BROGLIO VOLUMI									
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ.	VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI	
COPIA LOGICA AMBIENTE N. 20									

		BROGLIO VOLUMI							
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI		
P.P. CAMERA2 F	CAMERA2	1	3.50	3.50	3.00	36.750	0.5		

AMBIENTE N. 26		BROGLIO SUPERFICIE							
STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)			=	SUPERFICIE	
34	SUPERFICIE VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	N	-	1x	1.20x	1.20	=	1.440	
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	N	-	1x	3.50x	3.00	=	10.500	
SOTTRAZIONE SUPERFICIE									
47	SUPERFICIE MINUENDA	N	-	- x	-- x	--	=	10.500	
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	N	-	- x	-- x	--	=	1.440	
47	SUPERFICIE RISULTANTE	N	-	- x	-- x	--	=	9.060	
66	SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA	In	- 0	1x	3.50x	3.50	=	12.250	

AMBIENTE N. 26		BROGLIO PONTI TERMICI				
DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)			TOT. LUNG.	
PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.	0.250	1.00 x	3.60	TOT.=	3.600	
PONTE TERMICO SPIGOLI	0.330	1.00 x	3.50	TOT.=	3.500	

		BROGLIO VOLUMI							
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI		
P.P. BAGNO F	BAGNO	1	2.70	2.70	3.00	21.870	1.0		

AMBIENTE N. 27		BROGLIO SUPERFICIE							
STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	=	SUPERFICIE			
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	N	-	1x 0.90x 1.20	=	1.080			
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	N	-	1x 2.70x 3.00	=	8.100			
SOTTRAZIONE SUPERFICIE									
47	SUPERFICIE MINUENDA	N	-	- x -- x --	=	8.100			
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	N	-	- x -- x --	=	1.080			
47	SUPERFICIE RISULTANTE	N	-	- x -- x --	=	7.020			
66	SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA	In	- 0	1x 2.70x 2.70	=	7.290			

AMBIENTE N. 27		BROGLIO PONTI TERMICI					
DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)			TOT. LUNG.		
PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.	0.250	1.00	x	3.30	TOT.=	3.300	
PONTE TERMICO SPIGOLI	0.330	1.00	x	2.70	TOT.=	2.700	

		BROGLIO VOLUMI							
(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI		
P.P.CAMERA3 F	CAMERA3	1	4.60	4.30	3.00	59.340	0.5		

AMBIENTE N. 28		BROGLIO SUPERFICIE							
STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	=	SUPERFICIE			
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	0	-	1x 1.20x 2.50	=	3.000			
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	N	-	1x 4.30x 3.00	=	12.900			

47	SUPERFICIE MINUENDA	0	-	-	x	--	x	--	=	13.000
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	0	-	-	x	--	x	--	=	3.000
47	SUPERFICIE RISULTANTE	0	-	-	x	--	x	--	=	10.800
66	SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA	In	-	0	1x	4.60x	4.30		=	19.780

AMBIENTE N. 28 BROGLIO PONTI TERMICI

DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)	TOT. LUNG.
PONTE TERMICO SOGLIE	0.480	1.00 x 1.20	TOT.= 1.200
PONTE TERMICO MAZZ.	0.250	1.00 x 5.00	TOT.= 5.000
PONTE TERMICO SPIGOLI	0.330	1.00 x 8.90	TOT.= 8.900
PONTE TERMICO ANGOLI	0.410	1.00 x 3.00	TOT.= 3.000

AMBIENTE N. 29 BROGLIO VOLUMI

(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI
P.SOTT. CUCINA S	CUCINA	1	5.20	5.00	2.80	72.800	0.5

AMBIENTE N. 29 BROGLIO SUPERFICI

STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	= SUPERFICIE
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	N	-	1x 1.00x 1.00	= 1.000
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	E	-	1x 2.00x 2.40	= 4.800
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	N	-	1x 5.20x 2.20	= 11.440
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	E	-	1x 5.00x 2.80	= 14.000
SOTTRAZIONE SUPERFICIE					
47	SUPERFICIE MINUENDA	E	-	- x -- x --	= 14.000
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	E	-	- x -- x --	= 4.800
47	SUPERFICIE RISULTANTE	E	-	- x -- x --	= 9.200
67	SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5	In	-	1x 5.20x 5.00	= 26.000

AMBIENTE N. 29 BROGLIO PONTI TERMICI

DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)	TOT. LUNG.
PONTE TERMICO SPIGOLI	0.330	1.00 x 10.20	TOT.= 10.200
PONTE TERMICO SOGLIE	0.480	1.00 x 2.40	TOT.= 2.400
PONTE TERMICO MAZZ.	0.250	1.00 x 4.00	TOT.= 4.000
PONTE TERMICO ANGOLI	0.410	1.00 x 2.20	TOT.= 2.200

AMBIENTE N. 30 BROGLIO VOLUMI

(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI
P.SOTT.SOGGIORNO S	SOGGIORNO	1	5.10	4.60	2.80	65.688	0.5

AMBIENTE N. 30 BROGLIO SUPERFICI

STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	= SUPERFICIE
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	E	-	1x 2.00x 2.40	= 4.800
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	E	-	1x 4.60x 2.80	= 12.880
SOTTRAZIONE SUPERFICIE					
47	SUPERFICIE MINUENDA	E	-	- x -- x --	= 12.880
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	E	-	- x -- x --	= 4.800
47	SUPERFICIE RISULTANTE	E	-	- x -- x --	= 8.080
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	S	-	1x 5.10x 2.20	= 11.220
67	SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5	In	-	1x 5.10x 4.60	= 23.460

AMBIENTE N. 30 BROGLIO PONTI TERMICI

DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)	TOT. LUNG.
PONTE TERMICO SOGLIE	0.480	1.00 x 2.40	TOT.= 2.400
PONTE TERMICO SPIGOLI+	0.330	1.00 x 9.70	TOT.= 9.700
PONTE TERMICO MAZZ.	0.250	2.00 x 2.00	TOT.= 4.000
PONTE TERMICO ANGOLI	0.410	1.00 x 2.20	TOT.= 2.200

AMBIENTE N. 31 BROGLIO VOLUMI

(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI
P.SOTT.CAMERA1 S	CAMERA1	1	5.10	3.40	2.70	46.818	0.5

AMBIENTE N. 31 BROGLIO SUPERFICI

STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	= SUPERFICIE
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	S	-	1x 1.00x 0.70	= 0.700
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	In	-	1x 1.00x 1.00	= 1.000
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	S	-	1x 5.10x 2.20	= 11.220
SOTTRAZIONE SUPERFICIE					

AMBIENTE N. 31 BROGLIO PONTI TERMICI

DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)	TOT. LUNG.
PONTE TERMICO SPIGOLI	0.330	1.00 x 5.10	TOT.= 5.100
PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.	0.250	1.00 x 7.40	TOT.= 7.400

AMBIENTE N. 32 BROGLIO VOLUMI

(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI
P.SOTT. WC 6	WC	1	1.50	3.10	2.70	12.555	1.0

AMBIENTE N. 32 BROGLIO SUPERFICIE

STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	= SUPERFICIE
34	SUPERFICIE VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	In	- 0	1x 0.70x 1.00	= 0.700
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	S	-	1x 1.50x 2.20	= 3.300
67	SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5	In	- 0	1x 1.50x 3.10	= 4.650
SOTTRAZIONE SUPERFICIE					
67	SUPERFICIE MINUENDA	In	- 0	- x -- x --	= 4.650
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	In	- 0	- x -- x --	= 0.700
67	SUPERFICIE RISULTANTE	In	- 0	- x -- x --	= 3.950

AMBIENTE N. 32 BROGLIO PONTI TERMICI

DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)	TOT. LUNG.
PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.	0.250	1.00 x 3.40	TOT.= 3.400
PONTE TERMICO SPIGOLI	0.330	1.00 x 1.50	TOT.= 1.500

AMBIENTE N. 33 BROGLIO VOLUMI

(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI
P.SOTT.CAMERA2 6	CAMERA2	1	3.55	4.60	2.80	45.724	0.5

AMBIENTE N. 33 BROGLIO SUPERFICIE

STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	= SUPERFICIE
34	SUPERFICIE VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	S	-	1x 1.00x 0.70	= 0.700
34	SUPERFICIE VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	In	- 0	1x 1.00x 1.00	= 1.000
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	S	-	1x 3.55x 2.20	= 7.810
SOTTRAZIONE SUPERFICIE					
47	SUPERFICIE MINUENDA	S	-	- x -- x --	= 7.810
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	S	-	- x -- x --	= 0.700
47	SUPERFICIE RISULTANTE	S	-	- x -- x --	= 7.110
67	SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5	In	- 0	1x 3.55x 4.60	= 16.330
SOTTRAZIONE SUPERFICIE					
67	SUPERFICIE MINUENDA	In	- 0	- x -- x --	= 16.330
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	In	- 0	- x -- x --	= 1.000
67	SUPERFICIE RISULTANTE	In	- 0	- x -- x --	= 15.330

AMBIENTE N. 33 BROGLIO PONTI TERMICI

DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)	TOT. LUNG.
PONTE TERMICO SPIGOLI	0.330	1.00 x 3.55	TOT.= 3.550
PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.	0.250	1.00 x 7.40	TOT.= 7.400

AMBIENTE N. 34 BROGLIO VOLUMI

(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI
P.SOTT.BAGNO 6	BAGNO	1	1.80	3.60	2.80	18.144	1.0

AMBIENTE N. 34 BROGLIO SUPERFICIE

STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	= SUPERFICIE
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	N	-	1x 1.80x 2.20	= 3.960
67	SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5	In	- 0	1x 1.80x 3.60	= 6.480

AMBIENTE N. 34 BROGLIO PONTI TERMICI

DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)	TOT. LUNG.
PONTE TERMICO SPIGOLI	0.330	1.00 x 1.80	TOT.= 1.800

AMBIENTE N. 35 BROGLIO VOLUMI

(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI
P.SOTT.CAMERA2 6	CAMERA2	1	5.20	3.40	2.80	52.816	0.5

AMBIENTE N. 35 BROGLIO SUPERFICIE

STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	= SUPERFICIE
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	N	-	1x 2.20x 2.00	= 4.400
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	E	-	1x 0.70x 1.20	= 0.840
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	N	-	1x 5.20x 2.20	= 11.440
SOTTRAZIONE SUPERFICIE					
47	SUPERFICIE MINUENDA	N	-	- x -- x --	= 11.440
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	N	-	- x -- x --	= 4.400
47	SUPERFICIE RISULTANTE	N	-	- x -- x --	= 7.040
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	E	-	1x 1.80x 2.20	= 3.960
SOTTRAZIONE SUPERFICIE					
47	SUPERFICIE MINUENDA	E	-	- x -- x --	= 3.960
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	E	-	- x -- x --	= 0.840
47	SUPERFICIE RISULTANTE	E	-	- x -- x --	= 3.120
67	SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5	In	0	1x 5.20x 3.60	= 18.720
67	SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5	In	0	1x 2.00x 1.80	= 3.600
24	MURATURE INTERNA IN LATERIZIO	In	10	1x 3.60x 2.80	= 10.080

AMBIENTE N. 35 BROGLIO PONTI TERMICI

DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)	TOT. LUNG.
PONTE TERMICO SOGLIE	0.480	1.00 x 2.20	TOT.= 2.200
PONTE TERMICO DAV. MAZZ.	0.250	1.00 x 2.00	
		2.00 x 2.00	
		1.00 x 0.70	TOT.= 6.700
PONTE TERMICO SPIGOLI	0.330	1.00 x 7.00	TOT.= 7.000

AMBIENTE N. 36 BROGLIO VOLUMI

(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI
	COPIA LOGICA AMBIENTE N. 34						

AMBIENTE N. 37 BROGLIO VOLUMI

(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI
P.SOTT.STUDIO H	STUDIO	1	3.70	3.70	2.80	38.332	0.5

AMBIENTE N. 37 BROGLIO SUPERFICIE

STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	= SUPERFICIE
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	N	-	1x 1.20x 1.00	= 1.200
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	N	-	1x 3.70x 2.20	= 8.140
SOTTRAZIONE SUPERFICIE					
47	SUPERFICIE MINUENDA	N	-	- x -- x --	= 8.140
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	N	-	- x -- x --	= 1.200
47	SUPERFICIE RISULTANTE	N	-	- x -- x --	= 6.940
67	SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5	In	0	1x 3.70x 3.70	= 13.690

AMBIENTE N. 37 BROGLIO PONTI TERMICI

DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)	TOT. LUNG.
PONTE TERMICO SPIGOLI	0.330	1.00 x 3.70	TOT.= 3.700
PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.	0.250	1.00 x 3.20	TOT.= 3.200

AMBIENTE N. 38 BROGLIO VOLUMI

(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI
P.SOTT.CAMERA H	CAMERA	1	5.15	4.60	2.80	66.332	0.5

AMBIENTE N. 38 BROGLIO SUPERFICIE

STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	= SUPERFICIE
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	S	-	1x 1.00x 0.70	= 0.700
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	In	0	1x 1.00x 1.00	= 1.000
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	S	-	1x 5.15x 2.20	= 11.330
SOTTRAZIONE SUPERFICIE					
47	SUPERFICIE MINUENDA	S	-	- x -- x --	= 11.330
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	S	-	- x -- x --	= 0.700
47	SUPERFICIE RISULTANTE	S	-	- x -- x --	= 10.630
67	SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5	In	0	1x 5.15x 4.60	= 23.690
SOTTRAZIONE SUPERFICIE					
67	SUPERFICIE MINUENDA	In	0	- x -- x --	= 23.690

AMBIENTE N. 39 BROGLIO PONTI TERMICI

DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)	TOT. LUNG.
PONTE TERMICO SPIGOLI	0.330	1.00 x 5.15	TOT.= 5.150
PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.	0.250	7.40 x 1.00	TOT.= 7.400

AMBIENTE N. 39 BROGLIO VOLUMI

(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI
P.SOTT. K-PRANZO E	K-PRANZO	1	5.15	4.60	2.80	66.332	0.5

AMBIENTE N. 39 BROGLIO SUPERFICIE

STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	= SUPERFICIE
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	0	-	1x 2.00x 2.40	= 4.800
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	S	-	1x 5.15x 2.20	= 11.330
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	0	-	1x 4.60x 2.80	= 12.880
SOTTRAZIONE SUPERFICIE					
47	SUPERFICIE MINUENDA	0	-	- x -- x --	= 12.880
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	0	-	- x -- x --	= 4.800
47	SUPERFICIE RISULTANTE	0	-	- x -- x --	= 8.080
67	SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5	In	- 0	1x 5.15x 4.60	= 23.690

AMBIENTE N. 39 BROGLIO PONTI TERMICI

DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)	TOT. LUNG.
PONTE TERMICO SPIGOLI	0.330	9.75 x 1.00	TOT.= 9.750
PONTE TERMICO SOGLIE	0.480	1.00 x 2.40	TOT.= 2.400
PONTE TERMICO MAZZ.	0.250	2.00 x 2.00	TOT.= 4.000

AMBIENTE N. 40 BROGLIO VOLUMI

(DESCRIZ.AMBIENTE)	DESCRIZ. VOLUME	QUANT.	LUNGHEZ.	LARGHEZ.	ALTEZZA	VOLUME	RIC.ORARI
P.SOTT.SOGGIORNO E	SOGGIORNO	1	5.15	7.00	2.80	100.940	0.5

AMBIENTE N. 40 BROGLIO SUPERFICIE

STRUT.	DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	ORIENT.	T.I.F.	(N.xLUNGH.xLARGH.)	= SUPERFICIE
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	N	-	1x 1.20x 1.00	= 1.200
34	SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO	0	-	1x 2.00x 2.40	= 4.800
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	N	-	1x 5.15x 2.20	= 11.330
SOTTRAZIONE SUPERFICIE					
47	SUPERFICIE MINUENDA	N	-	- x -- x --	= 11.330
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	N	-	- x -- x --	= 1.200
47	SUPERFICIE RISULTANTE	N	-	- x -- x --	= 10.130
47	MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30	0	-	1x 7.00x 2.80	= 19.600
SOTTRAZIONE SUPERFICIE					
47	SUPERFICIE MINUENDA	0	-	- x -- x --	= 19.600
34	SUPERFICIE SOTTRAENDA	0	-	- x -- x --	= 4.800
47	SUPERFICIE RISULTANTE	0	-	- x -- x --	= 14.800
67	SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5	In	- 0	1x 7.00x 5.15	= 36.050

AMBIENTE N. 40 BROGLIO PONTI TERMICI

DESCRIZIONE PONTE TERMICO	TRASMITTANZA	(QUANT. x LUNG.)	TOT. LUNG.
PONTE TERMICO SPIGOLI+	0.330	1.00 x 12.15	TOT.= 12.150
PONTE TERMICO SOGLIE	0.480	1.00 x 2.40	TOT.= 2.400
PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.	0.250	1.00 x 7.20	TOT.= 7.200

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 2

[P.P.SOGGIORNO A]

**** C o m p o s i z i o n e V o l u m i ****

Descrizione Volume

[SOGG.]

Numero n di ricambi orari :.5

Quantita' di volumi . . . :1

Lunghezza volume in metri :4.7

Larghezza volume in metri :4.6

Altezza volume in metri :3

Numero record 15

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 2

[P.P.SOGGIORNO A]

*** C o m p o s i z i o n e S u p e r f i c i ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:3	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:3.4	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 2

[P.P.SOGGIORNO A]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477
 [MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:10.8	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:10.7	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 2

[P.P.SOGGIORNO A]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 66 e K= .4522676
 [SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:21.62
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 2

[P.P.SOGGIORNO A]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :9.3

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 19

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 2

[P.P.SOGGIORNO A]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO ANGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.41

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :3

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 20

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 2

[P.P.SOGGIORNO A]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SOGLIE]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.48

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :1.2

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 21

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 2

[P.P.SOGGIORNO A]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO DAV.E MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :13.8

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 22

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 3

[P.P.K PRANZO A]

***** Composizione Volumi *****

Descrizione Volume

[K-PRANZO]

Numero n di ricambi orari :.5
 Quantita' di volumi . . . :1
 Lunghezza volume in metri :3.7
 Larghezza volume in metri :5
 Altezza volume in metri :3

Numero record 23

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 3

[P.P.K PRANZO A]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:3	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 3

[P.P.K PRANZO A

]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:11.1	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:12	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 3

[P.P.K PRANZO A

]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 66 e K= .4522676

[SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:18.5
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 3

[P.P.K PRANZO A]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :8.7

Totale quantita' & lunghezze : 7.2

Numero record 27

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 3

[P.P.K PRANZO A]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO ANGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.41

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :3

Totale quantita' & lunghezze : 7.2

Numero record 28

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 3

[P.P.K PRANZO A]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SOGLIE]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.48

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :1.2

Totale quantita' & lunghezze : 7.2

Numero record 29

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 3

[P.P.K PRANZO A]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :5

Totale quantita' & lunghezze : 7.2

Numero record 30

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 4

[P.P. WC A]

***** Composizione Volumi *****
Descrizione Volume

[WC]

Numero n di ricambi orari :1
Quantita' di volumi . . . :1
Lunghezza volume in metri :1.2
Larghezza volume in metri :5
Altezza volume in metri :3

Numero record 31

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 4

[P.P. WC A]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:1.08	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 4

[P.P. WC A]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:2.52	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 4

[P.P. WC A]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 66 e K= .4522676

[SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:6
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 4

[P.P. WC A]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :3.3

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 35

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 4

[P.P. WC A]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPBOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :1.2

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 36

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 5

[P.P. CAMERA1 A]

**** Composizione Volumi ****

Descrizione Volume

[CAMERA1]

Numero n di ricambi orari :.5
 Quantita' di volumi . . . :1
 Lunghezza volume in metri :2.7
 Larghezza volume in metri :3.5
 Altezza volume in metri :3

Numero record 37

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 5

[P.P. CAMERA1 A]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:1.44	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 5

[P.P. CAMERA1 A]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:6.66	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 5

[P.P. CAMERA1 A]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 66 e K= .4522676

[SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:9.45
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 5

[P.P. CAMERA 1 A]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :2.7

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 41

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 5

[P.P. CAMERA 1 A]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :3.6

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 42

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 6

[P.P. CAMERA2 A]

**** C o m p o s i z i o n e V o l u m i ****
Descrizione Volume

[CAMERA2]

Numero n di ricambi orari :.5
Quantita' di volumi . . . :1
Lunghezza volume in metri :2.5
Larghezza volume in metri :5
Altezza volume in metri :3

Numero record 43

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 6

[P.P. CAMERA2 A]

*** C o m p o s i z i o n e S u p e r f i c i ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:1.44	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 6

[P.P. CAMERA2 A]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:6.06	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 6

[P.P. CAMERA2 A]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 66 e K= .4522676

[SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:12.5
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 6

[P.P. CAMERA2 A]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :2.5

Totale quantita' & lunghezze : 7.2

Numero record 47

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 6

[P.P. CAMERA2 A]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO DAV.E MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :3.6

Totale quantita' & lunghezze : 7.2

Numero record 48

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 7

[P.P. CAMERA3 A]

**** C o m p o s i z i o n e V o l u m i ****

Descrizione Volume

[CAMERA3]

Numero n di ricambi orari :.5
 Quantita' di volumi . . . :1
 Lunghezza volume in metri :3.7
 Larghezza volume in metri :4.6
 Altezza volume in metri :3

Numero record 49

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 7

[P.P. CAMERA3 A]

*** C o m p o s i z i o n e S u p e r f i c i ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterna		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:3	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 7

[P.P. CAMERA3 A]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:8.1	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 7

[P.P. CAMERA3 A]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 66 e K= .4522676

[SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:17.02
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 7

[P.P. CAMERA3 A]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :3.7

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 53

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 7

[P.P. CAMERA3 A]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SOGLIE]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.46

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :1.2

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 54

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 7

[P.P. CAMERA3 A]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :5

Totale quantita' & lunghezze : 7.2

Numero record 55 ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 8

[P.P. BAGNO A]

***** Composizione Volumi *****

Descrizione Volume

[BAGNO]

Numero n di ricambi orari :1

Quantita' di volumi . . . :1

Lunghezza volume in metri :4.6

Larghezza volume in metri :1.4

Altezza volume in metri :3

Numero record 56

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 8

[P.P. BAGNO A]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:4.2	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 8

[P.P. BAGNO A]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 66 e K= .4522676

[SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:6.44
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 8

[P.P. BAGNO A]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPISOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :1.4

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 59 ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 9

[P.P. SOGGIORNO B]

***** Composizione Volumi *****

Descrizione Volume

[SOGG.]

Numero n di ricambi orari :.5

Quantita' di volumi . . . :1

Lunghezza volume in metri :4.6

Larghezza volume in metri :5.2

Altezza volume in metri :3

Numero record 60

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 9

[P.P. SOGGIORNO B]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:3	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 9

[P.P. SOGGIORNO B]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:12.6	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 9

[P.P. SOGGIORNO B]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SOGLIE]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.48

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :1.2

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 63

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 9

[P.P. SOGGIORNO B]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :5

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 64

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 10

[P.P. K-PRANZO B]

**** C o m p o s i z i o n e V o l u m i ****

Descrizione Volume

[K-PRANZO]

Numero n di ricambi orari :.5

Quantita' di volumi . . . :1

Lunghezza volume in metri :5.2

Larghezza volume in metri :3.2

Altezza volume in metri :3

Numero record 65

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 10

[P.P. K-PRANZO B]

*** C o m p o s i z i o n e S u p e r f i c i ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:1.7	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 10

[P.P. K-PRANZO B]

*** C o m p o s i z i o n e S u p e r f i c i ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:13.9	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 10

[P.P. K-PRANZO B]

C o m p o s i z i o n e p o n t i t e r m i c i

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :4.6

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 68

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 11

[P.P.CAMERA1 B]

***** Composizione Volumi *****

Descrizione Volume

[CAMERA1]

Numero n di ricambi orari :.5
 Quantita' di volumi . . . :1
 Lunghezza volume in metri :3.3
 Larghezza volume in metri :5
 Altezza volume in metri :3

Numero record 69

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 11

[P.P.CAMERA1 B]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 34 a K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:1.44	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 11

[P.P.CAMERA1 B]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:8.4599	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 11

[P.P.CAMERA1 B]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :3.6

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 72

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 12

[P.P. CAMERA2 B]

***** Composizione Volumi *****
 Descrizione Volume

[CAMERA2]

Numero n di ricambi orari :5
 Quantita' di volumi . . . :1
 Lunghezza volume in metri :3.8
 Larghezza volume in metri :3.6
 Altezza volume in metri :3

Numero record 73

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente
 [1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 12

[P.P. CAMERA2 B]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:1.44	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 12

[P.P. CAMERA2 B]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:9.9599	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 12

[P.P. CAMERA2 B]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 24 e K= .9625962

[MURATURE INTERNA IN LATERIZIO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:10	mq:10.8
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 12

[P.P. CAMERA2 B]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :3.6

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 77 ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 16

[P.P. CAMERA1 D]

***** Composizione Volumi *****

Descrizione Volume

[CAMERA1]

Numero n di ricambi orari :.5

Quantita' di volumi . . . :1

Lunghezza volume in metri :2.6

Larghezza volume in metri :4

Altezza volume in metri :3

Numero record 78

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 22

[P.P. SOGGIORNO F]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:3	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 22

[P.P. SOGGIORNO F]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOCC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:8.1	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 22

[P.P. SOGGIORNO F]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:3	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 22

[P.P. SOGGIORNO F]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:8.1	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 22

[P.P. SOGGIORNO F]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 66 e K= .4522676

[SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:31.45
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 22

[P.P. SOGGIORNO F]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI+]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :3.7

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 90

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 22

[P.P. SOGGIORNO F]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SOGLIE]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.48

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :1.2

Totale quantita' & lunghezze : 7.2

Numero record 91

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 22

[P.P. SOGGIORNO F]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :5

Totale quantita' & lunghezze : 7.2

Numero record 92

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 23

[P.P. K-PRANZO F

]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:7.3	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:10.8	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 23

[P.P. K-PRANZO F

]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 66 e K= .4522676

[SQAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:13.8
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 23

[P.P. K-PRANZO F .]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SOGLIE]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.48

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :1.2

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 97

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 23

[P.P. K-PRANZO F]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :9.4

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 98

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 23

[P.P. K-PRANZO F]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI+]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :7.6

Totale quantita' & lunghezze : 7.2

Numero record 99

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 23

[P.P. K-PRANZO F]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO ANGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.41

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :3

Totale quantita' & lunghezze : 7.2

Numero record 100

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 24

[P.P. CAMERA1 F]

**** C o m p o s i z i o n e V o l u m i ****

Descrizione Volume

[CAMERA1]

Numero n di ricambi orari :.5

Quantita' di volumi . . . :1

Lunghezza volume in metri :2.3

Larghezza volume in metri :4.6

Altezza volume in metri :3

Numero record 101

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 24

[P.P. CAMERA1 F]

*** C o m p o s i z i o n e S u p e r f i c i ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:1.7	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

- DESCRIZIONE AMBIENTE 24

[P.P. CAMERA1 F]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:5.2	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 24

[P.P. CAMERA1 F]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 66 e K= .4522676

[SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:10.58
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 24

[P.P. CAMERA1 F]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :2.3

Totale quantita' & lunghezze : 7.2

Numero record 105

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 24

[P.P. CAMERA1 F]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :4.4

Totale quantita' & lunghezze : 7.2

Numero record 106

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 26

[P.P. CAMERA2 F]

**** C o m p o s i z i o n e V o l u m i ****

Descrizione Volume

[CAMERA2]

Numero n di ricambi orari :.5

Quantita' di volumi . . . :1

Lunghezza volume in metri :3.5

Larghezza volume in metri :3.5

Altezza volume in metri :3

Numero record 107

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 26

[P.P. CAMERA2 F]

*** C o m p o s i z i o n e S u p e r f i c i ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.974012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:1.44	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 26

[P.P. CAMERA2 F]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477
 [MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:9.06	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 26

[P.P. CAMERA2 F]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 66 e K= .4522676
 [SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:12.25
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 26

[P.P. CAMERA2 F]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :3.6

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 111

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 26

[P.P. CAMERA2 F]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :3.5

Totale quantita' * lunghezza : 7.2

Numero record 112

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 27

[P.P. BAGNO F]

***** Composizione Volumi *****

Descrizione Volume

[BAGNO]

Numero n di ricambi orari :1
 Quantita' di volumi . . . :1
 Lunghezza volume in metri :2.7
 Larghezza volume in metri :2.7
 Altezza volume in metri :3

Numero record 113

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 27

[P.P. BAGNO F]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:1.08	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 27

[P.P. BAGNO F]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:7.0200	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 27

[P.P. BAGNO F]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 66 e K= .4522676

[SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:7.29
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 27

[P.P. BAGNO F]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :3.3

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 117

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 27

[P.P. BAGNO F]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :2.7

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 118

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 28

[P.P.CAMERA3 F]

***** C o m p o s i z i o n e V o l u m i *****

Descrizione Volume

[CAMERA3]

Numero n di ricambi orari :.5

Quantita' di volumi . . . :1

Lunghezza volume in metri :4.6

Larghezza volume in metri :4.3

Altezza volume in metri :3

Numero record 119

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 28

[P.P.CAMERA3 F]

*** C o m p o s i z i o n e S u p e r f i c i ***

Descrizione Struttura con COD: 34 a K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:3	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 28

[P.P.CAMERA3 F]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477
[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:12.9	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:10.8	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 28

[P.P.CAMERA3 F]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 66 e K= .4522676
[SOLAIO TERRAZZA ISOLATO DI COPERTURA]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:19.78
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 28

[P.P.CAMERA3 F]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SOGLIE]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.48

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :1.2

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 123

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 28

[P.P.CAMERA3 F]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :5

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 124

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 28

[P.P.CAMERA3 F]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :8.9

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 125

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 28

[P.P.CAMERA3 F]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO ANGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.41

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :3

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 126

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 29

[P.SOTT. CUCINA 6]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:11.44	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:9.2	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 29

[P.SOTT. CUCINA 6]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 67 e K= .4596281

[SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:26
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 29

[P.SOTT. CUCINA G]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :10.2

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 131

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 29

[P.SOTT. CUCINA G]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SOGLIE]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.48

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :2.4

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 132

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 29

[P.SOTT. CUCINA G]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :4

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 133

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 29

[P.SOTT. CUCINA G]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO ANGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.41

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :2.2

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 134 ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 29

[P.SOTT. CUCINA 6]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :4

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 133

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 29

[P.SOTT. CUCINA 6]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO ANGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.41

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :2.2

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 134

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 30

[P.SOTT.SOGGIORNO 6]

**** Composizione Volumi ****

Descrizione Volume

[SOGGIORNO]

Numero n di ricambi orari :.5
 Quantita' di volumi . . . :1
 Lunghezza volume in metri :5.1
 Larghezza volume in metri :4.6
 Altezza volume in metri :2.8

Numero record 135

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 30

[P.SOTT.SOGGIORNO 6]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:4.8	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 30

[P.SOTT.SOGGIORNO 6]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SOGLIE]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.48

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :2.4

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 139

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 30

[P.SOTT.SOGGIORNO 6]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI+]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :9.7

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 140

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 30

[P.SOTT.SOGGIORNO 6]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :4

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 141

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 30

[P.SOTT.SOGGIORNO 6]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO ANGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.41

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :2.2

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 142

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 31

[P.SOTT.CAMERA1 6]

**** C o m p o s i z i o n e V o l u m i ****

Descrizione Volume

[CAMERA1]

Numero n di ricambi orari :.5

Quantita' di volumi . . . :1

Lunghezza volume in metri :5.1

Larghezza volume in metri :3.4

Altezza volume in metri :2.7

Numero record 143

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 31

[P.SOTT.CAMERA1 6]

*** C o m p o s i z i o n e S u p e r f i c i ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:1
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:.7	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 31

[P.SOTT.CAMERA1 6]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477
[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:10.52	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 31

[P.SOTT.CAMERA1 6]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 67 e K= .4596281
[SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:17.34
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 31

[P.SOTT.CAMERA1 G]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :5.1

Totale quantita' & lunghezze : 7.2

Numero record 147

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 31

[P.SOTT.CAMERA1 G]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :7.4

Totale quantita' & lunghezze : 7.2

Numero record 148

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 32

[P.SOTT. WC 6]

***** Composizione Volumi *****

Descrizione Volume

[WC]

Numero n di ricambi orari :1
 Quantita' di volumi . . . :1
 Lunghezza volume in metri :1.5
 Larghezza volume in metri :3.1
 Altezza volume in metri :2.7

Numero record 149

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 32

[P.SOTT. WC 6]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:7
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 32

[P.SOTT. WC 6]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:3.3	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 32

[P.SOTT. WC 6]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 67 e K= .4596281

[SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:3.95
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 32

[P.SOTT. WC 6]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :3.4

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 153

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 32

[P.SOTT. WC 6]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :1.5

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 154

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 33

[P.SOTT.CAMERA2 6]

**** C o m p o s i z i o n e V o l u m i ****
 Descrizione Volume

[CAMERA2]

Numero n di ricambi orari :5
 Quantita' di volumi . . . :1
 Lunghezza volume in metri :3.55
 Larghezza volume in metri :4.6
 Altezza volume in metri :2.8

Numero record 155

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente
 [1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 33

[P.SOTT.CAMERA2 6]

*** C o m p o s i z i o n e S u p e r f i c i ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:1
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:.7	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 33

[P.SOTT.CAMERA2 B]

*** C o m p o s i z i o n e S u p e r f i c i ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:7.11	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 33

[P.SOTT.CAMERA2 S]

*** C o m p o s i z i o n e S u p e r f i c i ***

Descrizione Struttura con COD: 67 e K= .4596281

[SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:15.33
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 33
[P.SOTT.CAMERA2 G]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico
[PONTE TERMICO SPIGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33
Quantita' lunghezze unitarie :1
Lunghezza unitaria in metri :3.55
Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 159

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente
[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 33
[P.SOTT.CAMERA2 G]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico
[PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25
Quantita' lunghezze unitarie :1
Lunghezza unitaria in metri :7.4
Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 160

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente
[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 34

[P.SOTT.BAGNO G]

**** C o m p o s i z i o n e V o l u m i ****

Descrizione Volume

[BAGNO]

Numero n di ricambi orari :1
 Quantita' di volumi . . . :1
 Lunghezza volume in metri :1.8
 Larghezza volume in metri :3.6
 Altezza volume in metri :2.8

Numero record 161

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 34

[P.SOTT.BAGNO G]

*** C o m p o s i z i o n e S u p e r f i c i ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:3.96	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 34

[P.SOTT.BAGNO G]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 67 e K= .4596281

[SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:6.48
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 34

[P.SOTT.BAGNO G]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :1.8

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 164 ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 35

[P.SOTT. SOGGIORNO H]

***** Composizione Volumi *****

Descrizione Volume

[SOGGIORNO]

Numero n di ricambi orari :.5

Quantita' di volumi . . . :1

Lunghezza volume in metri :5.2

Larghezza volume in metri :3.6

Altezza volume in metri :2.8

Numero record 165

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 35

[P.SOTT. SOGGIORNO H]

***** Composizione Volumi *****

Descrizione Volume

[SOGGIORNO]

Numero n di ricambi orari :.5

Quantita' di volumi . . . :1

Lunghezza volume in metri :2

Larghezza volume in metri :1.8

Altezza volume in metri :2.8

Numero record 166

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 35

[P.SOTT. SOGGIORNO H]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:4.4	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:1.84	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 35

[P.SOTT. SOGGIORNO H]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:7.04	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:3.12	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 35

[P.SOTT. SOGGIORNO H]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 67 e K= .4596281

[SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:22.32
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 35

[P.SOTT. SOGGIORNO H]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 24 e K= .9625962

[MURATURE INTERNA IN LATERIZIO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:10	mq:10.08
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 35

[P.SOTT. SOGGIORNO H]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SOGLIE]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.48

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :2.2

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 171

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 35

[P.SOTT. SOGGIORNO H]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO DAV. EMAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :6.7

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 172

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 35

[P.SOTT. SOGGIORNO H]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :7

Totale quantita' & lunghezza : 7.2

Numero record 173

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 37

[P.SOTT.STUDIO H]

***** Composizione Volumi *****

Descrizione Volume

[STUDIO]

Numero n di ricambi orari :.5

Quantita' di volumi . . . :1

Lunghezza volume in metri :3.7

Larghezza volume in metri :3.7

Altezza volume in metri :2.8

Numero record 174

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 37

[P.SOTT.STUDIO H]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:1.2	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 37

[P.SOTT.STUDIO H]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:6.9400	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 37

[P.SOTT.STUDIO H]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 67 e K= .4596281
[SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:13.69
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 37

[P.SOTT.STUDIO H]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico
[PONTE TERMICO SPIGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33
Quantita' lunghezze unitarie :1
Lunghezza unitaria in metri :3.7
Totale quantita' * lunghezze : 7.2
Numero record 178

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente
[1] Per continuare con elemento nuovo
OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 37

[P.SOTT.STUDIO H]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :3.2

Totale quantita' & lunghezze : 7.2

Numero record 179

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 38

[P.SOTT.CAMERA H]

***** Composizione Volumi *****

Descrizione Volume

[CAMERA]

Numero n di ricambi orari :.5

Quantita' di volumi . . . :1

Lunghezza volume in metri :5.15

Larghezza volume in metri :4.6

Altezza volume in metri :2.8

Numero record 180

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 38

[P.SOTT.CAMERA H]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012
 [SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:1
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:7	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 38

[P.SOTT.CAMERA H]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477
 [MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:10.63	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 38

[P.SOTT.CAMERA H]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 67 e K= .4596281

[SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:22.69
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 38

[P.SOTT.CAMERA H]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :5.15

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 184

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 38

[P.SOTT.CAMERA H]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :7.4

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 185

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 39

[P.SOTT. K-PRANZO E]

***** Composizione Volumi *****

Descrizione Volume

[K-PRANZO]

Numero n di ricambi orari :.5

Quantita' di volumi . . . :1

Lunghezza volume in metri :5.15

Larghezza volume in metri :4.6

Altezza volume in metri :2.8

Numero record 186

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 39

[P.SOTT. K-PRANZO E]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:4.8	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 39

[P.SOTT. K-PRANZO E]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:11.33	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:8.08	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 39

[P.SOTT. K-PRANZO E]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 67 e K= .4596281

[SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:23.69
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 39

[P.SOTT. K-PRANZO E]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :9.75

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 190

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 39

[P.SOTT. K-PRANZO E]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SOLGIE]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.48

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :2.4

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 191

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 39

[P.SOTT. X-PRANZO E]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :4

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 192

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 40

[P.SOTT.SOGGIORNO E]

**** C o m p o s i z i o n e V o l u m i ****

Descrizione Volume

[SOGGIORNO]

Numero n di ricambi orari :.5
 Quantita' di volumi . . . :1
 Lunghezza volume in metri :5.15
 Larghezza volume in metri :7
 Altezza volume in metri :2.8

Numero record 193

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 40

[P.SOTT.SOGGIORNO E]

*** C o m p o s i z i o n e S u p e r f i c i ***

Descrizione Struttura con COD: 34 e K= 2.994012

[SUPERFICI VETRATE 4-6-4 IN LEGNO]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:1.2	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:4.8	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 40

[P.SOTT.SOGGIORNO E]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 47 e K= .7051477

[MURATURA ESTERNA IN LATERIZIO TERMOBLOC CM.30]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:0
N	mq:10.13	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:14.8	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 40

[P.SOTT.SOGGIORNO E]

*** Composizione Superfici ***

Descrizione Struttura con COD: 67 e K= .4596281

[SOLAIO COPERTURA 16+4 CON STIFERITE CM.5]

Superfici esterne		Superfici interne	
Orientamento	Superficie	Temp.interna	Superficie
		°C:0	mq:36.05
N	mq:0	°C:0	mq:0
NE	mq:0	°C:0	mq:0
E	mq:0	°C:0	mq:0
SE	mq:0	°C:0	mq:0
S	mq:0	°C:0	mq:0
SO	mq:0	°C:0	mq:0
O	mq:0	°C:0	mq:0
NO	mq:0	°C:0	mq:0
		°C:0	mq:0

[RETURN] Per continuare

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 40

[P.SOTT.SOGGIORNO E]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SPIGOLI+]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.33

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :12.15

Totale quantita' & lunghezze : 7.2

Numero record 197

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 40

[P.SOTT.SOGGIORNO E]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO SOGLIE]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.48

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :2.4

Totale quantita' & lunghezze : 7.2

Numero record 198

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con elemento nuovo

OPZIONE:

5.VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO

DESCRIZIONE AMBIENTE 40

[P.SOTT.SOGGIORNO E]

Composizione ponti termici

Descrizione ponte termico

[PONTE TERMICO DAV. E MAZZ.]

Trasmittanza p. ter. in W/mq :.25

Quantita' lunghezze unitarie :1

Lunghezza unitaria in metri :7.2

Totale quantita' * lunghezze : 7.2

Numero record 199

ULTIMO ELEMENTO

BATTI:

[0] Per finire la visualizzazione ambiente

[1] Per continuare con ambiente nuovo

OPZIONE:

 *** VERIFICA DEL SINGOLO AMBIENTE ***

FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE IN VIA ROSSELLI

COD.	DESTINAZIONE	S (mq)	V (mc)	S/V (1/m)	Cdi (W/mq°C)	Cdrp	Qtot. Watt
1	P.P. SOGGIORNO A	49.52	64.86	0.763	1.344	1.282	1890
2	P.P. K PRANZO A	44.60	55.50	0.804	1.416	1.343	1685
3	P.P. WC A	9.60	18.00	0.533	0.940	0.894	448
4	P.P. CAMERA1 A	17.55	28.35	0.619	1.092	1.036	687
5	P.P. CAMERA2 A	20.00	37.50	0.533	0.940	0.889	798
6	P.P. CAMERA3 A	28.12	51.06	0.551	0.971	0.918	1116
7	P.P. BAGNO A	10.64	19.32	0.551	0.971	0.905	485
8	P.P. SOGGIORNO B	15.60	71.76	0.217	0.710	0.664	1204
9	P.P. K-PRANZO B	15.60	49.92	0.313	0.710	0.669	842
10	P.P. CAMERA1 B	9.90	49.50	0.200	0.710	0.664	831
11	P.P. CAMERA2 B	22.20	41.04	0.541	0.954	0.904	886
12	P.P. SOGGIORNO B	15.60	71.76	0.217	0.710	0.664	1204
13	P.P. CAMERA2 B	22.20	41.04	0.541	0.954	0.904	886
14	P.P. WC A	9.60	18.00	0.533	0.940	0.894	448
15	P.P. CAMERA1 D	7.80	31.20	0.250	0.710	0.673	529
16	P.P. CAMERA2 B	22.20	41.04	0.541	0.954	0.904	886
17	P.P. SOGGIORNO B	15.60	71.76	0.217	0.710	0.664	1204
18	P.P. CAMERA1 E	11.10	38.85	0.286	0.710	0.669	656
19	P.P. BAGNO A	10.64	19.32	0.551	0.971	0.905	485
20	P.P. CAMERA3 A	28.12	51.06	0.551	0.971	0.918	1116
21	P.P. SOGGIORNO F	42.55	94.35	0.451	0.797	0.749	1744
22	P.P. K-PRANZO F	36.60	41.40	0.884	1.561	1.489	1378
23	P.P. CAMERA1 F	17.48	31.74	0.551	0.971	0.917	693
24	P.P. BAGNO A	10.64	19.32	0.551	0.971	0.905	485
25	P.P. CAMERA2 F	22.75	36.75	0.619	1.092	1.033	888
26	P.P. BAGNO F	15.39	21.87	0.704	1.237	1.173	666
27	P.P. CAMERA3 F	46.48	59.34	0.783	1.380	1.306	1758
28	P.SOTT. CUCINA G	52.44	72.80	0.720	1.267	1.208	2013
29	P.SOTT. SOGGIORNO G	47.56	65.69	0.724	1.273	1.210	1819
30	P.SOTT. CAMERA1 G	29.56	46.82	0.631	1.113	1.046	1143
31	P.SOTT. WC G	7.95	12.55	0.633	1.116	1.055	353
32	P.SOTT. CAMERA2 G	24.14	45.72	0.528	0.930	0.875	960
33	P.SOTT. BAGNO G	10.44	18.14	0.575	1.016	0.949	471
34	P.SOTT. SOGGIORNO H	47.80	62.50	0.765	1.347	1.280	1818
35	P.SOTT. BAGNO G	10.44	18.14	0.575	1.016	0.949	471
36	P.SOTT. STUDIO H	21.83	38.33	0.569	1.005	0.948	861
37	P.SOTT. CAMERA H	35.02	66.33	0.528	0.930	0.872	1389
38	P.SOTT. K-FRANZO E	47.90	66.33	0.722	1.270	1.205	1830
39	P.SOTT. SOGGIORNO E	66.98	100.94	0.664	1.168	1.107	2589

=====
 TOT = 41613





COMUNE DI CARRARA

TABELLA E SCHEMI
per calcolo oneri di urbanizzazione e per-
centuale afferente il costo di costruzione

L. 28-1-1977 n. 10 - LR. 30-6-84 n. 41

PROPRIETARIO

PROGETTISTA

.....

.....

.....

.....

Fabbricato sito in loc. Via Mapp..... Foglio.....

☒ Progetto presentato in data 29/1/91 Prot. N° 14095/2595
☐ Soluzione N° 3 presentata in data 15/2/93 Prot. N° 14095/2595
☐ Rinnovo presentato in data Prot. N°
☒ Variante ☒ sostanziale ☐ non sostanziale presentata in data 12/7/93 Prot. N° 20895/14582

alla costruzione / ampliamento / modifiche / ristrutturazione /
di un fabbricato uso abitazione / artigianale o industriale / direzionale commerciale turistico / agri-
colo o rurale / pubblico o attrezzatura collettiva / dotato di impianti che utilizzano energia solare

con struttura portante in muratura e/o laterizio ☒ cemento armato ☐ altri ☐

Zonizzazione di (informativa)

PRGC ZONA A

Zona di saturazione ☒ } Art. 16 Punto 3

Zona di espansione ☐ } L.R. 30/6/84 n. 41

Zona omogenea (A) / B / C / D / E / F / (D.M. 2-4-68 n. 1444)

Piano attuativo SI/NO PPA SI/NO PEEP SI/NO

(Evidenziare con croce o circolo i casi ricorrenti)

VOLUMI COMPLETAMENTE NUOVI

(vedi schema allegato progetto)

Volumi al di sotto del piano di campagna Mc

Volumi di reddito al di sotto del piano di campagna 1/3 = Mc
(vedi allegato a delibera Consiglio Comunale N° 840 del 21/11/84)

Volumi dal piano di campagna alla gronda e/o secondo quanto previsto delibera-
zione Consiglio Comunale e N.T.A. del PRGC e Reg. Edil. Cam. Mc 2933

Portici in aggiunta o pilotis 1/3 = Mc

Volumi da sottrarre per variante, volume tecnico, esenzione, altro Mc 2331

TOTALE Mc + 602 F.T.

VOLUMI DA RISTRUTTURARE

Interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla L.R. 21/5/80 N° 59
categoria D1 / D2 / D3 / Ristrutturazione urbanistica

Volumi al di sotto del piano di campagna Mc

Volumi di reddito al di sotto del piano di campagna 1/3 = Mc
(vedi allegato a delibera Consiglio Comunale N° 840 del 21/11/84)

Volumi dal piano di campagna alla gronda e/o secondo quanto previsto delibera-
zione Consiglio Comunale e N.T.A. del PRGC e Reg. Edil. Com. Mc 382,12
105,60 } ABIT.
1415,17 } ALTRI
315,50 }
582,12 } MESORIO

Portici in aggiunta o pilotis Mc

Volumi da sottrarre per variante, volume tecnico, esenzione, altro . . . 1/3 = Mc 336,09/3 Portici
UGUALE COMP. ORIGINALE

TOTALE Mc 336,09/3 F.T.

CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

FABBRICATI RESIDENZIALI TAB. A/1 a) b) L.R. 41

IPOTESI A B C D

A $8.177 + 16.637 = 24.814 \times \text{coeff. Tab. B/1 (1,029) L. 25.533,61/Mc}$

Per frazioni a monte nelle zone di Saturazione

B $(8.177 \times 0,6) + (16.637 \times 0,6) = 14.888,4 \times \text{coeff. Tab. B/1 (1,029) L. 15.320/Mc}$

Per frazioni a monte zone di Espansione

C $8.177 + (16.637 \times 0,6) = 18.159,2 \times \text{coeff. Tab. B/1 (1,029) L. 18.685,82/Mc}$

Per Zone Omogenee A di Carrara, Avenza, Marina e Fossola

D $(8.177 \times 0,7) + (16.637 \times 0,7) = 17.369,8 \times \text{coeff. Tab. B/1 (1,029) L. 17.873/Mc}$

TABELLA C Evidenziare con circoletto i coefficienti indicati in tabella C

Parametri da applicare ai costi comunali delle urbanizzazioni primaria e secondaria relativi alle destinazioni di zone previste dagli strumenti urbanistici e dagli standards urbanistici - Art. 5 lettera C e D per interventi di insediamenti residenziali.

Applicare riduzione del 10% (escluso piani attuativi; vedi delib. 840 del 21/11/84)

INTERVENTI	Zone territoriali omogenee di cui al D.M. 24.1968 n. 1444				
	A	B	C	D	E
☐ 1) Interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla L.R. 21.5.1980 n. 59:					
a) categoria D1 ☐ vedi quadro 1 pagina 15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1 art. 8 L.R. 10/79 0,2 art. 9, 10 L.R. 10/79
b) categoria D2 ☐	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2 art. 8 L.R. 10/79 0,5 art. 9, 10 L.R. 10/79
c) categoria D3 ☐	0,4	0,8	0,8	0,8	0,6 art. 5 L.R. 10/79
☐ 2) Interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla L.R. 21.5.1980 n. 59: ☐	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
☐ 3) Interventi di nuova edificazione:					
☐ a) con indice di fabbricabilità inferiore a 1,5 mc/mq., oppure nel caso di ricostruzione, a seguito di demolizione senza aumento di volume	1,0	1,2	1,2	1,1	0,5
☐ b) con indice di fabbricabilità compreso tra 1,5 e 3 mc/mq	0,9	1,0	1,1	1,0	—
☐ c) con indice di fabbricabilità superiore a 3 mc/mq	0,8	0,9	1,0	0,9	—
☐ d) nei casi in cui all'art. 5, 2° comma della Legge Regionale 10/79	—	—	—	—	0,6

Per gli interventi di ampliamento o sopraelevazione in misura superiore a quella stabilita dall'art. 9 della Legge 28.1.1977 n. 10 si applicano i parametri di cui al punto 3.

FABBRICATI RESIDENZIALI

VOLUMI NUOVI CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE

(Mc) × (ipotesi A B C D) × (coefficiente tabella C × 0,9)
(0,80 se caso previsto al punto 2 art. 21 L.R. 41/84) =

Importo oneri di urbanizzazione

NB. Applicando le riduzioni di cui al 2° e 3° comma art. 16 L.R. 41/84 e relativa del C.C. n. 840 del 21/11/84, queste possono essere cumulate a quelle previste dall'art. 21 della L.R. 41/84 fino ad un massimo del 50% delle tabelle regionali.

	MC		EVENTUALI RIDUZIONI		COEFF. TAB. C	COEFF. D'AGGIORN.	
PRIMARIA	602	x	8.177 x 1,029	x	0,9 x 0,7	x	0,9 1,08x1,04x1,05 = L. 3.764.000
SECONDARIA	602	x	16.637 x 1,029	x	0,9 x 0,7	x	0,9 1,08x1,04x1,05 = L. 7.657.000

AGGIORNAMENTI PER DOMANDE PRESENTATE

Dal 1/1/86 al 15/8/88 +8%
Dal 16/8/88 al 19/6/89. +4%
Dal 20/6/89 al _____ +5%

VOLUMI DA RISTRUTTURARE

(Mc) × (ipotesi A B C D) × (coefficiente tabella C × 0,9)
(0,80 se caso previsto al punto 2 art. 21 L.R. 41/84) =

Importo oneri di urbanizzazione

NB. Applicando le riduzioni di cui al 2° e 3° comma art. 16 L.R. 41/84 e relativa del C.C. n. 840 del 21/11/84, queste possono essere cumulate a quelle previste dall'art. 21 della L.R. 41/84 fino ad un massimo del 50% delle tabelle regionali.

	MC		EVENTUALI RIDUZIONI		COEFF. TAB. C	COEFF. D'AGGIORN.	
PRIMARIA		×	8.177 × 1.029	×	×	×	= L. _____
SECONDARIA		×	16.637 × 1.029	×	×	×	= L. _____

FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE O DI CUI AL D.M. 10.5.77

TABELLA « D » Percentuali del contributo del costo di costruzione (art. 3 e 6 Legge 20.1.1977 n. 10)

Caratteristiche tipologiche delle costruzioni	Comuni con coefficiente territoriale maggiore di 1.20	Comuni con coefficiente territoriale compreso tra 1 e 1.20 Carrara	Comuni con coefficiente territoriale compreso tra 0.80 e 1	Comuni con coefficiente territoriale minore di 0.80	Note
--	---	---	--	---	------

1) Abitazioni aventi superficie utile:

a) superiore a mq 160 e accessori ≤ mq 60	10%	9%	8%	7%	Qualora la superficie degli accessori superi quella indicata a fianco di ciascuna categoria la percentuale da applicare è quella della categoria immediatamente superiore.
b) compresa tra mq 160 e mq 130 e accessori ≤ mq 55	9%	8%	7%	6%	
c) compresa tra mq 130 e mq 110 e accessori ≤ mq 50	9%	8%	7%	6%	
d) compresa tra mq 110 e mq 95 e accessori ≤ mq 45	8%	7%	8%	3%	
e) inferiori a mq 95 e accessori ≤ mq 40	8%	7%	7%	3%	

2) Abitazioni aventi caratteristiche di lusso (D.M. 2.8.1969)

10% 10% 10% 10%

Le percentuali di applicazione sopra indicate sono ridotte di 1 punto nei seguenti casi:

- a) per gli edifici che vengono dotati, ai fini del riscaldamento invernale e/o del condizionamento estivo, di sistemi costruttivi ed impianti che utilizzino l'energia solare;
- b) per gli edifici da realizzare con struttura portante in muratura di pietrame e/o laterizio;
- c) gli interventi, per installazione di impianti relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio energetico sono assimilati a manutenzione straordinaria ex art. 9 della Legge 10/1977 (art. 5 Legge 29.5.1982 n. 308).

**COSTO CALCOLATO IN BASE
AL D.M. 10.5.77**

**PERCENTUALE
TABELLA D**

IMPORTO DA VERSARE
$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

MC

COSTO A MC
QUADRO N. 2

**PERCENTUALE
TABELLA D**

IMPORTO DA VERSARE
$$602 \times 158.000 \times 4\% = 6.658.000$$

MC

COSTO A MC
QUADRO N. 2

**PERCENTUALE
TABELLA D**

IMPORTO DA VERSARE
$$\boxed{} \times \boxed{} \times \boxed{} - \boxed{}$$

MC

COSTO A MC
QUADRO N. 2

**PERCENTUALE
TABELLA D**

IMPORTO DA VERSARE
$$\boxed{} \times \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

TOTALE

RIEPILOGO GENERALE

CONTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 1^a

L. 3.764.000

CONTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 2^a

L. 7.657.000


CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE

L. 6.658.000


CONCESSIONE GRATUITA AI SENSI

I sottoscritti dichiarano che il progetto ed il presente allegato sono compilati in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti di edilizia, e delle norme urbanistiche vigenti nel Comune e ciò, ad ogni effetto, anche delle proprietà confinanti e nei riguardi dei terzi e cioè con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune.

Timbro e firma
del progettista

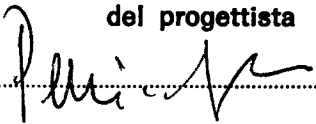

Firma del proprietario
(o di chi legalmente lo rappresenta)

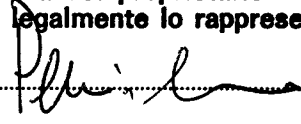

Il sottoscritto proprietario dichiara di volersi impegnare ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18.1.77 n. 10.

Firma del proprietario
(o di chi legalmente lo rappresenta)

.....

(Vedi atto Notaio del)

25 OTT 1993
Controllato IL TECNICO

ARCHITETTO CAPO


Eventuale parere Ufficio Legale o Segreteria

.....
.....
.....

Parere Commissione edilizia
favorevole/contrario in data

n. Carrara li 3 NOV. 1993

IL SINDACO

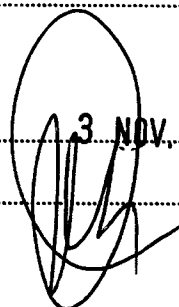

AL COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

PROGETTO DI: VARIANTE AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
di proprietà: IMMOBILIARE CHIARA S.A.S. di Pezzica S. e C.
sito in : CARRARA
via : ROSSELLI, 5
mapp. n. 25 foglio n. 42

Il sottoscritto PEZZICA geom. STAMPAOLO nella qualità di
progettista delle opere di cui alla presente richiesta, presa conoscenza della circolare n. 4 del
5.2.60 della Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della nota n. 1088 del Comando Provin-
ciale dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara, e D.M. 16.2.82 dichiara sotto la propria responsabilità
che il progetto riguarda edificio per il quale a mente della circolare e D.M. suddetti non è imposto
l'obbligo di sottoporre gli elaborati tecnici all'esame del locale Comando Vigili del Fuoco in quanto:
NON RIENTRANTE NEI CASI RICHIESTI.

Carrara, li 26/10/93

Timbro e firma
del Progettista
Pezzica